



9s

AC•THOR® 9s

Montageanleitung

Assembly Instructions

Instrucciones de montaje

Instructions de montage



Ergänzend zu dieser Montageanleitung ist eine **Betriebsanleitung** des Gerätes in der aktuellen Version auf www.my-pv.com verfügbar. Verdrahtungspläne am Ende des Dokuments. Der folgende Device Key ist für die online Registrierung des Gerätes erforderlich. Bewahren sie diesen sorgfältig auf!



In addition to these assembly instructions, the current version of the **Operating instructions** for the device is available at www.my-pv.com. Wiring diagrams at the end of the document. The following device key is required for online registration of the unit. Keep it safe!



Además de estas instrucciones de montaje, la versión actual del **manual de instrucciones** del aparato está disponible en www.my-pv.com. Diagramas de cableado al final del documento. La siguiente clave de dispositivo es necesaria para el registro en línea del dispositivo. ¡Guárdala con cuidado!





Outre les présentes instructions de montage, un **mode d'emploi** de l'appareil est disponible dans sa version actuelle à l'adresse www.my-pv.com. Schémas de câblage à la fin du document. La clé du dispositif (Device Key) suivante est requise pour enregistrer l'appareil en ligne. Gardez celle-ci avec soin!

Device Key

AC•THOR®9s

Photovoltaik-Power-Manager für Warmwasser und Heizung

**Montageanleitung
Deutsch****Inhalt**

Inhalt	2
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	3
Lieferumfang	3
 Sicherheitshinweise.....	3
Haftungs- und Gewährleistungsausschluss.....	4
Anschlussbereich	5
Montage.....	5
Anschluss von mehreren Temperaturfühlern	7
 Elektrischer Anschluss.....	7
Betrieb an einer oder zwei Phasen	7
Wartung	8
Betriebsanzeigen	8
Fehlerbehebung.....	9
Entsorgung	9
EU Konformitätserklärung	9
Technische Daten.....	10

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der elektronische Photovoltaik-Power-Manager AC•THOR 9s (nachfolgend kurz AC•THOR 9s) ist zum Betrieb von ohmschen Verbrauchern wie beispielsweise elektrische Heizstäbe, Elektroboiler, elektrischen Konvektoren, elektrische Heizmatten oder Infrarotpaneelen bestimmt.

Das Gerät steuert entsprechend externer Signale (Temperaturen, Ethernet-Steuersignale, Steuersignale) stufenlos die Ausgangsspannung und damit die Leistung des angeschlossenen Verbrauchers.

Der AC•THOR 9s wird durch den my-PV Power Meter gesteuert, oder lässt sich mit Produkten diverser Hersteller kombinieren (die aktuelle Herstellerliste ist unter www.my-pv.com ersichtlich).

Der AC•THOR 9s ist zum ortsfesten Einbau in Innenräumen bestimmt.



In Feuchträumen sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten!

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, kann zu Beschädigung führen.

Darüber hinaus ist dies mit Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc. verbunden. Die Sicherheitshinweise und die Informationen zur Handhabung in dieser Montageanleitung sind unbedingt zu beachten!

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Firmenname und Produktbezeichnung sind Warenzeichen der my-PV GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Eine umfassende Beschreibung der Gerätefunktionen und der möglichen Einstellungen über das Display oder das Web Interface finden Sie in der Online Betriebsanleitung.

Lieferumfang

- Elektronischer Photovoltaik-Power-Manager AC•THOR 9s
- Wandhalterung (befindet sich auf der Geräterückseite)
- Montageset (3 Schrauben 4,2x32mm, 3 Dübel 6mm)
- my-PV Temperatursensor digital (Kabellänge 5m) mit 8-poligem Stecker
- Stecker 5-polig für Spannungsversorgung
- Drei Stecker 3-polig für Lastausgänge
- Stecker 3-polig für 16 A Schaltausgang (befindet sich am Gerät)
- Bedienerstift für Display mit Halterung
- Montageanleitung
- Schlüsselanhänger AC•THOR



Sicherheitshinweise

Der AC•THOR 9s ist zum ortsfesten Einbau in Innenräumen bestimmt.

Angeschlossene Geräte dürfen nur rein ohmsche elektrische Verbraucher sein, zum Beispiel Heizstäbe, Elektroboiler, Konvektoren, Heizmatten oder Infrarotpaneele!
Angeschlossene Geräte müssen für variable Versorgungsspannungen zwischen 0-230 VAC geeignet sein (keinesfalls Geräte mit elektronischen Netzteilen!). Alle angeschlossenen Geräte müssen mit Phase und Nullleiter betrieben werden.



Niemals 400V Verbraucher ohne Nullleiter anschließen!

Andernfalls kann dies zur Beschädigung des AC•THOR 9s oder des angeschlossenen Verbrauchers führen.

Zum Anschluss sind ausschließlich die mitgelieferten Stecker zu verwenden!

Der Betrieb von Heizeinrichtungen mit elektronischen Thermostaten ist nicht möglich!

Für die Warmwasserbereitung dürfen ausschließlich Wärmeerzeuger mit integriertem Sicherheitstemperaturbegrenzer angeschlossen werden.

Die Installation ist durch den autorisierten Fachmann durchzuführen.

Bei Montage und Anschluss sind die einschlägigen Normen einzuhalten.

Das Gehäuse des Gerätes kann sich im Betrieb erwärmen. Gerät nur auf nicht brennbaren Oberflächen montieren.

Das Gerät ist nur für trockene Innenräume geeignet. Andernfalls besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages!



In Feuchträumen sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten!

Gerät nicht in Ammoniak-belasteter Umgebung installieren.

Gerät nicht in staubhaltiger Umgebung installieren.

Die Lüftungsschlitze des Gehäuses dürfen keinesfalls abgedeckt werden.

Vermeiden Sie bei Aufbewahrung und Betrieb die Einwirkung von starker Hitze (> 40° C), Kälte (< 5° C) oder direkter Sonneneinstrahlung.

Der AC•THOR 9s ist an eine Nennspannung von 3 x 230 VAC, 50/60 Hz anzuschließen. Der Nullleiter ist unbedingt erforderlich!

Die Absicherung des Netzanschlusses für den AC•THOR 9s darf höchstens 16A pro Phase (Auslösecharakteristik B oder C) betragen.

In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.


Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Haftungs- und Gewährleistungsausschluss

Ein Haftungs- und Gewährleistungsausschluss gilt für:


- Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Montage- und Betriebsanleitung verursacht werden
- Folgeschäden, insbesondere an den angeschlossenen Verbrauchern
- eigenmächtiges Umbauen, Zerlegen oder sonstige Eingriffe in das Gerät, Verändern des Gerätes

Anschlussbereich

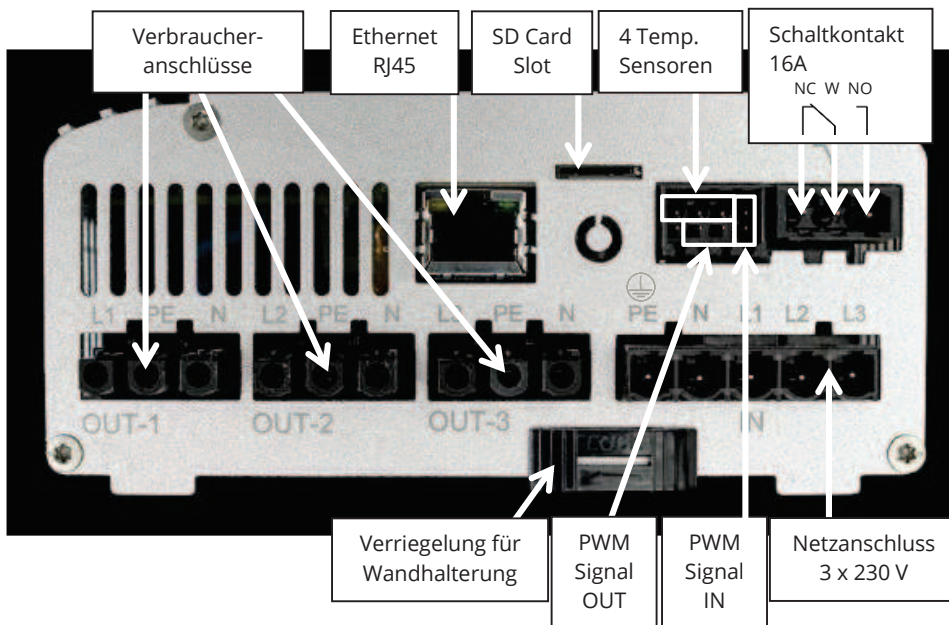


Montage

Die mitgelieferte Wandhalterung vom AC•THOR 9s abnehmen (befindet sich auf der Geräterückseite). Dazu die Verriegelung an der Unterseite nach rechts schieben.

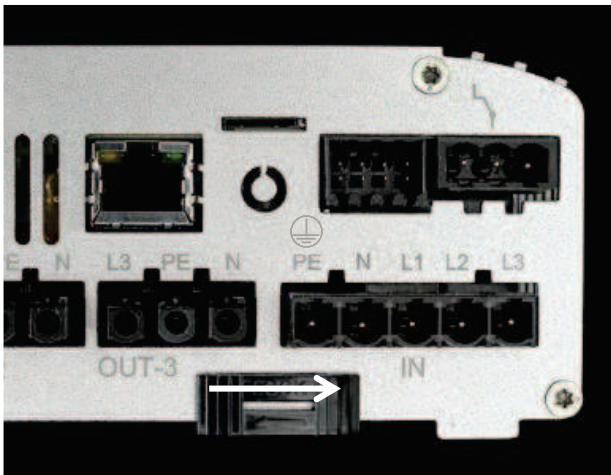


Anschließend die Wandhalterung mit drei Schrauben am Untergrund befestigen. Im Lieferumfang enthalten sind 3 Schrauben und 3 Dübel. Sollten die gelieferten Schrauben nicht für den Untergrund geeignet sein, sind passende Schrauben zu verwenden.

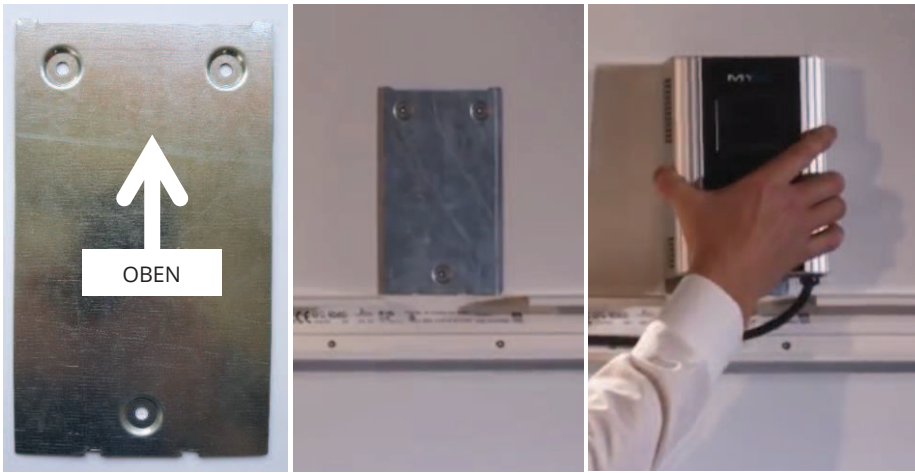



Zur Befestigung an der Wandhalterung ist der AC•THOR 9s mit den beiden Langlöchern an der Oberseite in die Wandhalterung einzuhängen und anschließend mittels Verriegelung an der Unterseite zu fixieren (nach links schieben).


 AC•THOR 9s auf festen Sitz prüfen!

 Bei der Montage in einem Elektroverteiler ist auf ausreichende Kühlung, zum Beispiel durch Lüftungsschlitze in der Schaltschranktür zu achten!


 Bei der Montage ist ein seitlicher Mindestabstand von 7cm einzuhalten!



 Bei der Montage mehrerer Geräte nebeneinander ist ein Mindestabstand von 10cm einzuhalten!

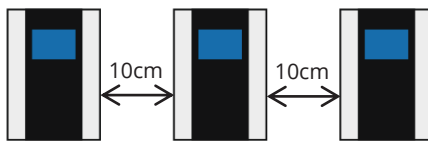

Danach können die elektrischen Verbindungen hergestellt werden.

 my-PV Temperatursensor(en) nicht direkt in Wasser eintauchen. Tauchhülse verwenden!




TIPP: verwenden sie zur Leitungsführung einen Kabelkanal mit 60 mm Höhe. Das Maß des erforderlichen Ausschnitts beträgt 130 x 60 mm.

Anschluss von mehreren Temperaturfühlern

Mit dem AC•THOR 9s können bis zu vier digitale Temperaturfühler (je 3 Adern, Bussystem) verbunden werden. Die Klemmstellen für die drei Adern sind in der folgenden Abbildung markiert.



TIPP: Kommt mehr als ein Fühler zu Einsatz können die Adern auch extern parallel geklemmt werden!

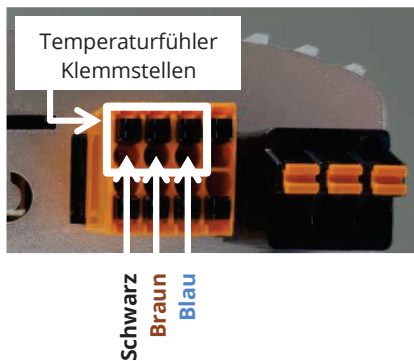

Elektrischer Anschluss

Die Absicherung des Netzanschlusses für den AC•THOR 9s darf höchstens 16A pro Phase (Auslösecharakteristik B oder C) betragen.



Der Schutzleiter und der Nullleiter müssen angeschlossen sein!

Achten Sie auf weitere Verbraucher an dem Stromkreis, dies kann zum Auslösen der Sicherung führen!

Die Ansteuerung des AC•THOR 9s erfolgt durch externe Signalquellen mittels IP Protokoll über ein Standard Ethernet RJ45 Kabel.

Betrieb an einer oder zwei Phasen

Das Gerät ist auch für den Betrieb an einer oder an zwei Phasen geeignet.

Die Phase L1 ist unbedingt anzuschließen (Geräteversorgung).

Um eine einwandfreie Regelfunktion zu gewährleisten dürfen Ausgänge, deren korrespondierende Phase auf der Eingangsseite nicht versorgt ist, nicht beschaltet werden!

L1 IN → Out1

L2 IN → Out2

L3 IN → Out3

Wartung

⚠️ Gerät niemals öffnen. Das Gerät enthält keine vom Anwender zu reparierenden Teile.

⚠️ Niemals Wasser über oder in das Gerät schütten!

Die Oberfläche des Gerätes kann im spannungsfreien Zustand mit einem feuchten Tuch gereinigt werden (ev. milden Glasreiniger oder Brillenputztuch verwenden).

Bei verschmutzter Umgebung sind die Luft Ein / Austrittsöffnungen regelmäßig auf Verunreinigung zu überprüfen. Gegebenenfalls das Gerät mit einem Staubsauger durch die Lüftungsschlitze reinigen.

⚠️ Das Gerät kann bei nicht ausreichender Belüftung nicht die volle Leistung abgeben!

Wenn die Netzanschlussleitung des Geräts beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.

Betriebsanzeigen

Das Gerät besitzt einen Touch Screen zur Anzeige der Betriebszustände und zur einfachen Bedienung.

⚠️ Berühren sie den Touch Screen niemals mit spitzen oder scharfkantigen Gegenständen!



Verwenden sie zur Bedienung am besten den beiliegenden Bedienerstift. Die Halterung für den Stift kann mittels vorhandener Klebefläche am oder neben dem Gerät angebracht werden.



Eine detaillierte Beschreibung der grafischen Benutzerschnittstelle, der Betriebsarten, der Menüführung, sowie der Einstellmöglichkeiten finden Sie in der Betriebsanleitung des Gerätes. Die aktuelle Version ist auf www.my-pv.com verfügbar.

Fehlerbehebung

Das Gerät enthält keine vom Anwender zu reparierenden Teile. Im Störfall kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.

Entsorgung



Verpackungsmaterial entweder aufbewahren oder ordnungsgemäß entsorgen. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

EU Konformitätserklärung

Die Firma my-PV GmbH, Teichstraße 43, 4523 Neuzeug, erklärt hiermit, dass das Produkt AC•THOR®9s mit folgenden Richtlinien bzw. Normen übereinstimmt:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60730-1, EN 62233, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Die oben genannte Firma hält Dokumentationen als Nachweis der Erfüllung der Sicherheitsziele und die wesentlichen Schutzanforderungen zur Einsicht bereit.



Neuzeug, 1.7.2019

Dr. Gerhard Rimpler, Geschäftsführer

Technische Daten

AC•THOR 9s

Netzspannung	3 x 230 V, 45-65 Hz
Ausgänge	OUT-1 0 bis 230 V reiner Sinus 0 bis 3.000 W max. NICHT schaltbar OUT-2 0 bis 230 V reiner Sinus 0 bis 3.000 W max. oder 230 V geschaltet OUT-3 0 bis 230 V reiner Sinus 0 bis 3.000 W max. oder 230 V geschaltet
Relaisausgang	1 x UM 20 VAC 100 mA min. 230 VAC 16 A max.
Netzanschluss	3-phasig mit Nullleiter
Absicherung	3 x 16 A Auslösecharakteristik B, C
Verbraucheranschluss	Steckkontakte für ohmsche Lasten
Standby-Verbrauch	< 2 W
Wirkungsgrad gesamt	> 99 % bei Nennleistung
Betriebstemperaturbereich	0°C bis 40°C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	0-99% (nicht kondensierend)
Lagertemperatur	-20°C bis 70°C
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Temperatursensor	my-PV Temperatursensor digital (5m)
Display	Color Grafik, Touch Screen 2,83"
Garantie	2 Jahre
Kompatible Systeme	siehe www.my-pv.com
Schnittstellen	Ethernet RJ45, RS485, potentialfreier Eingang PWM out, PWM in
Gewicht	1,3 kg (ohne Wandhalterung)
Abmessungen (B x H x T)	135 x 195 x 65 mm

Änderungen vorbehalten.



my-PV GmbH

Teichstraße 43, 4523 Neuzeug

www.my-pv.com



AC•THOR®9s

Photovoltaic-Power-Manager for hot water and space heating

Assembly Instructions

English

Content

Content.....	11
Intended use.....	12
Scope of supply	12
 Safety instructions	12
Limitation of warranty and liability	13
Connections.....	14
Assembly.....	14
Connecting several temperature probes.....	16
 Electrical connection.....	16
Operation on one or two phases.....	16
Maintenance	17
Operation displays.....	17
Troubleshooting.....	18
Disposal.....	18
EU declaration of conformity	18
Technical specifications.....	19

Intended use

The electronic AC•THOR 9s Photovoltaic-Power-Manager (in the following, AC•THOR 9s for short) is designed for operating resistive loads such as electric immersion heater elements, electric boilers, electric convectors, electric heating mats or infrared panels.

The unit controls the output voltage according to external signals (temperatures, Ethernet- and other control signals) linearly and thus the power output of the connected load.

The AC•THOR 9s is controlled by the my-PV Power Meter or can be combined with products of different manufacturers (the current list of manufacturers can be seen under www.my-pv.com).

The AC•THOR 9s is designed for fixed installations indoors.



Installation in rooms with a high level of humidity must comply with relevant regulations!

Any application other than those described above may cause damage.

Furthermore, this may lead to hazards such as a short circuit, fire, electric shock, etc. The safety instructions and the information on handling in this manual and in the operation instructions shall be followed!

The product complies with the statutory, national and European requirements. The names of the company and products are trademarks of my-PV GmbH. All rights reserved.



You will find a comprehensive description of the unit's functions and potential settings using the display or via web interface in the online Operating instructions.

Scope of supply

- AC•THOR 9s Electronic Photovoltaic Power Manager
- Wall bracket (on the rear of the unit)
- Assembly set (3 screws 4.2 x 32 mm, 3 wall-plugs 6 mm)
- my-PV digital temperature sensor (cable length 5 m) with 8-pin plug
- Plug, 5-pin for power supply
- Three plugs, 3-pin for load outputs
- Plug, 3-pin for 16 A switch output (attached to the unit)
- Operator stylus for the display with holder
- Assembly Instructions
- Key-fob AC•THOR



Safety instructions

The AC•THOR 9s is designed for fixed installations indoors.

The connected units may only be pure resistive electric loads such as immersion heater elements, boilers, convectors, heating mats or infrared panels! The units connected must be suitable for variable supply voltages between 0-230 V AC (in no circumstances units with electronic power supply!). All connected devices must be operated with phase and neutral conductor.



Never connect 400V loads without neutral conductor!

Otherwise this may cause damage to the AC•THOR 9s or to the other loads connected to it.

Only the supplied plugs must be used for connection!

Operation of heating systems incorporating electronic thermostats is not possible!

For heating water, only heaters with an integral safety temperature limiter may be connected.

Installation must be carried out by an accredited specialist.

Comply with the relevant standards when mounting and connecting the device.

The unit housing may heat up during operation. Only mount the unit on non-combustible surfaces.

The unit is only intended for use in dry rooms indoors. Otherwise there is a risk of fatal electric shock!



Installation in rooms with a high level of humidity must comply with relevant regulations!

Do not install the device in an environment contaminated with ammonia.

Do not install the device in a dusty environment.

The ventilation holes of the housing must not be covered.

Avoid exposure to high temperatures (> 40°C), low temperatures (< 5°C) or direct sunlight during storage and operation.

The AC•THOR 9s must be connected to a nominal voltage of 3 x 230 VAC, 50/60 Hz. The neutral conductor is absolutely necessary!

Protection of the mains connection for the AC•THOR 9s may not exceed 16A per phase (tripping characteristic B or C).

The accident prevention regulations established by the German Employer's Liability Insurance Association for electrical equipment and facilities must be adhered to in commercial facilities.


This unit can be used by children ages 8 and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the equipment and understand the resulting risks. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be undertaken by children without supervision.

Limitation of warranty and liability

A limitation of warranty and liability applies for:

- any damage or injury caused by improper handling or failure to observe the assembly and operating instructions
- Consequential damage, in particular to the connected loads
- Altering, disassembling or otherwise intervening in the device or making changes to the device without authorisation

Connections

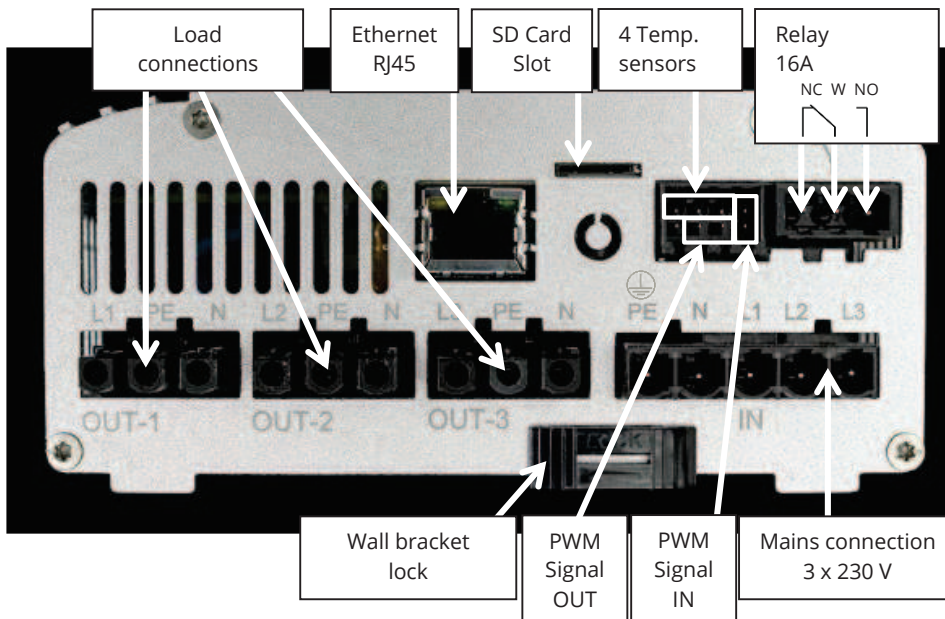


Assembly

Remove the wall bracket from the rear of the AC•THOR 9s unit. To do this, slide the lock underneath to the right.



Then fix the wall bracket to the wall with three screws. Three screws and three wall-plugs are supplied. If the screws supplied are not suitable for the substrate, suitable screw must be obtained.

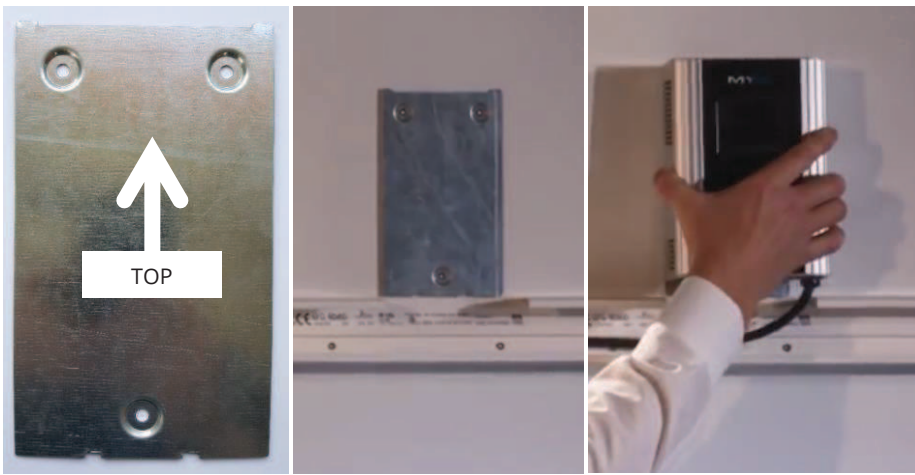


To fix it to the wall bracket, the AC•THOR 9s is suspended in the wall bracket by the two long slots on top and then fixed in place by locking it underneath (slide to the left).


⚠ Check the AC•THOR 9s is securely fixed!

⚠ When installing in an electrical cabinet, ensure sufficient cooling, for example through ventilation slots in the switch cabinet door!

⚠ A minimum lateral distance of 7cm must be observed!



⚠ When installing several devices side by side, a minimum distance of 10cm must be observed!

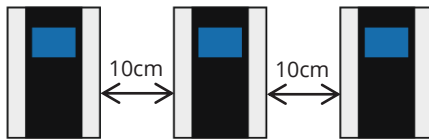

Then the electrical connections can be made.

⚠ Do not immerse my-PV temperature sensor(s) directly in water. Use a thermowell!




TIP: For mains leads, use a cable duct with a depth of 60 mm.
The necessary cut-out measures 130 x 60 mm.

Connecting several temperature probes

Up to four digital temperature probes (three-core, bus system) can be connected to the AC•THOR 9s. The terminal positions for the three cores are shown in the following illustration.



TIP: If more than one probe is used, the cores can also be connected externally in parallel!

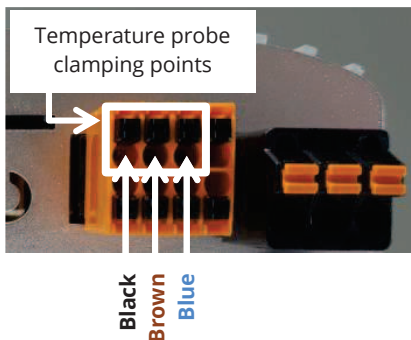

Electrical connection

Protection of the mains connection for the AC•THOR 9s may not exceed 16A per phase (tripping characteristic B or C).



The PE conductor and the neutral conductor must be connected!

Pay attention to other loads on the line circuit, this may trip the circuit breaker!

The AC•THOR 9s is controlled by external signal sources by way of IP protocol using a standard Ethernet RJ45 cable.

Operation on one or two phases

The device is also suitable for operation on one or two phases.

Phase L1 must be connected (power supply).

In order to guarantee a perfect control function, outputs whose corresponding phase is not supplied on the input side must not be connected!

L1 IN → Out1

L2 IN → Out2

L3 IN → Out3

Maintenance

⚠ Do not attempt to open the unit. The device does not contain any parts that may be repaired by the user.

⚠ Never splash water on or in the unit!

When power supply is off, the surface of the unit can be cleaned either with a damp cloth, using mild glass cleaner or cleaning tissue for glasses.

In a polluted environment, the air inlets and outlets should be checked regularly for cleanliness. If necessary, the unit can be cleaned through the air slots with a vacuum cleaner.

⚠ The unit cannot work at maximum efficiency if the air supply is inadequate!

If the mains cable of the unit is damaged, it has to be replaced by the manufacturer or its service agents or a similarly qualified person.

Operation displays

The unit has a touch screen to show operating conditions and for ease of operation.

⚠ Never touch the screen with pointed objects or those having sharp edges!



For best use the supplied operator stylus. The holder for the stylus can be stuck on to a surface on or close to the unit with the adhesive patch.



A detailed description of the graphic user interface, the operating modes, the menu guide and the possibilities for setting will be found in the Operating instructions for the unit. The current version is available on www.my-pv.com.

Troubleshooting

The device does not contain any parts that may be repaired by the user. In the event of a fault, please contact your specialist dealer.

Disposal



Packaging material must be either stored or disposed of as appropriate.
Dispose of the product at the end of its service life according to the statutory regulations.

EU declaration of conformity

my-PV GmbH, Teichstraße 43, 4523 Neuzeug


hereby declares that the products of the product AC•THOR®9s
comply with the following Directives and standards:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60730-1, EN 62233, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



The company named above holds available for inspection documentation as proof of fulfilment of the safety objectives and the principal safety requirements.

Neuzeug, 1.7.2019

Dr. Gerhard Rimpler,  Managing Director

Technical specifications

AC•THOR 9s



Mains voltage	3 x 230 V, 45-65 Hz
Outputs	OUT-1 0 to 230 V pure sine 0 to 3,000 W max. NOT switchable OUT-2 0 to 230 V pure sine 0 to 3,000 W max. or 230 V switched OUT-3 0 to 230 V pure sine 0 to 3,000 W max. or 230 V switched
Relay output	1 x UM 20 V AC 100 mA min. 230 V AC 16 A max.
Mains connection	3-phase with neutral conductor
Safeguarding	3 x 16 A tripping characteristic B, C
Load connection	Plug contacts for resistive loads
Standby-consumption	< 2 W
Efficiency	> 99 % at rated power
Operating temperature range	0°C to 40 °C
Permissible RH	0-99 % (non-condensing)
Storage temperature	-20°C to 70 °C
Protection	IP20
Protection class	I
Temperature sensor	my-PV digital temperature sensor (5 m)
Display	Colour graphic, touch screen 2.83"
Warranty	2 Years
Compatible systems	see www.my-pv.com
Interfaces	Ethernet RJ45, RS485, potential-free input PWM out, PWM in
Weight	1.3 kg (without wall bracket)
Dimension (W x H x D)	135 x 195 x 65 mm

Subject to change without
notice.



my-PV GmbH
Teichstrasse 43,
A-4523 Neuzeug
www.my-pv.com

AC•THOR®9s**Gestor de energía fotovoltaica para agua caliente y calefacción****Instrucción de montaje****Español****Contenido**

Contenido	20
Uso previsto.....	21
Volumen de suministro.....	21
 Indicaciones de seguridad	21
Exclusión de responsabilidad y garantía	22
Zona de conexión	23
Montaje.....	23
Conexión de varios sensores de temperatura.....	25
 Conexión eléctrica	25
Funcionamiento en una o dos fases	26
Mantenimiento.....	26
Indicadores de funcionamiento	26
Solución de problemas.....	27
Eliminación del producto	27
Declaración de conformidad de la UE	27
Datos técnicos	28

Uso previsto

El gestor electrónico de energía fotovoltaica AC•THOR 9s (en adelante AC•THOR 9s) está destinado a la operación de consumidores óhmicos tales como elementos calefactores eléctricos, calderas eléctricas, convectores eléctricos, esteras calefactoras eléctricas o paneles infrarrojos.

El dispositivo controla de forma continua la tensión de salida y, por lo tanto, la potencia de la carga conectada en función de las señales externas (temperaturas, señales de control Ethernet, señales de control).



El AC•THOR 9s es controlado por el medidor de potencia my-PV o puede combinarse con productos de varios fabricantes (la lista actual de fabricantes se encuentra en www.my-pv.com).

El AC•THOR 9s está diseñado para instalaciones fijas en interiores

En los locales húmedos deben observarse las disposiciones pertinentes.

Cualquier otro uso que no sea el descrito anteriormente puede resultar en daños.

Además, esto está asociado con peligros como cortocircuitos, incendios, descargas eléctricas, etc. Deben observarse estrictamente las instrucciones de seguridad y las indicaciones de manejo de estas instrucciones de montaje

El producto cumple con los requisitos legales, nacionales y europeos. El nombre de la empresa y el nombre del producto son marcas comerciales de my-PV GmbH. Todos los derechos reservados.



En el manual de instrucciones online encontrará una descripción detallada de las funciones del aparato y de los posibles ajustes a través de la pantalla o de la interfaz web.

Volumen de suministro

- Gestor Electrónico Fotovoltaico AC•THOR 9s
- Soporte de pared (ubicado en la parte posterior de la unidad)
- Set de montaje (3 tornillos 4,2x32mm, 3 pasadores 6mm)
- sensor de temperatura digital my-PV (longitud de cable 5m) con conector de 8 polos
- Conector de 5 polos para la alimentación de tensión
- Tres conectores tripolares para salidas de carga
- Conector 3 polos para salida de conmutación de 16 A (situado en el equipo)
- Lápiz de operador para pantalla con soporte
- Instrucciones de montaje
- Llavero AC•THOR



Indicaciones de seguridad

El AC•THOR 9s está diseñado para instalaciones fijas en interiores.

Los aparatos conectados solo pueden ser consumidores eléctricos puramente óhmicos, por ejemplo, elementos calefactores, calderas eléctricas, convectores, alfombras calefactoras o paneles de infrarrojos. Los dispositivos conectados deben ser adecuados para tensiones de alimentación variables entre 0-230 VCA (¡en ningún caso dispositivos con fuentes de alimentación electrónicas!). Todos los dispositivos conectados deben funcionar con conductor de fase y neutro.



¡Nunca conecte cargas de 400 V sin conductor neutro!

De lo contrario, el AC•THOR 9s o la carga conectada pueden resultar dañados.

¡Para la conexión solo se deben utilizar los conectores suministrados!

¡Los aparatos de calefacción no pueden funcionar con termostatos electrónicos!

Para la preparación de agua caliente solo se pueden conectar generadores de calor con limitadores de temperatura de seguridad integrados.

La instalación debe ser realizada por un especialista autorizado.

Durante el montaje y la conexión deben observarse las normas correspondientes.

La carcasa del aparato puede calentarse durante el funcionamiento. Monte la unidad solo en superficies no inflamables.

El dispositivo solo es adecuado para uso en interiores secos. De lo contrario, existe el peligro de que se produzca una descarga eléctrica con riesgo para la vida.



En los locales húmedos deben observarse las disposiciones pertinentes

No instale el dispositivo en un entorno contaminado con amoníaco.

No instale el dispositivo en un entorno polvoriento.

Las ranuras de ventilación de la carcasa no deben estar cubiertas bajo ninguna circunstancia.

Durante el almacenamiento y el funcionamiento, evite la exposición a calor fuerte (> 40 °C), frío (< 5 °C) o luz solar directa.

El AC•THOR 9s debe conectarse a una tensión nominal de 3 x 230 VAC, 50/60 Hz. ¡El conductor neutro es absolutamente necesario!

La protección de la conexión a la red para los AC•THOR 9s no debe superar los 16 A por fase (característica de disparo B o C).

En las instalaciones industriales, deben observarse las normas de prevención de accidentes de la Asociación de Profesionales de Seguro de Responsabilidad Civil Industrial para sistemas y equipos eléctricos.


Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años de edad o mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han sido supervisados o instruidos en el uso seguro del dispositivo y comprenden los peligros resultantes. No se permite que los niños jueguen con el dispositivo. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento que debe hacer el usuario sin supervisión.

Exclusión de responsabilidad y garantía

Se aplica una exclusión de responsabilidad y garantía:


- Daños materiales o personales causados por una manipulación inadecuada o por el incumplimiento de las instrucciones de instalación y funcionamiento.
- Daños consecuentes, en particular a los consumidores conectados
- modificación no autorizada, desmontaje u otra intervención en el dispositivo, cambio del dispositivo.

Zona de conexión

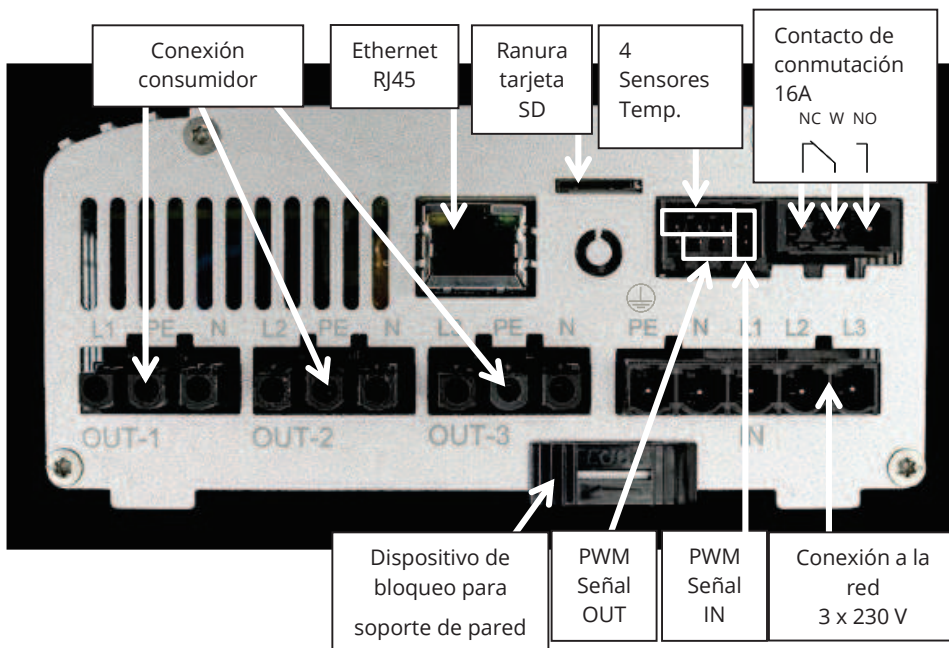


Montaje

Retire el soporte de pared suministrado del AC•THOR 9s (situado en el panel trasero). Para ello, deslice el bloqueo de la parte inferior derecha.

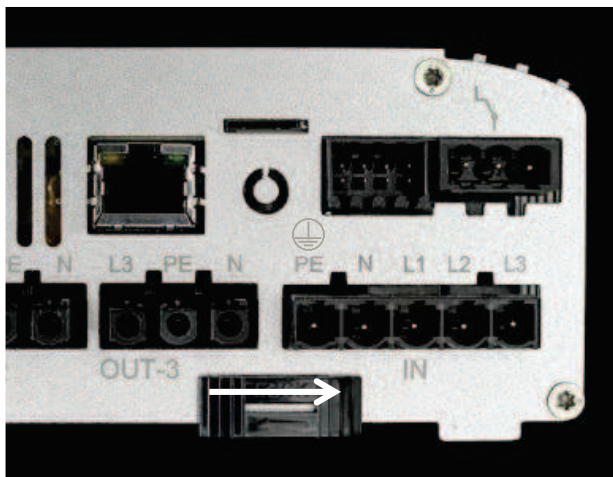

A continuación, fije el soporte mural al sustrato con tres tornillos. El volumen de suministro incluye 3 tornillos y 3 tacos. Si los tornillos suministrados no son adecuados para el sustrato, se deben utilizar tornillos adecuados.

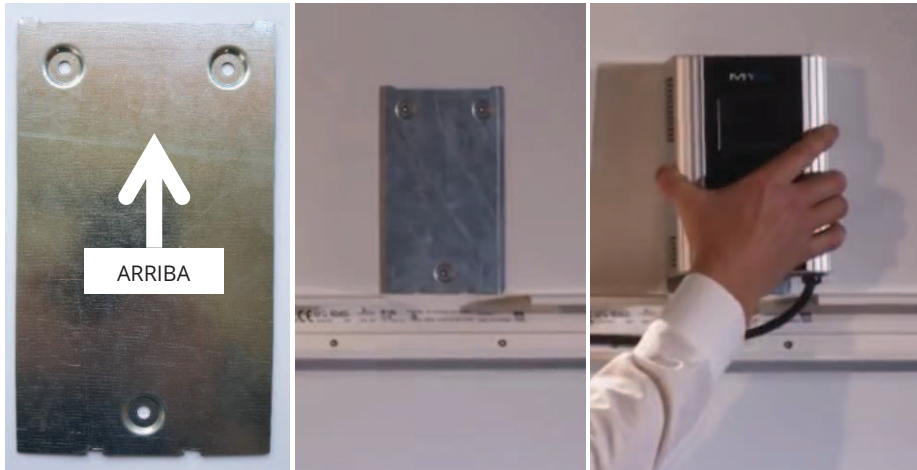


Para fijar el AC•THOR 9s al soporte mural, cuélguelo en el soporte mural con los dos agujeros ranurados de la parte superior y luego fíjelo a la parte inferior con la cerradura (deslícelo hacia la izquierda).


⚠ ¡Compruebe que el AC•THOR 9s está bien sujeto!

⚠ Cuando lo instale en un armario eléctrico, asegúrese de que haya suficiente refrigeración, por ejemplo a través de las ranuras de ventilación en la puerta del armario de distribución!

⚠ ¡Se debe observar una distancia lateral mínima de 7 cm!



⚠ Cuando se montan varios aparatos uno al lado del otro, ¡se debe mantener una distancia mínima de 10 cm!

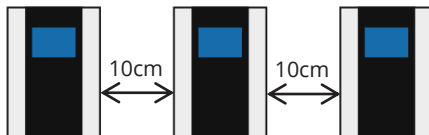

A continuación, se pueden realizar las conexiones eléctricas.

⚠ No sumerja el/los sensor(es) de temperatura my-PV directamente en agua. ¡Usar la funda!




CONSEJO: Utilice un canal para cables de 60 mm de altura para el tendido de cables.
El tamaño de la abertura necesaria es de 130 x 60 mm.

Conexión de varios sensores de temperatura

Se pueden conectar hasta cuatro sensores de temperatura digitales (3 cables cada uno, sistema de bus) al AC•THOR 9s. Los puntos de sujeción de los tres cables están marcados en la siguiente ilustración.



CONSEJO: Si se utiliza más de un sensor, los cables también se pueden sujetar externamente en paralelo

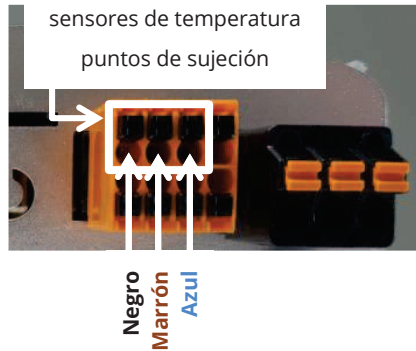

Conexión eléctrica

La protección de la conexión a la red para los AC•THOR 9s no debe superar los 16 A por fase (característica de disparo B o C).



¡El conductor de protección y el conductor neutro deben estar conectados!

Preste atención a otros consumidores en el circuito, ¡esto puede hacer que el fusible se dispare!

El AC•THOR se controla por fuentes de señal externas utilizando el protocolo IP a través de un cable Ethernet RJ45 estándar.

Funcionamiento en una o dos fases

El dispositivo también es adecuado para el funcionamiento en una o dos fases.

La fase L1 debe estar conectada (fuente de alimentación).

Para garantizar una función de control perfecta, no se deben conectar salidas cuya fase correspondiente no esté alimentada por el lado de entrada

L1 IN → Out1

L2 IN → Out2

L3 IN → Out3

Mantenimiento

⚠ No abra nunca el aparato. El dispositivo no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario.

⚠ ¡Nunca vierta agua sobre o dentro del aparato!

Cuando la fuente de alimentación está apagada, la superficie de la unidad puede limpiarse con un paño húmedo, usando un limpiador de vidrios suave o un pañuelo de limpieza para vidrios.

Si el ambiente está sucio, las aberturas de entrada y salida de aire deben revisarse periódicamente para ver si hay suciedad. Si es necesario, limpie la unidad con una aspiradora a través de las ranuras de ventilación.

⚠ Si la ventilación es insuficiente, ¡el aparato no puede suministrar toda su potencia!

Si el cable de alimentación del equipo está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su departamento de servicio o por una persona cualificada similar.

Indicadores de funcionamiento

El aparato dispone de una pantalla táctil para la visualización de los estados de funcionamiento y para un manejo sencillo.

⚠ ¡Nunca toque la pantalla táctil con objetos puntiagudos o de bordes afilados!



*Potencia calorífica

Lo mejor es utilizar el lápiz de operación adjunto para funcionar con ella. El soporte para el bolígrafo se puede fijar al dispositivo o al lado del mismo mediante una superficie adhesiva existente.



Una descripción detallada de la interfaz gráfica de usuario, los modos de funcionamiento, la navegación por los menús y las opciones de configuración se encuentran en el manual de instrucciones del dispositivo. La versión actual está disponible en www.my-pv.com.

Solución de problemas

El dispositivo no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. En caso de avería, diríjase a su distribuidor especializado.

Eliminación del producto



Almacene el material de embalaje o deséchelo adecuadamente.
Al final de su vida útil, elimine el producto de acuerdo con las normas legales aplicables.

Declaración de conformidad de la UE

La empresa my-PV GmbH, Teichstraße 43, 4523 Neuzeug,
declara que el producto AC-THOR@9s

cumple con las siguientes directivas y normas:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60730-1, EN 62233, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Dicha empresa dispone de documentación para su inspección como prueba del cumplimiento de los objetivos de seguridad y de los requisitos esenciales de protección.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rimpler'.

Neuzeug, 1.7.2019

Dr. Gerhard Rimpler, Director General

Datos técnicos

AC-THOR 9s

Tensión de red	3 x 230 V, 45-65 Hz
Salidas	OUT-1 0 a 230 V onda sinusoidal pura 0 a 3000 W máx. NO conmutable OUT-2 0 a 230 V onda sinusoidal pura 0 a 3.000 W máx. o 230 V conmutado OUT-3 0 a 230 V onda sinusoidal pura 0 a 3.000 W máx. o 230 V conmutado
Salida de relé	1 x UM 20 VAC 100 mA mín. 230 VAC 16 A máx.
Conexión a la red	trifásico con conductor neutro
Protección	3 x 16 A Característica de disparo B, C
Conexión de consumidores	Contactos enchufables para cargas resistivas
Consumo en reposo	< 2 W
Eficiencia total	> 99 % con potencia nominal
Rango de temperatura de funcionamiento	0 °C hasta 40 °C
Humedad del aire admisible	0-99 % (sin condensación)
Temperatura de almacenaje	-20 °C hasta 70 °C
Grado de protección	IP20
Grado de protección	I
Sensor de temperatura	my-PV sensor de temperatura digital (5 m)
Pantalla	Gráfico a color, pantalla táctil 2,83"
Garantía	2 años
Sistemas compatibles	véase www.my-pv.com
Interfaces	Ethernet RJ45, RS485, entrada libre de potencial PWM out, PWM in
Peso	1,3 kg (sin soporte mural)
Dimensiones (An x Al x Pr)	135 x 195 x 65 mm

Sujeto a cambios sin previo
aviso.





my-PV GmbH
Teichstraße 43, 4523 Neuzeug
www.my-pv.com

AC•THOR®9s

Gestionnaire d'énergie photovoltaïque pour l'eau chaude et le chauffage

Instructions de montage en Français

Contenu

Contenu.....	29
Utilisation prévue.....	30
Inclus dans la livraison.....	30
 Consignes de sécurité.....	30
Exclusion de responsabilité et de garantie.....	31
Zone de raccordement.....	32
Montage.....	32
Raccordement de plusieurs capteurs de température.....	34
 Raccordement électrique.....	34
Fonctionnement sur une ou deux phases.....	34
Entretien.....	35
Affichage de fonctionnement.....	35
Dépannage.....	36
Élimination.....	36
Déclaration de conformité UE.....	36
Données techniques.....	37

Utilisation prévue

Le gestionnaire électronique d'énergie photovoltaïque AC•THOR 9s (ci-après AC•THOR 9s) est destiné au fonctionnement des consommateurs ohmiques tels que les cartouches électriques chauffantes, les chauffe-eau électriques, les convecteurs électriques, les tapis électriques chauffants ou les panneaux infrarouges.

L'appareil commande en permanence la tension de sortie et donc la puissance du consommateur raccordé en fonction de signaux externes (températures, signaux de commande Ethernet, signaux de commande).

L'AC•THOR 9s est commandé par le wattmètre my-PV ou peut être associé à des produits de différents fabricants (voir la liste actuelle des fabricants sur www.my-pv.com).

L'AC•THOR 9s est conçu pour être monté fixe à l'intérieur.



Dans les locaux humides, observer les prescriptions en vigueur !

Toute utilisation autre que celle décrite précédemment peut entraîner des dommages.

En outre, ceci est associé à des dangers tels que le court-circuit, l'incendie, le choc électrique, etc. Observer les consignes de sécurité et les informations sur la manipulation indiqués dans ce manuel !

Le produit est conforme aux exigences légales, nationales et européennes. Le nom de l'entreprise et le nom du produit sont des marques déposées de my-PV GmbH. Tous droits réservés.



Vous trouverez une description complète des fonctions de l'appareil et des réglages possibles à l'aide de l'affichage ou de l'interface Web dans le mode d'emploi en ligne.

Inclus dans la livraison

- Gestionnaire électronique d'énergie photovoltaïque AC•THOR 9s
- Support mural (situé sur la face arrière de l'appareil)
- Kit de montage (3 vis 4,2x32 mm, 3 chevilles 6mm)
- Capteur de température numérique my-PV (longueur de câble 5 m) avec fiche à 8 broches
- Fiche à 5 broches pour l'alimentation
- Trois fiches à 3 broches pour les sorties de charge
- Fiche à 3 broches pour la sortie de commutation 16 A (située sur l'appareil)
- Stylo opérateur pour l'affichage avec support
- Instructions de montage
- Porte-clés AC•THOR



Consignes de sécurité

L'AC•THOR 9s est conçu pour être monté fixe à l'intérieur.

Les appareils raccordés ne peuvent être que des consommateurs électriques purement ohmiques tels que, par exemple, les cartouches chauffantes, les chauffe-eau électriques, les convecteurs, les tapis chauffants ou les panneaux infrarouges ! Les appareils raccordés doivent être adaptés à des tensions d'alimentation variables comprises entre 0 et 230 VAC (ne jamais utiliser d'appareils avec des blocs d'alimentation électroniques !). Tout appareil raccordés doit fonctionner avec une phase et un neutre.



Ne jamais raccorder les consommateurs 400 V sans neutre !

Cela pourrait entraîner un risque d'endommagement de l'AC•THOR 9 ou du consommateur raccordé.

Pour le raccordement, utiliser uniquement les fiches fournies !

Le fonctionnement des appareils chauffants dotés d'un thermostat électronique n'est pas possible !

Pour la production d'eau chaude, seuls des générateurs de chaleur dotés d'un limiteur de température de sécurité intégré peuvent être raccordés.

Effectuer l'installation par un spécialiste agréé.

Respecter les normes correspondantes lors du montage et du raccordement.

Le boîtier de l'appareil peut chauffer pendant le fonctionnement. Monter l'appareil uniquement sur des surfaces non inflammables.

L'appareil ne convient que pour les espaces intérieurs secs. Si tel n'est pas le cas, cela pourrait entraîner un choc électrique fatal !



Dans les locaux humides, observer les prescriptions en vigueur !

Ne pas installer l'appareil dans un environnement contaminé par l'ammoniac.

Ne pas installer l'appareil dans un environnement poussiéreux.

Ne jamais couvrir les fentes d'aération du boîtier.

Une fois stockés et utilisés, éviter les expositions à la chaleur élevée (> 40° C), au froid (<5° C) ou aux rayons directs du soleil.

Raccorder l'AC•THOR 9s à une tension nominale de 3 x 230 VAC, 50/60 Hz. Le neutre est absolument nécessaire !

La protection par fusible du raccord secteur du AC•THOR 9s ne doit pas dépasser 16 A par phase (caractéristique de déclenchement B ou C).

Dans les installations commerciales, observer les règles de sécurité de la profession pour les installations et équipements électriques.


Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ou par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, si elles ont été supervisées ou instruites pour une utilisation en toute sécurité et ont compris les dangers. Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Exclusion de responsabilité et de garantie

Une exclusion de responsabilité et de garantie s'applique aux :


- dommages matériels ou corporels dus à une manipulation incorrecte ou au non-respect des instructions de montage et du mode d'emploi
- dommages indirect, en particulier pour les consommateurs raccordés
- conversions non autorisées, démontage ou autre interférence avec l'appareil, modification de l'appareil

Zone de raccordement

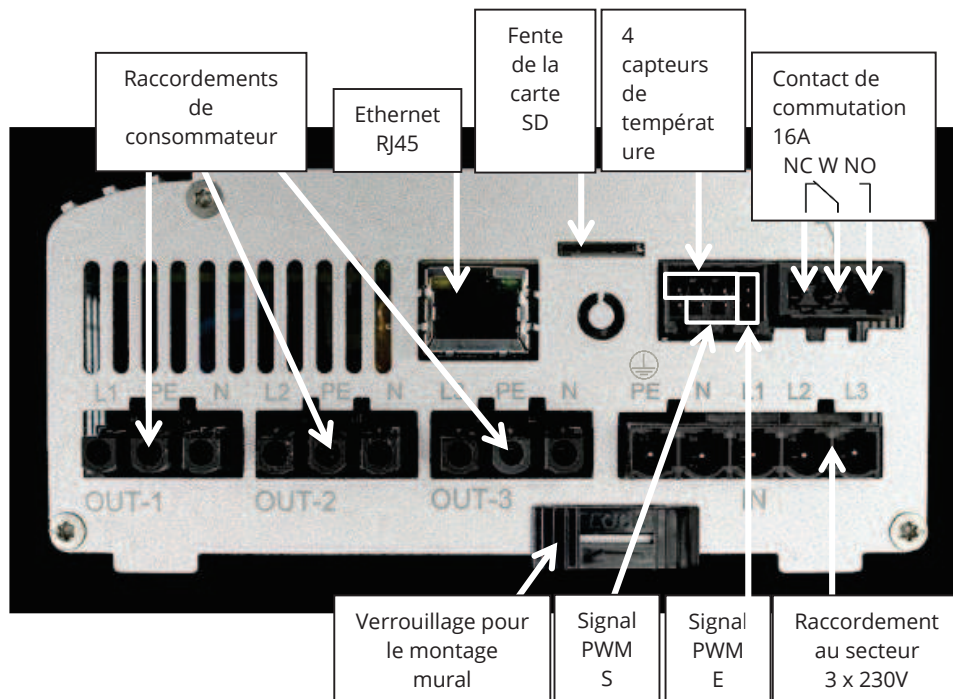

Montage

Retirer le support mural fourni de l'AC•THOR 9s (situé sur la face arrière de l'appareil). Pour ce faire, pousser le verrouillage sur la face inférieure à droite.

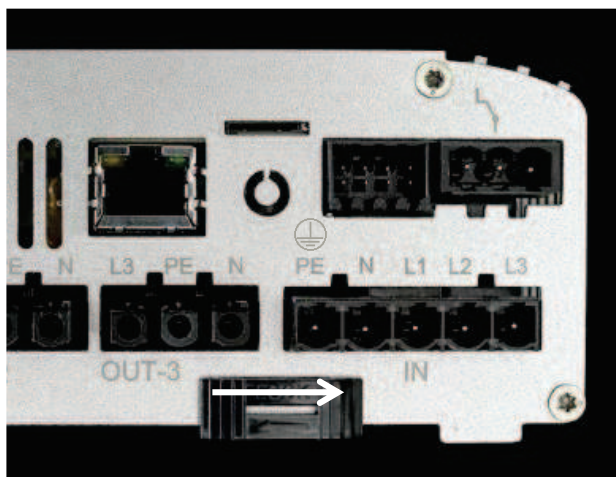

Fixer ensuite le support mural au sol à l'aide des trois vis. 3 vis et 3 chevilles sont incluses dans la livraison. Si les vis fournies ne sont pas adaptées au support, utiliser des vis appropriées.




Pour la fixation au support mural, accrocher l'AC•THOR 9s sur le support mural à l'aide des deux fentes supérieures, puis fixer les à la face inférieure à l'aide d'un verrouillage (glisser vers la gauche).


⚠ Vérifier l'étanchéité de l'AC•THOR 9s!

⚠ Lors de l'installation dans une armoire électrique, assurez-vous d'un refroidissement suffisant, par exemple par des fentes d'aération dans la porte de l'armoire électrique!

⚠ Une distance latérale minimale de 7 cm doit être respectée!



⚠ Lors du montage de plusieurs appareils côte à côte, respecter une distance minimale de 10 cm !

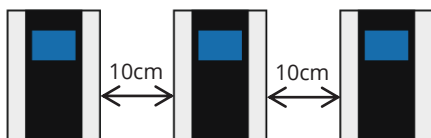

Ensuite, effectuer les raccordements électriques.

⚠ Ne pas immerger le(s) capteur(s) de température my-PV directement dans l'eau. Utiliser un manchon d'immersion !




CONSEIL : Pour l'acheminement des câbles, utiliser un chemin de câbles d'une hauteur de 60 mm.
La dimension de la découpe requise est de 130 x 60 mm.

Raccordement de plusieurs capteurs de température

Jusqu'à quatre capteurs de température numériques (à 3 conducteurs chacun, système de bus) peuvent être raccordés à l'AC•THOR 9s. Les points de serrages à trois fils sont indiqués dans la figure suivante.



CONSEIL : En cas de plusieurs capteurs, les fils peuvent être également branchés parallèlement à l'extérieur !

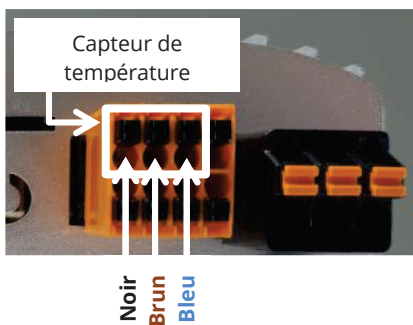

Raccordement électrique

La protection par fusible du raccord secteur de l'AC•THOR 9s ne doit pas dépasser 16 A par phase (caractéristique de déclenchement B ou C).

 Raccorder le conducteur de protection et le neutre !

Faire attention aux autres consommateurs du circuit, cela peut entraîner le déclenchement de la protection par fusible !

L'AC•THOR 9s est commandé à l'aide des sources de signaux externes au moyen d'un protocole IP par l'intermédiaire d'un câble Ethernet RJ45 standard.

Fonctionnement sur une ou deux phases

L'appareil est également conçu pour fonctionner sur une ou deux phases.

La phase L1 doit être raccordée (alimentation de l'appareil).

Afin de garantir une fonction de régulation sans faille, ne pas raccorder les sorties dont la phase correspondante n'est pas alimentée côté entrée !

L1 IN → Out1

L2 IN → Out2

L3 IN → Out3

Entretien

⚠ Ne jamais ouvrir l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

⚠ Ne jamais versez de l'eau sur ou dans l'appareil !

Lorsque l'alimentation électrique est coupée, la surface de l'appareil peut être nettoyée soit avec un chiffon humide, soit à l'aide d'un nettoyant doux pour vitres ou d'un tissu de nettoyage pour verres.

Si l'environnement est pollué, vérifier régulièrement si les entrées/sorties d'air ne sont pas contaminées. Si nécessaire, nettoyer l'appareil à l'aide d'un aspirateur à travers les fentes d'aération.

⚠ Si l'aération est insuffisante, l'appareil ne peut pas fournir toute sa puissance !

Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, faire le remplacer par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire.

Affichage de fonctionnement

L'appareil dispose d'un écran tactile destiné à afficher les états de fonctionnement et à une utilisation facile.

⚠ Ne jamais toucher l'écran tactile avec des objets coupants ou pointus !



Pour une utilisation optimale, utiliser le stylo opérateur inclus. Le support du stylo peut être fixé à l'aide d'une surface adhésive sur ou à côté de l'appareil.



Une description détaillée de l'interface utilisateur graphique, des modes de fonctionnement, de la navigation dans les menus et des options de réglage sont indiqués dans le mode d'emploi de l'appareil. Sa version actuelle est disponible à l'adresse www.my-pv.com.

Dépannage

L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. En cas de panne, veuillez contacter votre revendeur.

Élimination



Stocker ou éliminer les matériaux d'emballage de manière appropriée.
Éliminer le produit à la fin de sa durée de vie conformément à la législation en vigueur.

Déclaration de conformité UE

La société my-PV GmbH, Teichstraße 43, 4523 Neuzeug,
déclare par la présente que le produit AC•THOR®9s
est conforme aux directives ou normes suivantes:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60730-1, EN 62233, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

La société mentionnée ci-dessus fournit une documentation prouvant la conformité aux objectifs de sécurité et aux exigences essentielles de protection.



Neuzeug, 1.7.2019

Dr. Gerhard Rimpler, directeur général

Données techniques

AC•THOR 9s

Tension du réseau	3 x 230 V, 45-65 Hz
Sorties	S 1
	Onde sinusoïdale pure de 0 à 230 V 0 à 3000 W max.
	NON commutable
	S 2
	Onde sinusoïdale pure de 0 à 230 V 0 à 3000 W max.
	ou 230 V commuté
	S 3
	Onde sinusoïdale pure de 0 à 230 V 0 à 3000 W max.□ ou 230 V commuté
Sortie de relais	1 x UM□ 20 VCA 100 mA min.□ 230 VCA 16 A max.
Raccordement au réseau	Triphasé avec neutre
Sécurité par fusible	3 x 16 A caractéristique de déclenchement B, C
Raccordement de consommateur	Contacts à fiche pour charges ohmiques
Consommation en veille	< 2 W
Efficacité totale	> 99 % à la puissance nominale
Plage de température de fonctionnement	0° C à 40° C
Humidité admissible	0-99 % (sans condensation)
Température de stockage	-20° C à 70° C
Degré de protection	IP20
Classe de protection	I
Capteur de température	Capteur de température numérique my-PV (5 m)
Affichage	Graphique en couleur, écran tactile 2,83"
Garantie	2 ans
Systèmes compatibles	voir www.my-pv.com
Interfaces	Ethernet RJ45, RS485,□ entrée sans potentiel□ PWM S, PWM E
Poids	1,3 kg□ (sans support mural)
Dimensions (L x H x P)	135 x 195 x 65 mm

Sujet à changement.



my-PV GmbH

Teichstraße 43, 4523 Neuzeug

www.my-pv.com


Verdrahtungspläne / Wiring diagrams

Die aktuellen Versionen sind auf www.my-pv.com verfügbar.

The current versions are available on www.my-pv.com.


AC•THOR 9s Verdrahtung Ansteuerungsseite / Wiring the control side


Power Meter – Verbindung via Router / connection via router

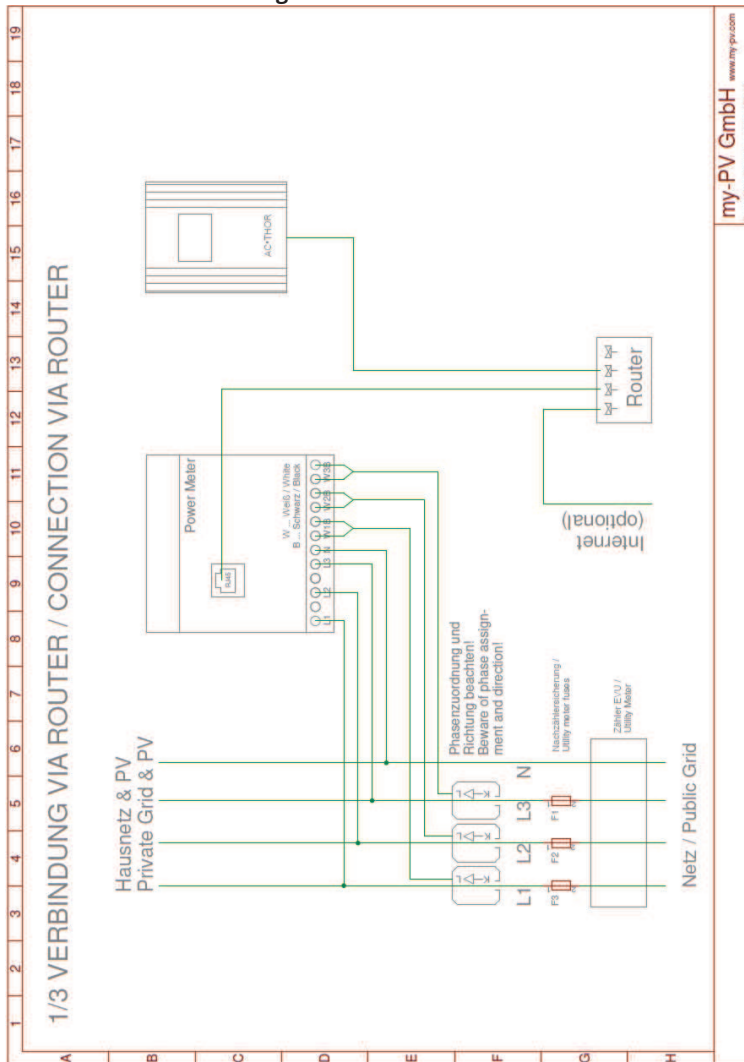



⚠ Das Herstellen der automatischen Verbindung via Router kann bis zu einer Minute dauern!

⚠ Establishing the automatic connection via router may take as much as a minute!

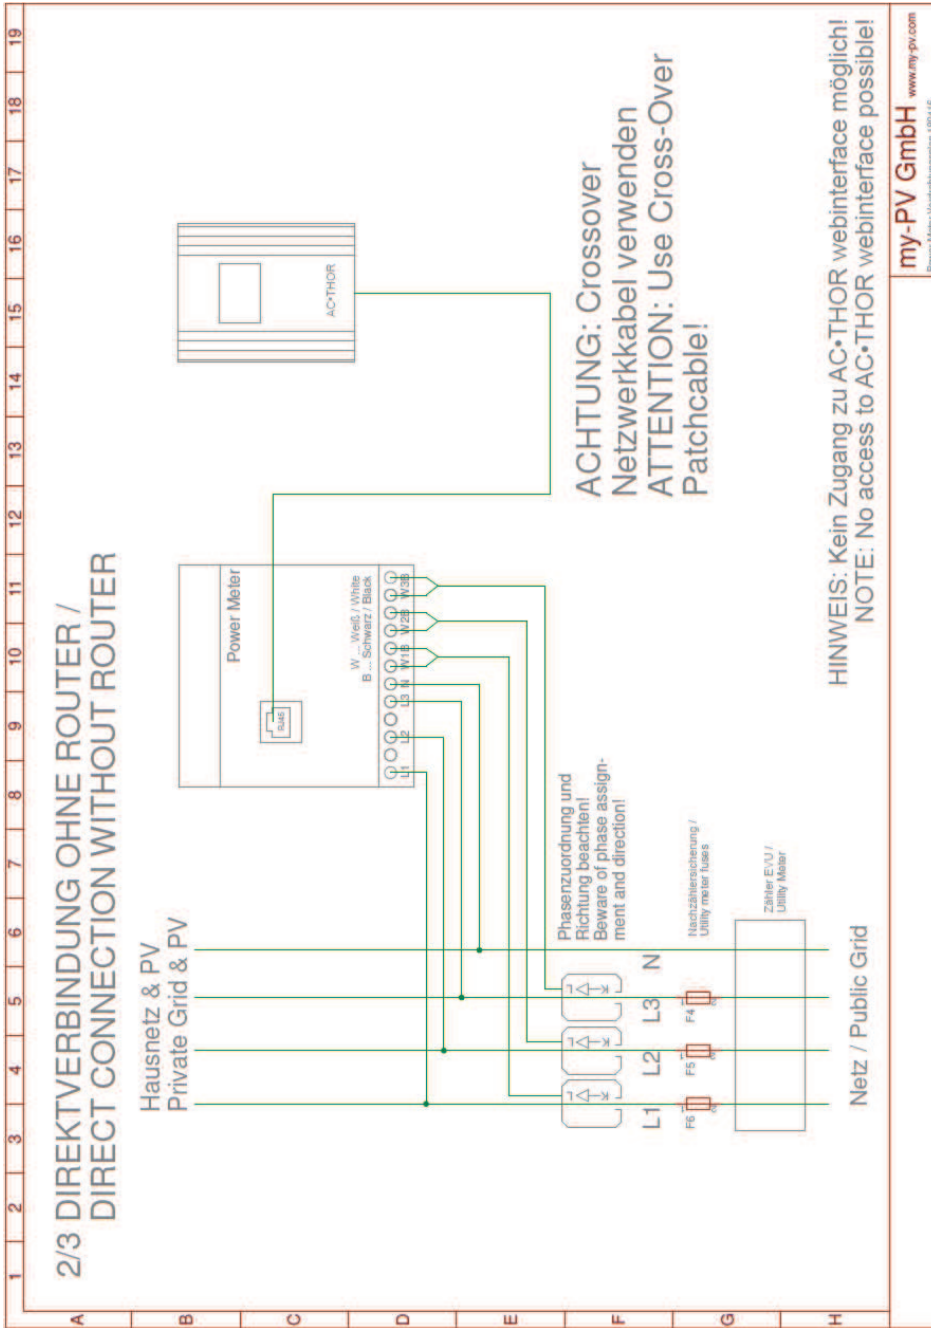

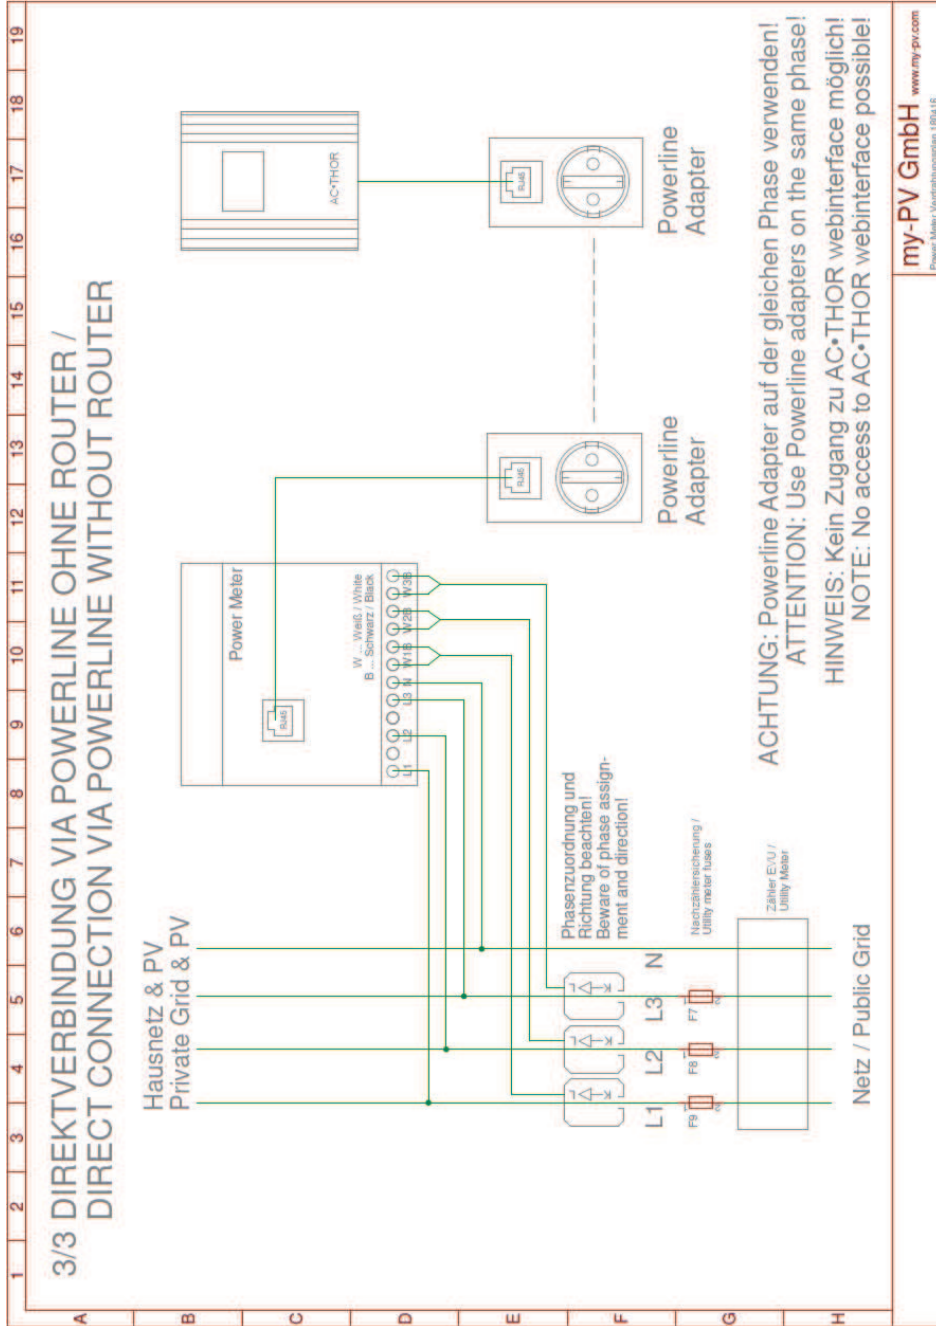

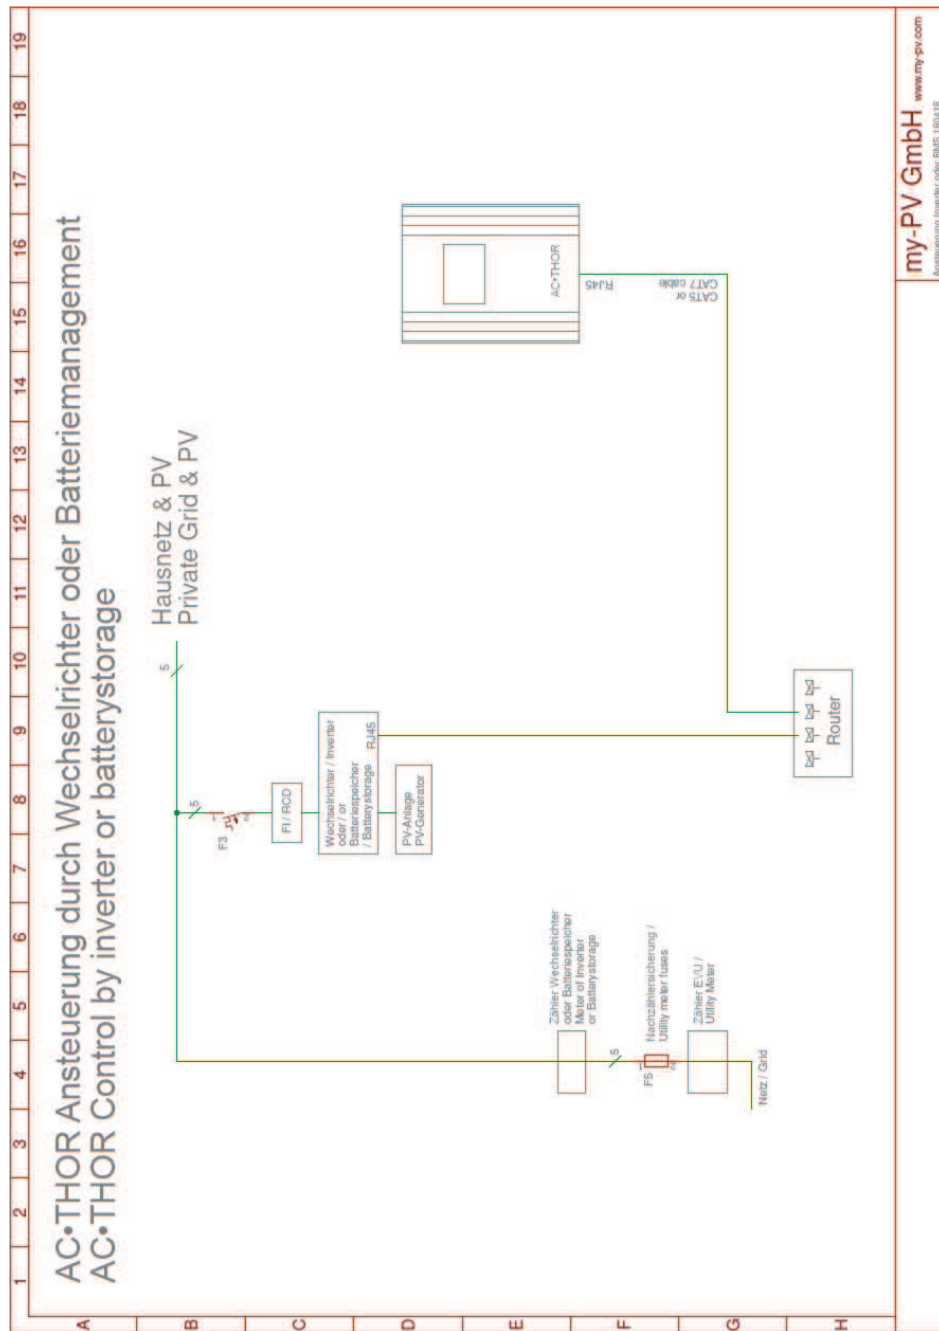

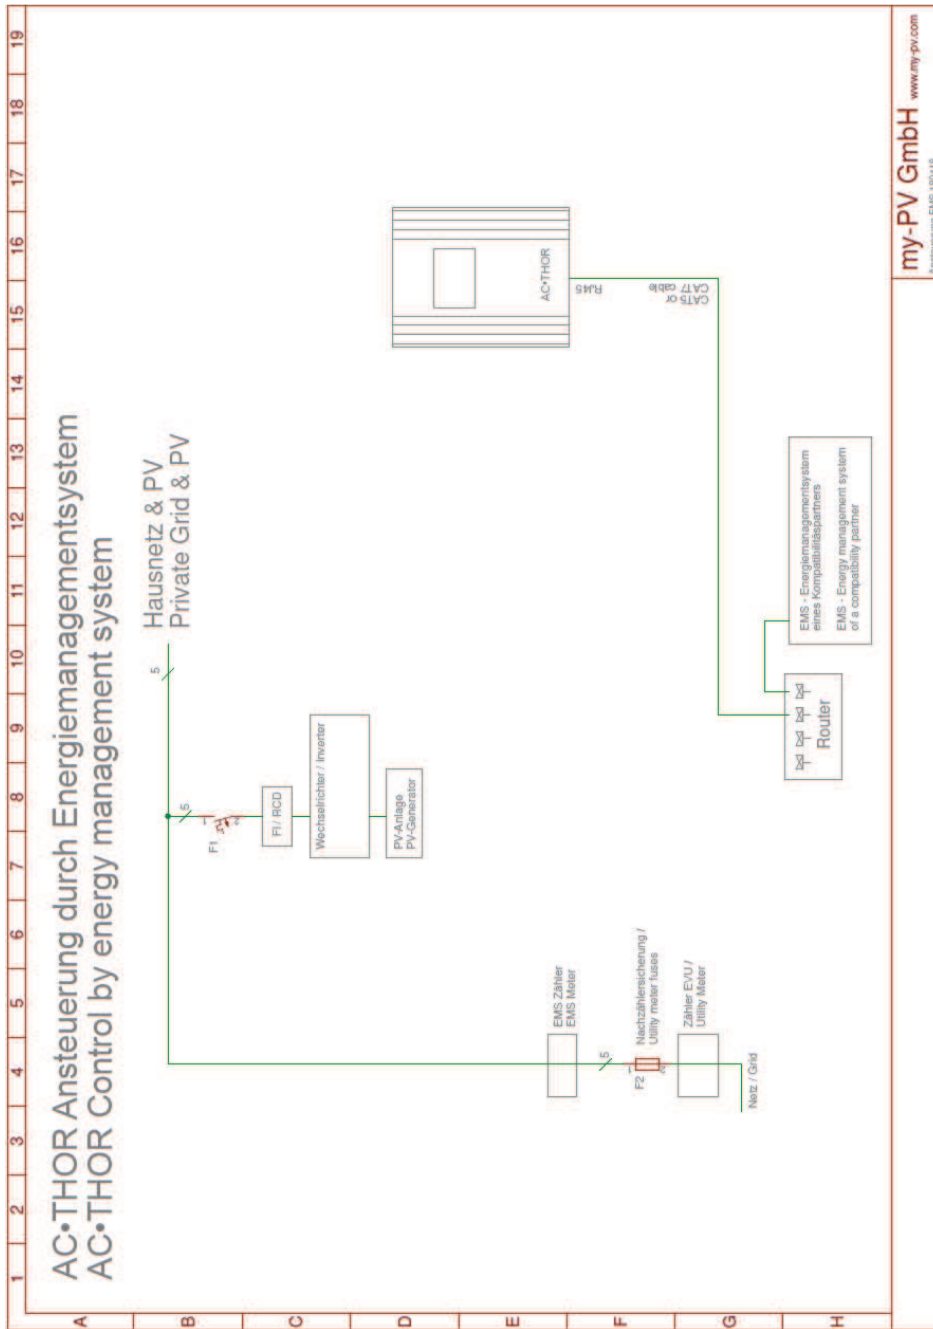

Betriebsart M1: Warmwasser ≤9 kW / Operating mode M1: Hot water ≤9 kW

