

DE	Montageanleitung für die Fachkraft Elektro-Heizeinsatz	LT	Montažo instrukcija specialistui Elektrinis šildymo elementas
GB	Installation instructions for contractors Electric immersion Heater	LV	Montāžas instrukcija speciālistiem Elektriskais sildelements
FR	Notice de montage destinée aux monteurs Système chauffant électrique	NL	Montagevoorschriften voor de servicemonteur Elektrisch verwarmingselement
BG	Упътване за монтаж за специалиста Електронагревател	NO	Monteringsinstruksjon or fagperson Elektrovarmeinntsats
CN	安装指南 供专业人员使用 电热嵌件	PL	Instrukcja montażu dla personelu wykwalifikowanego Grzałka elektryczna
CZ	Návod k montáži pro odbornou pracovní sílu Elektrická topná vložka	PT	Instruções de montagem para o técnico especialista Aquecedor elétrico
DK	Montagevejledning til servicefirmaet Elpatron	RO	Instrucțiuni de montaj pentru personalul de specialitate Rezistenta electrica
EE	Paigaldusjuhend spetsialistile Elektritenn	RS	Uputstvo za montažu za stručnjake Elektro-grejač
ES	Instrucciones de montaje para especialistas Calefacción eléctrica	RU	Инструкция по монтажу для специалиста Электронагревательная вставка
FI	Asennusohje alan ammattilaiselle Sähkövastus	SE	Montageinstruktion för servicefirman Elpatron
GR	Οδηγίες συναρμολόγησης για τους τεχνικούς Ηλεκτρικό θερμαντικό στοιχείο	SI	Navodilo za montažo za strokovno osebje Električni grelni vložek
HR	Uputa za montažu za stručnjake Suhi električni grijач	SK	Návod na montáž pre odborníka Elektrická vykurovacia vložka
HU	Szerelési utasítás a szakember részére Elektromos fűtőbetét	TR	Montaj Kilavuzu yetkilii uzman tesisatçı için Elektrikli Isıtıcı
IT	Istruzioni di montaggio per il personale specializzato Resistenza elettrica EHE	UA	Інструкція з монтажу для фахівця Електрична нагрівальна вставка

DE Sicherheitshinweise

⚠️ Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei allen Arbeiten geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.

Bei Montage- und Wartungsarbeiten darauf achten, dass kein Wasser an elektrische Komponenten und deren angrenzende Bauteile (Flansch, elektrische Leitungen, Wärmedämmteile) gelangt. Wasser ggf. rückstandslos abwaschen.

Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheits-technischer Funktion sind unzulässig. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Montage der Bauteile mit neuen Dichtungen.

Technische Änderungen vorbehalten!

Weitere Produktunterlagen beachten.

Netzanschluss

Gefahr

Unsachgemäß ausgeführte Elektroinstallationen können zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom und zu Geräteschäden führen. Netzanschluss und Schutzmaßnahmen (z. B. FI-Schaltung) gemäß den folgenden Vorschriften ausführen:

- IEC 60364-4-41
- VDE-Vorschriften
- TAR Niederspannung VDE-AR-N 4100

Der Stecker dient als Trennvorrichtung. Zur Spannungs-freischaltung ist der Stecker zu ziehen. Aus diesem Grund muss sich die Steckdose in der Nähe des Geräts befinden und dessen freier Zugang gewährleistet sein. Voraus-setzung zum Betrieb ist die bauseitige Absicherung der Steckdose mit max. 16 A (US, CA: max. 20 A).

Der Anschluss an eine Verlängerungsleitung mit Mehrfach-steckdose ist nicht zulässig.

Zielgruppe

Diese Sicherheitshinweise richten sich an den Bediener der Heizungsanlage.

Dieses Gerät kann auch von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, falls sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Gefahr

Beschädigte Geräte und Anschlussleitungen gefährden Ihre Sicherheit. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb und wenden Sie sich an Ihren Heizungsfachbetrieb.

Achtung

Kinder in der Nähe des Geräts beaufsichtigen.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Bedienung

Achtung

Flüssigkeiten können die elektrischen Komponenten des Elektro-Heizeinsatzes beschädigen. Flüssigkeiten nicht auf dem Speicher-Wassererwärmer abstellen.

Achtung

Bei Temperaturen über 80 °C löst der Sicherheitstemperaturbegrenzer des Elektro-Heizeinsatzes aus. Die Trinkwassertemperatur im Speicher-Wassererwärmer auf 80 °C begrenzen.

Achtung

Einschalten des Elektro-Heizeinsatzes bei nicht vollständig befülltem Speicher-Wassererwärmer kann zu Geräteschäden führen. Speicher-Wassererwärmer vor dem Einschalten des Elektro-Heizeinsatzes vollständig befüllen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf bestimmungsgemäß nur in geschlossenen Systemen gemäß EN 12828 / DIN 1988 unter Berück-sichtigung der zugehörigen Montage-, Service- und Be-dienungsanleitungen installiert und betrieben werden. Der Elektro-Heizeinsatz ist bestimmungsgemäß ausschließlich in Verbindung mit Vitocell 100-W, Typ CUGA, CUGB, CUGB-A, 100, 120 und 150 Liter zu verwenden.

Die bestimmungsgemäße Verwendung setzt voraus, dass eine ortsfeste Installation in Verbindung mit anlagenspezi-fischen und zugelassenen Komponenten vorgenommen wurde.

Die gewerbliche oder industrielle Verwendung zu einem anderen Zweck als zur Trinkwasserwärmung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Fehlgebrauch des Geräts bzw. unsachgemäße Bedienung (z. B. Öffnen des Geräts durch den Anlagenbetreiber) ist untersagt und führt zum Haftungsausschluss.

Entsorgung

Gerät im Elektromüll (nicht im Hausmüll) entsorgen.

GB Safety instructions

⚠️ Please follow these safety instructions closely to prevent hazards, injury and material losses.

Installation, commissioning, inspection, maintenance and repairs must be carried out by an authorised, competent person (heating engineer/installation contractor).

Before working on the appliance/heating system, isolate it from the power supply (e.g. by removing a separate fuse or by means of a mains isolator) and safeguard against reconnection.

Wear suitable personal protective equipment when carrying out any work.

During installation and maintenance work, ensure that no water comes into contact with electrical components and their adjacent parts (flange, electrical cables, thermal insulation components). If necessary, wipe off water without leaving any residue.

Repairs to parts that fulfil a safety function are not permitted. For replacements, use only original spare parts supplied or approved by Viessmann.

Install the components with new gaskets.

Subject to technical modifications!

Observe further product documents.

Power supply



Danger

Incorrect electrical installations can lead to serious injury from electrical current and result in appliance damage. Connect the power supply and implement all safety measures (e.g. RCD circuit) in accordance with the following regulations:

- IEC 60364-4-41
- VDE regulations
- TAR low voltage VDE-AR-N-4100

The plug acts as a disconnecting device. Pull the plug to disconnect the appliance from the power supply. The power socket must therefore be near the appliance and freely accessible at all times. Operation requires a max. fuse rating (on site) of 16 A (US, CA: max. 20 A) for the socket.

Connection to an extension cable with multiple sockets is not permissible.

Target group

These safety instructions are intended for heating system users.

This appliance can also be operated by children 8 years and older, as well as by individuals with reduced physical, sensory or mental faculties or those lacking in experience and knowledge, provided such individuals are being supervised or have been instructed in the safe use of this appliance and any risks arising from it.



Danger

Damaged equipment and connecting cables pose a safety hazard. Never start a damaged appliance; contact your heating contractor.



Caution

Supervise children in the proximity of the appliance.

- Never permit children to play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must never be carried out by unsupervised children.

Operation



Caution

Liquids can damage the electrical components of the immersion heater. Do not place liquids on the DHW cylinder.



Caution

Temperatures above 80 °C will trigger the high limit safety cut-out of the immersion heater. Limit the DHW temperature in the DHW cylinder to 80 °C.



Caution

Switching on the electric flow heater when the DHW cylinder is not completely filled can result in damage to the device.

Fill the DHW cylinder completely before switching on the electric flow heater.

Intended use

The appliance is intended solely for installation and operation in sealed unvented systems that comply with EN 12828 / DIN 1988, with due attention paid to the associated installation, service and operating instructions. The immersion heater is intended solely for use in connection with Vitocell 100-W, types CUGA, CUGB or CUGB-A; 100, 120 or 150 litres.

Intended use presupposes that a fixed installation in conjunction with permissible, system-specific components has been carried out.

Commercial or industrial use for purposes other than domestic hot water heating shall be deemed inappropriate.

Incorrect usage or operation of the appliance (e.g. the appliance being opened by the system user) is prohibited

and will result in an exclusion of liability.

Disposal

Dispose of the appliance as electrical waste (non-domestic waste).

FR Consignes de sécurité



Respectez scrupuleusement ces consignes de sécurité afin d'éviter tout risque et tout dommage pour les personnes et les biens.

Le montage, la première mise en service, le contrôle, l'entretien et les réparations devront être impérativement effectués par du personnel qualifié (installateurs/chauffagistes).

Couper l'alimentation électrique (au porte-fusible du tableau électrique ou à l'interrupteur principal, par exemple) avant de commencer l'intervention sur l'appareil/l'installation de chauffage et empêcher la remise sous tension.

Pour tous les travaux, porter un équipement de protection individuel adapté.

Lors des travaux de montage et d'entretien, veiller à ce que l'eau n'atteigne pas les composants électriques et leurs composants attenants (bride, câbles électriques, pièces d'isolation). Si nécessaire, essuyer l'eau sans laisser de traces.

Il est interdit de réparer des composants de sécurité. En cas de remplacement de pièces, employer uniquement des pièces Viessmann d'origine ou des pièces de rechange autorisées par Viessmann.

Montage des composants avec des joints neufs.

Sous réserves de modifications techniques !

Tenir compte des autres documentations produit.

Alimentation électrique



Danger

Une installation électrique non conforme peut entraîner de graves blessures dues au courant électrique et endommager l'appareil. Réaliser l'alimentation électrique et les mesures de protection (par exemple circuit à disjoncteur différentiel) conformément aux réglementations suivantes :

- IEC 60364-4-41
- Normes et directives en vigueur
- NF C 15-100

La fiche fait office de dispositif de séparation. La fiche doit être débranchée pour la mise hors tension. Pour cette raison, la prise de courant doit se trouver à proximité de l'appareil et être accessible facilement. Le fonctionnement nécessite une protection de la prise de courant par un fusible de 16 A maximum (US, CA : 20 A maximum) à fournir par l'installateur.

Le raccordement à une rallonge avec multiprise n'est pas autorisé.

Destinataires

Les présentes consignes de sécurité s'adressent à l'utilisateur de l'installation de chauffage.

Cet appareil peut être utilisé également par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, voire manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou informées du mode opératoire et qu'elles comprennent les dangers qui en résultent.

Danger

Les appareils et les câbles de raccordement endommagés représentent un risque pour votre sécurité. Ne mettez pas un appareil endommagé en service et adressez-vous à votre chauffagiste.

Attention

Surveiller les enfants à proximité de l'appareil.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Utilisation

Attention

Les liquides risquent d'endommager les composants électriques du système chauffant électrique. Ne pas déposer de liquides sur le ballon d'eau chaude sanitaire.

Attention

En cas de températures supérieures à 80 °C, le limiteur de température de sécurité du système chauffant électrique se déclenche. Limiter la température ECS dans le ballon d'eau chaude sanitaire à 80 °C.

Attention

Enclencher le système chauffant électrique lorsque le ballon d'eau chaude sanitaire n'est pas complètement rempli peut entraîner des dommages sur l'appareil. Remplir complètement le ballon d'eau chaude sanitaire avant d'enclencher le système chauffant électrique.

Domaines d'utilisation autorisés

L'appareil doit être installé et utilisé uniquement dans des systèmes en circuit fermé conformes à la norme EN 12828 / DIN 1988, en respectant les notices de montage, de maintenance et d'utilisation. Le système chauffant électrique doit être utilisé de manière conforme uniquement en association avec un Vitocell 100-W, types CUGA, CUGB, CUGB-A, 100, 120 et 150 litres.

L'autorisation d'utilisation suppose que l'installation a été réalisée en utilisant des composants homologués pour l'installation.

Une utilisation professionnelle ou industrielle dans un but autre que la production d'eau chaude sanitaire est considérée comme non conforme.

Une utilisation non conforme de l'appareil ou une intervention inappropriée (par exemple ouverture de l'appareil par l'utilisateur) est interdite et entraîne l'exclusion de toute responsabilité du fabricant.

Elimination des déchets

Elimer l'appareil avec les déchets électriques (pas avec les ordures ménagères).

BG Указания за безопасност



Моля, следвайте точно тези указания за безопасност, за да избегнете опасности и вреди за хората, както и имуществени щети.

Монтажът, първоначалното пускане в експлоатация, инспекцията, поддръжката и привеждането в изправност трябва да се извършват от оторизирани специалисти (специализирана фирма за отопителна техника/фирма, с която има склучен договор за инсталациите).

При работи по уреда/отопителната инсталация изключете напрежението (например от отделния предпазител или главен прекъсвач) и ги осигурете

срещу повторно включване.

При всички работи носете подходящи лични предпазни средства.

Ремонти работи по конструктивни елементи със свързана с техническата безопасност функция не са разрешени.

При работи по монтажа и поддръжката внимавайте по електрическите компоненти и съседните им конструктивни части (фланец, електрически проводници, топлоизолационни части) да не попада вода. При необходимост избръшете водата без остатък.

При смяна използвайте само оригинални части на Viessmann или резервни части, одобрени от Viessmann.

Монтирайте конструктивните елементи с нови уплътнения.

Запазено право на технически изменения!

Вземайте под внимание другите документи относно продукта.

Свързване към мрежата

Опасност

Непрофесионално изпълнени електрически инсталации могат да доведат до опасни наранявания от електрически ток и до повреди на уреда. Извършете свързването към мрежата и предпазните мерки (напр. изключване при повреда на изолацията) съгласно следните наредби:

- IEC 60364-4-41
- Предисания на VDE
- Технически правила за свързване (TAR) никој напрежение VDE-AR-N-4100

Щепсельт служки като изключващо устройство. За изключване от напрежение е необходимо да се издърпа щепсельт. По тази причина контактът трябва да се намира в близост до уреда и до него трябва да е осигурен свободен достъп. Условие за експлоатацията е осигурена на място защита на контакта с предпазител макс. 16 A (US, CA: макс. 20 A).

Свързване към удължител с разклонител не е разрешено.

Целева група

Тези указания за безопасност са предназначени за обслужваща отоплителна инсталация.

Този уред може да се използа и от деца над 8-годишна възраст, както и от хора с намалени физически, сестински или умствени възможности или без опит и/или познания, ако са под наблюдение или са инструктирани по отношение на безопасното използване на уреда и разбират опасностите, които могат да произтекат от него.

Опасност

Повредени уреди и свързващи кабели застрашават безопасността Ви. Не пускайте повреден уред в експлоатация и се обрънете към специализирана фирма за отоплителна техника.

Внимание

Наблюдавайте децата, когато са в близост до уреда.

- Децата не трябва да играят с уреда.
- Почистване и поддръжка от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца, ако не се намират под надзор.

Обслужване

! Внимание

Течности могат да повредят електрическите компоненти на електронагревателя. Не оставяйте течности върху бойлера.

! Внимание

При температури над 80 °C се задейства предпазният ограничител на температурата на електронагревателя. Ограничите температурата на БГВ в бойлера на 80 °C.

! Внимание

Включването на електронагревателя при непълен до горе бойлер може да причини повреди по уреда.

Напълнете изцяло бойлера преди да включите електронагревателя.

Употреба по предназначение

Уредът трябва да се инсталира и експлоатира по предназначение само в затворени системи съгласно EN 12828/DIN 1988, като се вземат под внимание съответните ръководства за монтаж, сервиз и обслужване. Електронагревателят трябва да се използва по предназначение само в комбинация с Vitocell 100-W, тип CUGA, CUGB, CUGB-A, 100, 120 и 150 литра.

Употребата по предназначение предполага извършване на неподвижен монтаж на място заедно със специфични за инсталацията и одобрени компоненти.

Професионалното или промишлено използване за други цели, различни от загряване на битова гореща вода, се счита за нецелесъобразно.

Неправилна употреба, resp. неправилна работа с уреда (напр. отваряне на уреда от експлоатация инсталацията), е забранена и води до изключване на отговорността.

Предаване за отпадъци

Уредът трябва да се изхвърли като електрически отпадък (не заедно с битовите отпадъци).

CN 安全提示



请严格遵守本安全提示，以避免人员和财产发生危险和损坏。

安装、首次运行、检查、保养和维修必须由指定的专业人员（专业供热公司/合同安装公司）完成。

在其他设备 / 供热设备上进行作业时要切断设备的电源（例如通过单独的保险丝或者一个主开关），并且采取措施防止电源被重新接通。

在执行所有工作时，都需要使用合适的个人防护装备。

在执行安装和保养作业时请注意，不得有水进入电气部件及其邻近部件（法兰、电气导线、隔热件）。必要时擦净水，确保没有残留。

不允许在具有安全功能的部件上进行维修作业。在更换零件时仅允许使用 Viessmann 的原厂零件或经 Viessmann 许可的备件。

安装部件时使用新的密封件。

保留技术更改权！

注意其他产品资料。

电源连接

! 危险

不规范的电气安装可能导致人员触电受伤和设备损坏。根据以下规定执行电源连接和防护措施（比如漏电保护电路）：

- IEC 60364-4-41
- 相关电路连接规定
- TAR 低压 VDE-AR-N-4100

插头作为隔离装置使用。在断电时要拔出插头。因此，插座必须位于设备附近，并保证可自由接触到它。运行的前提是在施工现场有最高 16 A（美国、加拿大：最高 20 A）的插座保险装置。

不允许使用多头插座连接延长线。

目标群体

本安全提示供供暖系统操作人员使用。

年龄在8岁和以上的儿童以及在身体、感官或精神方面受限或经验与知识不足的人员也可以使用该设备，但前提条件是必须在监督下进行，或者已接受过有关设备安全使用方面的指导并理解所产生的风险。

! 危险

损坏的设备和连接线会危及您的安全。请不要将已损坏的设备投入运行，并请咨询您的专业供热公司。

! 注意

设备附近有儿童时，必须时刻监督。

- 禁止儿童在设备上玩耍。
- 清洁和用户保养工作不得在未经监督的情况下由儿童进行。

操作

! 注意

液体可能损坏漫没式电加热器的电气部件。不得将液体放到换热水箱上。

! 注意

在温度高于 80 °C 时，会触发漫没式电加热器的全温度限位器。将换热水箱中的生活用水温度限制为 80 °C。

! 注意

在 DHW 钢瓶未完全充满时打开电加热器可能会导致设备损坏。

在打开电加热插座之前，将简式热水器完全充满。

按規定使用

按照规定，设备只能用于符合 EN 12828 / DIN 1988 标准的闭合系统内，且必须参照相应的安装、服务和操作指南进行安装和运行。漫没式电加热器按规定只能与 Vitocell 100-W，型号 CUGA、CUGB、CUGB-A、100、120 和 150 升搭配使用。

按規定使用的前提是，安装位置固定且使用根据设备特性允许被用于该设备的组件。

生活用水加热之外的商业或工业用途均不符合规定。

不得错误操作设备或进行不规范的操作（例如系统营运方打开设备），这将导致质保失效。

废弃处置

设备必须作为电子垃圾处理（不得作为生活垃圾处理）。

CZ Bezpečnostní pokyny

! Doporučujeme prosím přesně tyto bezpečnostní pokyny,

zabráníte tak újmu na zdraví a škodám na majetku.

Montáž, první uvedení do provozu, inspekce, údržbu a opravy musí provádět pouze autorizovaný odborníci (topenářská firma/smluvní instalatérská firma).

Při provádění prací na přístroji/ topném zařízení je nutno je odpojit od napětí (např. na samostatné pojistce nebo hlavním vypínači) a zajistit proti opětnému zapnutí.

Při všech pracích používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

Při montáži a údržbě dbejte na to, aby se k elektrickým komponentům a jejich sousedním součástem (přírubu, elektrické kabely, tepelně izolační díly) nedostala voda. Popř. setřete vodu beze zbytku.

Opravy součástek s bezpečnostně technickou funkcí nejsou přípustné. K výměně používejte výhradně originální díly firmy Viessmann nebo díly touto firmou schválené. Montáž součástek s novými těsněními.

Technické změny vyhrazeny!

Zohledňujte další produktovou dokumentaci.

Sítová připojka

Nebezpečí

Neobecně provedené elektroinstalace mohou vést k nebezpečnému zraněním elektrickým proudem a k poškození přístrojů. Instalaci připojení na síť a ochranným opatření (např. prouarového chrániče) proveďte podle následujících předpisů:

- IEC 60364-4-41
- Předpisy VDE
- TAR nízké napětí VDE-AR-N-4100

Zástrčka slouží jako odpojovací zařízení. K odpojení od napětí je potřeba odpojit zástrčku. Z tohoto důvodu se musí zásuvka nacházet v blízkosti zařízení a musí být zajištěn volný přístup k zásuvce. Předpokladem provozu je jistění zásuvky ze strany stavby s max. 16 A (US, CA: max. 20 A).

Připojení k prodlužovacímu kabelu pomocí několikanásobné zásuvky není přípustné.

Cílová skupina

Tyto bezpečnostní pokyny jsou určeny pro osoby obsluhující topné zařízení.

Obsluha tohoto zařízení je dovolena i dětem od 8 let a osobám se sníženými fyzickými, sensorickými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenosnostmi a vědomostmi, pokud tyto osoby jsou pod dohledem nebo byly instruovány o způsobech bezpečné obsluhy a jsou si vědomy možných nebezpečí spojených s provozem zařízení.

Nebezpečí

BPOškozené přístroje a pripojovací kabely ohrožují vaši bezpečnost. Poškozené zařízení neuvedádějte do provozu a kontaktujte svou topenářskou firmu.

Pozor

Děti musí být v blízkosti zařízení pod dohledem.

- Zařízení není určeno dětem ke hrani.
- Čištění a údržba ze strany uživatele jsou dětem bez dohledu dospělých zakázány.

Obsluha

Pozor

Kapaliny mohou poškodit elektrické komponenty elektrické topné vložky. Neodstavujte kapaliny na zásobníkový ohřívač vody.

Pozor

Při teplotách nad 80 °C se aktivuje bezpečnostní termostat elektrické topné vložky. Omezte teplotu bitné vody v zásobníkovém ohřívači vody do 80 °C.

Pozor

Zapnutí elektrické topné vložky při ne zcela naplněném zásobníkovém ohřívači vody může vést k poškození zařízení. Před zapnutím elektrické topné vložky kompletně dopříte zásobníkový ohřívač vody.

Stanovený rozsah použití

Zařízení se smí podle zamýšleného používání instalovat a

provozovat v uzavřených systémech dle ČSN EN 12828/ČSN EN 1988 se zohledněním příslušných montážních, servisních návodů a návodu k použití. Elektrická topná vložka se podle stanoveného rozsahu použít používá výhradně ve spojení se zásobníkovým ohřívačem Vitocell 100-W, typ CUGA, CUGB, CUGB-A, 100, 120 a 150 litrů.

Použít v souladu s ustanovením předpokládá, že byla provedena pevná instalace ve spojení se schválenými součástkami specifickými pro zařízení.

Komerční nebo průmyslové použití k jinému účelu než k ohřevu pitné vody platí jako použití odpovídající stanovenému účelu použití.

Chybné použití přístroje resp. neodborná obsluha (např. otevření přístroje provozovatelem zařízení) je zakázáno a vede k vyloučení ze záruky.

Likvidace

Zařízení zlikvidujte v elektroodpadu (ne v domácím odpadu).

DK Sikkerhedshenvisninger

 Overhold disse sikkerhedshenvisninger nøje for at undgå fare for mennesker og materielli skader.

Montering, første ibrugtagning, inspektion, vedligeholdelse og reparation skal udføres af autoriserede fagfolk (VVS-firma / autoriseret VVS-installator).

Når der arbejdes på udstyret/ varmeanlægget, skal der afbrydes for strømmen (f.eks. på den separate afbryder eller en hovedafbryder) og sikres mod genindkobling.

Brug ved alle arbejder egnet personligt beskyttelsesudstyr.

Vær ved monterings- og vedligeholdelsesarbejder opmærksom på, at der ikke kommer vand på elektriske komponenter og deres tilstødende dele (flange, elektriske ledninger, varmeisoleringssdele). Tør i givet fald vand fuldstændigt af.

Reparationsarbejder på komponenter med sikkerheds-teknisk funktion er ikke tilladt. Ved udskiftning må der kun anvendes originale dele fra Viessmann eller reservedele, der er godkendt af Viessmann.

Montér komponenter med nye pakninger.

Der tages forbehold for tekniske ændringer!

Vær opmærksom på yderligere produktdokumenter.

Nettislutning

Fare

Elektriske installationer, der ikke er udført korrekt, kan forårsage skader på grund af elektrisk strøm og skader på enheder. Udfør nettslutning og beskyttelsesforanstaltninger (f.eks. HFI-relæ) iht. til følgende forskrifter:

- IEC 60364-4-41
- VDE-forskrifter
- TAR lavspænding VDE-AR-N-4100

Stikket bruges som afbryder. Til afbrydelse af strømmen trækkes stikket ud. Derfor skal stikkontakten befinde sig i nærheden af enheden og være let tilgængelig. Forudsætning for brug er en lokal beskyttelse af stikkontakten med maks. 16 A (US, CA: maks. 20 A).

Tilslutning til en forlængerledning med multistikdåse er ikke tilladt.

Målgruppe

Disse sikkerhedshenvisninger henvender sig til varmeanlæggets bruger.

Dette produkt kan også anvendes af børn fra 8 år og ældre

samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner og manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af produktet og forstår de deraf følgende farer.

⚠ Fare

Beskadigede enheder og tilslutningsledninger truer din sikkerhed. Tag ikke et beskadiget apparat i brug og henvend dig til dit VVS-firma.

! OBS

Hold børn i nærheden af enheden under opsyn.

- Børn må ikke lege med produktet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Betjening

! OBS

Væsker kan skade el-patronens elektriske komponenter. Stil ikke væsker på varmtvandsbeholderen.

! OBS

Ved temperaturer over 80 °C udløser el-varmepatronens overkogstermostat. Begrens brugsvandstemperaturen i varmtvandsbeholderen til 80 °C.

! OBS

At tænde for el-patronen med en ikke fuldstændigt fyldt varmtvandsbeholder kan medføre skader på apparatet.

Fyld varmtvandsbeholderen helt op, inden du tænder for el-patronen.

Formålsbestemt anvendelse

Enheden må formålsbestemt kun installeres og anvendes i lukkede systemer i henhold til EN 12828/DIN 1988 under hensyntagen til de tilhørende monterings-, service- og betjeningsvejledninger. El-patronen må formålsbestemt udelukkende anvendes i forbindelse med Vitocell 100-W, type CUGA, CUGB, CUGB-A, 100, 120 og 150 liter.

Den formålsbestemte anvendelse forudsætter, at der er foretaget en stationær installation i forbindelse med anlægsspecifikke og godkendte komponenter.

Erfvervsmæssig eller industriel anvendelse til et andet formål end brugsvandsopvarmning anses som ikke formålsbestemt.

Fejlagtig brug af enheden eller ukorrekt betjening (f.eks. hvis brugerne åbner enheden) er forbudt og fører til ansvarsfraskrivelse.

Bortsaffelse

Bortsæk apparatet som elektrisk affald (ikke sammen med husholdningsaffaldet).

EE Ohutusjuhised

⚠

Järgige täpselt käesolevaid ohutusjuhiseid, tagamaks inimeste turvalisust ja välimaks vara kahjustamist.

Paigaldustöid, esmakordset kasutuselevõttu, ülevaatust ning hooldus- ja remonditöid laske teha (kütteseadmete hooldusfirma või lepingulise paigaldusfirma) volitatud spetsialistidel.

Töode teostamiseks seadme/kütteseadme juures lülitage seadmed pingi alt välja (nt eraldi kaitsmest või pealüliti) ja kindlustage taassisselülitamise vastu.

Iga töö juures tuleb kasutada selleks ettenähtud isiklikku kaitsevarustust.

Ohutusfunktsoone täitvate komponentide remontimine:

Paigaldus- ja hooldustööde juures tuleb jälgida, et elektrilised komponendid ega nendega kokkupuutuvad detailid (äärik, elektrilised juhtmed, soojusolatsiooni osad) märjaks ei saaks. Võimalik vesi kohesest ja jäigult eemaldada.

Ohutusfunktsoone täitvate detailide remontimine on keelatud. Väljavahetamisel tuleb kasutada ainult Viessmanni originaalvaruosi või Viessmanni poolt kasutamiseks lubatud varuosi.

Ehitusdetailid tuleb paigaldada koos uute tihenditega.

Tootjal on õigus teha tehnilisi muudatusi!

Põörake tähelepanu ka ülejäänud tootedokumentatsioonile.

Võrgühendus

⚠ Oht

Asjatundmatult teostatud elektrihendused võivad elektrilöögi näol põhjustada eluohtlike vigastusi ja seadmerikkeid. Võrgühenduse loomisel ja kaitsevabinööde tarvitusele võtmisel (nt rikkevoolukaitseelülit) juhinduge järgmistest eeskirjadest:

- IEC 60364-4-41
- VDE (Saksa Elektrotehnike Liidu) eeskirjad
- Madalpinge rakendusreeglid VDE-AR-N-4100v

Pistikut kasutatakse võrgueraldina. Seadme pingevabaks lülitamiseks tuleb pistik töitevõrgust välja tõmmata.

Seetõttu peab seadme vahelus läheudes paiknema pistikupesa, millele on tagatud vaba ligipääs.

Kasutamise eeltingimuseks on pistikupesa kohapealne max 16 A katse (US, CA: max 20 A).

Ühendamine mitme pistikupesaga pikendusuhtmega ei ole lubatud.

Sihtrühm

Käesolevad ohutusjuhised on suunatud kütteseadme käitajale.

Seadme kasutamist ei piira vanus, lubatud lastele alates 8. eluaastast, samuti inimese füüsiline, tunnetuslik või vaimne puue, nagu ka kogemuste või teadmiste puudumine eeldusel, et seadme kasutamine toimub järelevalve all, kasutaja on ohutusalaselt instrueeritud ning nad on teadlikud kõikidest sellega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest.

⚠ Oht

Kahjustatud seadmed ja ühendusjuhmed ohustavad tele turvalisust. Kui seade on kahjustada saanud, ärge võtke seda kasutusele, vaid pöörduge kütteseadmete hooldusfirma poole.

! Tähelepanu

Ärge jätké lapsi seadme juurde järelevalvet.

- Lastele on keelatud seadmega mängimine.
- Seadme puhastamine ja kasutuspõhine hooldus on laste puhul lubatud üksnes järelevalve all.

Kasutamine

! Tähelepanu

Vedelikud võivad elektriküttekeha elektrilisi komponente kahjustada. Vedelikuga täidetud anumaid soojaveeboilerile mitte asetada.

! Tähelepanu

Elektriküttekeha EHE temperatuuri kaitsepiiraja rakendub temperatuuri üle 80 °C. Seadistage soojaveeboileri maksimaalseks temperatuuriks 80 °C.

! Tähelepanu

Elektritelli sisselülitamine osaliselt täidetud boileri puhul võib seadet kahjustada. Enne elektritelli sisselülitamist peab boiler olema täielikult veega täidetud.

Sihtotstarbeline kasutamine

Seade tuleb paigaldada ning seda tohib kasutada selleks

etenähtud eesmärgil üksnes suletud küttesüsteemides kooskõlas EN 12828 / DIN 1988 nõuetega ning vastavaid paigaldus-, hooldus- ja kasutuslikeid järgida. Elektriküttekuhele on ette nähtud kasutamiseks ainult koos seadmega Vitocell 100-W, tüübidi CUGA, CUGB, CUGB-A, 100, mahut 120 ja 150 liitrit.

Sihipärase kasutamise eeltingimuseks on seadme süsteemipetsiifiliste ja kasutamiseks lubatud komponentidega teostatud kohtkindel paigaldamine.

Seadme igasugust muud kasutusviisi, kas siis majanduslikul või tööstuslikul eesmärgil, kui tarbevee soojendamine, tuleb pidada mitteehipäraseseks.

Seadme valet eesmärgil kasutamine või asjatundmatu käsitsemine (nt käitäja-poolne seadme avamine) on keelatud ning selles tulenevate tagajärgede eest tootja ei vastuta.

Jäätmekäitus

Seade ei kuulu olmeprügi hulka, vaid tuleb suunata elektroonikaseadmete kogumispunkti.

ES Indicaciones de seguridad

 Siga estrictamente estas indicaciones de seguridad para evitar riesgos y daños personales y materiales.

El montaje, la primera puesta en funcionamiento, la inspección, el mantenimiento y las reparaciones deberá efectuarlos el personal autorizado (empresa instaladora de calefacción/empresa instaladora autorizada).

Cuando se vayan a realizar trabajos en el equipo/la instalación de calefacción, desconectarlos de la tensión (p. ej., mediante el fusible correspondiente o el interruptor principal) y protegerlos de conexiones involuntarias.

Llevar el equipo de protección personal adecuado al realizar cualquier trabajo.

Durante los trabajos de instalación y mantenimiento, asegúrese de que el agua no alcance los componentes eléctricos y sus piezas adyacentes (brida, cables eléctricos, piezas de aislamiento térmico). Si es necesario, elimine el agua sin dejar residuos.

No están permitidas las reparaciones de componentes que tengan funciones de seguridad. A la hora de sustituir componentes, solo se deben utilizar repuestos originales de Viessmann o repuestos de calidad similar autorizados por Viessmann.

Montaje de los componentes con juntas nuevas.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas.

Téngase en cuenta la documentación técnica adicional.

Conexión a la red eléctrica

 **Peligro**

La corriente de una instalación eléctrica realizada de forma inadecuada puede causar lesiones graves y daños al equipo. Al realizar la conexión a la red eléctrica y tomar las medidas de protección (p. ej., mediante un diferencial) deben respetarse las siguientes normas:

- IEC 60364-4-41
- Prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
- Baja tensión TAR VDE-AR-N-4100

El conector sirve como dispositivo de corte. Para desconectar la tensión deberá extraerse el conector. Por esta razón, la toma de corriente debe encontrarse cerca del equipo, y el acceso a la misma debe garantizarse. Para el funcionamiento es condición indispensable la protección por fusible (a realizar por la empresa instaladora) de la

toma de corriente con máx. 16 A (EE. UU., CA: máx. 20 A).

La conexión a un cable de prolongación con un enchufe múltiple no está permitida.

Destinatarios

Estas indicaciones de seguridad se dirigen al operario de la instalación de calefacción.

Este equipo puede ser manejado por niños a partir de 8 años, así como personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales o que carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios para ello, siempre y cuando manejen el equipo bajo la atenta supervisión de alguien o hayan sido instruidos en el manejo seguro del mismo y hayan entendido los peligros resultantes.

 **Peligro**

Los equipos y los cables de conexión con daños son un peligro para la seguridad. No ponga en marcha un equipo dañado y póngase en contacto con la empresa instaladora de calefacción.

 **Advertencia**

Supervisar a los niños que se encuentren en las inmediaciones del equipo.

- Los niños no deben jugar con el equipo.
- Las tareas de limpieza y mantenimiento del usuario no deben ser realizadas por niños sin supervisión.

Manejo

 **Advertencia**

Los líquidos pueden dañar los componentes eléctricos de la resistencia eléctrica. No coloque líquidos sobre el acumulador de agua caliente.

 **Advertencia**

Con temperaturas por encima de 80 °C el termostato de seguridad de la resistencia eléctrica de apoyo-EHE se dispara. Limite la temperatura del interacumulador de ACS a 80 °C.

 **Advertencia**

Si se conecta la resistencia eléctrica cuando el acumulador no está completamente lleno, pueden producirse daños en el aparato.

Llene completamente el acumulador de agua caliente antes de conectar la resistencia eléctrica.

Utilización apropiada

Conforme al uso previsto, el equipo debe instalarse y utilizarse exclusivamente en sistemas cerrados según la norma EN 12828 / DIN 1988, teniendo en cuenta las instrucciones de montaje, para mantenedores y S.A.T. y las instrucciones de servicio correspondientes. La resistencia eléctrica de apoyo seca solo debe a utilizarse de forma apropiada en combinación con Vitocell 100-W, tipo CUGA, CUGB, CUGB-A, 100, 120 y 150 litros.

El uso admisible establece que se haya efectuado una instalación estacionaria en combinación con componentes homologados específicos de la instalación.

La utilización industrial o comercial con fines diferentes a la producción de A.C.S. se considera no admisible.

Está prohibido el uso incorrecto o el manejo inadecuado del equipo (p. ej. la apertura del mismo por parte de la empresa instaladora), que supone la exoneración de la responsabilidad.

Eliminación

Eliminar el equipo con los residuos eléctricos (no con los residuos domésticos).

FI Turvallisuusohjeet

! Nämä turvallisuusohjeita on tarkoin noudatettava vaarojen ja henkilö- ja esinevahinkojen välttämiseksi.

Asennus, ensimmäinen käyttöönotto, tarkastus, huolto ja kunnostus on annettava valtuutettujen ammattilaisten (huoltoliike/sopimusasennusliike) tehtäväksi.

Töissä laitteessa/lämmityslaitteistossa ne on kytkettävä järnittäättömiksi (esim. erillisestä sulakeesta tai pääkytkimestä), ja varmistettava uudelleen päälekytkentää vastaan.

Kaikissa töissä on käytettävä soveltuva henkilökohtaista suojaravustusta.

Varmista asennus- ja huoltotöiden aikana, ettei vettä pääse sähkökomponenteihin ja niiden viereisiin osiin (laippa, sähkökaapelit, lämpöeristysosat). Pyyhi tarvittaessa vesi pois jättämättä jäämää.

Kunnostustyöt eivät ole salitulta rakenneosissa, joilla on turvallisuustekninen toiminto. Vaihdossa saa käyttää vain Viessmannin alkuperäisasia tai Viessmannin hyväksymiä varaosia.

Rakenneosat on asennettava uusien tiivisteiden kanssa.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidetään!

Muut tuoteasiakirjat on otettava huomioon.

Verkkoliitäntä

! **Vaara**

Epäasiainmukaisesti suoritetut sähköasennukset voivat johtaa sähkövirran aiheuttamiin vaarallisii loukkaantumisiin ja laitevarioihin. Verkkoliitäntä ja suojaointimenetelä (esim. FI-kyrkentä) on suoritettava seuraavien määräysten mukaan:

- IEC 60364-4-41
- VDE-määrykset
- TAR matalajännite VDE-AR-N-4100

Pistoke toimii erotuslaitteena. Jännitteen katkaisukytkentää varten on pistoke irrotettava. Tästä syystä täytyy pistorasiän olla laitteineen läheellä, ja siihen on varmistettava vapaa pääsy. Käytön edellytyksenä on käytettäjän suorittama pistorasiän varmistus enint. sulakkeella 16 A (US, CA: enint. 20 A).

Liittäntä monipistorasialla varustettuun jatkojohtoon ei ole salituta.

Kohderyhmä

Nämä turvallisuusohjeet on tarkoitettu lämmityslaitteiston käyttäjälle.

Tätä laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoituneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoja, jos heitä valvotaan ja heidät on perheydytetty laitteen turvaliiseen käyttöön ja he ymmärtävät siihin liittyvät mahdolliset vaarat.

! **Vaara**

Vaurioituneet laitteet ja liittäntäjohdot vaarantavat turvallisuuden. Vaurioitunutta laitetta ei saa ottaa käyttöön, vaan on käännystävä huoltoliikkeen puoleen.

! **Huomautus**

Lapsia on valvottava laitteen läheisyydessä.

- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa suorittaa laitteen puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.

Käyttö

! **Huomautus**

Nesteet voivat vahingoittaa sähkölämmityselementin sähkökomponentteja. Älä aseta nesteitä sääliöiden lämmittimen päälle.

Huomautus

Yli 80 °C lämpötiloissa sähkövastukseen ylikuumenemisuoja laukeaa. Rajoita käytöiveden lämpötila käytövesipullossa 80 °C.

Huomautus

Sähkövastukseen kytkeminen päälle, kun käytövesivaraaja ei ole täysin täynnä, voi vahingoittaa laitetta.

Täytä käytövesivaraaja kokonaan ennen sähkövastukseen kytkemistä päälle.

Määräystenmukainen käyttö

Laitteen saa asentaa ja sitä saa käyttää määräystenmukaisesti vain suljettuissa järjestelmissä standardin EN 12 828/DIN 1988 mukaan ottaen huomioon vastaavat asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Sähkövastusta saa määräystenmukaisesti käyttää vain yhdessä laitteen Vitocell 100-W, typit CUGA, CUGB, CUGB-A, 100, 120 ja 150 litraa.

Määräystenmukainen käyttö edellyttää, että asennus on suoritettu kiinteästi sijoituspaikkaan yhdessä laitteistokohdistaan ja hyväksyttyjen komponenttien kanssa.

Ammattimainen tai teollinen käyttö muuhun käyttötarkoitukseen kuin käytöiveden lämmittämiseen ei ole määräystenmukaista.

Laitteen virheellinen käyttö tai epäasiainmukainen käytäminen (esim. jos laiteiston hallija avaa laitteen) on kiellettyä ja johtaa valmistajan vapauttamiseen vastuuta.

Jätehuolto

Laite on hävitettävä sähköromuna (ei kotitalousjätteenä).

GR Υποδείξεις ασφαλείας

! Τηρείτε με ακρίβεια αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας, προκειμένου να αποτρέψετε κινδύνους καθώς και τραυματισμούς και υλικές ζημιές.

Η συναρμολόγηση, η πρώτη έναρξη χρήσης, η επιθεώρηση, η συντήρηση και η επισκευή πρέπει να διεξάγονται από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό (τεχνική εταιρία συστημάτων Θερμανσης/εταιρεία εγκατάστασης επι συμβάσει).

Για εργασίες στη συσκευή/εγκατάσταση θέρμανσης απενεργοποιήστε την ώστε να μην υπάρχει τάση (π.χ. από την ξεωριστή ασφαλεία ή από γενικό διακόπτη) και προστατέψτε την από επανενεργοποίηση.

Σε όλες τις εργασίες να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.

Κατά τις εργασίες τοποθέτησης και συντήρησης προσέχετε ώστε να μην εισέλθει νέρο στα ηλεκτρικά εξαρτήματα όπτε στα γειτονικά τους μέρη (φλάντζα, ηλεκτρικά καλώδια, θερμομονωτές). Ενδεχομένως σκουπίστε σχολαστικά το νερό.

Οι εργασίες επισκευής σε εξαρτήματα που εκτελούν λειτουργίες ασφαλείας απαγορεύονται. Κατά την αντικατάσταση να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια εξαρτήματα Viessmann ή ανταλλακτικά εγκεκριμένα από την Viessmann.

Συναρμολογήστε τα εξαρτήματα χρησιμοποιώντας καινούργια λαστιχικά στεγανοποίησης.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τεχνικών αλλαγών!

Τηρείτε τα λοιπά έγγραφα του προϊόντος.

Ηλεκτρική σύνδεση

Κίνδυνος

Από λανθασμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μπορούν να προκληθούν επικίνδυνοι τραυματισμοί λόγω ηλεκτροπλήξας καθώς και υλικές ζημιές. Κάνετε την ηλεκτρική σύνδεση και τις προστατευτικές συνδέσεις (π.χ. κύκλωμα ρεύματος διαρροής FI) σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς:

- IEC 60364-4-41
- Κανονισμοί VDE
- TAR Χαμηλή τάση VDE-AR-N-4100

Το φίς λειτουργεί ως διακόπτης. Για αποσύνδεση από το ηλεκτρικό ρεύμα αποσυνδέστε το φίς. Για τον λόγο αυτό η πρίζα πρέπει να είναι κοντά στη συσκευή και να διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση προς αυτήν. Προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι η κτηριακή ασφάλεια της πρίζας με ένως 16 A (US, CA: ένως 20 A).

Η σύνδεση σε καλώδιο προέκτασης με πολύπτυχο δεν επιτρέπεται.

Ομάδα αποδεκτών

Αυτές οι οδηγίες ασφαλείας απευθύνονται στον χειριστή της εγκατάστασης θέρμανσης.

Αυτή τη συσκευή μπορούν να τη χρησιμοποιούν παιδιά από 8 ετών και άνω καθώς και άτομα με μειωμένες ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εφόσον επιπρόσωποι ή εφόσον κατατοπιστούν σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής καταλάβουν τους πιθανούς κινδύνους που μπορούν να προκύψουν.

Κίνδυνος

Συσκευές και καλώδια με ζημιές θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Μη θέτετε σε λειτουργία μία συσκευή που έχει ζημιές αλλά απευθυνθείτε σε εταιρεία συστήματων θέρμανσης.

Προσοχή

Τα παιδιά κοντά στη συσκευή πρέπει να επιπρόσωποι.

- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η απλή συντήρηση δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιπήρηση.

Χειρισμός

Προσοχή

Τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα ηλεκτρικά εξαρτήματα του ηλεκτρικού θερμαντικού στοιχείου. Μην ακουμπάτε υγρά πάνω στο θερμαντήρα νερού συσσωρευτή.

Προσοχή

Σε θερμοκρασίες πάνω από 80 °C ενεργοποιείται ο περιορισμός θερμοκρασίας ασφαλείας του ηλεκτρικού θερμαντικού στοιχείου. Περιορίστε τη θερμοκρασία νερού χρήσης στον θερμαντήρα νερού συσσωρευτή σους 80 °C.

Προσοχή

Από την ενεργοποίηση του ηλεκτρικού θερμαντικού στοιχείου μπορούν να προκληθούν ζημιές στις συσκευές, αν ο θερμαντήρας νερού συσσωρευτή δεν είναι τελείως γεμάτος.

Πριν από την ενεργοποίηση του ηλεκτρικού θερμαντικού στοιχείου γεμίστε τελείως τον θερμαντήρα νερού συσσωρευτή.

Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή επιτρέπεται να εγκαθισταται και να τίθεται σε λειτουργία μόνο σε κλειστά συστήματα σύμφωνα με το πρότυπο EN 12828 / DIN 1988 ενώ λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές οδηγίες συναρμολόγησης, σέρβις και χειρισμού. Το ηλεκτρικό θερμαντικό στοιχείο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε συνδυασμό με το Vitocell 100-W, τύπου CUGA,

CUGB, CUGB-A, 100, 120 και 150 λίτρων.

Η κατάλληλη χρήση προϋποθέτει ότι έχει διενεργηθεί σταθερή τοποθέτηση σε συνδυασμό με τα ειδικά εξαρτήματα που είναι εγκεκριμένα για την εγκατάσταση.

Η εμπορική ή βιομηχανική χρήση για διαφορετικό σκοπό από το έστσαμα νερού χρήσης δεν θωρεύεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής καθώς και ο ακατάλληλος χειρισμός (π.χ. με το άνοιγμα της συσκευής από τον ίδιοκτήτη του συστήματος) απαγορεύεται και οδηγεί σε αποποίηση ευθύνης.

Απόσυρση

Παραδόστε τη συσκευή σε σημείο συλλογής ηλεκτρικών συσκευών (όχι στα οικιακά απορρίμματα).

HR Sigurnosne upute

⚠ Molimo Vas da se pridržavate ovih sigurnosnih uputa kako bi se isključile opasnosti po čovjeka i nastajanje materijalnih šteta.

Montažu, prvo puštanje u pogon, inspekciju, održavanje i popravke moraju izvoditi ovlašteni stručnjaci (specijalizirana tvrtka za grijanje/ugovorno instalacijsko poduzeće).

Kod rada na uređaju/installaciji grijanja isti se trebaju isključiti (npr. na posebnom osiguraču ili glavnoj sklopki) i osigurati od ponovnog uključenja.

Pri svim radovima nositi prikladnu osobnu zaštitnu opremu.

Tijekom rada na montaži i održavanju, pazite da voda ne dospije u električne komponente i njihove susjedne komponente (prirubnica, električni kablovi, toplinski izolacijski dijelovi). Ako je potrebno, obrinite vodom bez ostavljanja tragova.

Popravci na sastavnim dijelovima sa sigurnosno-tehničkom funkcijom nisu dozvoljeni. U slučaju zamjene koristiti isključivo originalne dijelove tvrtke Viessmann ili rezervne dijelove koje je odobrila tvrtka Viessmann.

Montirati sastavne dijelove s novim brtvama.

Pridržavamo pravo na tehničke izmjene!

Obratiti pozornost na daljnju dokumentaciju proizvoda.

Prikљučak na mrežu

Opasnost

⚠ Neslučirovno izvedene električne instalacije mogu izazvati opasne ozljede od električne struje i oštećenja uređaja. Izvesti priključak na mrežu i poduzeti zaštitne mjeru (npr. FI-spoj) u skladu sa sljedećim propisima:

- IEC 60364-4-41
- VDE propisi
- TAR niski napon VDE-AR-N-4100

Utiča služi kao rastavna naprava. Za isključenje iz napajanja potrebno je izvući utičač iz utičnice. Iz tog razloga utičica se mora nalaziti u blizini uređaja i mora joj biti osiguran slobodan pristup. Predvjet za pogon je osiguranje utičnice od strane graditelja s maks. 16 A (SAD, Kanada: maks. 20 A).

Spajanje na produžni kabel s više utičnica nije dopušteno.

Ciljna grupa

Ove sigurnosne upute namijenjene su korisnicima instalacija grijanja.

Ovaj uređaj mogu koristiti i djeca u dobi od osam godina i više, kao i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, ako se nalaze pod nadzorom ili su doble upute o sigurnom korištenju uređaja i rizicima koji proizlaze

iz toga.

⚠️ Opasnost

Oštećeni uređaji i priključni vodovi ugrožavaju Vašu sigurnost. Ne puštajte oštećeni uređaj u pogon i obratite se vašoj specijaliziranoj tvrtki za grijanje.

! Pozor

Djecu treba nadzirati u blizini uređaja.

- Djeca se ne smiju igратi s uređajem.
- Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju izvoditi djeca ako nisu pod nadzorom.

Opsluživanje

! Pozor

Tekućine mogu oštetiti električne komponente umetka električnog grijaca. Ne stavljate tekućine na spremnik PTV-a.

! Pozor

Pri temperaturama iznad 80 °C sigurnosni graničnik temperature aktivira električni grijач. Ograničite temperaturu pitke vode u spremniku vode na 80 °C.

! Pozor

Uključivanje električnog grijaca kada spremnik PTV-a nije potpuno napunjeno može dovesti do oštećenja uređaja.

Prije uključivanja električnog grijaca u potpunosti napunite spremnik PTV-a.

Pravilna upotreba

Uredaj se sukladno namjeni smije instalirati i smije raditi samo u zatvorenim sustavima u skladu s EN 12828 / DIN 1988 uzimajući u obzir pripadajuće upute za montažu, servis i rukovanje. Suhi električni grijac namijenjen je samo za uporabu u kombinaciji s Vitocellom 100-W, tip CUGA, CUGB, CUGB-A, 100, 120 i 150 litara.

Preduvjet za namjensku upotrebu je izvođenje stacionarne instalacije u spoju s odobrenim komponentama specifičnima za instalaciju.

Gospodarska ili industrijska upotreba u druge svrhe osim za zagrijavanje pitke vode smatra se nepravilnom.

Pogrešna upotreba uređaja, odn. nestručno opsluživanje (npr. ako korisnik instalacije otvara uređaj) zabranjeno je i povlači za sobom isključenje odgovornosti proizvođača.

Zbrinjavanje otpada

Uredaj zbrinite kao električni otpad (ne bacati u kućno smeće).

HU Biztonsági utasítások



Kérjük, hogy az emberi életet fenyegető veszélyek, a balesetek és az egyéb károk elkerülése érdekében pontosan tartsa be a biztonsági utasításokat.

Szerelést, első üzembe helyezést, ellenőrzést, karbantartást és javítást csak arra feljogosított szakember (fűtési szakkérés/szerződéses szerelő vállalat) végezhet.

A hálózati feszültséget a készüléken/fűtőberendezésen végzendő munkák megkezdése előtt ki kell kapcsolni (pl. a külön biztosítéknál vagy az egyik főkapcsolónál), és biztosítani kell visszakapcsolást ellen.

Valamennyi munkavégzés során viseljen megfelelő személyes védőfelszerelést.

A szerelési és karbantartási munkálatok során ügyeljen arra, hogy az elektromos alkatrészekbe és a szomszédos részékebe (karimák, elektromos kábelek, hőszigetelő részek) ne jusson víz. Ha szükséges, törölje le a vizet anélkül, hogy maradványokat hagyná maga után.

Biztonságtechnikai funkcióval rendelkező alkatrészeiken nem szabad javítási munkákat végezni. Csere esetén kizárolag eredeti Viessmann alkatrészeket vagy a Viessmann cégg által engedélyezett pótalkatrészeket használjon. Az alkatrészeket új tömítéssel szerelje be.

Műszaki változások jogát fenntartjuk!

Vegye figyelembe a termékre vonatkozó további dokumentációt.

Hálózati csatlakozás

⚠️ Veszély!

Szakszerűtlenül végzett elektromos szerelés esetén az elektromos áram veszélyes sérvlésekkel és készülékkárokat okozhat. A hálózati csatlakozást és az érintésvédelmet (pl. FI-kapcsoló) az alábbi előírások szerint hozza létre:

- IEC 60364-4-41
- VDE-előírások
- TAR kifeszültség VDE-AR-N-4100

A csatlakozódugó leválasztókért szolgál. A feszültségmentesítéshez ki kell húzni a csatlakozódugót. Ezért a dugaszoló aljzathoz szabadon hozzáérhetőnek kell lennie a készülék közelében. Az üzemeltetés előfeltétele a dugaszoló aljzat max. 16 A-es (US, CA: max. 20 A) helyszíni biztosítására.

A több csatlakozódugóval rendelkező hosszabbító vezetékekhez való csatlakoztatás nem megengedett.

Célcsoport

Ezek a biztonsági utasítások a fűtési rendszer üzemeltető-jének szólhatnak.

Ezt a készüléket 8éven felüli gyermekek, valamint korlátozott testi, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a szükséges tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben a használat felügyelet mellett történik, és részesültek a készülék biztonságos használatával kapcsolatos oktatásban, és tisztában vannak az ebből eredő veszélyekkel.

⚠️ Veszély

A sérült készülékek és csatlakozóvezetékek veszélyeztetik biztonságát. Ne helyezzen üzembe sérült készüléket, és forduljon szakszervizhez.

! Figyelmeztetés

Ne hagyja felügyelet nélkül a készülék közelében lévő gyermekeket.

- A gyermekek nem használhatják játékszerként a készüléket.
- A gyermekeknek tilos felügyelet nélkül tisztálkodási és felhasználói karbantartási munkálatokat végezni a készüléken.

Kezelés

! Figyelmeztetés

A folyadékot károsíthatják az elektromos fűtőelem elektromos alkatrészeit. Ne helyezzen folyadékot a tartályos vízmelegítőre.

! Figyelmeztetés

80 °C feletti hőmérséklet esetén a biztonsági hőmérséklet-határól termosztát kikapcsolja az elektromos fűtőbetétet. Korlátozza a használati meleg víz hőmérsékletét a használati melegvíz-tárolóban 80 °C-ra.

! Figyelmeztetés

Az elektromos fűtőbetét bekapsolása nem teljesen feltöltött tároló-vízmelegítő esetén a készülék károsodását okozhatja.

Az elektromos fűtőbetét bekapsolása előtt a tároló-vízmelegítő teljesen fel kell tölteni.

Rendeltetésszerű használat

A készülék rendeltetésszerűen csak az EN 12828 / DIN 1988 szabvány szerinti zárt rendszerekben, a vonatkozó szerelesi, kezelési és szervizre vonatkozó utasítások figyelembevételével üzemeltethető. A száraz elektromos fűtőbetét rendeltetésszerűen kizárolag a Vitocell 100-W, CUGA, CUGB, CUGB-A, 100, 120 és 150 literes típusokkal együtt használható.

A rendeltetésszerű használat előfeltétele, hogy rendszer-specifikus és engedélyezett részegységekkel együttes, helyhez kötött szerelés valósuljon meg.

A melegvíz-készítéstől eltérő célú ipari alkalmazás nem számít rendeltetésszerűnek.

A készülék helytelen használata, ill. szakszerűtlen kezelése (pl. a készülék felnyitása az üzemeltető által) tilos, a garancia elvesztéséhez vezet.

Ártalmatlanítás

A készüléket az elektromos hulladékkal együtt (ne a háztartási hulladékkal) ártalmatlanításra.

IT Avvertenze sulla sicurezza

⚠ Attenersi scrupolosamente alle avvertenze sulla sicurezza per evitare pericoli e danni a persone e cose.

Montaggio, prima messa in funzione, ispezione, manutenzione e riparazione devono essere eseguiti da personale specializzato (centro assistenza autorizzato/ditta installatrice/ditta addetta alla manutenzione o gestione).

Prima di eseguire tali interventi su apparecchiature/impianto di riscaldamento, è necessario disinserire la tensione di rete (ad es. agendo sul fusibile separato o sull'interruttore generale) ed assicurarsi che non possa essere reinserita.

Per tutti i lavori indossare i dispositivi di protezione individuale.

Durante i lavori di installazione e manutenzione, assicurarsi che l'acqua non raggiunga i componenti elettrici e le loro parti vicine (flangia, cavi elettrici, parti di isolamento termico). Se necessario, eliminare l'acqua senza lasciare residui.

Non sono permessi lavori di riparazione su componenti con funzione tecnica di sicurezza. Per la sostituzione utilizzare esclusivamente ricambi originali Viessmann o parti di ricambio autorizzate da Viessmann.

Montaggio dei componenti con guarnizioni nuove.

Con riserva di modifiche tecniche!

Osservare la documentazione tecnica aggiuntiva.

Allacciamento alla rete elettrica

Pericolo

Gli allacciamenti elettrici eseguiti in modo non corretto possono provocare lesioni gravi dovute alla corrente elettrica e danneggiare gli apparecchi.

Per l'allacciamento rete e i dispositivi di sicurezza (ad es. interruttore differenziale) attenersi alle seguenti normative:

- IEC 60364-4-41
- Normative VDE
- Regole tecniche di collegamento media tensione VDE-AR-N-4100

La spina serve da disgiuntore. Per il disinserimento della tensione di rete estrarre la spina. Per questa ragione, la presa deve trovarsi in prossimità dell'apparecchio e deve essere garantito il libero accesso. Presupposto per il funzionamento è il fusibile di protezione della presa sul posto di al max. 16 A (US, CA: max. 20 A).

Non è ammesso l'allacciamento a un cavo di prolunga con multipresa.

Soggetti interessati

Queste avvertenze sulla sicurezza sono rivolte all'operatore dell'impianto di riscaldamento.

Questo apparecchio può essere usato anche da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con limitazioni delle abilità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e/o con conoscenze non adeguate, se sorvegliati o istruiti circa l'uso sicuro dell'apparecchio e se sono in grado di comprendere i pericoli che ne potrebbero derivare.

⚠ Pericolo

Apparecchi e cavi di allacciamento danneggiati mettono a rischio la propria sicurezza personale. Non mettere in funzione un apparecchio danneggiato e rivolgersi alla propria ditta installatrice.

! Attenzione

Sorvegliare i bambini che si trovano nelle vicinanze dell'apparecchio.

- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Ai bambini non è consentito effettuare la pulizia e la manutenzione utente senza la supervisione di un adulto.

Funzionamento

! Attenzione

I liquidi possono danneggiare i componenti elettrici dell'elemento riscaldante. Non collocare liquidi sullo scaldacqua ad accumulo.

! Attenzione

A temperature superiori a 80 °C interviene il termostato di sicurezza a ristoro manuale della resistenza elettrica. Limitare la temperatura dell'acqua calda sanitaria nel bollitore a 80 °C.

! Attenzione

L'accensione della resistenza elettrica con bollitore non completamente riempito può causare danni agli apparecchi.

Il bollitore va riempito completamente prima dell'accensione della resistenza elettrica.

Impiego conforme alla norma

È consentito installare e far funzionare l'apparecchio in modo conforme alle norme solo in sistemi chiusi a norma EN 12828/DIN 1988 e attenendosi a quanto riportato nelle rispettive istruzioni di montaggio, di servizio e d'uso.

La resistenza elettrica a secco è impiegabile in modo conforme alla norma solo in abbinaimento al Vitocell 100-W, tipo CUGA, CUGB, CUGB-A, da 100, 120 e 150 litri.

L'impiego conforme alle norme presuppone che sia stata effettuata un'installazione permanente in abbinaimento a componenti omologati e specifici per l'impianto.

L'impiego commerciale o industriale per scopi diversi dalla produzione d'acqua calda sanitaria è considerato non conforme alla norma.

Un uso errato o improprio dell'apparecchio (ad es. l'apertura dell'apparecchio da parte del conduttore dell'impianto) è vietato e comporta l'esclusione della responsabilità.

Smaltimento

Smaltire l'apparecchio nei rifiuti elettrici (non nei rifiuti domestici).

LT saugos nuorodos



Prašome tiksliai laikytis šių saugos nuorodų.
Tai padės išvengti pavojaus žmonių sveikatai bei daikinių nuostoliui.

Montavimą, pirmajį paleidimą, tikrinimą, techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik įgalioji specialistai (specializuota šildymo technikos įmonė / instalavimo įmonė, su kuria pasirašyta sutartis).

Durbant su prietaisu / šildymo sistema, išjungti juose įtampa (pvz., atskiru saugos išjungikliu arba pagrindiniu jungikliu) ir apsaugoti, kad jis nebūtų įjungta vėl.

Atlikdami visus darbus dėvėkite tinkamas asmeninės apsaugos priemones.

Surinkimo ir priežiūros darbų metu pasirūpinkite, kad vanduo nepatektų į elektros komponentus ir šalia jų esančias dalis (jungė, elektros kabelius, termoizoliacines dalis). Jei reikia, nuvalykite vandeniu, nepalikdami jokijų likučių.

Remontuoti konstrukcines dalis, atliekančias apsaugines funkcijas, draudžiama. Keisdami naudokite tik originalias Viessmann dalis arba atsargines dalis, aprobutas Viessmann.

Konstrukcines dalis montuokite su naujais sandarikliais.

Galimi techniniai pakeitimai!

Atkreipkite dėmesį į kitą produkto dokumentaciją.

Elektros tinklo jungtis



Pavojus

- Dėl netinkamai atliktos elektros instaliacijos galimi sunkūs sužeidimai elektros srove ir žala prietaisui. El. tinklą prijungių ir apsaugos priemonių (pvz., FI grandinė) imtis pagal tokius reikalavimus:
- IEC 60364-4-41
 - VDE taisyklės
 - TAR žema įtampa VDE-AR-N-4100

Kištukas yra ir atskiriamasis įtaisas. Norint atjungti įtampą, reikia ištraukti kištuką. Todėl kištukinis lizdas turi būti netoli prietaiso ir prie jo turi būti užtikrintas laisvas priėjimas.

Eksplotacijos prieblaida yra kištukinio lizdo apsauga montavimo vietoje maks. 16 Saugikliu (JAV, Kanada: maks. 20 A).

Jungti prie ilginamojo laido su kelių skyrių kištukiniu lizdu draudžiama.

Tikslinė grupė

Šios saugos nuorodos skirtos šildymo sistemos naudotojui.

Šiuo prietaisu gali naudotis ir vaikai nuo 8 metų amžiaus (ir vyresni) bei mažesnių fizinių, jutiminių arba protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių žmonės, jei jie yra prizūrimi arba jiems paaiškinta, kaip saugiai elgitsi su prietaisu ir jie suprantą iš to kylančius pavojus.



Pavojus

- Apgađinti prietaisai ir prijungimo linijos kelia pavojų Jūsų saugumui. Apgađinti prietaiso neįunkite ir kreipkitės į Jus aptarnaujančią šildymo technikos įmonę.



Dėmesio

- Netoli prietaiso esančius vaikus reikia priziūrėti.
- Vaikams su prietaisu žaisti draudžiama.
 - Neprizūriems vaikams draudžiama atlikti valymo arba naudotojo atliekamus techninės priežiūros darbus.

Valdymas



Dėmesio

Skysčiai gali pažeisti elektrinius elektrinio šildytuvo idėklo komponentus. Nepilkite skysčių ant karšto vandens šildytuvo.



Dėmesio

Temperatūrai pakilus virš 80 °C suveikia elektrinio kaitintuvu apsauginis temperatūros ribotuvas. Apribokite geriamojo vandens temperatūrą akumuliaciiname vandens šildytuve iki 80 °C.



Dėmesio

Tūrinis vandens šildytuvas ir elektrinis kaitintuvas gali būti sugadinti, jeigu elektrinis šildytuvas bus įjungtas, kai tūrinis šildytuvas nepilnai priplūdytas.

Prieš įjungdami elektrinį šildymo elementą, pilnai užpildykite tūrinį vandens šildytuvą.

Naudojimas pagal paskirtį

Padalinių prietaisai galima instaliuoti ir naudoti tik uždarose sistemose pagal EN 12828 / DIN 1988, atsižvelgiant į atitinkamas montavimo, techninės priežiūros ir naudojimo instrukcijas. Sausas elektrinis kaitintuvas tinkamai pagal paskirtį gali būti naudojamas tik kartu su Vitocell 100-W, tips CUGA, CUGB, CUGB-A, 100, 120 ir 150 litru.

Naudojimo pagal paskirtį prielaida yra fiksuota instaliacija kartu su konkrečiai sistemių numatytais ir sertifikuotais komponentais.

Naudojimas versle arba pramonėje kitokiu nei geriamojo vandens šildymo tikslu laikomas naudojimu ne pagal paskirtį.

Naudoti arba valdyti prietaisą netinkamai (pvz., sistemos ekspluatatorių atidaryti prietaisa) draudžiama ir tokiu atveju garantija netenka galios.

Atliekų tvarkymas

Prietaisai utilizuokite kaip elektros išrangos atliekas (ne su buitinėmis šiukslėmis).

LV Drošības norādes



Lūdztu, precīzi ievērot šos drošības

norādījumus, lai novērstu draudus dzīvībai un materiāļajām vērtībām.

Montāža, pirmā nodošana ekspluatācijā, pārbaude, tehniskā apkope un remonts ir jāveic autorizētiem speciālistiem (specializētam siltumtehnikas uzņēmumam vai līgumā noteiktam ieķārtas uzstādītājam).

Veicot darbus pie ierīcēm/apkures ieķārtas, jāatlīdz spriegums (piemēram, ar atsevišķu drošinātāju vai centrālo slēdzi) un jānodrošinās pret nejausu iestēgšanos.

Veicot jebkādus darbus, lietot piemērotu individuālo aizsargaprīkojumu.

Uzstādīšanas un apkopes darbu laikā nodrošiniet, lai ūdens nenokļūtu pie elektriskajiem komponentiem un to blakus esošajām daļām (atloka, elektriskie kabeli, siltumizoliacijas daļas). Ja nepieciešams, noslaukiet ūdeni, neatstājot atlikumus.

Nav pieļaujams veikt remontdarbus mezgliem, kuriem ir drošības tehnikas funkcijas. Nomaiņai izmantot tikai oriģinālās Viessmann rezerves daļas vai rezerves daļas, kuru izmantošanu Viessmann ir akceptējis.

Veicot mezglu montāžu, jāizmanto jaunas starplikas.

Tiek paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas!

Nemt vērā papildu izstrādājuma dokumentāciju.

Elektrotīkla pieslēgums

⚠ Bīstamība

Nelietprāgti veikti elektroinstalācijas darbi var izraisīt bīstama elektriskās strāvas trieciena sanēšanu un iekārtas bojājumus. Tikla pieslēgums un drošības pasākumi (piem., FI slēžu uzstādīšana) jāveic atbilstoši šādiem priekšrakstiem:

- IEC 60364-4-41
- VDE (Vācijas Elektr. apvien.) priekšraksti
- TAR zemsprriegums VDE-AR-N-4100

Spraudnis kalpo kā atslēgšanas ierīce. Sprieguma aktīvizēšanai izvilkli spraudni. Šī iemesla dēļ kontaktligzda ir jāatrodas ierīces tuvumā un jābūt nodrošinātai brīvai pieejai pie tās. Ekspluatācijas priekšnoteikums ir kontaktligzdas konstrukcijas drošinātājs ar maks. 16 A (ASV, Kanāda: maks. 20 A).

Pieslēgšana pie pagarinātāja vai vairākām ligzdām nav atļauta.

Mērķauditorija

Šīs drošības norādes paredzētas apkures iekārtas lietotājiem.

Šo iekārtu drīkst lietot arī bērni no astonu gadu vecuma, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām vai garīgām spējām vai personas ar nepieliekamu pieredzi un zināšanām, ja šīs personas tiek uzraudzītas vai tās tikušas instruētas par iekārtas drošu lietošanu un saprot ar to saisīto risku.

⚠ Bīstamība

Bojātas iekārtas un pieslēguma vadi apdraud drošību. Nelietojiet bojātu ierīci un sazinieties ar savu speciālizēto siltumtehnikas uzņēmumu.

! Uzmanību

Uzraugiet bērnus, kas altrodas iekārtas tuvumā.

- Bērni nedrīkst spēlēties ar iekārtu.
- Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt iekārtas tīrīšanu un apkopes darbus.

Apkalpošana

! Uzmanību

Šķidrumi var sabojāt elektriskā sildītāja ieliktnu elektriskās sastāvdalas. Nenovietojiet uz karstā ūdens tvertnes šķidrumus.

! Uzmanību

Temperatūrā virs 80 °C nostrādā elektriskā sildītāja ieliktna drošības temperatūras ierobežotājs.

Ierobežojiet dzeramā ūdens temperatūru uzglabāšanas ūdens sildītāja līdz 80 °C.

! Uzmanību

Ieslēdzot elektrosildelementu, kad karstā ūdens tvertnē nav pilnībā piepildīta, var sabojāt ierīci.
Pirms elektrosildelementa ieslēgšanas pilnībā piepildīt karstā ūdens tvertni.

Izmantošana saskaņā ar noteikumiem

Atbilstoši noteikumiem iekārtu slēgtās sistēmās atbilstoši EN 12828 / DIN 1988 drīkst instalēt un ekspluatāt, nēmot vērā attiecīgās montāžas, tehniskās apkopes un ekspluatācijas instrukcijas. Sauso elektrisko sildelementu saskaņā ar noteikumiem jāizmanto tikai savienojumā ar Vitocell 100-W, tips CUGA, CUGB, CUGB-A, 100, 120 un 150 l.

Noteikumiem atbilstoša izmantošana paredz, ka ir veikta stacionāra instalācija savienojumā ar iekārtai specifiskām un atļautām komponentēm.

Profesionāla vai industriāla izmantošana ciemam mērķiem, izņemot dzeramā ūdens sildīšanai, uzskatāma par neatbilstošu noteikumiem.

lekārtas nepareiza lietošana vai neatbilstoša apkalpošana (piem., iekārtas ekspluatētāja veikta iekārtas atvēršana) ir aizliegta un izraisa garantijas zudumu.

Utilitācija

Ierīci utilizēt elektroatkritumos (nevis sadzīves atkritumos).

NL Veiligheidsinstructies

⚠ Gelieve deze veiligheidsvoorschriften nauwkeurig op te volgen om lichameelij letsel en materiële schade uit te sluiten.

Montage, eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud en reparatie moeten door bevoegde vakmensen (installateurs, contractuele installatiefirma) worden uitgevoerd.

Bij werkzaamheden aan het toestel of de verwarmingsinstallatie moet de stroomvoorziening worden uitgeschakeld (bijv. met de afzonderlijke zekering of een hoofdschakelaar) en tegen opnieuw inschakelen worden beveiligd.

Bij alle werkzaamheden geschikte persoonlijke beschermende uitrusting dragen.

Bij montage- en onderhouds werken erop letten dat geen water aan elektrische componenten en hun aangrenzende componenten (flens, elektrische kabels, isolatieliedelen) geraakt. Water evt. zonder restanten afwrijven.

Instandhoudingswerken aan onderdelen met een veiligheidstechnische functie zijn niet toegelaten. Bij het vervangen uitsluitend originele onderdelen van Viessmann of door Viessmann vrijgegeven reserveonderdelen gebruiken.

Montage van de componenten met nieuwe afdichtingen.

Technische wijzigingen voorbehouden!

Rekening houden met overige productdocumenten.

Netwerkaansluiting

⚠ Gevaar

Ondeskundig uitgevoerde elektro-installaties kunnen tot gevaarlijke letselst door elektrische stroom en tot schade aan het toestel leiden.

Netaansluiting en veiligheidsmaatregelen (bijv. Fi-schakeling) conform de volgende voorschriften uitvoeren:

- IEC 60364-4-41
- NEN-voorschriften
- TAR laagspanning VDE-AR-N-4100

De stekker dient als scheidingsvoorziening. Voor de spanningssvrischakeling moet de stekker worden uitgetrokken. Om deze reden moet de stekkerdoos zich in de buurt van het apparaat bevinden en de vrije toegang ervan gegarandeerd zijn. Voorwaarde voor de werking is de beveiling van de stekkerdoos op de installatieplaats met max. 16 A (US, CA: max. 20 A).

De aansluiting op een verlengkabel met meervoudige stekkerdoos is niet toegelaten.

Doolgroep

Deze veiligheidsinstructies zijn bedoeld voor de gebruikers van de verwarmingsinstallatie.

Dit apparaat kan ook worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysische, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis, wanneer ze onder toezicht zijn of zijn onderwezen in het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt.

Gevaar

Beschadigde apparaten en aansluitkabels brengen uw veiligheid in gevaar. Gebruik geen beschadigd apparaat en neem contact op met uw verwarmingsfirma.

Opegelet

Kinderen in de buurt van het toestel onder toezicht stellen.

- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Reiniging en door de gebruiker te verrichten onderhoud mogen niet worden verricht door kinderen die niet onder toezicht staan.

Bediening

Opegelet

Vloeistoffen kunnen de elektrische componenten van het elektrische verwarmingselement beschadigen. Vloeistoffen niet op de warmwaterboiler neerzetten..

Opegelet

Bij temperaturen boven de 80 °C activeert de veiligheidstemperatuurbegrenzer van het elektrisch verwarmingselement. De tapwatertemperatuur in de warmwaterboiler op 80 °C begrenzen.

Opegelet

Inschakelen van het elektrische verwarmingselement bij niet volledig gevulde warmwaterboiler kan tot schade aan het toestel leiden. Warmwaterboiler voor het inschakelen van het elektrische verwarmingselement volledig vullen.

Reglementair gebruik

Het apparaat mag reglementair alleen in gesloten systemen conform EN 12828 / DIN 1988 rekening houdende met de bijbehorende montage-, service- en gebruiksaanwijzingen worden geïnstalleerd en bediend. Het elektrisch verwarmingselement mag reglementair uitsluitend in combinatie met Vitocell 100-W, type CUGA, CUGB, CUGB-A, 100, 120 en 150 liter worden gebruikt.

Gebruik volgens de voorschriften houdt in dat een statinaire installatie in combinatie met installatiespecifieke en toegelaten componenten werd uitgevoerd.

Gebruik volgens de voorschriften houdt in dat een statinaire installatie in combinatie met installatiespecifieke en toegelaten componenten werd uitgevoerd.

Verkeerd gebruik van het toestel resp. ondeskundige bediening (bijv. wanneer de gebruiker het toestel opent) is verboden en leidt tot aansprakelijkheidsuitsluiting.

Afvalverwijdering

Apparaat in het elektronische afval (niet als huishoudelijk afval) verwijderen.

NO Sikkerhetshenvisninger

 Følg disse sikkerhetshenvisningene nøyde for å ute lukke farer og skader for mennesker samt materielle skader.

Montering, første oppstart, inspeksjon, vedlikehold og reparasjon skal utføres av autoriserte fagpersoner (fra et fagfirma for oppvarming eller foretaket som iht. kontrakten har fått i oppdrag å installere anlegget).

Ved arbeider på apparatet/varmeanlegg, må det kobles fra spenningsforsyningen (f.eks. på den separate sikringen eller en hovedbryter) og sikres slik at det ikke kan kobles inn igjen.

Ved alle arbeider må det brukes personlig beskyttelsesutstyr.

Ved monterings- og vedlikeholdsarbeider må du passe

på at det ikke kommer vann inn i elektriske komponenter og tilgrensende komponenter (flens, elektriske ledninger, varmeisolasjonsdeler). Tørk av vann ev. uten rester.

Reparasjonsarbeider på komponenter med sikkerhets-teknisk funksjon er ikke tillatt. Ved utskifting skal det kun brukes originaldeler fra Viessmann eller reservedeler som er godkjent av Viessmann.

Monter komponentene med nye tetninger.

Med forbehold om tekniske endringer!

Ta hensyn til videre produktdokumentasjon.

Nettikobling

Fare

En ufagmessig utført elektroinstallasjon kan føre til alvorlige personskader på grunn av elektrisk strøm og til skader på apparatet. Utfør nettikoblingen og vernetilkobling (f.eks. jordfeilbryter) i henhold til følgende bestemmelser:

- IEC 60364-4-41
- VDE-forskrifter
- TAR-lavspenning VDE-AR-N-4100

Pluggen fungerer som separator. For å koble fra spenningsforsyningen på pluggen trekkes ut. Derfor må stikkontakten befinner seg i nærheten av apparatet, tilgang til stikkontakten må være garantert. Forutsetningen for drift er at stikkontakten er sikret i bygningen med maks. 16 A (US, CA. maks. 20 A).

Tilkobling til skytteleddning med flerveisstikkontakt er ikke tillatt.

Målgruppe

Disse sikkerhetshenvisningene retter seg mot operatøren av varmeanlegget.

Dette apparatet kan også brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har fått oppførelse i sikker bruk av apparatet og forstår farene som er forbundet med det.

Fare

Skadde apparater og tilkoblingsledninger er en fare for sikkerheten. Et skadet apparat må aldri kjøres i gang, og du må kontakte varmefagbedriften.

Forsiktig

Hold øye med barn i nærheten av apparatet.

- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Betjening

Forsiktig

Væsker kan skade de elektriske komponentene i elektrovarmeinnsatsen. Ikke sett fra deg væsker på magasinvannvarmeren.

Forsiktig

Ved temperaturer over 80 °C utløser sikkerhetstemperatuurbegrenseren elektrovarmeinnsatsen. Begrens drikkevannstemperaturen i magasinvannvarmeren til 80 °C.

Forsiktig

Innkobling av elektrovarmeinnsatsen når magasinvannvarmeren ikke er helt fylt, kan forårsake apparatskader.

Fyll magasinvannvarmeren fullstendig før innkobling av elektrovarmeinnsatsen.

Riktig bruk

Apparatet skal installeres og brukes på riktig måte og kun

i lukkede systemer iht. EN 12828 / DIN 1988 i henhold til tilhørende monterings-, service- og bruksanvisninger. Elektrovarmeinnsatsen er laget for bruk kun i forbindelse med Vitocell 100-W, type CUGA, CUGB, CUGB-A, 100, 120 og 150 liter.

Riktig bruk forutsetter at det ble foretatt en stasjonær installasjon i forbindelse med anleggsspesifikke og godkjente komponenter.

Profesjonell og industriell bruk til andre formål enn oppvarming av driftekavann, er feil.

Feil bruk av apparatet eller feil betjening (f.eks. åpning av apparatet av operatøren) er forbudt og ugyldiggjør garantien.

Kassering

Kasser apparatet som elektronisk avfall (ikke kast det i husholdningsavfallet).

PL Wskazówki bezpieczeństwa

 Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa w celu wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkód materialnych.

Montaż, pierwsze uruchomienie, przegląd techniczny, konserwacja i naprawa muszą być wykonywane przez autoryzowany personel (firmy instalatorskie lub firmy serwisowe).

Podczas prac przy urządzeniu/installacji grzewczej odłączyć ją od napięcia (np. oddzielnym bezpiecznikiem lub wyłącznikiem głównym) i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.

Podczas wykonywania wszelkich prac korzystać ze środków ochrony osobistej.

Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych należy dopilnować, aby woda nie dostawała się do podzespołów elektrycznych i siedzących z nimi części (kolnierz, kable elektryczne, elementy izolacji termicznej). W razie potrzeby zetrzeć wodę bez pozostawiania śladów.

Wykonywanie prac naprawczych przy podzespolach spełniających funkcje zabezpieczającej jest niedopuszczalne. Na potrzeby wymiany stosować wyłącznie oryginalne części firmy Viessmann lub części zamienne przez tę firmę dopuszczone.

Montaż podzespołów z nowymi uszczelkami.

Zmiany techniczne zastrzeżone!

Przestrzegać pozostałej dokumentacji wyrobu.

Przyłącze elektryczne

 Niebezpieczeństwo

Niefachowo wykonane instalacje elektryczne mogą prowadzić do niebezpiecznych obrażeń spowodowanych prądem elektrycznym oraz do uszkodzenia urządzeń. Przyłącze elektryczne i zabezpieczenie (np. układ z wyłącznikiem różnicowoprądowym) wykonać zgodnie z następującymi przepisami:

- IEC 60364-4-41
- Przepisy VDE (Niemcy)
- Regulacje techniczne dotyczące podłączania do niskiego napięcia VDE-AR-N-4100

Wtyczka służy jako wyłącznik. Aby odłączyć napięcie, należy wyjąć wtyczkę. Z tego względem gniazda musi się znajdować w pobliżu urządzenia i należy zapewnić do niego swobodny dostęp. Warunkiem rozpoczęcia eksploatacji jest wykonanie przez inwestora zabezpieczenia gniazda bezpiecznikiem o natężeniu maks. 16 A (US, CA: max.

20 A).

Połączanie do przedłużacza z gniazdem wielostykowym jest niedozwolone.

Grupa docelowa

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa eksploracji skierowane są do osób obsługujących instalację grzewczą.

Urządzenie to może być również użytkowane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych oraz przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały przeszkołone w zakresie jego bezpiecznego użytkowania i rozumieją wynikające z tego zagrożenia.

Niebezpieczeństwo

Uszkodzone urządzenia i przewody przyłączeniowe zagrażają bezpieczeństwu użytkownika. Nie uruchamiać uszkodzonego urządzenia i powiadomić firmę instalatorską.

Uwaga

Należy uważać na dzieci przebywające w pobliżu urządzenia.

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie mogą przeprowadzać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.

Obsługa

Uwaga

Płyny mogą uszkodzić elementy elektryczne elektrycznego elementu grzejnego. Nie wolno umieszczać płynów na zasobnikowym podgrzewaczcu cwu.

Uwaga

Przy temperaturze powyżej 80°C włącza się zabezpieczający ogranicznik temperatury grzałki elektrycznej. Ogranicz temperaturę CWU w zasobniku CWU do 80 °C.

Uwaga

Włączenie grzałki elektrycznej przy niecałkowitym napełnieniu pojemościowego zasobnik / podgrzewacz cwu może skutkować uszkodzeniem urządzenia.

Przed włączeniem grzałki elektrycznej należy całkowicie napełnić pojemościowy zasobnik / podgrzewacz cwu.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Zgodnie z przeznaczeniem urządzenie można instalować i eksplorować tylko w zamkniętych systemach wg EN 12828/DIN 1988, uwzględniając odpowiednie instrukcje montażu, serwisu i obsługi. Zgodnie z przeznaczeniem suchą grzałkę elektryczną można stosować wyłącznie w połączeniu z Vitocell 100-W, typ CUGA, CUGB, CUGB-A, pojemność 100, 120 i 150 litrów.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem zakładka, że instalację stacjonarną wykonano w połączeniu z dopuszczonymi komponentami, charakterystycznymi dla danej instalacji.

Zastosowanie komercyjne lub przemysłowe w celu innym niż podgrzewanie cieplej wody użytkowej nie jest zastosowaniem zgodnym z przeznaczeniem.

Niewłaściwe użycie urządzenia wzgl. niefachowa obsługa (np. otwarcie urządzenia przez użytkownika instalacji) jest zabronione i skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności.

Usuwanie odpadów

Urządzenie utylizować razem z odpadami elektrycznymi

(nie komunalnymi).

PT Recomendações de segurança

⚠ Siga estritamente estas recomendações de segurança de forma a evitar perigos, danos pessoais e materiais.

A montagem, a primeira colocação em funcionamento e os trabalhos de inspeção, manutenção e reparação devem ser efetuados por técnicos especialistas autorizados (empresa instaladora de aquecimento/empresa de instalação autorizada).

Para realizar trabalhos no aparelho/sistema de aquecimento, desligue a corrente (p. ex., no fusível correspondente ou num interruptor principal) e proteja-o para que não seja ligado inadvertidamente.

Utilizar equipamento de proteção individual adequado em todos os trabalhos.

Durante os trabalhos de instalação e de manutenção, garantir que os componentes elétricos e as peças adjacentes (flange, cabos elétricos, peças de isolamento térmico) não sejam atingidos por água. Se necessário, limpar a água sem deixar resíduos.

Não são permitidas reparações dos componentes de segurança. Em caso de substituição de peças, utilizar exclusivamente peças sobressalentes originais Viessmann ou autorizadas pela mesma.

Montagem dos componentes com juntas novas.

A Viessmann reserva-se o direito a alterações técnicas.

Ter em atenção a documentação técnica adicional.

Ligação à rede elétrica

⚠ Perigo

As instalações elétricas realizadas incorretamente podem causar ferimentos graves devido a choque elétrico, bem como danos no aparelho. Realizar a ligação à rede elétrica e tomar as medidas de proteção (p. ex., mediante um diferencial) de acordo com as seguintes normas:

- IEC 60364-4-41
- Normas VDE
- TAR de voltagem baixa VDE-AR-N-4100

A ficha serve de dispositivo de corte. Para desligar a tensão, a ficha deve ser retirada. Por este motivo, a tomada deve encontrar-se perto do aparelho e deve ser garantido o livre acesso ao mesmo. Constitui requisito para o funcionamento a proteção da tomada pela empresa instaladora com, no máx., 16 A (US, CA: máx. 20 A).

A conexão a um cabo de extensão com tomada múltipla não é admissível.

Destinatários

Estas recomendações de segurança destinam-se ao utilizador do sistema de aquecimento.

Este aparelho também pode ser utilizado por crianças com idade superior a 8 anos, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com experiência e conhecimentos limitados, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos inerentes.

⚠ Perigo

Os aparelhos e os cabos de ligação danificados comprometem a sua segurança. Não coloque um aparelho danificado em funcionamento e entre em contacto com a sua empresa instaladora de aquecimento.

! Atenção

Supervisionar as crianças que se encontrem perto do aparelho.

- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção a cargo do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

Comando

! Atenção

Os líquidos podem danificar os componentes elétricos do elemento de aquecimento elétrico. Não colocar líquidos sobre o termoacumulador.

! Atenção

Com temperaturas acima dos 80 °C, o termóstato de segurança da resistência elétrica dispara. Limitar a temperatura da água sanitária no acumulador de água quente sanitária a 80 °C.

! Atenção

Ligar a resistência eléctrica quando o interacumulador não está completamente cheio pode provocar danos no aparelho.

Encher completamente o interacumulador antes de ligar a resistência eléctrica.

Utilização adequada

O aparelho só pode ser instalado e utilizado, de acordo com o fim a que se destina, em sistemas fechados, de acordo com as normas EN 12828 / DIN 1988, tendo em consideração os manuais de instruções, montagem e manutenção. A resistência elétrica seca só deve ser utilizada, de acordo com os fins a que se destina, em conjunto com a Vitocell 100-W, modelo CUGA, CUGB, CUGB-A, 100, 120 e 150 litros.

A utilização adequada pressupõe a execução prévia de uma instalação fixa em combinação com componentes autorizados e específicos para o sistema.

A utilização comercial ou industrial para fins que não a produção de AQS é considerada inadequada.

A utilização incorrecta do aparelho ou o manuseamento inadequado (por ex., devido à abertura do aparelho pelo utilizador do sistema) estão interditos e levam à exoneração de responsabilidade.

Eliminação

Eliminar o aparelho junto com o lixo eletrónico (não com o lixo doméstico).

RO Măsurile de siguranță

⚠

Vă rugăm să implementați cu atenție măsurile de siguranță menționate mai jos, pentru a evita pericolele și pagubele la care pot fi expuse persoanele și bunurile.

Asigurați-vă de faptul că lucrările de montare, de prima punere în funcțiune, de inspectare, de întreținere și de reparări sunt efectuate de către personalul specializat autorizat (firmă specializată în instalații de încălzire/firma de instalații din contract).

Pe durata lucrarilor efectuate la aparat/instalația de încălzire, acestora trebuie deconectate de la rețea (de ex. de la siguranța separată sau de la un întrerupător principal) și securizate împotriva reconectării.

Folosiște echipamentului personal de protecție este obligatorie indiferent de lucrările efectuate.

În timpul lucrarilor de instalare și întreținere, asigurați-vă că apa nu ajunge la componentele electrice și la piesele învecinate acestora (flansă, cabluri electrice, piese de izolare termică). Dacă este necesar, ștergeți apa fără a lăsa

reziduuri.

Sunt interzise lucrările de reparări la componentele cu funcție de siguranță. În cazul înlocuirii unor piese, utilizați doar piese originale de la firma Viessmann sau piese de schimb aprobate de firma Viessmann.

Pe durata montării componentelor folosiți garnituri de etanșare noi.

Firma Viessmann își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!

Acționați conform documentației produsului.

Racordarea la rețea

Aparatele

 Instalațiile electrice realizate necorespunzător pot cauza leziuni periculoase din cauza curentului electric și pagube materiale. Conectarea la rețea și măsurile de protecție (de ex. comutare FI) trebuie executate în temeiul dispozitivelor următoare:

- IEC 60364-4-41
- Dispozitivele VDE
- Tensiune joasă TAR VDE-AR-N-4100

Stecherul este un dispozitiv de deconectare. Pentru detenționarea aparatului decuplați stecherul de la sursa de alimentare. Din acest motiv, asigurați-vă de faptul că priza folosită se află în apropierea aparatului și este ușor accesibilă. Condiția preliminară pentru funcționare este asigurarea de către un instalator a unei siguranțe la priză de max. 16 A (SUA, CA: max. 20 A).

Racordarea la un cablu prelungitor dotat cu mai multe prize este interzisă.

Persoanele cărora sunt adresate aceste instrucțiuni

Aceste măsuri de siguranță sunt destinate utilizatorilor instalării de încălzire.

Acest aparat poate fi utilizat, și de către copii cu vârstă de peste 8 ani, precum și de persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă întăreg pericolele implicate

Aparatele

 și conductele de legătură constituie pericol pentru siguranța persoanelor. Punerea în funcțiune a unui aparat deteriorat este interzisă; în cazul deteriorării aparatului adresati-vă unei firme specializate în instalații de încălzire.

Atenție

Copiii trebuie supravegheați în apropierea aparatului.

- Folosirea aparatului ca jucărie este interzisă.
- Lucrările de curățare și de întreținere care revin utilizatorului pot fi efectuate și de către copii, cu condiția asigurării supravegherii acestora.

Utilizare

Atenție

Lichidele pot deteriora componentele electrice ale elementului de încălzire electrică. Nu așezați lichide pe încălzitorul de apă cu rezervor de stocare.

Atenție

La temperaturi de peste 80 °C, termostatul de siguranță declanșează rezistența electrică. Limitați temperatura apei calde în boilerul de apă caldă menajeră la 80 °C.

Atenție

Pornirea rezistenței cu boilerul neumplut, duce la deteriorarea acestora.

Inainte de a porni rezistența electrică, boilerul trebuie să fie umplut cu apa.

Utilizarea corespunzătoare

Instalați și folosiți aparatul exclusiv în mod corespunzător în sisteme încălzire, în conformitate cu prevederile EN 12828/DIN 1988 și în conformitate cu instrucțiunile de instalare, de reparări și de utilizare. Folosiți rezistență electrică uscată exclusiv în mod corespunzător și exclusiv cu aparatul Vitocell 100-W, tip CUGA, CUGB, CUGB-A și cu capacitate de 100, 120 și 150 de litri.

Utilizarea corespunzătoare presupune o instalare staționară în combinație cu componente autorizate specifice instalării.

Utilizarea comercială sau industrială în alte scopuri decât pentru prepararea de apă caldă menajeră nu este utilizare corespunzătoare.

Utilizarea incorectă a aparatului, respectiv utilizarea necorespunzătoare (de exemplu prin deschiderea aparatului de către utilizatorul instalației) este interzisă și anulează orice răspundere a producătorului.

Eliminare ca deșeu

Eliminați aparatul ca deșeu electronic (nu ca deșeu menajer).

RS Bezbednosna uputstva

 Molimo vas da se strogo pridržavate ovih bezbednosnih uputstava, kako bi se isključile opasnosti po ljude i nastajanje materijalnih šteta.

Montažu, prvo puštanje u rad, kontrolu, održavanje i opravke moraju da izvode ovlašćeni stručnjaci (specijalizovano preduzeće za grejanje/ugovorno preduzeće za instalaciju).

Prilikom radova na uređaju/installaciji grejanja, isti mora da se isključi iz struje (npr. preko posebnog osigurača ili glavnog prekidača) i da se osigura od ponovnog uključenja.

Kod svih radova nositi odgovarajući ličnu zaštitu opremu. Tokom radova na montaži i održavanju, vodite računa da voda ne uđe u električne komponente i njihove susedne komponente (pirubnice, električni kablovi, delovi toplotne izolacije). Ako je potrebno, obrišite vodu bez ostavljanja ostatka.

Opravke na sastavnim delovima sa bezbednosno-tehničkom funkcijom nisu dozvoljene. Prilikom zamene treba koristiti isključivo originalne Viessmann delove ili delove koje je odobrila kompanija Viessmann.

Montaža sastavnih delova sa novim zaptivkama.

Zadržavamo pravo na tehničke izmene!

Obratite pažnju na ostalu dokumentaciju uz proizvod.

Priklučak na mrežu

Opasnost

Nestručno izvedene električne instalacije mogu da izazovu opasne povrede električnom strujom i da dovedu do oštećenja uređaja. Priklučak na mrežu i zaštitne mre (npr. FID sklopka) izvesti prema sledećim propisima:

- IEC 60364-4-41
- VDE propisi
- TAR Niski napon VDE-AR-N-4100

Utičak služi kao odvajač. Za naponsku izolaciju povući utičak. Iz log razloga utičica mora da se nalazi u blizini uređaja i isto mora biti obezbeđen slobodan prilaz. Predušlov za rad je osigurač utičnice na objektu sa maks. 16 A (US, CA: maks. 20 A).

Priklučak na produžni vod sa utičnicom sa više ulaza nije dozvoljen.

Ciljna grupa

Ova uputstva za bezbedan rad namenjena su korisnicima instalacije grejanja.

Ovaj uređaj mogu da koriste deca od 8 i više godina, osobe sa umanjenim fizičkim, senzoričkim i mentalnim sposobnostima, kao i osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko to čine pod nadzorom ili ako su prošle obuku i shvataju opasnosti koje mogu da proisteknu iz upotrebe uređaja.

⚠️ Opasnost

Oštećeni uređaji i priključni vodovi ugrožavaju vašu bezbednost. Nemojte puštati u rad oštećeni uređaj i obratite se specijalizovanom preduzeću za grejanje.

❗ Pažnja

Potrebitno je nadzirati decu u blizini uređaja.

- Deca ne smiju da se igraju uređajem.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju da obavljaju deca bez nadzora.

Rukovanje

❗ Pažnja

Tečnosti mogu oštetiti električne komponente umetka električnog grejača. Ne stavljamte tečnosti na bojer PTV-a.

❗ Pažnja

Kod temperaturu preko 80 °C dolazi do aktiviranja sigurnosnog graničnika temperature na električnom grejaču. Ograničite temperaturu vode za piće u bojleru za skladištenje na 80 °C.

❗ Pažnja

Uključivanje električnog grejača kada akumulacioni bojer PTV nije u potpunosti napunjen može dovesti do oštećenja uređaja. Akumulacioni bojer PTV u potpunosti napuniti pre uključivanja električnog grejača.

Namenska upotreba

Prema odredbama, uređaj sme da se instalira i koristi samo u zatvorenim sistemima prema EN 12 828 / DIN 1988, uz uvažavanje odgovarajućih uputstava za montažu, servisiranje i upotrebu. Svi električni grejači se namenski isključivo koristi u kombinaciji sa Vitocell 100-W, tip CUGA, CUGB, CUGB-A, 100, 120 i 150 litara.

Namenska upotreba podrazumeva da je postavljanje obavljeno na stalnom mestu u kombinaciji sa odobrenim komponentama koje su specifične za instalaciju.

Komercijalna ili industrijska upotreba u druge svrhe, osim u svrhu zagrevanja potrošne tople vode, se smatra nemenskom upotrebom.

Pogrešna upotreba uređaja odnosno nemensko korišćenje, (npr. otvaranje uređaja od strane korisnika instalacije), zabranjeni su i dovode do gubitka garancije.

Odlaganje na otpad

Uređaj odložiti u elektronski otpad (ne u otpad iz domaćinstva).

RU Указания по технике безопасности

⚠️ Во избежание опасностей, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.

Монтаж, первый ввод в эксплуатацию, осмотр, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться аттестованным, уполномоченным

техническим персоналом (специализированной фирмой по отопительной технике или монтажной организацией, работающей на договорных условиях).

При проведении работ на приборе/отопительной установке необходимо выключить их электропитание (например, посредством отдельного предохранителя или главным выключателем) и принять меры по предотвращению повторного включения.

При выполнении всех видов работ необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты.

Ремонтные работы на компонентах, выполняющих защитную.

При выполнении работ по монтажу и техническому обслуживанию не допускайте попадания воды на электрические компоненты и соседние с ними детали (фланцы, кабели, части теплоизоляции). При необходимости протрите, удалив остатки воды.

функцию, не допускаются. При замене следует использовать только оригинальные части производства фирмы Viessmann или запасные части, разрешенные к применению фирмой Viessmann.

Монтаж компонентов с новыми уплотнениями.

Оставляем за собой право на технические изменения!

Принять во внимание прочую документацию на изделие.

Подключение к сети электропитания

⚠️ Опасно

Неправильно выполненный монтаж электропроводки может стать причиной травм в результате поражения электрическим током и повреждения оборудования. Подключение к электросети и защитные меры (например, схема защиты от тока короткого замыкания или тока утечки) должны быть выполнены согласно следующим нормам:

- IEC 60364-4-41
- Предписания VDE
- Директива по низковольтному оборудованию TAR VDE-AR-N-4100

Штекер служит в качестве разъединителя. Для отключения электропитания отсоединить штекер. По этой причине розетка должна находиться вблизи прибора с обеспечением свободного доступа к нему. Условием эксплуатации прибора является предусмотренная заказчиком защита розетки предохранителем на макс. 16 А (для США и Канады: макс. 20 А).

Подключение к удлинительному кабелю с многоконтактной розеткой не допускается.

Целевая группа

Данные указания по технике безопасности предназначены для пользователя отопительной установки.

Детям старше 8 лет, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или психическими недостатками и обладающим недостаточным опытом и знаниями, разрешается пользоваться данным устройством при условии, что эти лица находятся под присмотром или получили инструктаж по безопасному пользованию устройством и осознают опасность, которая может стать следствием неправильного управления им.

Опасно

Поврежденные приборы и соединительные линии являются источником опасностей. Не вводите поврежденный прибор в действие и обратитесь в обслуживающее вас специализированное предприятие по отопительной технике.

Внимание

- Следить за детьми, находящимися вблизи прибора.
- Испключить игры детей с прибором.
- Чистка и работы по техобслуживанию не должны производиться детьми без надзора.

Эксплуатация

Внимание

Жидкость может повредить электрические компоненты электронагревательной вставки. Не устанавливайте контейнеры с жидкостью на емкостный водонагреватель.

Внимание

При температурах выше 80 °C срабатывает защитный ограничитель температуры электронагревательной вставки. Температура воды в емкостном водонагревателе должна быть ограничена до 80 °C.

Внимание

Включение электронагревательной вставки при неполном заполнении емкостного водонагревателя может стать причиной повреждений прибора. Перед включением электронагревательной вставки полностью заполнить емкостный водонагреватель.

Применение по назначению

Согласно назначению прибор может устанавливаться и эксплуатироваться только в закрытых системах согласно EN 12828 / DIN 1988 с учетом соответствующих инструкций по монтажу, сервисному обслуживанию и эксплуатации. Согласно назначению электронагревательная вставка может применяться только с приборами Vitocell 100-W, типа CUGA, CUGB, CUGB-A, емкостью 100, 120 и 150 литров.

Условием применения по назначению является стационарный монтаж в сочетании с элементами, имеющими допуск для эксплуатации с этой установкой.

Производственное или промышленное использование в целях, отличных от приготовления горячей воды, считается применением не по назначению.

Неправильное обращение с прибором или его неправильная эксплуатация (например, вследствие открытия прибора пользователем установки) запрещено и исключает ответственность изготовителя.

Утилизация

Утилизировать как электронный лом (не с бытовыми отходами).

SE Säkerhetsanvisning



Dessa säkerhetsanvisningar förebygger person- och materialskador och måste följas noggrant.

Montage, första idrättagande, inspektion, underhållsarbeten och reparationer ska utföras av värmeinstallatör och/eller annan person med erforderlig behörighet och kompetens.

Slå av strömmen före arbeten på reglerutrustningen/värmeanläggningen (t.ex. med den separata säkringen eller med huvudbrytaren). Se till att strömmen inte kan slås på av misstag.

Använd personlig skyddsutrustning vid alla arbeten.

Under monterings- och underhållsarbeten, se till att inget vatten kommer in i elektriska komponenter och deras intilliggande komponenter (fläns, elkablars, värmeisoleringsdelar). Vid behov, torka bort vatten utan att lämna några rester.

Reparationer får inte utföras på komponenter med säkerhetsteknisk funktion. Om delar byts ut ska endast Viessmann-originaldelar eller reservdelar som godkänts av Viessmann användas. Monter komponenterna med nya tätningsar.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar!

Beakta ytterligare produkt dokumentation.

Nätslutning

Fara

Felaktigt utförda elanslutningar kan leda till farliga personskador p.g.a. elektrisk ström samt till skador på utrustningen. Utför nätslutning och skyddsåtgärder (t.ex. jordfelsbrytare) enligt följande bestämmelser:

- IEC 60364-4-41
- VDE-föreskrifter
- TAR lågspanning VDE-AR-N-4100

Kontakten används som fränkopplingsdon. När spänningen ska kopplas från ska stickkontakten dras ur. Därför måste eluttaget befina sig i närheten av utrustningen och vara fritt åtkomlig. En förutsättning för driften är att det på plats finns en säkring av eluttaget med max. 16 A (US, CA: max. 20 A).

Anslutning till en förlängningsledning med grenuttag är inte tillåten.

Målgrupp

Dessa säkerhetsanvisningar är till för värmeanläggningens användare.

Denna utrustning kan även användas av barn över 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller av personer som saknar erfarenhet och/eller kunskap. Detta ska dock ske under uppsikt av en annan person samt med ledning av dennes instruktioner.

Fara

Skadad utrustning och skadade anslutningsledningar utgör en fara för din säkerhet. Skadad utrustning får inte tas i drift. Kontakta din värmeinstallatör.

Warning

Håll uppsikt över barn i närheten av utrustningen.

- Barn får inte leka med utrustningen.
- Rengöring och underhåll får inte genomföras av barn utan uppsikt.

Manövering

Warning

Vätskor kan skada de elektriska komponenterna i den elektriska värmeinstansen. Placer inte vätskor på varmvattenberedaren.

Warning

Vid temperaturer över 80 °C löser elpatronens säkerhetstemperaturbegränsare ut. Begränsa temperaturen i förrådvattenberedaren till max 80 °C.

Warning

Om elpatronen kopplas in innan beredaren är fyllt med vatten kan skador uppstå.

Fyll beredaren komplett innan inkoppling av elpatron.

Ändamålsenlig användning

Utrustningen får endast installeras och tas i drift för ändamålsenlig användning i slutna system enligt EN 12828/DIN 1988 med hänsyn tagen till tillhörande montage-,

service- och driftsinstruktioner. Den torra elpatronen är endast avsedd för ändamålsenlig användning i kombination med Vitcell 100-W, typ CUGA, CUGB, CUGB-A, 100, 120 och 150 liter.

För ändamålsenlig användning förutsätts en fast installation av utrustningen tillsammans med anläggningsspecifika och godkända komponenter.

Användning i närläggningsverksamhet eller industriell verksamhet till något annat syfte än varmvattenuppvärming betraktas inte som ändamålsenlig användning.

Felaktig användning av utrustningen liksom felaktig hantering (t.ex. om användaren öppnar utrustningen) är förbjuden och leder till ansvarsfriskrivning.

Avglasshantering

Släng utrustningen bland elavfallet (inte i hushållssoporna).

SI Varnostna opozorila

⚠️ Nevarnost Prosimо, da natanko upoštevate ta varnostna opozorila, da preprečite nevarnosti in poškodovanje oseb in stvari.

Montažo, prvo izročitev v obratovanje, pregled, vzdrževanje in popravila mora izvesti pooblaščen strokovnjak (strokovno podjetje ogrevalne tehnike/pogodbeno instalacijsko podjetje).

Pri delih na napravi/ogrevalem sistemu morate odklopiti napajanje (npr. z ločeno varovalko ali glavnim stikalom) in napravo zavarovati pred ponovnim vklopom.

Pri vseh delih uporabljajte osebno varovalno opremo.

Pri montaži in vzdrževanju pazite, da voda ne pride v stik z električnimi komponentami in njihovimi sosednjimi sesatavnimi deli (priobnicami, električnimi vodniki, deli toplotne izolacije). V danem primeru obrišite vso vodo.

Popravila komponent, ki imajo varnostno funkcijo, niso dovoljena. Pri zamenjavi uporabite izključno originalne dele Viessmann ali nadomestne dele, katerih uporabo je dovolilo podjetje Viessmann.

Komponente montirajte z novimi tesnilnimi.

Pridružujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Upoštevajte dodatno dokumentacijo proizvoda.

Priklicujočitev na električno omrežje

⚠️ Nevarnost

Nestrokovno izvedena električna napeljava lahko privede do nevarnih telesnih poškodb zaradi električnega toka in povzroči okvare naprave.

Priklicujočitev na električno omrežje in zaščitne ukrepe (npr. FI stikalci) izvedite po naslednjih predpisih:

- IEC 60364-4-41
- VDE predpisi
- TAR Nizka napetost VDE-AR-N-4100

Vtič služi kot odklopnova priprava. Za prekinitev napajanja morate izvleči vtič. Zato mora biti vtičnica v bližini naprave in prosto dostopna. Pogoj za obratovanje je lokalna zaščita vtičnice z maks. 16 A (ZDA, CA: maks. 20 A).

Priklicujočitev na podaljševalni vodnik z več vtičnimi mesti ni dovoljena.

Ciljna skupina

Ta varnostna opozorila so namenjena uporabniku ogrevalnega sistema.

To napravo smejo uporabljati tudi otroci, starejši od 8 let, ter osebe z omejenimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če jo uporabljajo pod nadzorom, ali če so bili uvedeni v varno

uporabo naprave in razumejo s tem povezane nevarnosti.

⚠️ Nevarnost

Poškodovane naprave in priključni vodniki ogrožajo vašo varnost. Poškodovane naprave ne smete zagnati, obrnite se na strokovno podjetje ogrevalne tehnike.

⚠️ Pozor

Otroci morajo biti v bližini naprave pod nadzorom.

- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Čiščenja in uporabiškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

Upravljanje

⚠️ Pozor

Tekočine lahko poškodujejo električne komponente električnega grelnega vstavka. Na ogrevalnik sanitarne vode ne odlagajte tekočin.

⚠️ Pozor

Pri temperaturah nad 80 °C se sproži varnostni omejevalnik temperature električnega grelnega vstavka. Temperaturo sanitarne vode v ogrevalniku sanitarne vode omejite na 80 °C.

⚠️ Pozor

Vklop električnega grelnika, ko grelnik sanitarne vode ni popolnoma napolnjen, lahko povzroči okvaro naprave.

Pred vklopom električnega grelnika popolnoma napolnite grelnik vode.

Namenska uporaba

Skladno z namenom uporabe je napravo dovoljeno instalirati in uporabljati le v zaprtih sistemih po EN 12828 / DIN 1988, ob upoštevanju pripadajočih navodil za montažo, servisiranje in rokovanje. Električni grelni vstavek je dovoljeno namensko uporabljati izključno v povezavi z ogrevalniki Vitcell 100-W, tip CUGA, CUGB, CUGB-A, s prostornino 100, 120 in 150 litrov.

Namenska uporaba predpostavlja, da je naprava instalirana na stalnem mestu, v povezavi s sistemsko specifičnimi in dovoljenimi komponentami.

Gospodarska ali industrijska uporaba v drug namen kot za ogrevanje sanitarne vode velja kot nenamenska.

Napačna uporaba oz. nestrokovno upravljanje naprave (npr. odpiranje s strani uporabnika) je prepovedano in pomeni izključitev odgovornosti proizvajalca.

Odstranitev v odpadni material

Napravo odvrzite v električni odpad (ne med gospodinjske odpadke).

SK Bezpečnostné pokyny

⚠️ Nevarnost Presne dodržiavanie tieto bezpečnostné pokyn, aby ste predišli ohrozeniu zdravia osôb a škodám na majetku.

Montáž, prvé uvedenie do prevádzky, inšpekcia, údržba a opravy musia byť vykonávané autorizovanými odborníkmi (odbornou kúrenárskou firmou/zmluvným inštalačným podnikom).

Pri práciach na prístroji/vykurovacom zariadení treba odpojiť sieťové napätie (napr. separačnou poistkou alebo hlavným vypínačom) a zaistiť proti opäťovnému zapnutiu.

Pri všetkých práciach neste vhodné osobné ochranné prostriedky.

Pri montáži a údržbových práciach dbajte na to, aby sa k električkým súčasťiam a ich susediacim súčasťiam (príruča, elektrické vedenia, tepleno-izolačné časti) nedostala voda.

Prípadnú vodu poutierajte bez zanechania zvyškov.

opravy súčasťí s bezpečnostnou funkciou sú neprípustné. Pri výmene používajte výhradne originálne diely firmy Viessmann alebo náhradné diely schválené firmou Viessmann.

Montáž súčasťí s novými tesneniami.

Technické zmeny sú vyhradené!

Dabajte na ďalšiu dokumentáciu výrobku.

Sietová pripojka

Nebezpečenstvo

Nesprávne vykonané elektrické inštalačie môžu viesť k nebezpečnému zraneniu spôsobeným elektrickým prúdom a k poškodeniu zariadení. Vykonajte sieťové pripojenie a ochranné opatrenia (napr. ochrana obvodu pred nadprúdom) podľa nasledujúcich predpisov:

- IEC 60364-4-41
- Predpisy VDE
- Nízkonapäťová sieť TAR VDE-AR-N-4100

Zástrčka slúži ako oddeľovací systém. Na odpojenie napájania je potrebné vytiahnuť zástrčku. Z tohto dôvodu sa musí zásuvka nachádzať v blízkosti zariadenia a musí byť zabezpečený voľný prístup knej. Predpokladom pre prevádzku je poistka zásuvky zo strany stavby s max. 16 A (USA, KAN: max. 20 A).

Pripojenie k predĺžiacemu káblu s viacerými zásuvkami nie je dovolené.

Cieľová skupina

Tieto bezpečnostné pokyny sú určené pre obsluhu vykurovacieho zariadenia.

Obsluha tohto zariadenia je dovolená aj detom od od 8 rokov a osobám so zniženými fyzičkými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, ak tieto osoby sú pod dohľadom alebo boli inštrúrované o spôsoboch bezpečnej obsluhy a sú si vedomé rizík spojených s prevádzkou zariadenia.

Nebezpečenstvo

Poškodené zariadenia a pripojovacie káble ohrozujú vašu bezpečnosť. Poškodené zariadenie neuvažujte do prevádzky a kontaktujte vašu kúrenársku firmu.

Pozor

Deti v blízkosti zariadenia musia byť pod dohľadom dospejšich.

- Zaistite, aby sa deti so zariadením nehrali.
- Úkony čistenia a údržby, ktoré má vykonávať používateľ, sú deťom bez dohľadu dospejšich zakázané.

Obsluha

Pozor

Tekutiny môžu poškodiť elektrické súčasti elektrickej vykurovacej vložky. Na zásobníkový ohrievač vody neumiestňujte tekutiny.

Pozor

Pri teplotách prekračujúcich 80 °C sa spustí bezpečnostný termostat elektrickej vykurovacej vložky. Obmedzte teplotu pitnej vody v zásobníkovom ohrievači vod na 80 °C.

Pozor

Zapnutie elektrickej vykurovacej vložky pri nie úplne naplnenom zásobníkovom ohrievači vody môže viesť k poškodeniu zariadení.

Zásobníkový ohrievač vody napište doplna pred zapnutím elektrickej vykurovacej vložky.

Používanie v súlade s určením

Zariadenie smie byť namontované a prevádzkovane v súlade s určením iba na uzavretých systémoch podľa norm EN 12828/DIN 1988 pri dodržiavani príslušných pokynov na montáž, servis a obsluhu. Elektrická vykurovacia vložka sa musí používať v súlade s určením výlučne v kombinácii so zariadeniami Vitocell 100-W, typ CUGA, CUGB, CUGBA, EN 100, 120 a 150 litrov.

Používanie zodpovedajúce určeniu predpokladá, že ide o stabilnú inštaláciu v spojení so schválenými komponentmi špecifickými pre zariadenie.

Obchodné alebo priemyselné používanie na iný účel ako na ohrev pitnej vody nie je v súlade s predpísaným účelom.

Nesprávne použitie zariadenia, príp. nesprávna obsluha (napr. otvorenie zariadenia prevádzkovateľom) sú zakázané a vedú k odmietnutiu zodpovednosti.

Likvidácia

Zariadenie likvidujte v elektronickom odpade (nie v komunálnom odpade).

TR Emniyet uyarıları

Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri önlemek için bu emniyet uyarılarına lütfen titizlikle uyun.

Montaj, ilk işleymeye alma, kontrol, bakım ve onarım çalışmaları yetkililer uzman tesisatçılar (yetkili istirama firması/ yetkili servis firması) tarafından yapılmalıdır.

Cihazda/istirma sisteminde çalışma yapıllıken bunlar üzerinde gerilim olmamalı (ör. sisteme ait sigorta veya ana şalter kapatılmalı) ve tekrar açılmaları için emniyeti alınmalıdır.

Tüm çalışmalar esnasında uygun kişisel koruyucu donanım giyin.

Montaj ve bakım çalışmaları sırasında elektrikli bileşenlere ve bunlara bitişik bileşenlere (flanş, elektrik kablolari, ısı yalıtmaları) parçaları su girmemesine dikkat edin. Gerekirse kalıntı bırakmadan su ile silin.

Emniyet fonksiyonu olan yapı parçalarında onarım çalışmaları yapılımaz. Sistemde değişiklik yaparken veya parça değişimiinde sadece orijinal Viessmann yedek parçaları ya da Viessmann tarafından onaylanmış yedek parçalar kullanılmışmalıdır.

Parçalar, yeni contalarla monte edilmelidir.

Teknik değişiklik hakkı saklıdır!

Diğer ürün belgelerini dikkate alın.

Şebeke bağlantısı

Tehlike

Elektrik tesisatının yanlış bağlanması elektrik şoku yaranmasına ve cihazda hasar oluşmasına sebep olabilir. Şebeke bağlantısı ve koruma öncümleri (ör. kaçak akım koruma anahtarı) için dikkate alınması gereken talimatlar:

- IEC 60364-4-41
- VDE Yönetmelikleri
- TAR alçak gerilim VDE-AR-N-4100

Fış, ayrrma tertibatı olarak çalışır. Gerilimi kesmek için fış prizden çekilmelidir. Bu nedenle priz cihazın yakınında ve rahat erişilebilir olmalıdır. Çalıştırma için ön koşul olarak uygulayıcı tarafından maks. 16 A (US, CA: maks. 20 A) sigortalı priz bulundurulmalıdır.

Çoklu prizle uzatma hattına bağlanmaya izin verilmez.

Hedef grup

Bu emniyet uyarıları istirama sisteminin kullanıcıları için

hazırlanmıştır.

Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyumsal veya zihinsel özürü veya deneyimsiz ve/veya deneyim eksikliği olan kişiler tarafından sadece emniyetlerinden sorumlu bir kişininki temetimi altında veya bu kişiden cihazın nasıl çalıştırılacağı ile ilgili talimat almaları durumunda kullanılabılır.

⚠ Tehlike

Hasarlı cihazlar ve bağlantı kabloları güvenliğiniz için zararlıdır. Hasarlı bir cihazı çalıştırmayın ve yetkili servis firmانızı başvurun

! Dikkat

Cihazın yakınında bulunan çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

- Çocukların bu cihaza oynamasına izin vermeyin.
- Gözetim altında gerçekleşmediği sürece temizlik ve bakım işlemleri çocukların tarafından gerçekleştirilemez.

Kullanım

! Dikkat

Sivilar elektrikli ısıtıcı elemanının elektrikli bileşenlerine zarar verebilir. Sıcak kullanım suyu boylerinin üzerine sıvı koymayın.

! Dikkat

Sıcaklık 80 °C 'nin üzerinde çıktıığında elektrikli ısıtıcı EHE'nin emniyet termostati devreye girer. Depolama suyu ısıtıcısındaki içme suyu sıcaklığını 80 °C ile sınırlandırın.

! Dikkat

Kullanım suyu boyleri tamamen dolmadan elektrikli ısıtıcıyı çalıştırılması cihazın hasar görmesine neden olabilir.

Elektrikli ısıtma elemanını açmadan önce boyler su ısıtıcısını tamamen doldurun.

Amacına uygun kullanım

Cihaz, yalnızca kapılı sistemlerde EN 12828/DIN 1988 standartına uygun olarak, ilgili montaj, servis ve kullanım kılavuzları göz önünde bulundurularak kurulabilir ve işletilebilir. Kuru elektrikli ısıtıcı, usulüne uygun şekilde yalnızca Vitocell 100-W, Tip CUGA, CUGB, CUG-B-A, 100, 120 ve 150 litre ile birlikte kullanılmalıdır.

Amacına uygun kullanım için sisteme özel ve onaylanmış bileşenlerle bağlantılı olarak sabit bir montaj öngörmeliidir.

Sıcak kullanma suyu hazırlanması dışındaki her türlü ticari ve endüstriyel kullanım, amacına uygun olmayan bir kullanımdır.

Cihazın yanlış veya amacına uygun olmayan kullanımı (ör. sistem işleticisinin cihazın içini açması) yasaktır ve garanti hakkının kaybedilmesine sebep olur.

İmha etme

Cihazı atık elektrikli ve elektronik eşyalarla (evsel atıklarla değil) imha edin.

UA Вказівки з техніки безпеки

⚠ Необхідно обов'язково дотримуватися вказівок з техніки безпеки, щоб виключити небезпеку травмування людей та виникнення матеріальних збитків.

Монтаж, перше введення в експлуатацію, огляд, технічне обслуговування та ремонт повинні виконувати атестований, уповноважений технічний персонал (спеціалізована фірма з опалювальної техніки/монтажне підприємство, що працює на договірних умовах).

Під час проведення робіт на пристрої/опалювальній установці необхідно вимкнути їх електро живлення (наприклад, за допомогою окремого запобіжника або головного вимикача) і вжити заходів щодо запобігання повторного увімкнення.

Під час усіх робіт користуватися відповідними засобами індивідуального захисту.

Під час монтажу та технічного обслуговування слід звертати увагу на те, щоб вода не потрапляла в електричні компоненти та суміжні елементи конструкції (фланець, електричні кабелі, деталі теплозоляції). За необхідності воду слід витерти, не залишачи спідів.

Забороняється проводити ремонтні роботи на деталях і вузлах, які виконують захисну функцію. У разі заміни необхідно використовувати виключно оригінальні деталі Viessmann або запасні деталі, які мають дозвіл на використання від компанії Viessmann.

Монтаж компонентів з новими ущільнювачами.

Ми залишаємо за собою право на технічні зміни!

Дотримуватися вимог іншої документації виробу.

Підключення до мережі живлення

⚠ Небезпека

Неправильно виконаний монтаж електропроводки може привести до серйозних травм унаслідок ураження електричним струмом, а також до пошкодження пристроя. Необхідно виконати підключення до мережі живлення та вжити заходів із захисту (наприклад, використовувати схему захисту від струму витоку) згідно з наступними нормами:

- IEC 60364-4-41
- Розпорядження VDE
- TAR низьковольтне обладнання VDE-AR-N-4100

Штекер використовується у якості розмікального пристроя. Для відключення напруги штекер необхідно витягнути із розетки. З цієї причини штепельна розетка має знаходитися поблизу пристроя; до розетки має бути забезпечений вільний доступ. Умовою експлуатації є забезпечення штепельної розетки запобіжником макс. 16 A (US, CA: макс. 20 A).

Підключення до подовжуваального кабелю з багатьма розетками недопустиме.

Цільова аудиторія

Ці вказівки з техніки безпеки призначенні для користувачів опалювальної установки.

Цей пристрій може використовуватися дітьми віком від 8 років, особами з фізичними, сенсорними або розумовими вадами, а також особами, які не мають достатнього досвіду і знань, за умови, що такі особи знаходяться під наглядом або були проінформовані про умови безпечної використання пристроя та про можливі небезпечні наслідки.

⚠ Небезпека

Пошкоджені пристрой та з'єднувальні кабелі загрожують вашій безпеці. Не використовуйте пошкоджений пристрій та зверніться до компанії-фахівця з опалювальної техніки, яка вас обслуговує.

! Увага

Необхідно додглядати за дітьми, які знаходяться поблизу приладу.

- Ігри дітей з пристроям заборонені.
- Чищення та обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду дорослих.

Керування

Увага

Рідина може пошкодити електричні компоненти електронагрівальної вставки. Не встановлюйте емності з рідиною на ємнісний водонагрівач.

Увага

При температурі понад 80 °C спрацьовує захисний обмежувач температури електронагрівальної вставки. Температуру води контуру ГВП в ємнісному водонагрівачі слід обмежити до 80 °C.

Увага

Увімкнення електронагрівальної вставки, коли водонагрівач не повністю заповнений, може привести до пошкодження пристрою.

Перед увімкненням електронагрівача повністю заповніть водонагрівач..

Використання за призначенням

За призначенням пристрій може встановлюватися та використовуватися тільки у закритих системах згідно з EN 12828 / DIN 1988 із дотриманням вимог подібовідних інструкцій з монтажу, сервісного обслуговування та експлуатації. За призначенням електронагрівальна вставка має використовуватися виключно у поєднанні з Vitocell 100-W, тип CUGA, CUGB, CUGB-A, 100, 120 та 150 літрів.

Використання за призначенням передбачає стаціонарний монтаж з використанням дозволених компонентів, призначених для цієї установки.

Комерційне або промислове використання з іншою метою, крім нагрівання питної води, вважається використанням не за призначенням.

Неправильне використання пристрою або його неправильна експлуатація (наприклад, внаслідок відкривання пристрою користувачем установки) заборонене і приводить до відмови від відповідальності з боку виробника.

Утилізація

Приклад необхідно утилізувати з електронними відходами (утилізація з побутовим сміттям є неприпустимою).

US/CA Safety and Installation Requirements

 Please ensure that these instructions are read and understood before starting any service work.

Failure to comply with these instructions may cause product/property damage, severe personal injury and/or loss of life.

Working on the equipment

The installation, adjustment, service and maintenance of this product must be performed by a licensed professional heating contractor who is qualified and experienced in the installation, service, and maintenance of hot water boilers. There are no user serviceable parts on the boiler, burner or control.

Ensure that main power to the equipment being serviced is off.

Ensure that the main fuel supply valve to the boiler is closed.

Take precautions to avoid accidental activation of power or fuel during service work.

Do not perform service work on any component part without ensuring safe operation of the heating system. When repla-

cing parts, use original Viessmann or Viessmann approved replacement parts.

Refer to the Installation and Start-up/Service Instructions applicable to this boiler.

FR (Canada) Exigences en matière

de

sécurité et d'installation

 Assurez-vous de lire et de comprendre ces directives avant d'entreprendre des travaux d'entretien

Omettre de respecter ces directives peut entraîner des dommages matériels, des blessures graves et la mort.

Effectuer des travaux sur le matériel

L'installation, le réglage et l'entretien de ce produit doivent être effectués par un entrepreneur en chauffage agréé compétent et expérimenté en matière d'installation et d'entretien de chaudière à eau chaude. Aucune pièce de la chaudière, du brûleur ni de la boîte de commande ne peut être réparée ni entretenue par l'utilisateur.

Assurez-vous que l'alimentation électrique principale du matériel dont vous effectuez l'entretien est coupée.



Assurez-vous que le robinet d'alimentation en combustible principal vers la chaudière est fermé.

Prenez des précautions pour éviter l'activation accidentelle de l'alimentation électrique ou de l'alimentation en combustible durant l'entretien.


N'exécutez pas de travaux d'entretien sur des composantes sans vous assurer d'abord du fonctionnement sécuritaire du système de chauffage. Lors du remplacement de pièces, employez des pièces d'origine ou de recharge de Viessmann ou approuvées par Viessmann.

Consultez le guide d'installation et le guide de mise en service et d'entretien livrés avec la chaudière.

i




1,5 kW

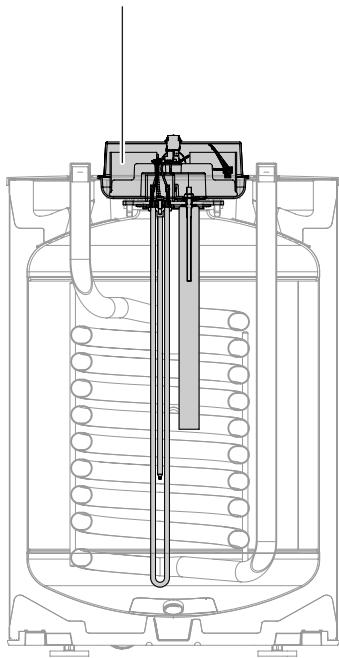

Vitocell 100-W CUGA, 100 l

2,2 kW

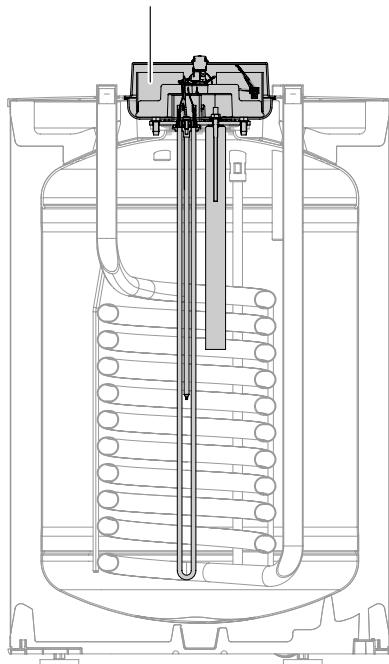


Vitocell 100-W CUGB, 120 l

Vitocell 100-W CUGB-A, 120 l


Vitocell 100-W CUGB, 150 l

Vitocell 100-W CUGB-A, 150 l


1.

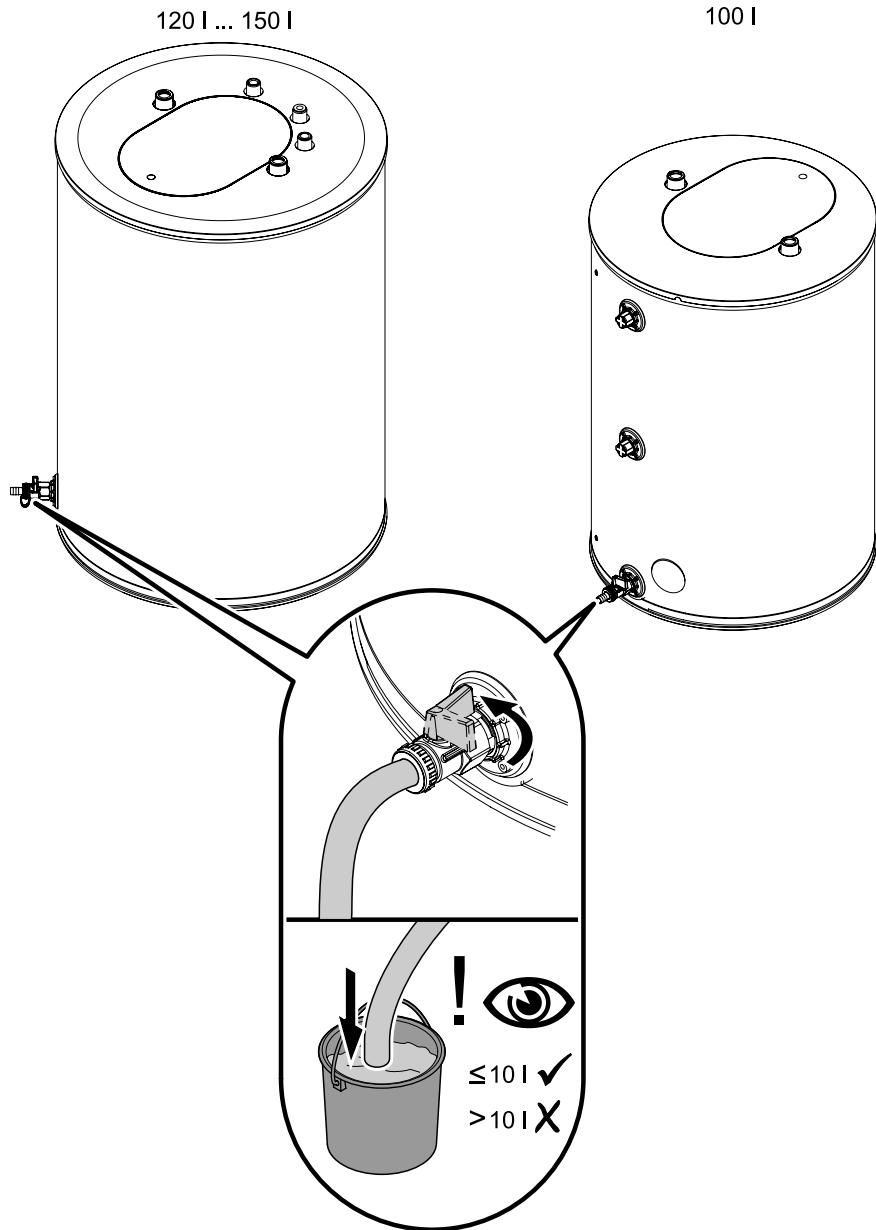


2.

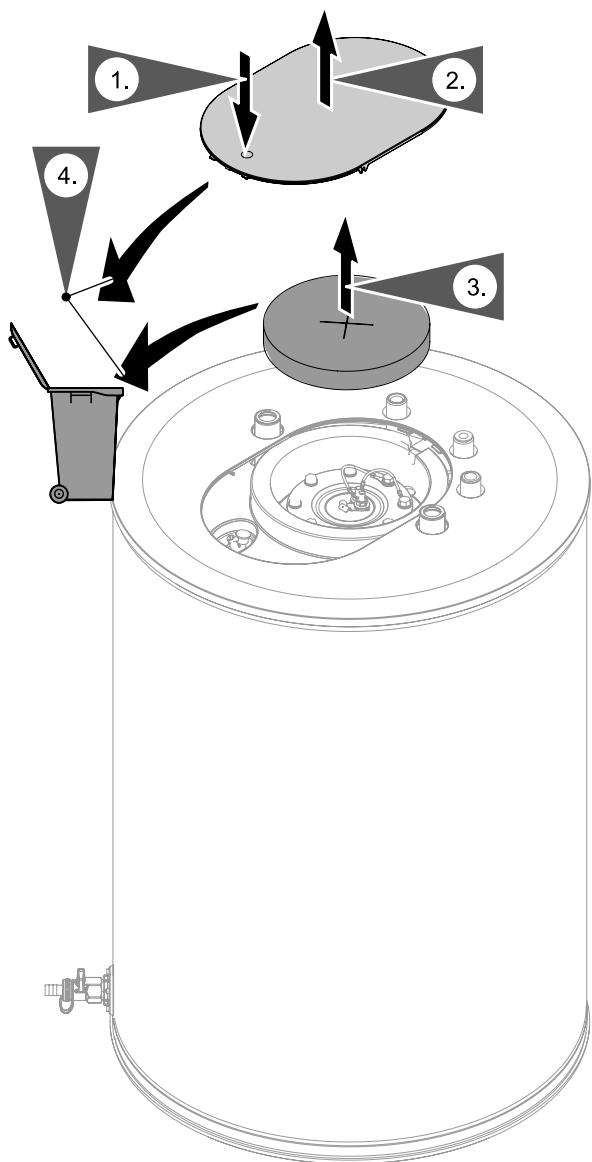


3.

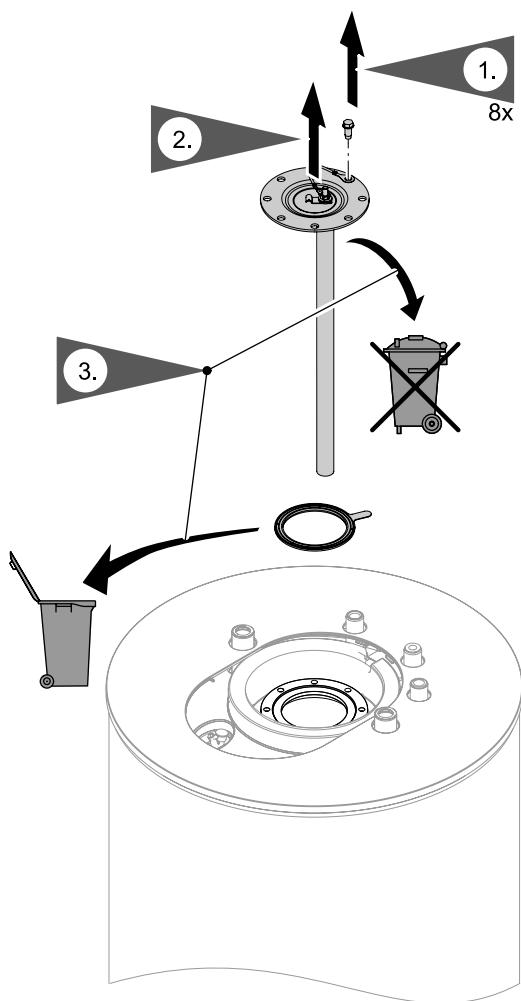


4.

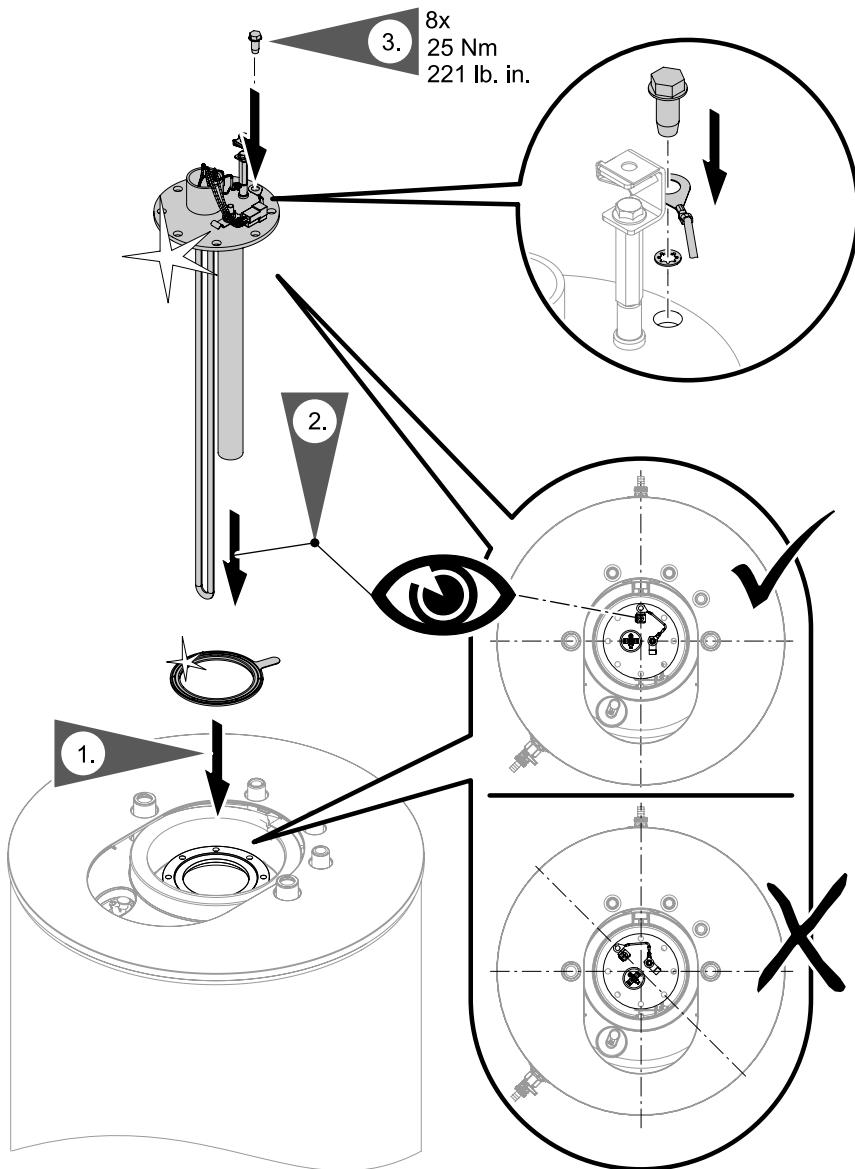


5.

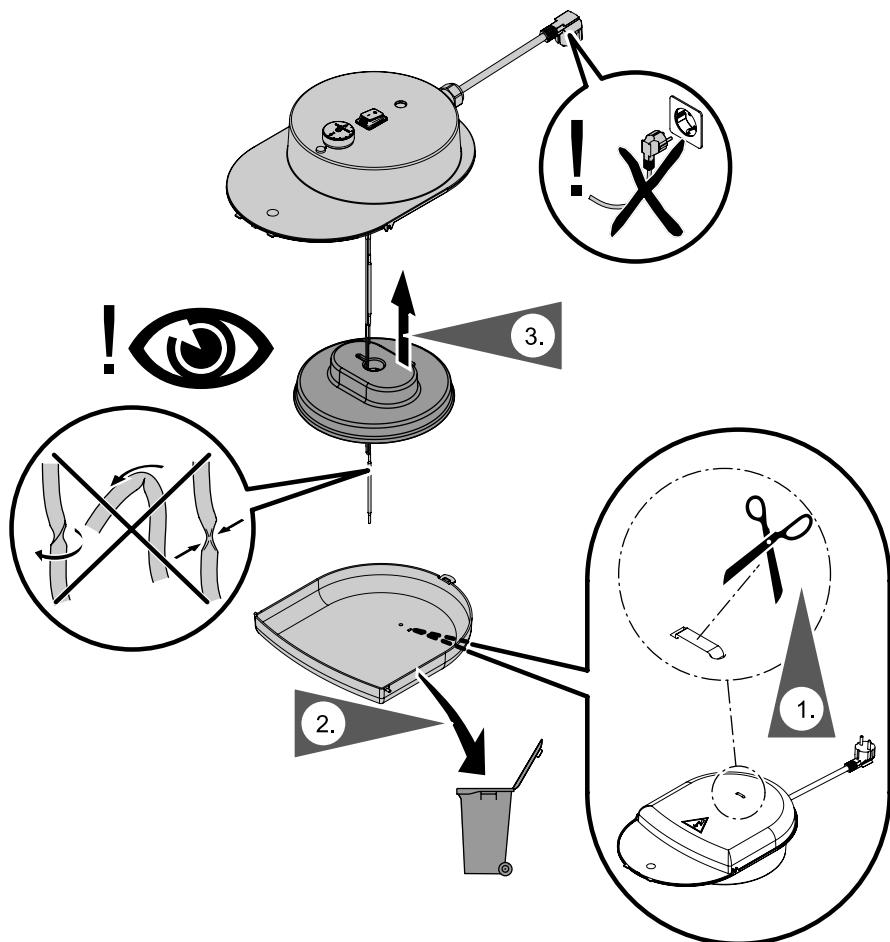


6.

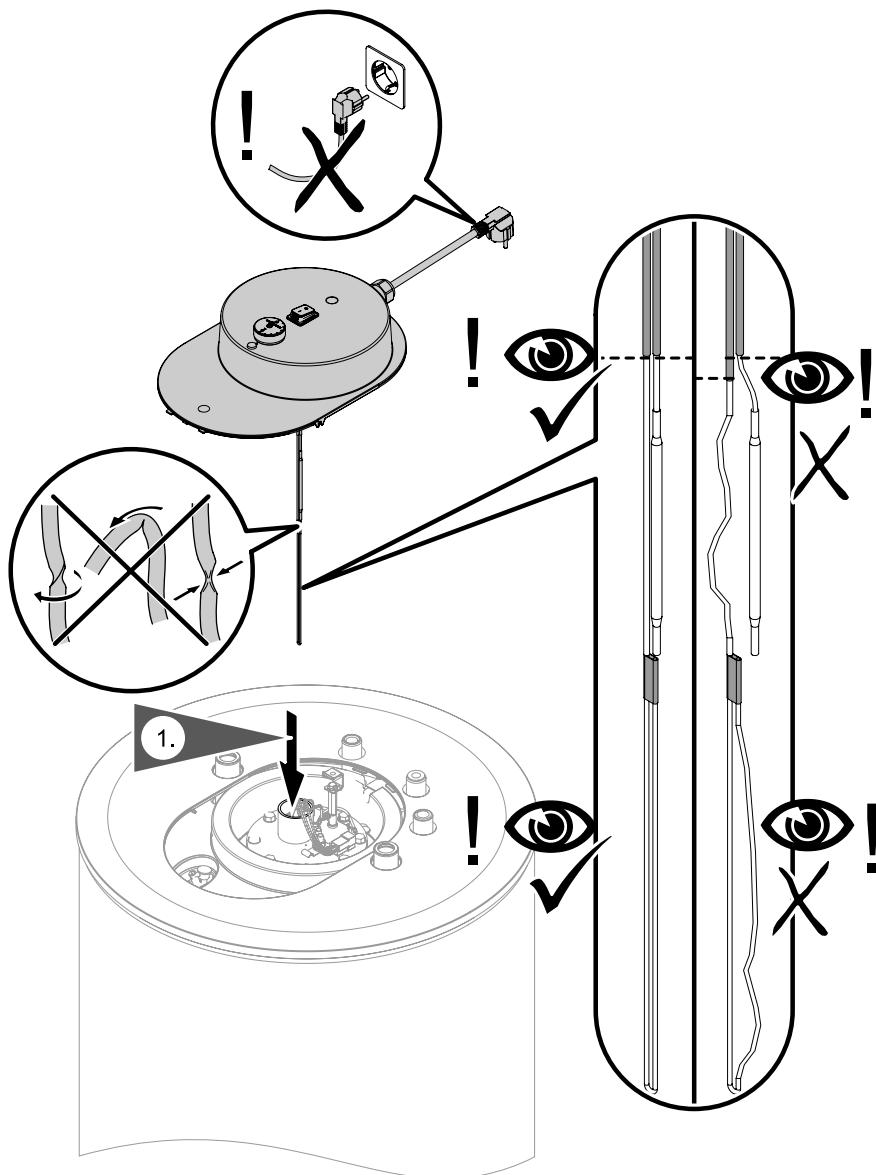


6.

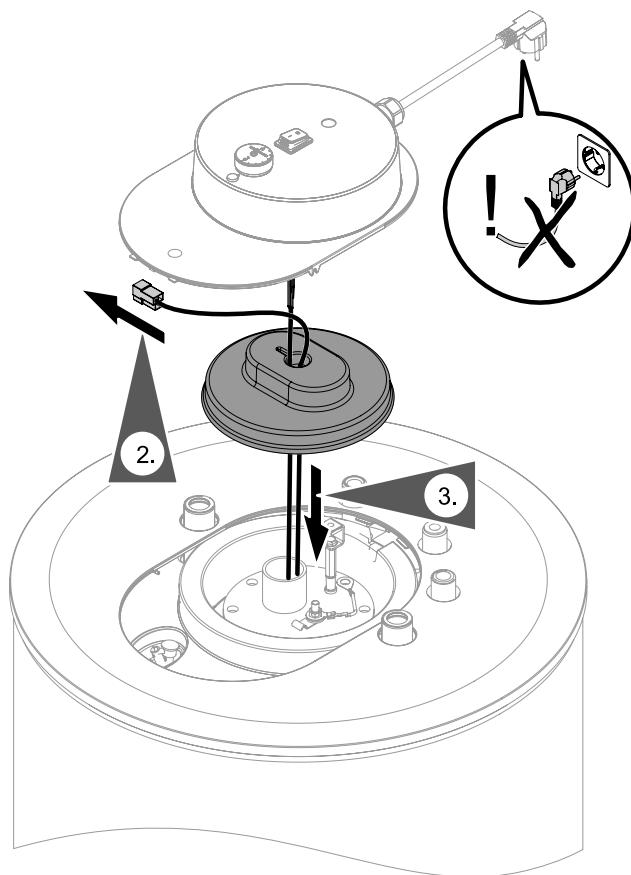


6.

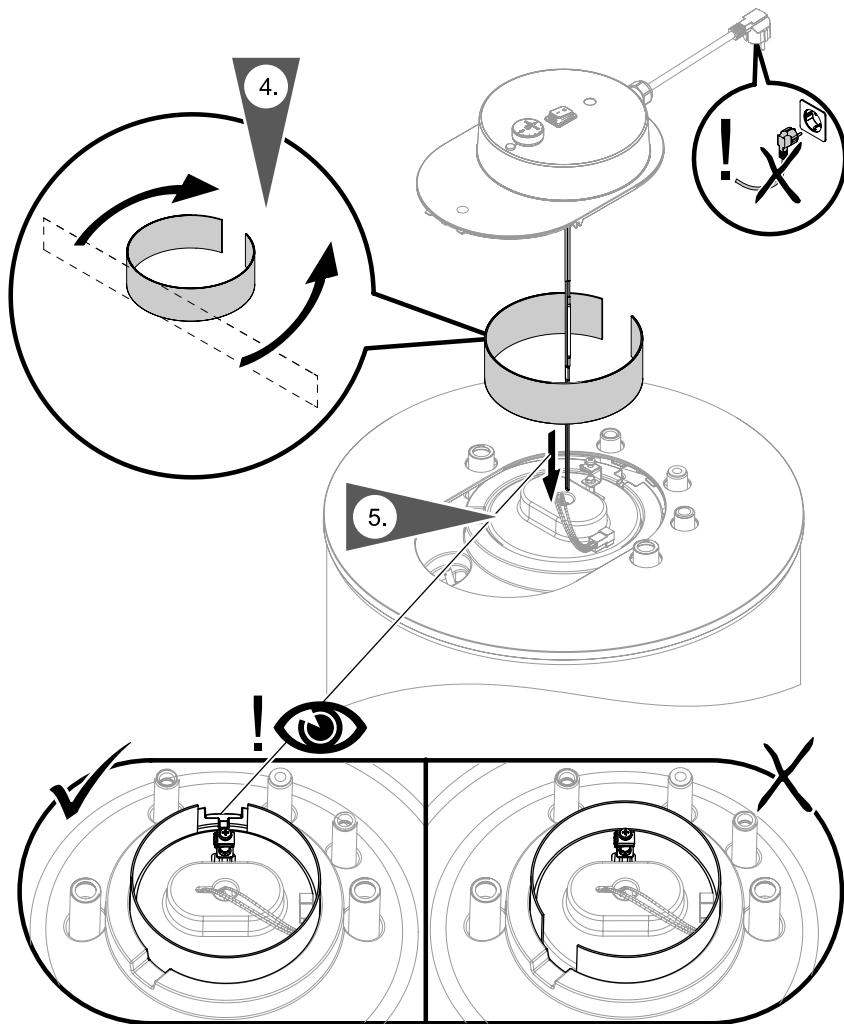


6.

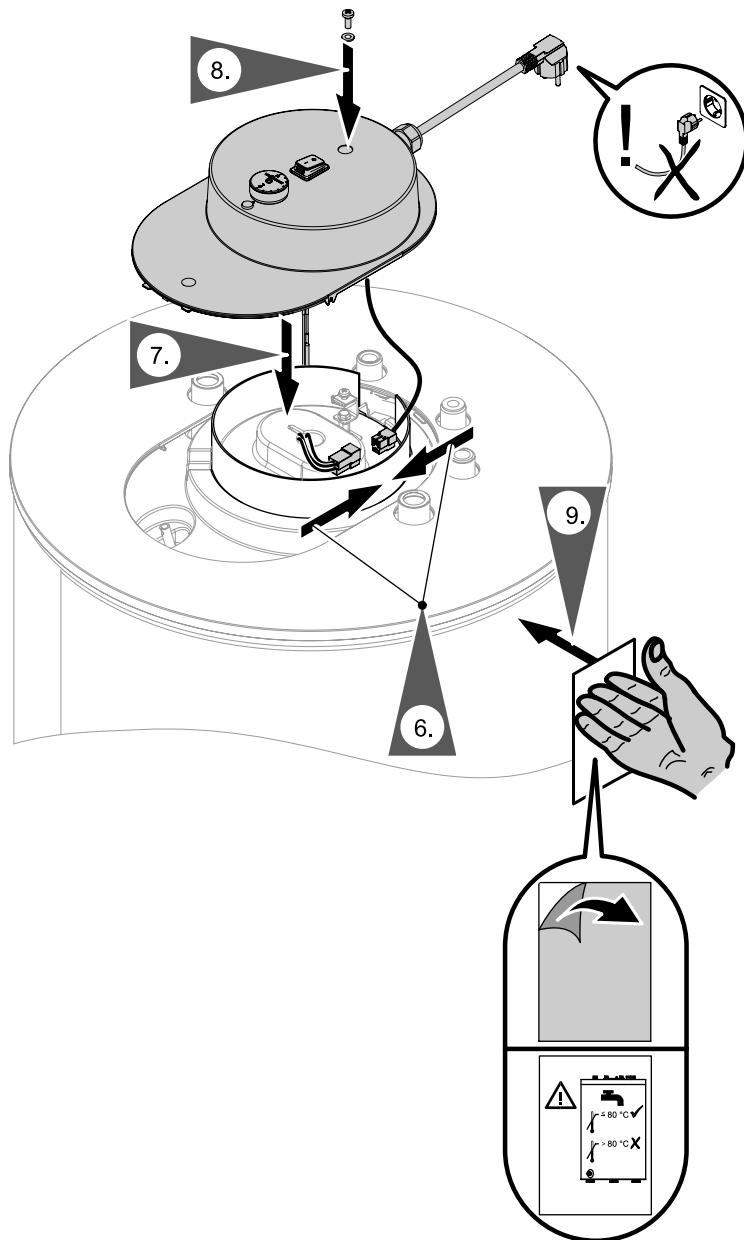

7.

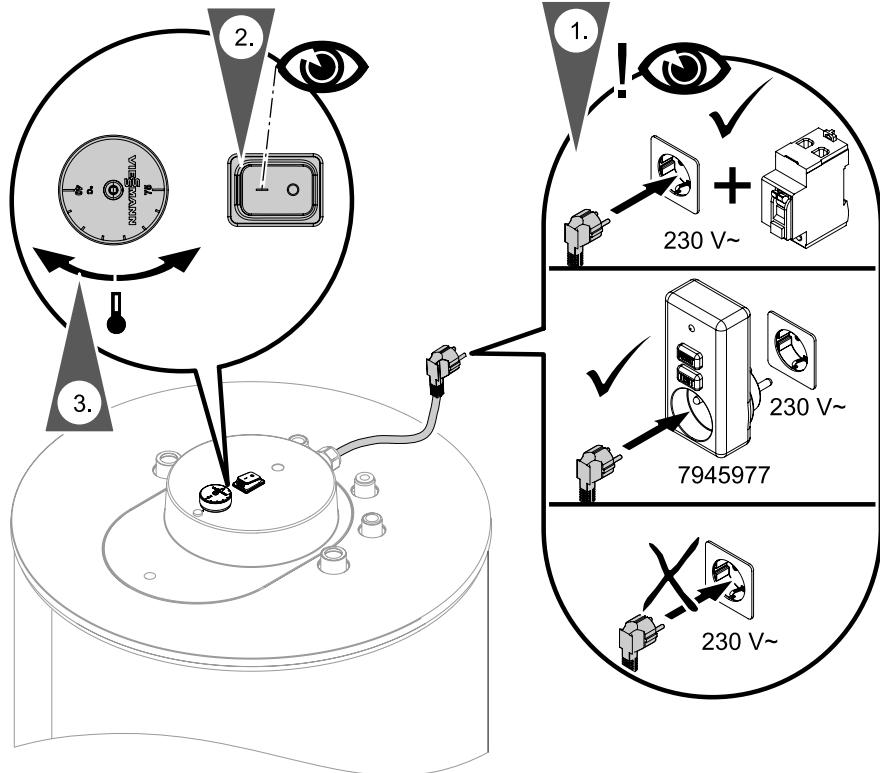

8.

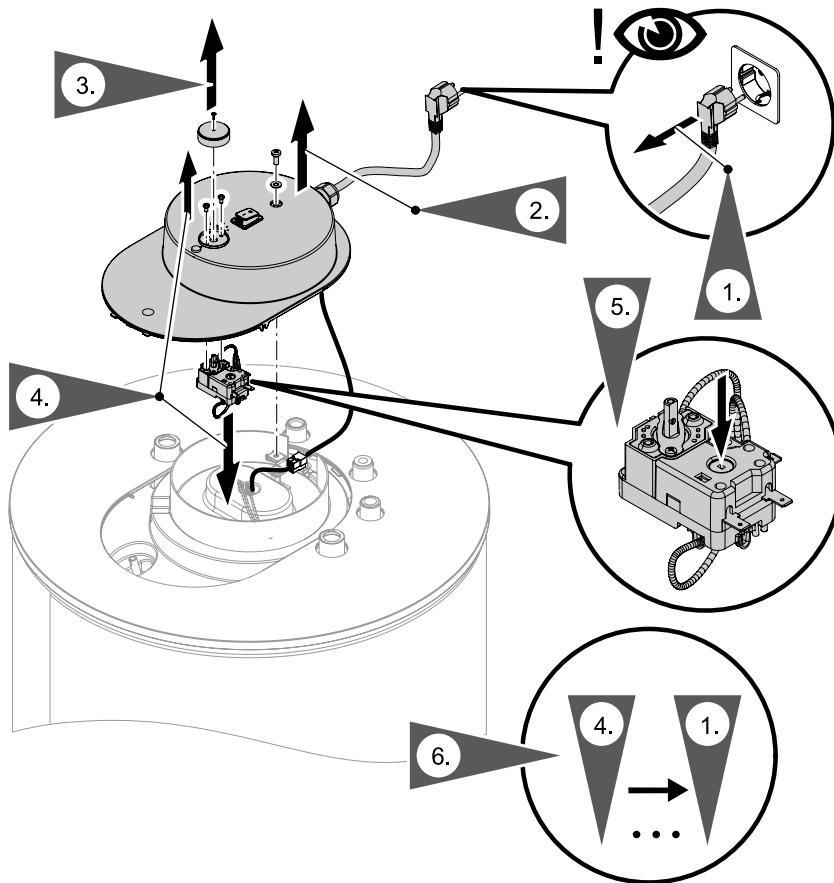

DE

Sicherheitstemperaturbegrenzer entriegeln.

GB

Reset the high limit safety cut-out.

FR

Réarmer le limiteur de température de sécurité.

BG

Отблокиране на предпазния ограничител на температурата.

CN

解锁安全温度限定器。

CZ

Odblokování bezpečnostního termostatu.

DK	Reset af overkogstermostat.	NO	Lås opp sikkerhetstemperaturbegrenseren.
EE	Temperatuuri kaitsepiiraja de-blokeerimine.	PL	Odblokowanie zabezpieczającego ogranicznika temperatury.
ES	Desbloquear el termostato de seguridad.	PT	Desbloquear o termóstato de segurança.
FI	Turvalämpötilanrajoittimen lukituksen avaaminen.	RO	Deblocarea termostatului de siguranță.
GR	Απασφαλίστε την ρυθμιστή θερμοκρασίας ασφαλείας.	RS	Deblokada sigurnosnog graničnika temperature.
HR	Deblokirati sigurnosni graničnik temperature.	RU	Разблокировать защитный ограничитель температуры.
HU	A biztonsági hőmérséklet-határoló termosztát reteszének oldása.	SE	Äterställ säkerhetstemperaturbegränsaren.
IT	Sblocco del termostato di sicurezza a riammo manuale.	SI	Deblokirajte varnostni omejevalnik temperature.
LT	Atsklepkite apsauginį temperatūros ribotuvą.	SK	Odblokujte bezpečnostný termostat.
LV	Drošības temperatūras sensora atbloķēšana.	TR	Emniyet termostatının resetlenmesi.
NL	Veiligheidstemperatuurbegrenzer ontgrendelen.	UA	Розблокування запобіжного обмежувача температури.

Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
Telefon: 07242 62381-110
Telefax: 07242 62381-440
www.viessmann.at

Viessmann Climate Solutions SE
35108 Allendorf
Telefon: +49 6452 70-0
Telefax: +49 6452 70-2780
www.viessmann.com

6191280