



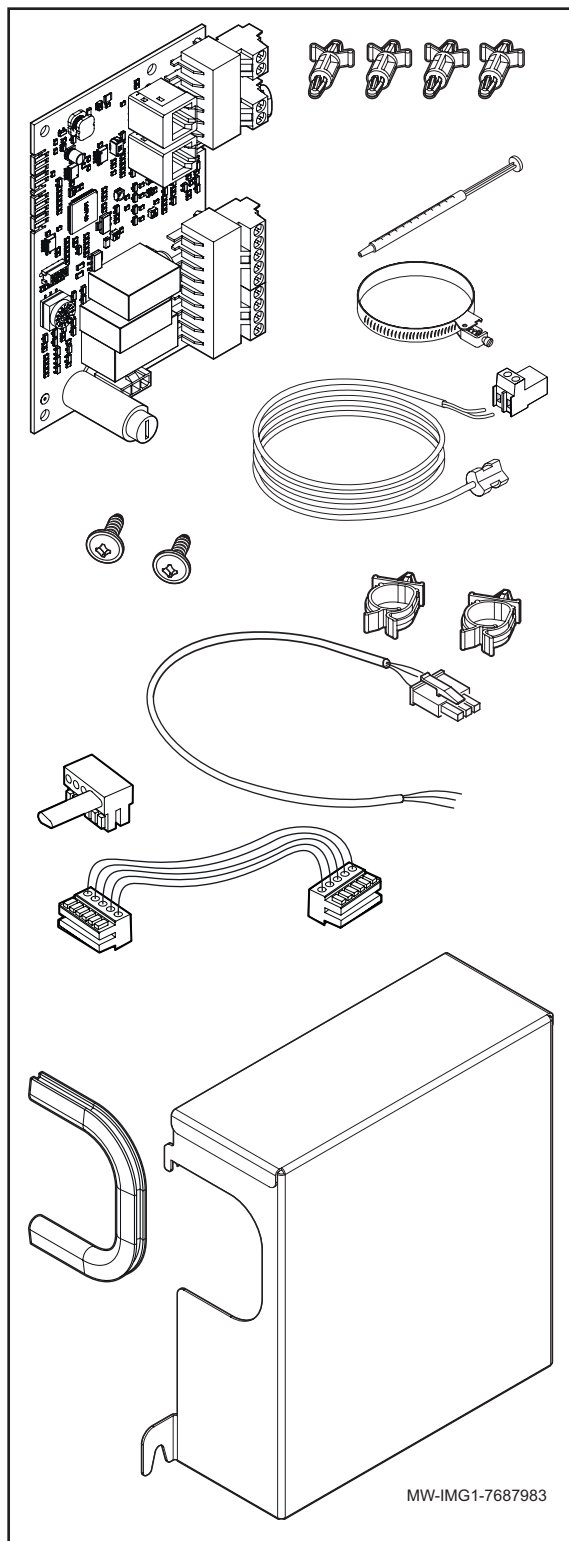

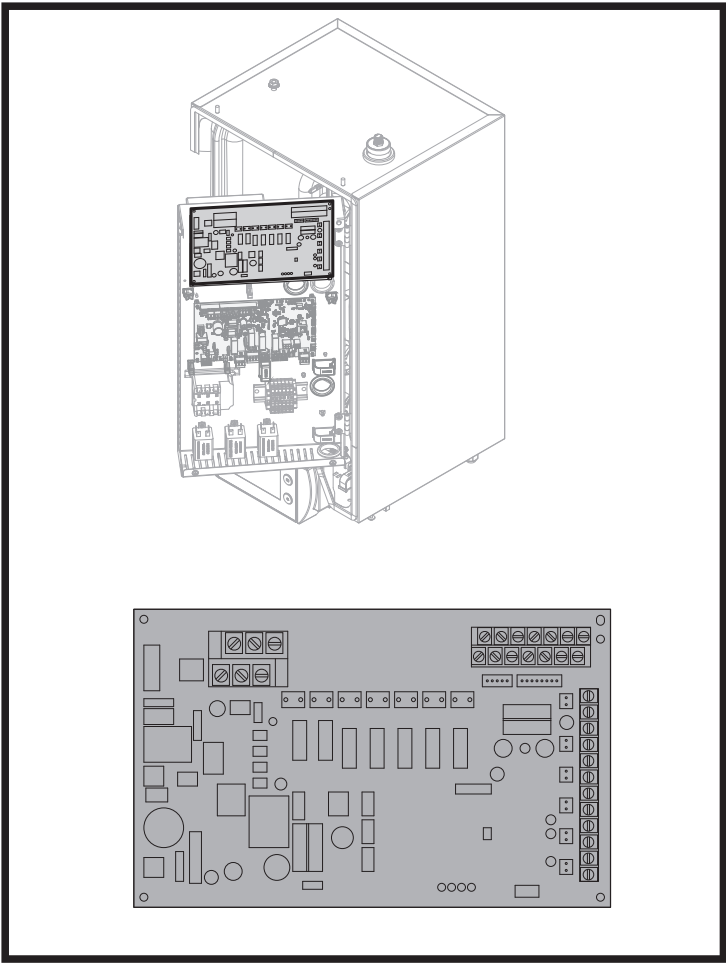

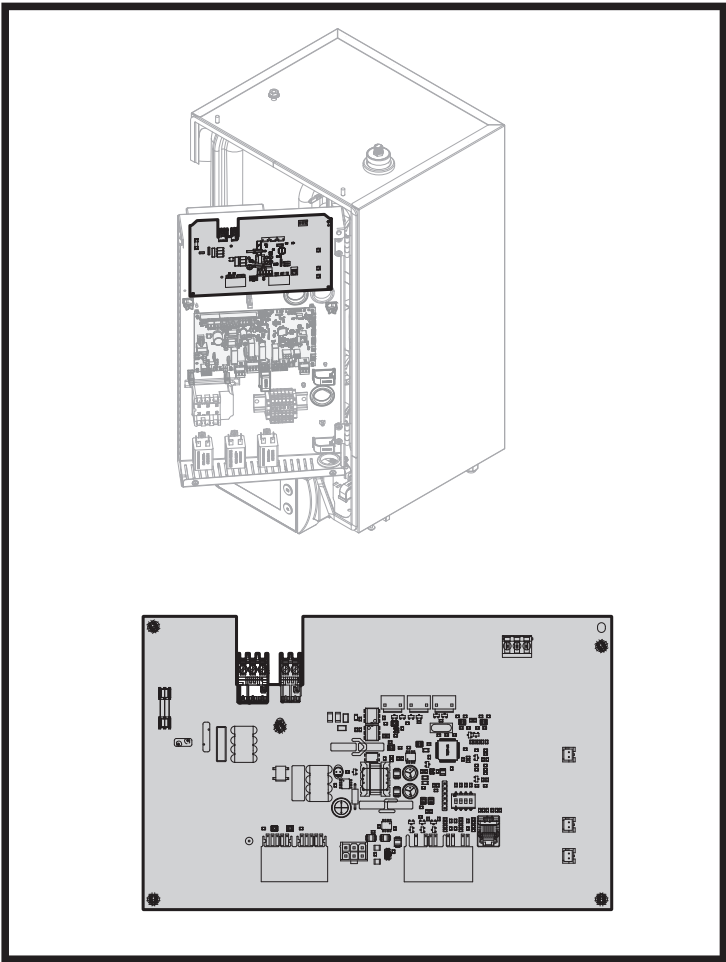


DE IWR RMZ Split C Regelungsmodul Zone

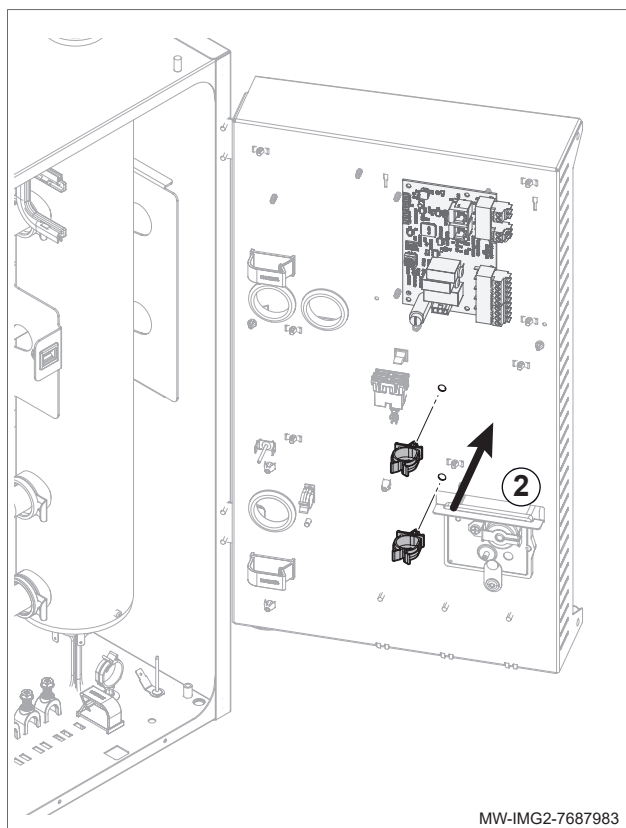




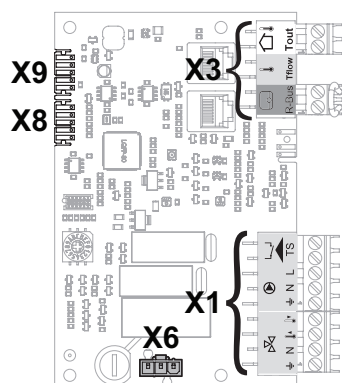


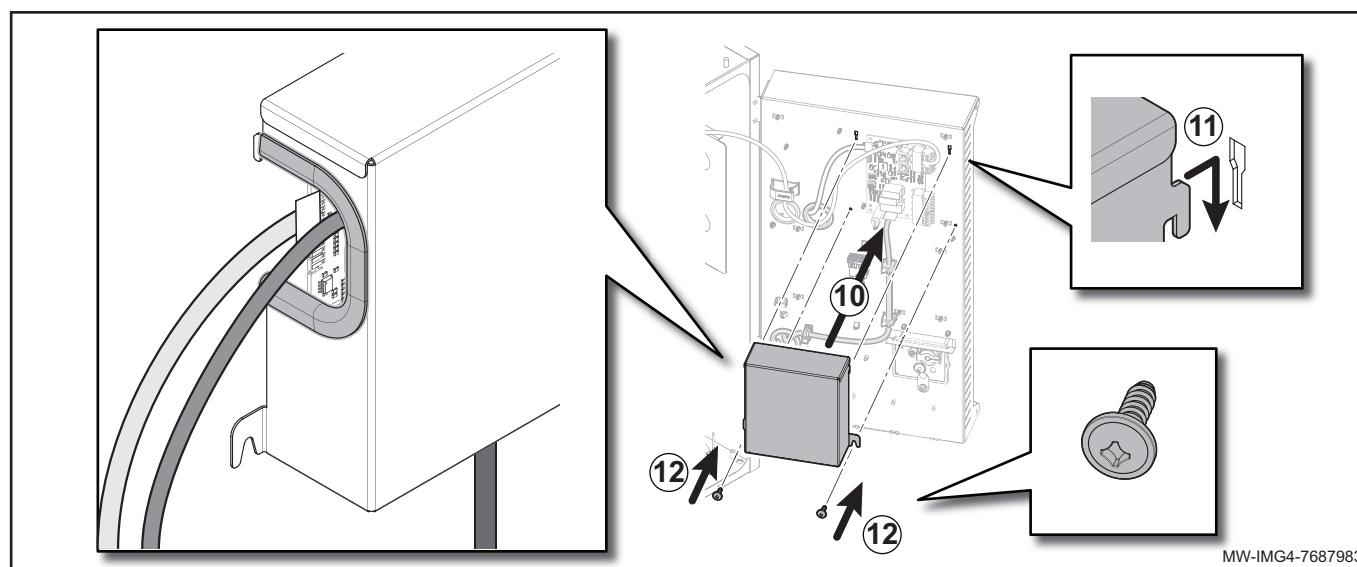

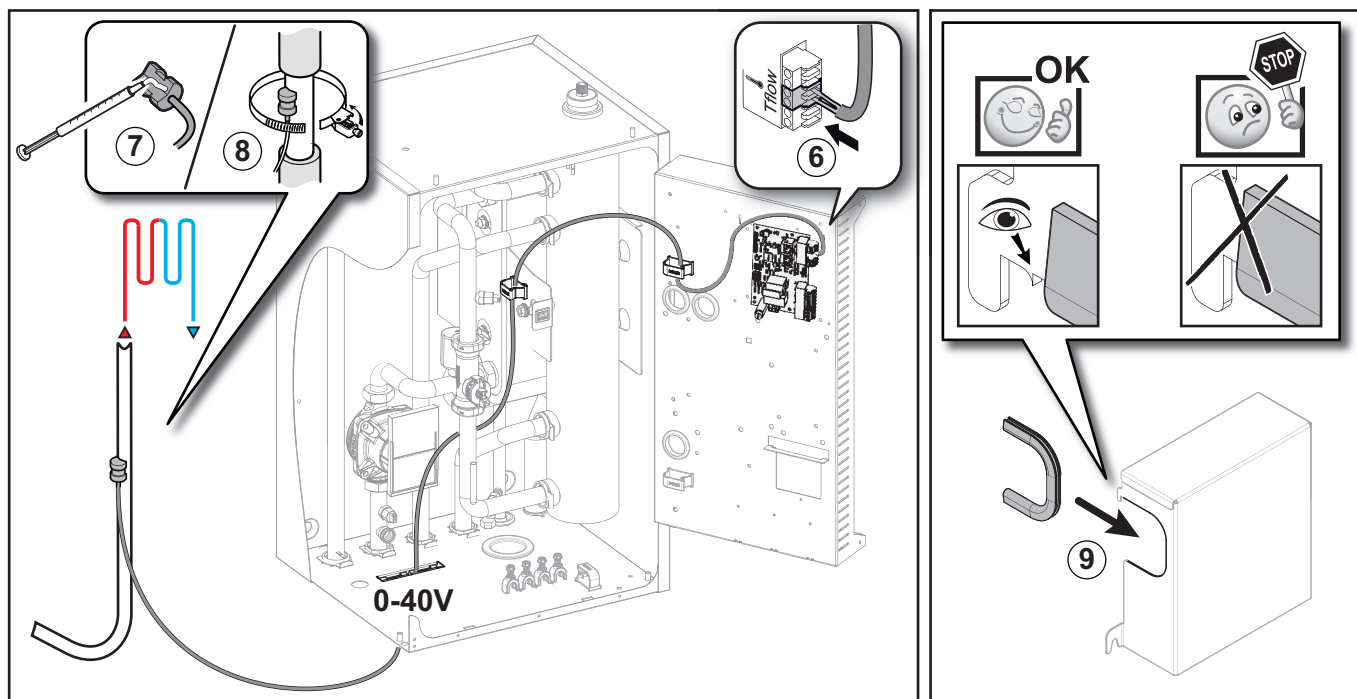


DE



X1 Versorgung Pumpe / 3-Wege-Ventil
X3 Vorlauftfühler / Außentemperaturfühler / OpenTherm
X6 Stromzufuhr 230 V
X8 BUS
X9 BUS

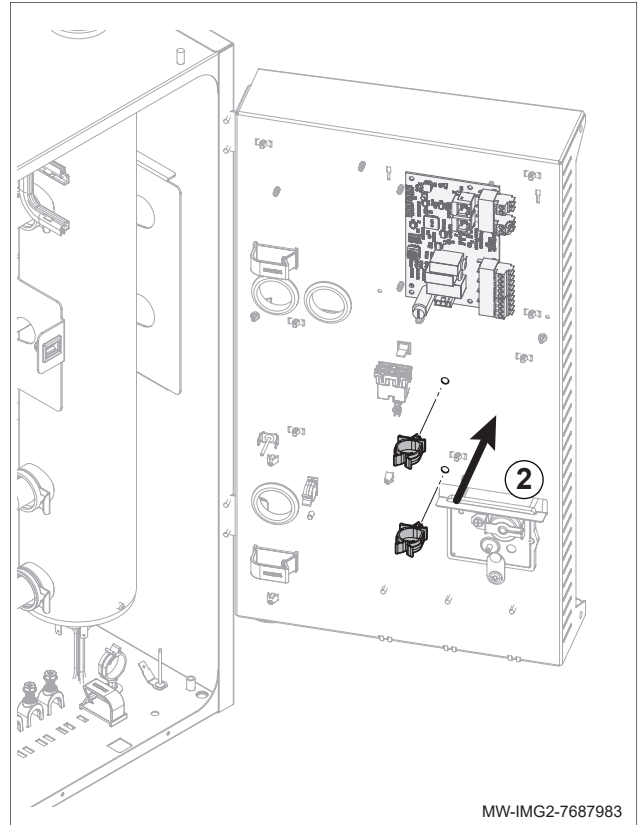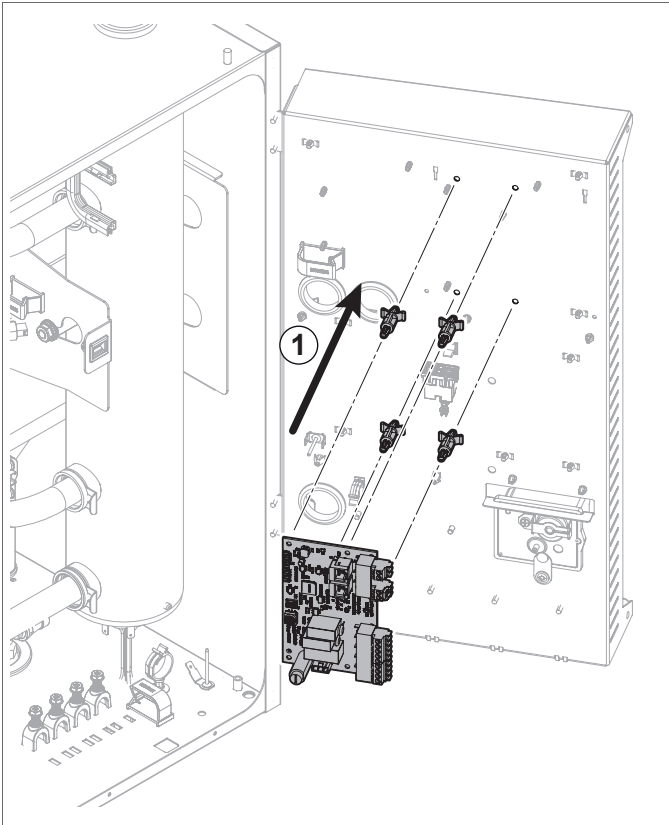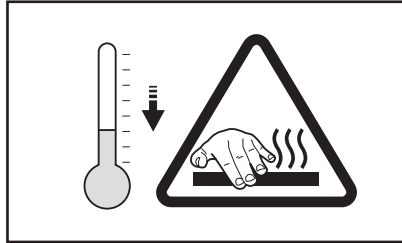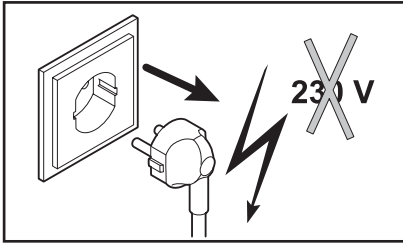


MW-IMG2-7687983

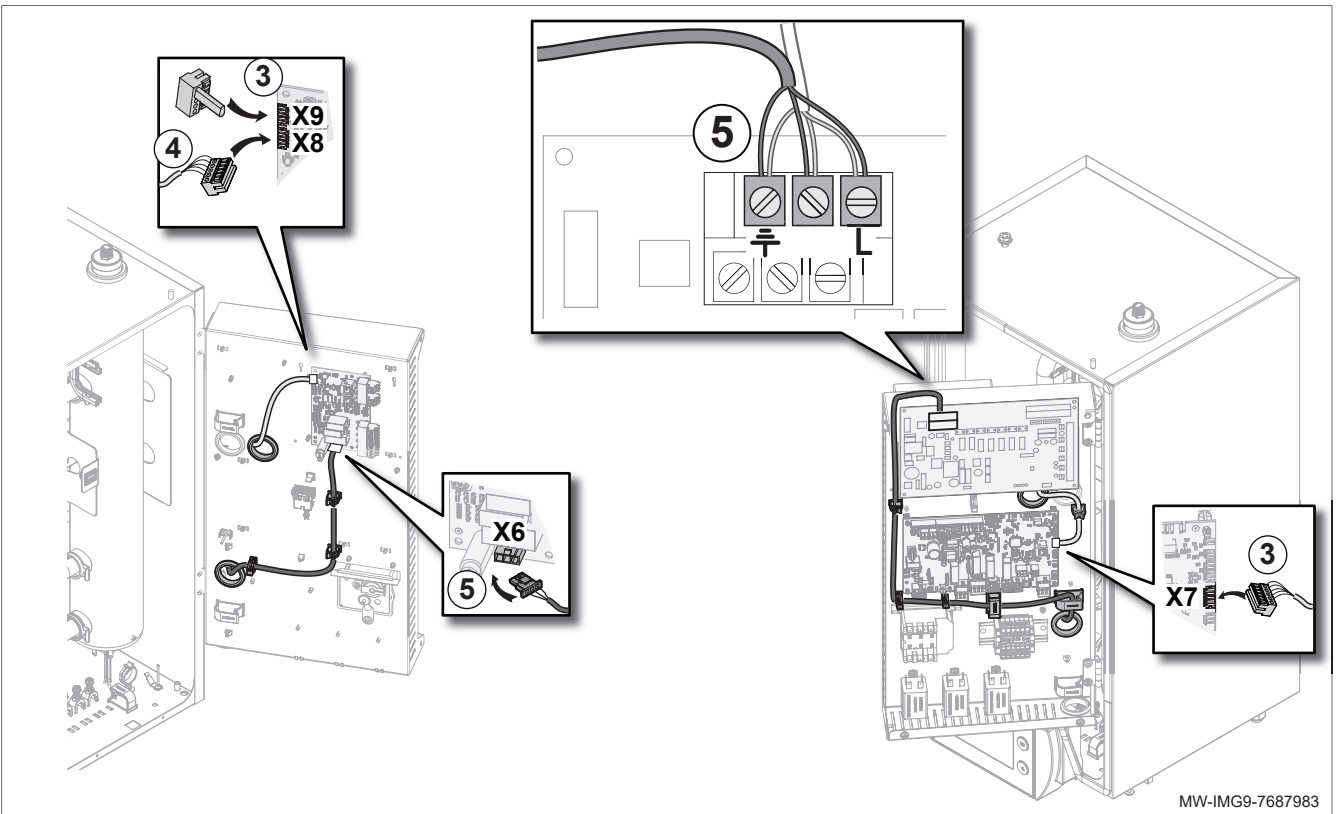

MW-IMG9-7687983

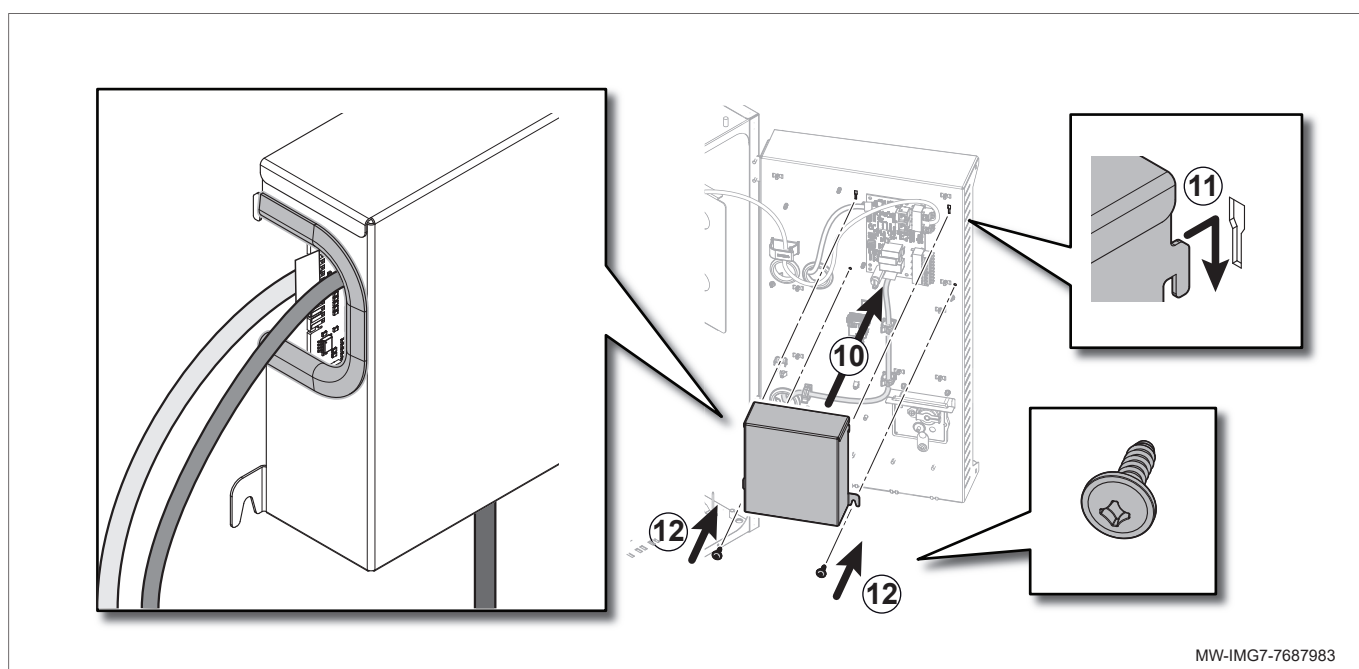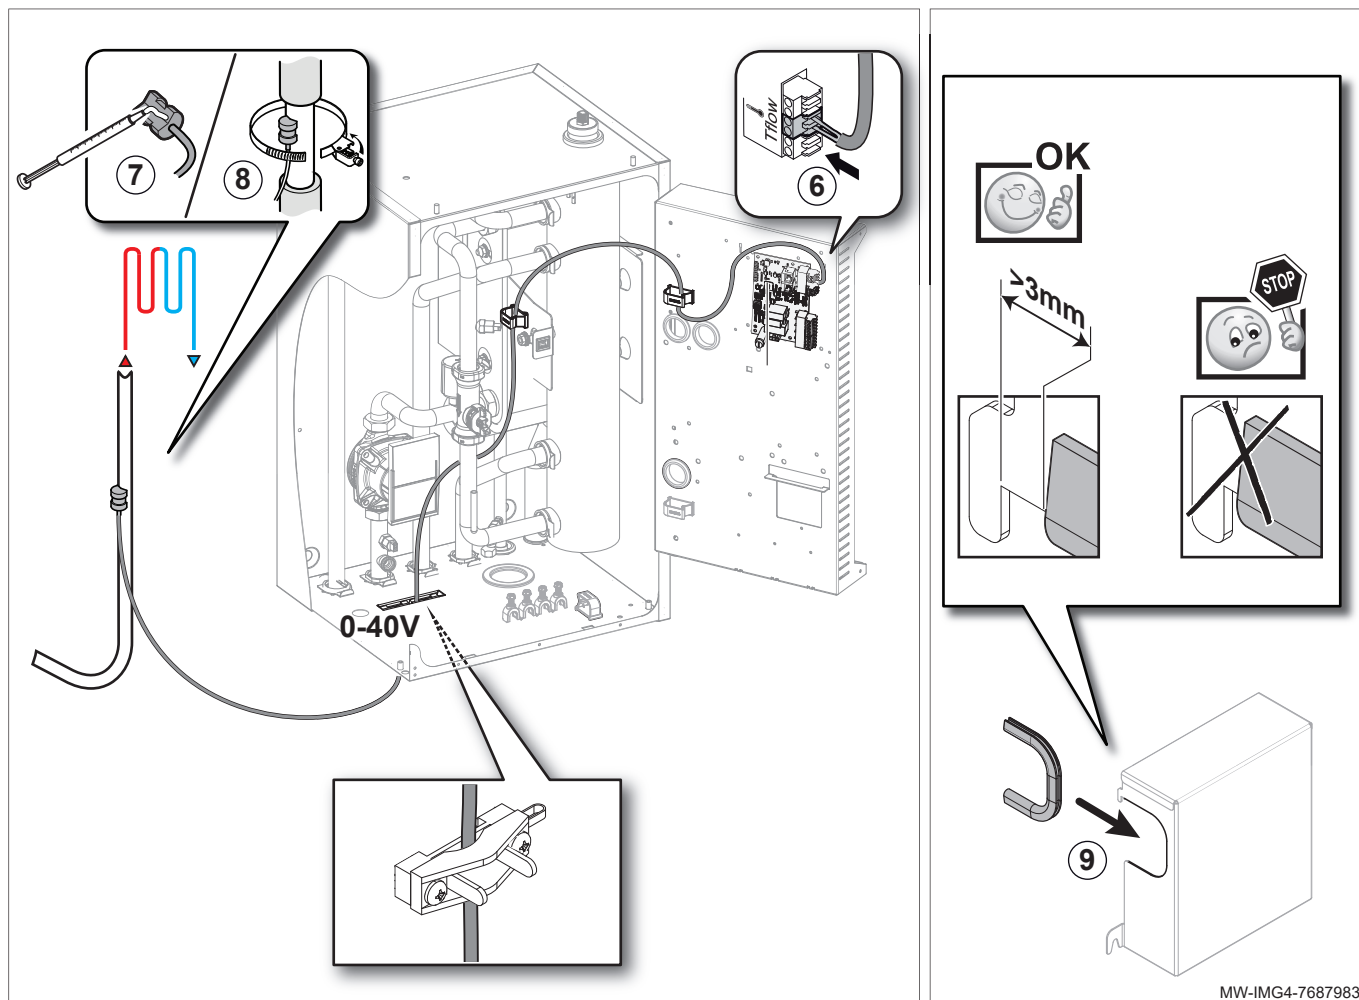

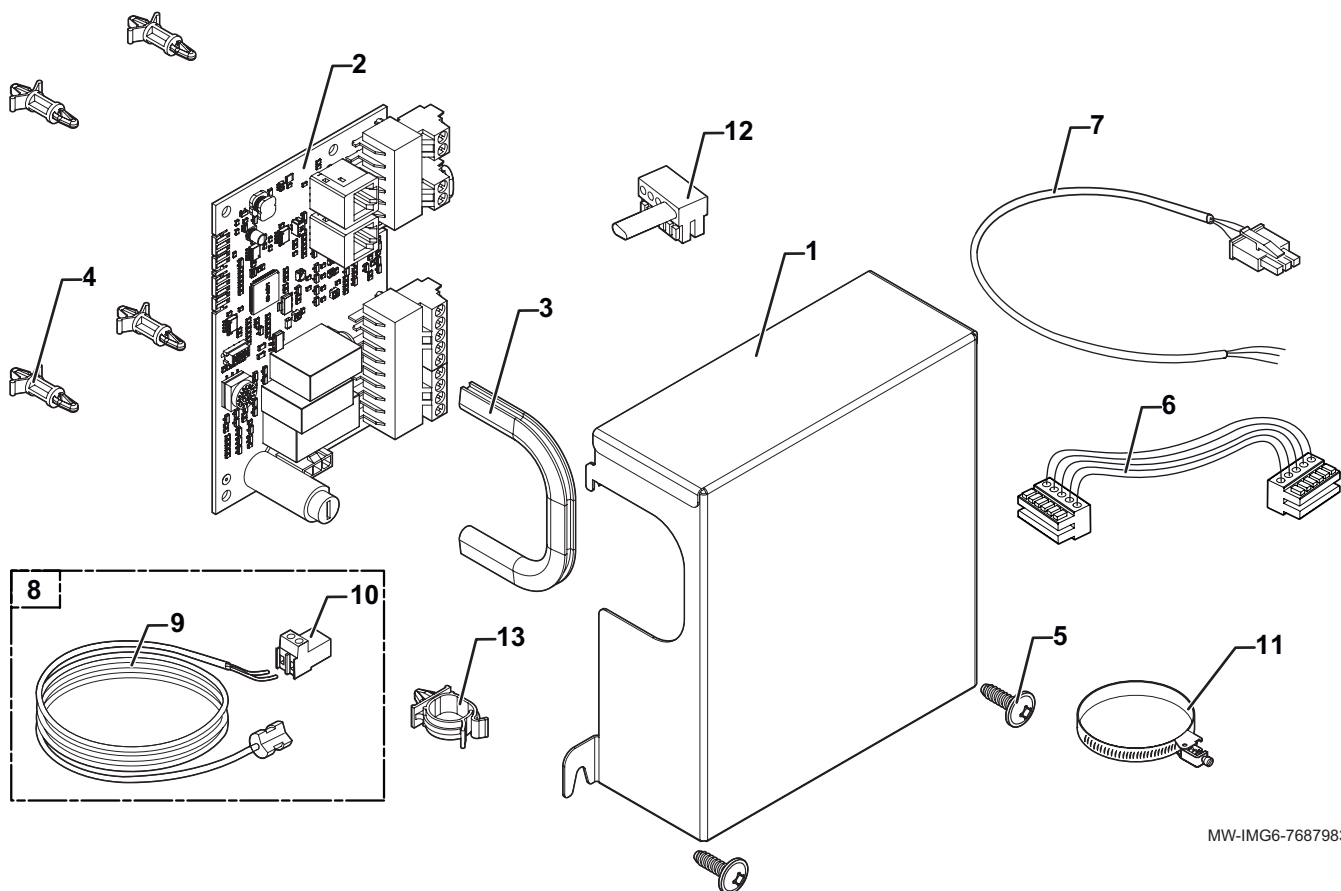

MW-IMG6-7687983

Pos.	DE
1	Abdeckung für Regelungsplatine für zweiten Kreis
2	SCB-04B Regelungsplatine
3	Kantenschutzprofil 6,5x9,5 PVC
4	Spange zum Festklemmen
5	Schraube, RL H ST 3,9-13 F ZN
6	L-BUS-Kabelbaum, Länge 300
7	Kabelbaum Stromversorgung SCB-04b
8	Vorlauffühler (montiert)
9	Vorlauffühler VF 60 2,5m
10	2-poliger Stecker, Vorlauffühler
11	Rohrschelle, NEMO 20-47
12	Kettenende BUS-Stecker
13	Kabelklemme zum Festklemmen

August Brötje GmbH | 26180 Rastede | broetje.de