Credo-Half®

Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Credo-Half

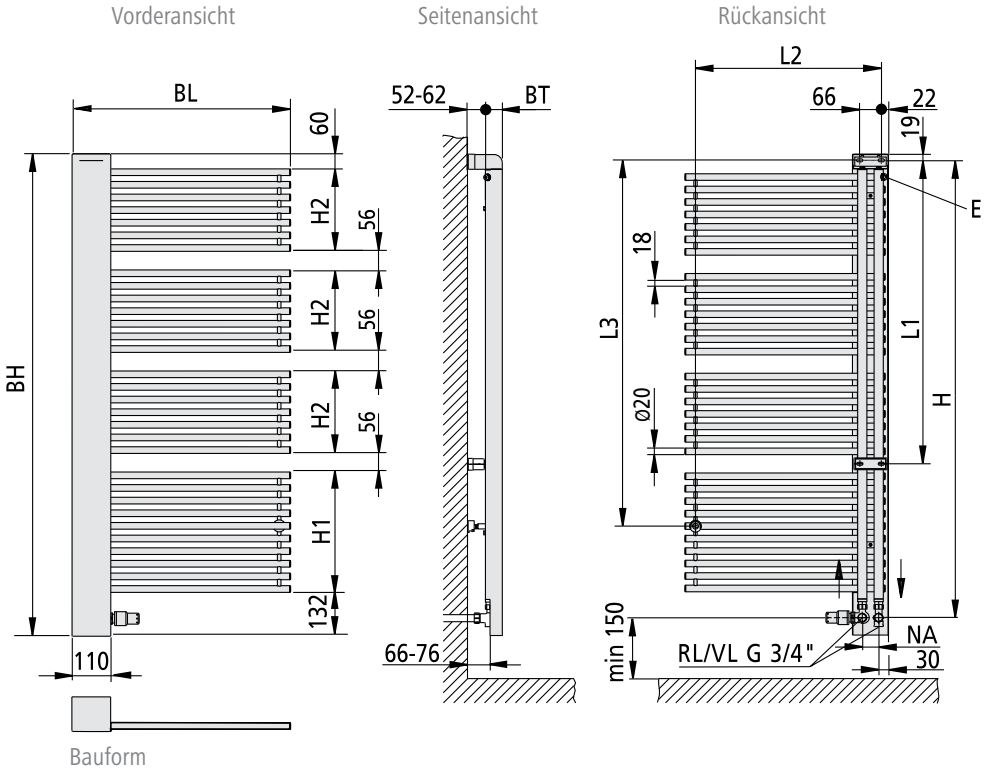

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
E: Entlüftung
H: Abstand obere Befestigung zu Mitte Anschlussleitung
H1: Rohrblock unten
H2: Rohrblock
L1, L2, L3: Abstände der Bohrlöcher
NA: Nabenabstand
VL/RL: Vor- oder Rücklauf

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.
Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Gewicht kg	Wasse-rinhalt l
1086	460	51	50	1012	286	248	620	405,5	735	12,30	3,10
1466	460	51	50	1392	362	248	924	405,5	1114	17,00	4,40
1466	610	51	50	1392	362	248	924	555,5	1114	20,20	5,40
1884	460	51	50	1810	438	362	1266	405,5	1533	22,50	5,90
1884	610	51	50	1810	438	362	1266	555,5	1533	26,90	7,20

CE 05

Charakteristische Gleichung siehe Seite 357.

- Anschlüsse: 2 x G 3/4" AG nach hinten, Nabenabstand 50 mm. Rohrleitung ausschließlich aus der Wand. Vorlauf serienmäßig innen (am Winkeleckventil), Vorlauf aussen (an der Absperrverschraubung) bei Differenzdrücken bis ca. 200 mbar möglich (darüber ggf. Geräuschentwicklung). Nicht für Einrohr-Betrieb geeignet.
- Entlüftung: G 1/4" nach hinten, im äußeren Sammelrohr
- Entleerung: G 1/2" (Innengewinde) nach unten
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Prüfdruck: 13 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110 °C. Elektro-Zusatzbetrieb möglich (max. Vorlauftemperatur 80 °C), Elektro-Set nachrüstbar.

© Copyright by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling, Deutschland.