



§ 6.5.2

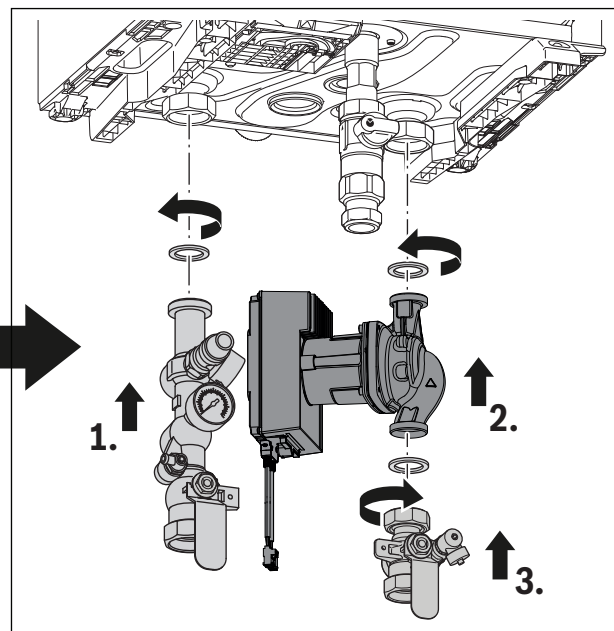

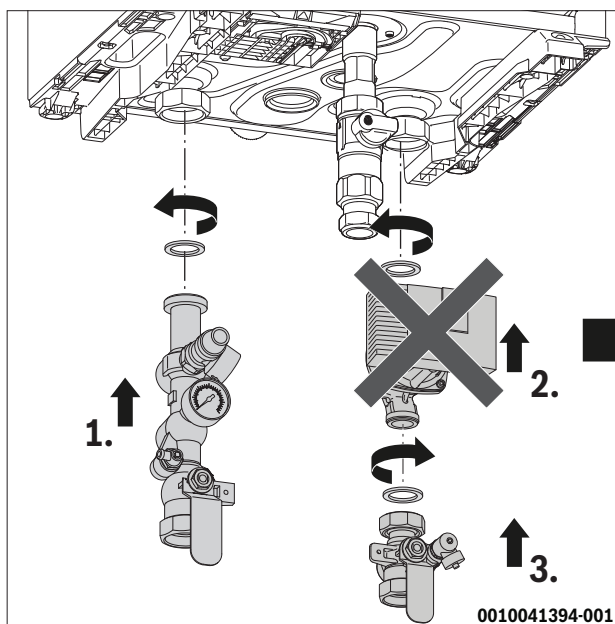

§16.4

[de]	Die Pumpenleistung erhöhen, bis 35% oder ΔT von 20K entsteht ($\rightarrow$ § 9.2.4).
[en]	Increase the pump output until 35% or ΔT is 20K ($\rightarrow$ § 9.2.4).
[fr]	Augmenter la puissance de la pompe jusqu'à ce qu'une valeur 35% ou ΔT de 20K soit atteinte ($\rightarrow$ § 9.2.4).
[bg]	Увеличете мощността на помпата, докато 35% або ΔT стане 20K ($\rightarrow$ § 9.2.4)..
[cs]	Zvyšujte výkon čerpadla, dokud 35% nebo ΔT nedosáhne hodnoty 20K ($\rightarrow$ § 9.2.4)..
[da]	Øg pumpeydelsen indtil 35% eller ΔT er 20K ($\rightarrow$ § 9.2.4).
[el]	Αυξήστε την ισχύ της αντλίας στο 35% της ΔT είναι 20K ($\rightarrow$ § 9.2.4).
[es]	Aumentar la ccurva de la bomba hasta que 35% o ΔT es de 20K ($\rightarrow$ § 9.2.4).
[et]	Suurendage pumba tootlikkust, kuni 35% ni või ΔT ni 20K ($\rightarrow$ § 9.2.4).
[hr]	Povećajte snagu pumpe sve dok 35% ili ΔT ne iznosi 20K ($\rightarrow$ § 9.2.4).
[hu]	Növelje a szivattyú szállítótéjesítményét, amíg a 35% ra vagy ΔT 20K nem lesz ($\rightarrow$ § 9.2.4).
[it]	Aumentare la potenza del circolatore fino a ottenere un 35% o ΔT di 20K ($\rightarrow$ § 9.2.4).
[lt]	Didinkite siurblio galią, kol 35% arba ΔT bus 20K ($\rightarrow$ § 9.2.4).
[lv]	Palieliniet sūkņa jaudu, līdz 35% vai ΔT ir 20K ($\rightarrow$ § 9.2.4).
[nl]	Verhoog het pompvermogen tot 35% of een ΔT van 20K ontstaat ($\rightarrow$ § 9.2.4).
[no]	øke pumpeeffekten til 35 % eller ΔT er 20K vai ($\rightarrow$ § 9.2.4).
[pl]	Zwiększać wydajność pompy, dopóki wartość 35% lub ΔT nie wyniesie 20K ($\rightarrow$ § 9.2.4).
[pt]	Aumente a potência da bomba até 35% ou Δ ser 20K ($\rightarrow$ § 9.2.4).
[ro]	Creșteți debitul de pompare până când 35% Δ este de 20K ($\rightarrow$ § 9.2.4).
[ru]	увеличьте производительность насоса до 35% или Δ 20K ($\rightarrow$ § 9.2.4).
[sk]	zvýšte výkon čerpadla až na 35% alebo Δ je 20K.
[sl]	povečajte moč črpalke, dokler ni 35 % ali Δ 20K.
[sr]	povećajte učinak pumpe do 35% ili Δ bude 20K.
[sv]	öka pumpeffekten till 35 % eller Δ är 20K.
[tr]	%35 veya Δ 20K olana kadar pompa çıkışını artırın.
[uk]	збільшити продуктивність насоса до 35% або Δ 20K.
[zh]	增加泵輸出直至 35% 或 Δ 為 20K



Original Quality by Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
35576 Wetzlar, Germany

GB importer: Bosch Thermotechnology Ltd.
Cotswold Way, Warndon
Worcester WR4 9SW, United Kingdom

