

# Rückschlagklappe RK 1 Best.-Nr. 7 719 001 635

## für SUPRAMODUL KN..-8 KP

### 1. Allgemein


Die Rückschlagklappe RK 1 ist für den Einbau in den Küchenkessel SUPRAMODUL KN..-8 KP vorgesehen.

Die Rückschlagklappe wird bei Anschluß eines indirekt beheizten Speichers und eines Heizkreises an den Küchenkessel benötigt.

### 2. Lieferumfang

Im Lieferumfang ist eine Rückschlagklappe mit zwei Dichtungen (1 1/4") für den Einbau in KN..-8 KP und zwei Dichtungen (1 1/2") für bauseitige Überwurfmutter enthalten.

### 3. Anlagenschema

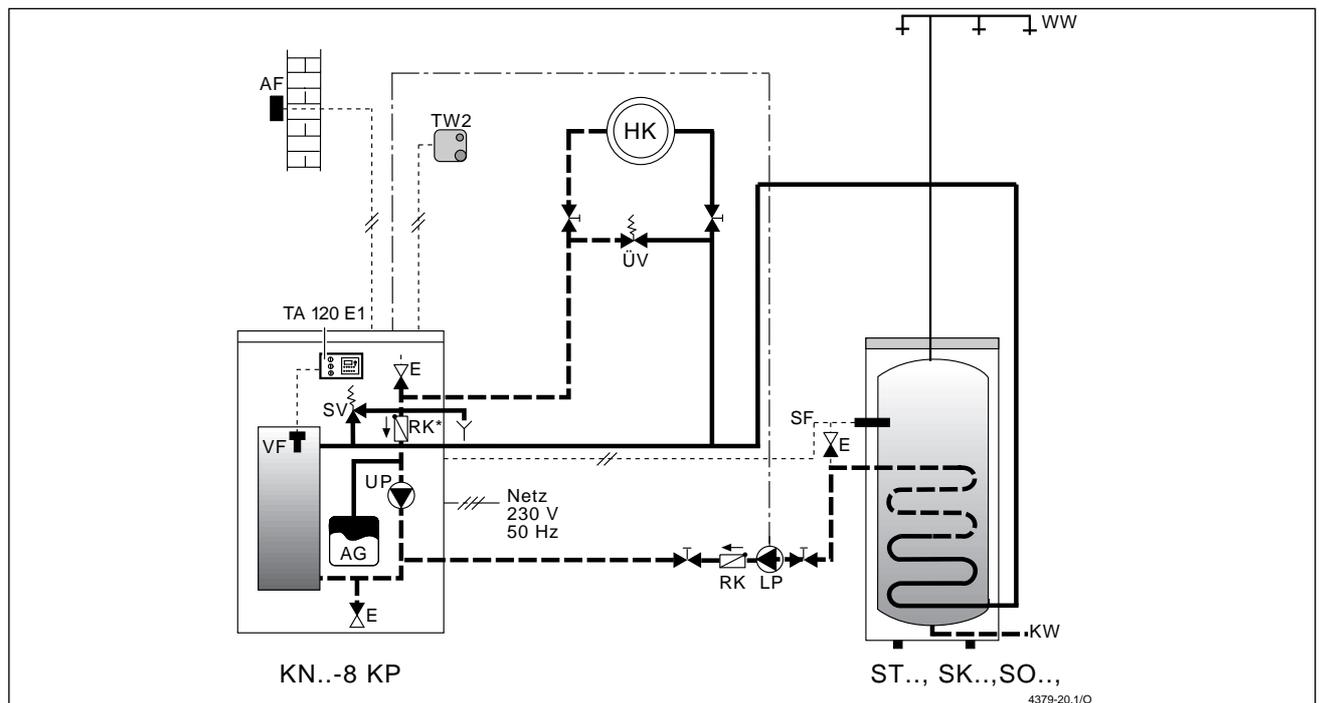


**Bild 1:** \* Rückschlagklappe RK 1 (24)

AF	Außentemperaturfühler
AG	Ausdehnungsgefäß
E	Entleerung / Entlüftung
HK	Heizkreis
KW	Kaltwasser
LP	Ladepumpe
RK	Rückschlagklappe
SF	Speichertemperaturfühler (NTC)
ST..	Warmwasserspeicher
SV	Überdrucksicherheitsventil
TA 120 E1	Witterungsgeführter Regler (ggf. statt dessen SVM 1 eingebaut)

### 4. Montage

Bei Anschluß eines Speicherladekreises ist die Rückschlagklappe (24) mit 1 1/4" Dichtungen im Heizungsrücklauf im Küchenkessel KN..-8 KP einzubauen. Einbauort ist die obere Verschraubung hinter der Kesseltür.

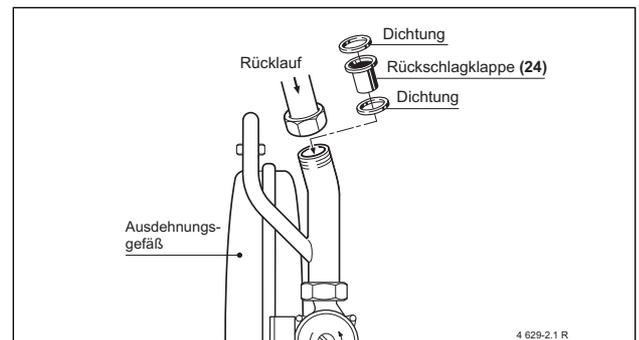

**Bild 2:** Einbau Rückschlagklappe RK 1 (24)

TW2	Fernbedienung
UP	Heizkreispumpe
ÜV	Überströmventil
VF	Vorlauftemperaturfühler
WW	Warmwasser



Robert Bosch GmbH  
Geschäftsbereich Thermotechnik  
Produktbereich Junkers  
Postfach 13 09  
73243 Wernau



BBT Thermotechnik GmbH  
Junkers Deutschland  
Postfach 1309  
D-73243 Wernau

[www.junkers.com](http://www.junkers.com)