


Bestellangaben bauseits


<u>Wandabstand</u> <u>W</u>	<u>Sehnenlänge</u> (ca. 750 mm)	<u>Tiefe</u> (max. 260 mm)	<u>Tiefe 1</u> <u>nur bei</u> <u>Innenradius</u>	<u>Tiefe 2</u> <u>nur bei</u> <u>Innenradius</u>	<u>Wandradius</u> <u>R</u> (min. 400 mm)
a) mm	mm	mm	mm	mm	b) mm

- a) Für die Angabe des Wandabstandes ist der Baufortschritt (roh, verputzt) zu beachten.
- b) Aus fertigungstechnischen Gründen muß der Wandradius größer als 400 mm sein, d. h. bezogen auf eine Sehnenlänge von ca. 750 mm muß die Tiefe kleiner als 260 mm sein.
- c) Gebogene Heizkörper sind nur als Hochdruckversion (10 bar) lieferbar.
- d) Bei Bestellung mit Abdeckung ist nur die Ausführung als Linearrost mit GUV-Sicherung möglich.
- e) Transportfähigkeit muß gewährleistet sein.

☐ Außenradius

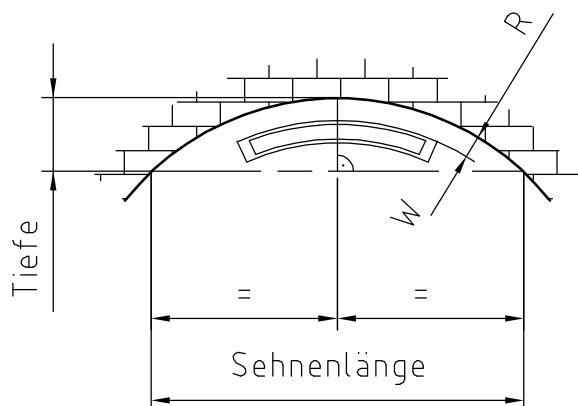

☐ Innenradius

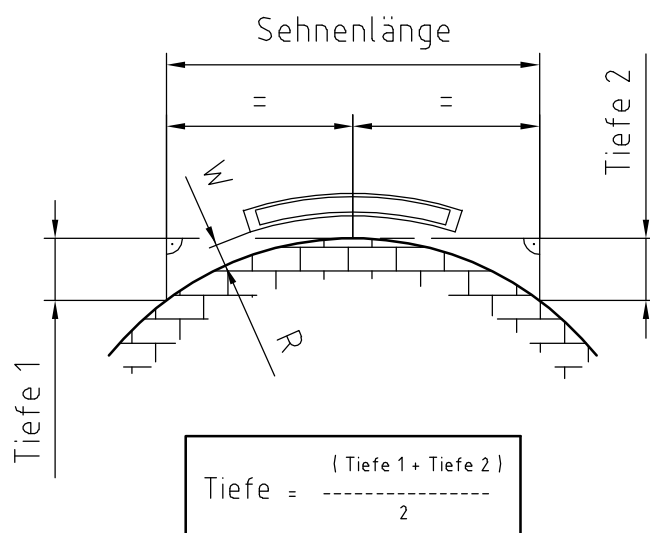

$$\text{Wandradius} = \frac{\text{Tiefe}}{2} + \frac{(\text{Sehnenlänge} \times \text{Sehnenlänge})}{8 \times \text{Tiefe}}$$

Bestellangaben analog Technische Unterlagen


<u>Modell:</u>	<u>mögliche Modelle:</u> Konvektoren Heizwände horiz.	<u>Sonstiges:</u> c), d)	<u>Kunde, Stempel:</u>
<u>BH x BL x BT:</u> e)	<u>Oberfläche:</u>	<u>Anschluss</u> <u>- Bild:</u> <u>- Größe:</u>	
MASSBLATT: 1002039_000 gebogen 			<u>Datum, Bearbeiter:</u>

Order information provided by customer


<u>Wall spacing</u> <u>W</u>	<u>Chord length</u> (about 750 mm)	<u>Depth</u> (max. 260 mm)	<u>Depth 1</u> only for inside radius	<u>Depth 2</u> only for inside radius	<u>Wall radius</u> <u>R</u> (min. 400 mm)
a) mm	mm	mm	mm	mm	b) mm

- a) Please consider construction progress (bare brickwork, plastered) for the indication of the wall spacing.
- b) Due to manufacturing causes the radius of the wall has to greater than 400 mm, i.e. based on a chord length of about 750 mm, the depth must be less than 260 mm.
- c) Curved radiators are only available in high-pressure version (10 bars).
- d) For orders with cover band only the linear grille version with GUV locking device is available.
- e) Transportability must be ensured.

☐ Outside radius

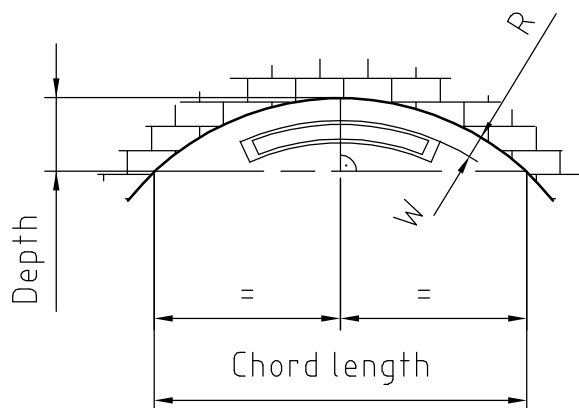

☐ Inside radius

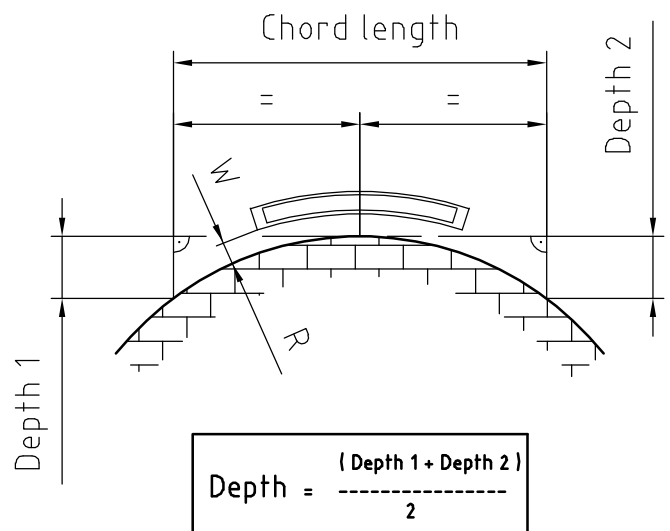

$$\text{Wall radius} = \frac{\text{depth}}{2} + \frac{(\text{chord length} \times \text{chord length})}{8 \times \text{depth}}$$

Order information corresponding to technical documentation

<u>Model:</u>		<u>models possible:</u> convectors heating panels horiz.		<u>Miscellaneous:</u> c), d)		<u>Customer, stamp:</u>	
<u>BH x BL x BT:</u> e)		<u>Surface:</u>		<u>Connection</u> <u>- options</u> <u>- dimension:</u>			
Dimension sheet: 1002039_000 curved							<u>Date, author:</u>




Данные для заказа , предоставляемые заказчиком


<u>Расстояние от стены W</u>	<u>Длина хорды</u> (около 750 мм)	<u>Глубина</u> (макс. 260 мм)	<u>Глубина 1</u> только при внутреннем радиусе	<u>Глубина 2</u> только при внутреннем радиусе	<u>Радиус стены</u> <u>R</u> (мин. 400 мм)
а) мм	мм	мм	мм	мм	б) мм

- а) При указании расстояния от стены следует учитывать необходимые строительные нормы (стена с черновой или чистовой отделкой).
- б) Согласно технологическим требованиям радиус стены должен превышать 400 мм, это значит, что при длине хорды около 750 мм глубина должна быть менее 260 мм..
- в) Дугообразные отопительные приборы поставляются только в исполнении для высокого давления (10 бар).
- г) При заказе отопительного прибора с декоративной крышкой , крышка поставляется в виде линейной решетки с креплением, соответствующим требованиям обязательного страхования от несчастных случаев.
- д) Необходимо обеспечить соответствующую транспортировку объекта .

☐ Внешний радиус

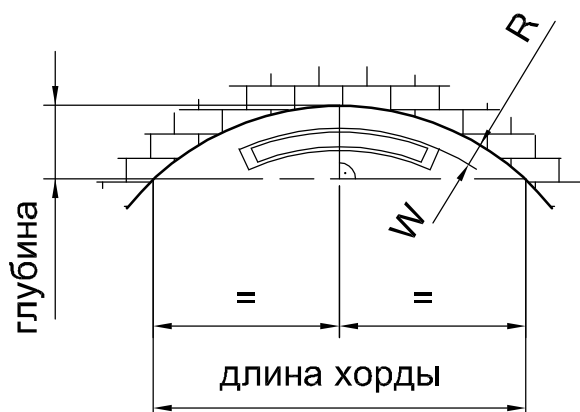

☐ Внутренний радиус

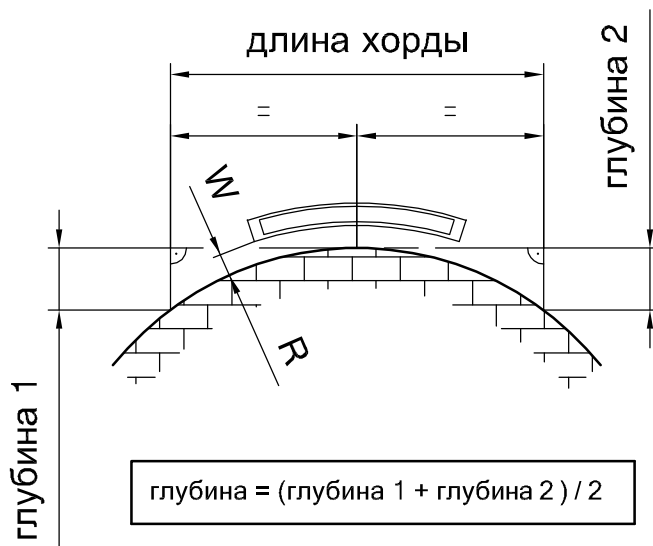

$$\text{радиус стены} = \text{глубина} / 2 + (\text{длина хорды} \times \text{длина хорды}) / 8 \times \text{глубина}$$

Данные для заказа согласно технической документации

<u>Модель:</u> <u>Возможные модели :</u> конвекторы горизонтальные нагревательные стенки		<u>Прочее:</u> в), г)	<u>Покупатель, м.п.:</u>
<u>МОНТ.ВЫС. X МОНТ.ДЛ. X</u> <u>МОНТ.ГЛУБ.:</u> д)	<u>Поверхность:</u>	<u>Подключение</u> <u>схема:</u> <u>размеры:</u>	
РАЗМЕРНЫЙ ЧЕРТЕЖ: 1002039_000 дугообразный			<u>Дата, исполнитель</u>




Dane do zamówienia dot. miejsca montażu


<u>Odległość od ściany W</u>	<u>Długość cięciwy</u> (ok. 750 mm)	<u>Głębokość</u> (maks. 260 mm)	<u>Głębokość 1</u> dotyczy tylko promienia wewnętrznego	<u>Głębokość 2</u> Dotyczy tylko promienia wewnętrznego	<u>Promień zaokrąglenia</u> ściany R (min. 400 mm)
a) mm	mm	mm	mm	mm	b) mm

- a) Przy podawaniu odległości od ściany należy uwzględnić stopień zaawansowania robót budowlanych (stan surowy, ściany otynkowane).
- b) Z przyczyn technicznych promień zaokrąglenia ściany musi być większy niż 400 mm, tzn. przy długości cięciwy ok. 750 mm głębokość musi być mniejsza niż 260 mm.
- c) Grzejniki wygięte dostępne są wyłącznie w wersji wysokociśnieniowej (10 barów).
- d) W przypadku zamówienia wersji z osłoną możliwe jest wyłącznie wykonanie w postaci kratki liniowej z zabezpieczeniem montażowym.
- e) Wymiary grzejnika muszą umożliwiać jego transport.

☐ Promień zewnętrzny

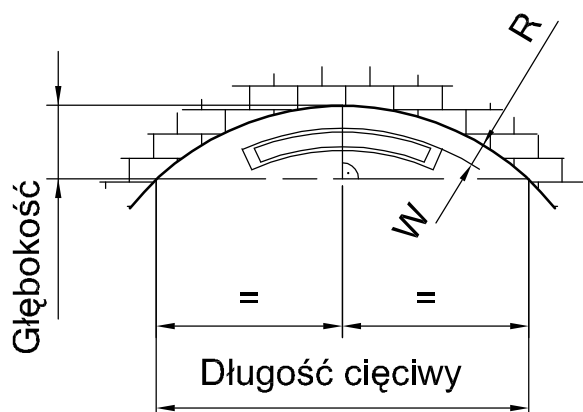

☐ Promień wewnętrzny

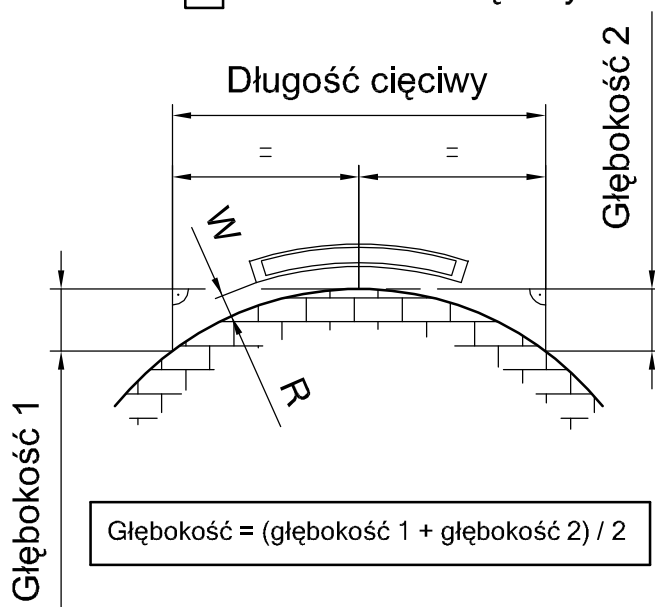

$$\text{Promień zaokrąglenia ściany} = \frac{\text{głębokość}}{2} + \frac{(\text{długość cięciwy} \times \text{długość cięciwy})}{(8 \times \text{głębokość})}$$

Dane do zamówienia wg dokumentacji technicznej

<u>Model:</u>	<u>dostępne modele:</u> konwektory ściany grzewcze poziome	<u>Inne:</u>	<u>c), d)</u>	<u>Klient, pieczęć:</u>
<u>wys. x dł. x głęb.:</u>	e)	<u>Powierzchnia:</u>	<u>Podłączenie</u> sposób podł.: wielkość przył.:	
ARKUSZ WYMIAROWY: 1002039_000 wygięty				<u>Data, sporządził</u>

