


## Bestellangaben bauseits

| <u>Wandabstand</u><br><u>W</u> | <u>Schenkel A</u><br><br>(max. 4000 mm) | <u>Winkel ab</u><br><br>(90° - 180°) | <u>Schenkel B</u><br><br>(max. 4000 mm) | <u>Winkel bc</u><br><br>(90° - 180°) | <u>Schenkel C</u><br><br>(max. 4000 mm) |
|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| a)<br>mm                       | mm                                      | mm                                   | mm                                      | mm                                   | mm                                      |


- a) Für die Angabe des Wandabstandes ist der Baufortschritt (roh, verputzt) zu beachten.
- b) Länge der Schenkel an der Wand gemessen.  
Tolerierte Winkligkeit des HK bei Innen- und Außenwinkeln zueinander: max.  $\pm 0,5^\circ / 1000 \text{ mm}$ .
- c) Transportfähigkeit muß gewährleistet sein (  $A+B < 4000 \text{ mm}$  und  $A+B+C < 6000 \text{ mm}$  ).

### ☐ Innenwinkel

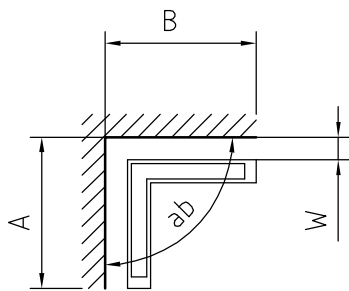


Länge der Schenkel an der Wand gemessen.

### ☐ Doppel - Innenwinkel

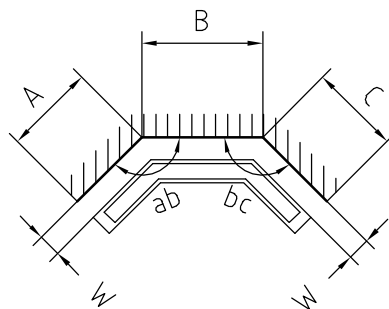


Länge der Schenkel an der Wand gemessen.

### ☐ Innen- / Außenwinkel

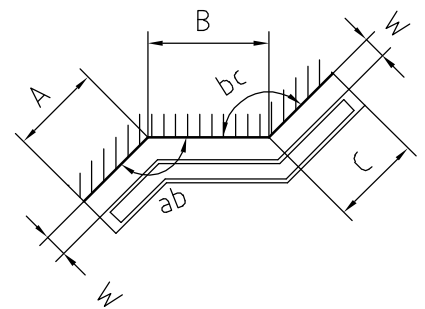


Länge der Schenkel an der Wand gemessen.


### ☐ Außenwinkel

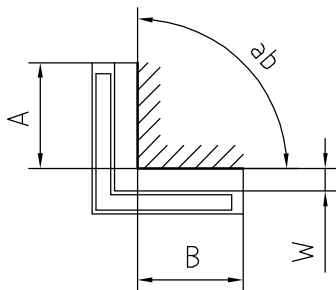


### ☐ Doppel - Außenwinkel

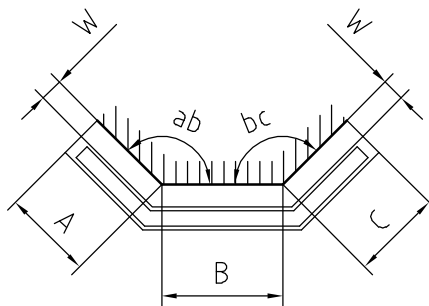

### ☐ Außen- / Innenwinkel

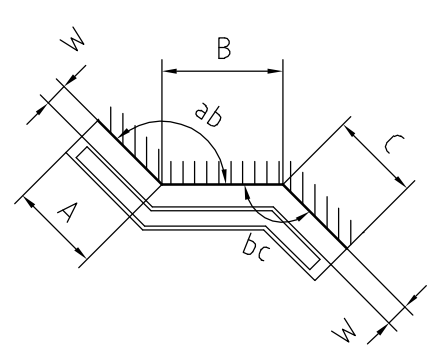

## Bestellangaben analog Technische Unterlagen


|                                     |  |                                                                                         |  |                                                                                     |  |                           |  |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|
| <u>Modell:</u>                      |  | <u>mögliche Modelle:</u><br>Konvektoren<br>Heizwände horiz.<br>Heizwände vert. / 1-lag. |  | <u>Sonstiges:</u> b)                                                                |  | <u>Kunde, Stempel:</u>    |  |
| <u>BH x BL x BT:</u> c)             |  | <u>Oberfläche:</u>                                                                      |  | <u>Anschluss</u><br><u>- Bild:</u>   <u>- Größe:</u>                                |  |                           |  |
| MASSBLATT: 1002039_001<br>gewinkelt |  |                                                                                         |  |  |  | <u>Datum, Bearbeiter:</u> |  |

## Order information provided by customer

| <u>Wall spacing</u><br><u>W</u> | <u>Limb A</u><br><br>(max. 4000 mm) | <u>Angle ab</u><br><br>(90° - 180°) | <u>Limb B</u><br><br>(max. 4000 mm) | <u>Angle bc</u><br><br>(90° - 180°) | <u>Limb C</u><br><br>(max. 4000 mm) |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a)<br>mm                        | mm                                  | mm                                  | mm                                  | mm                                  | mm                                  |


- a) Please consider construction (bare brickwork, plastered) for the indication of the wall spacing.
- b) Length of the limb, measured on the wall. Tolerated angularity of the radiator for interior angle in correlation with exterior angle: max.  $\pm 0.5^\circ / 1000$  mm.
- c) Transportability must be ensured (A+B < 4000 mm und A+B+C < 6000 mm).

☐ Interior angle

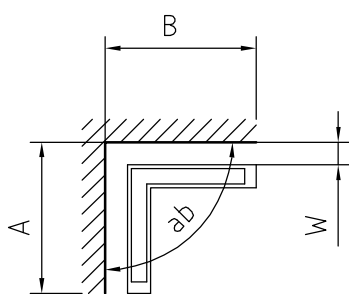


Length of the limb, measured on the wall.

☐ Double interior angle

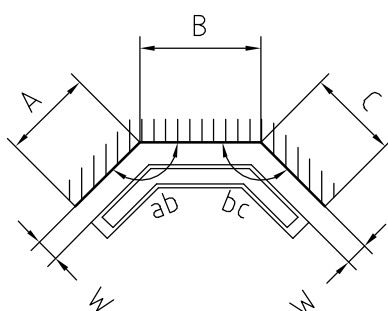


Length of the limb, measured on the wall.

☐ Interior / Exterior angle

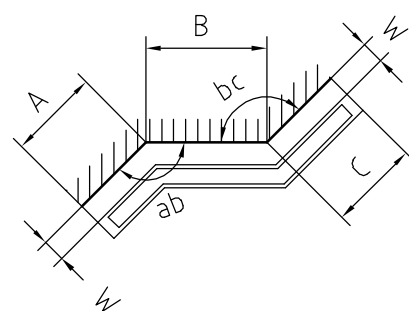


Length of the limb, measured on the wall.


☐ Exterior angle

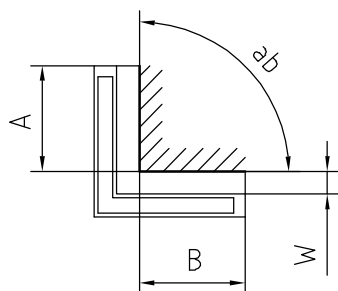

☐ Double exterior

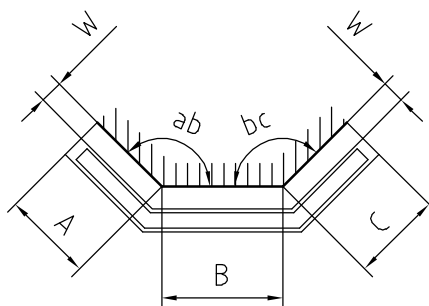


☐ Exterior / Interior angle

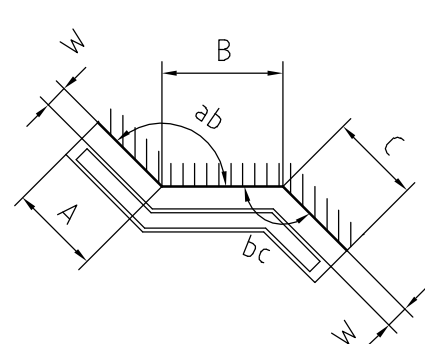

## Order information corresponding to Technical documentation

|                                        |                                                                                                  |                                                 |                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| <u>Model:</u>                          | <u>models possible:</u><br>convectors<br>heating panels horiz.<br>heating panels vert. / 1-layer | <u>Miscellaneous:</u> b)                        | <u>Customer, stamp:</u> |
| <u>BH x BL x BT:</u> c)                | <u>Surface:</u>                                                                                  | <u>Connection</u><br>- options:   - dimensions: |                         |
| Dimension sheet: 1002039_001<br>tilted |                                                                                                  |                                                 | <u>Date, author:</u>    |




## Данные для заказа , предоставляемые заказчиком

| <u>Расстояние от стены W</u> | <u>Сторона А</u>                      | <u>Угол ab</u>      | <u>Сторона В</u>         | <u>Угол bc</u>      | <u>Сторона С</u>                      |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|                              | <u>Сторона А</u><br>( макс. 4000 мм ) | <u>(90° - 180°)</u> | <u>( макс. 4000 мм )</u> | <u>(90° - 180°)</u> | <u>Сторона С</u><br>( макс. 4000 мм ) |
| а)<br>мм                     | мм                                    | мм                  | мм                       | мм                  | мм                                    |


- а) При указании расстояния от стены следует учитывать необходимые строительные нормы (стена с черновой или чистовой отделкой).
- б) Длины сторон измеряются по стене. Допустимое отклонение внутреннего и наружного угла отопительного прибора от заданного значения относительно друг друга : макс. +/- 0,5° / 1000 мм.
- в) Необходимо обеспечить соответствующую транспортировку объекта ( A + B < 4000 мм и A + B + C < 6000 мм ).

☐ Внутренний угол

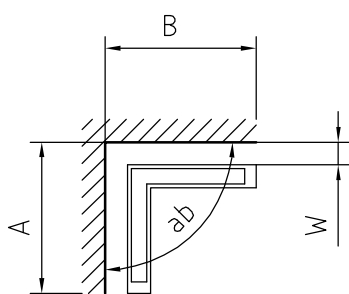


Длина сторон измеряется по стене .

☐ Двойной внутренний угол

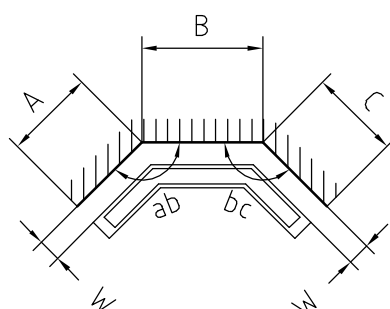


Длина сторон измеряется по стене .

☐ Внутренний / наружный угол

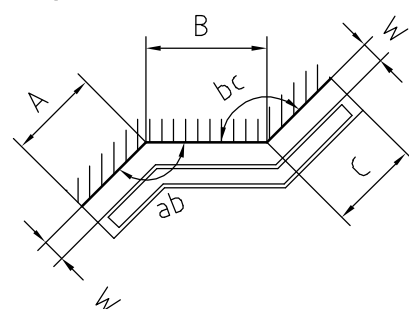


Длина сторон измеряется по стене .


☐ Наружный угол

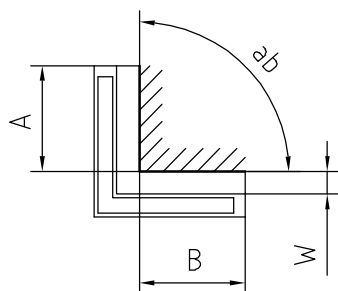

☐ Двойной наружный угол

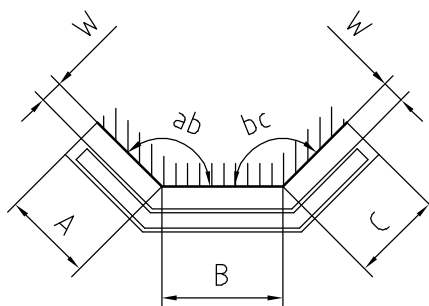


☐ Наружный / внутренний угол

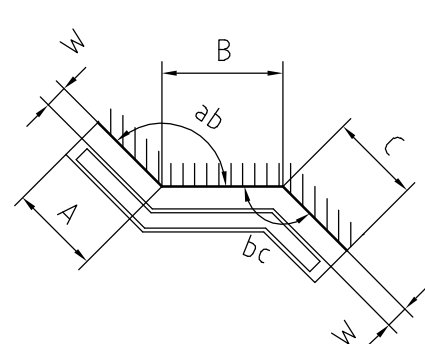

## Данные для заказа согласно технической документации

|                                                                                                                                                   |                     |                                                       |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| <u>Модель:</u> <u>Возможные модели:</u><br>конвекторы<br>горизонтальные нагревательные<br>стенки вертикальные<br>нагревательные стенки / 1-рядные |                     | <u>Прочее:</u> б)                                     | <u>Покупатель, м.п.:</u> |
| <u>МОНТ.ВЫС. X МОНТ.ДЛ. X</u><br><u>МОНТ.глуб.:</u> в)                                                                                            | <u>Поверхность:</u> | <u>Подключение</u><br><u>схема:</u>   <u>размеры:</u> |                          |
| РАЗМЕРНЫЙ ЧЕРТЕЖ: 1002039_001<br>угловой                                                                                                          |                     |                                                       | <u>Дата, исполнитель</u> |




## Dane do zamówienia dot. miejsca montażu

| <u>Odległość od<br/>ściany W</u> | <u>Ramię A</u><br>(maks. 4000 mm) | <u>Kąt ab</u><br>(90° - 180°) | <u>Ramię B</u><br>(maks. 4000 mm) | <u>Kąt bc</u><br>(90° - 180°) | <u>Ramię C</u><br>(maks. 4000 mm) |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| a)<br>mm                         | mm                                | mm                            | mm                                | mm                            | mm                                |


- a) Przy podawaniu odległości od ściany należy uwzględnić stopień zaawansowania robót budowlanych (stan surowy, ściany otynkowane).
- b) Długość ramion mierzona przy ścianie. Dopuszczalne odchylenie kątowe kątów wewnętrznych i zewnętrznych grzejnika względem siebie: maks. +/- 0,5°/1000 mm.
- c) Wymiary grzejnika muszą umożliwiać jego transportu ( $A + B < 4000$  mm i  $A + B + C < 6000$  mm).

☐ Kąt wewnętrzny

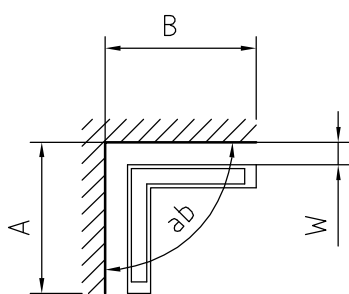


Długość ramion mierzona przy ścianie.

☐ Podwójny kąt wewnętrzny

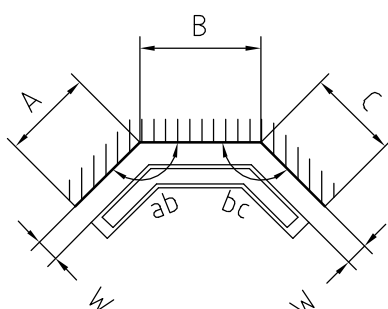


Długość ramion mierzona przy ścianie.

☐ Kąt wewnętrzny/zewnętrzny

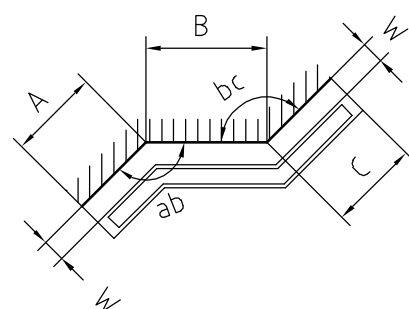


Długość ramion mierzona przy ścianie.


☐ Kąt wewnętrzny

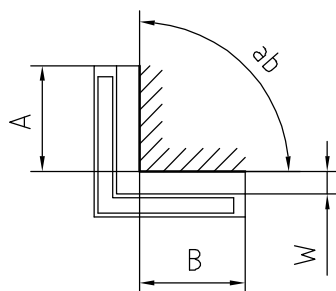


☐ Podwójny kąt wewnętrzny

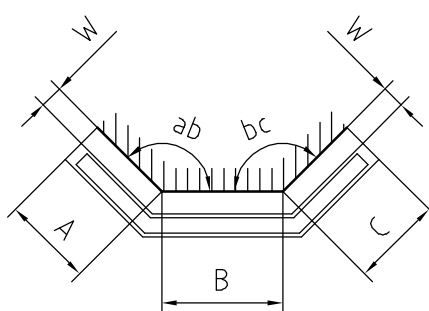

☐ Kąt wewnętrzny/zewnętrzny

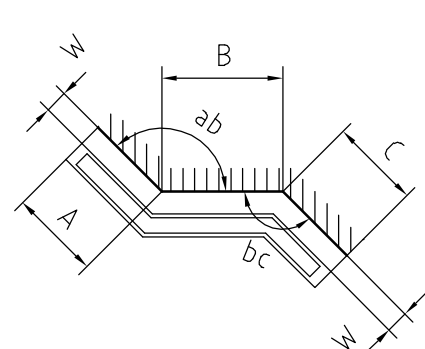

## Dane do zamówienia wg dokumentacji technicznej

|                                                                                                                                           |                                                                                                               |                      |                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <u>Model:</u>                                                                                                                             | <u>dostępne modele:</u><br>konwektory<br>ściany grzewcze poziome<br>ściany grzewcze pionowe /<br>jednopłytowe | <u>Inne:</u>         | b)                                                        | <u>Klient, pieczęć:</u>  |
| <u>wys. x dł. x głęb.:</u>                                                                                                                | c)                                                                                                            | <u>Powierzchnia:</u> | <u>Podłączenie</u><br>sposób podł.:      wielkość przył.: |                          |
| <b>ARKUSZ WYMIAROWY: 1002039_001</b><br><b>kątowy</b>  |                                                                                                               |                      |                                                           | <u>Data, sporządził:</u> |