



## Anschluss-Set softliQ:LB 1" - 2"

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Anschluss-Set ist zum spannungsfreien Anschluss der Enthärtungsanlagen softliQ:LB an die Wasserleitung mittels flexiblen Anschlusschläuchen geeignet.

#### Einsatz

Das Anschluss-Set muss passend zur Anlagengröße und Di-

mension der Wasserleitung gewählt werden.

### Arbeitsweise

Der Anschlussblock wird mit Absperrventilen für Rohwassereingang und Weichwasserausgang geregelt.

An den Probenahmeventilen kann Wasser zur Bestimmung der Härte für Rohwasser und Weichwasser entnommen werden.

Die flexiblen Anschlusschläuche ermöglichen eine schnelle

und spannungsfreie Montage an die Enthärtungsanlage.

Das verbaute Überströmventil gleicht den Wasserdruck bei Druckdifferenz ( $> 1,0$  bar) zwischen Eingangsdruck und Ausgangsdruck aus.



## Aufbau

- Anschlussblock mit Absperrventilen für Roh- und Weichwasser
- 2 Probenahmeventile
- Überströmventil (1,0 bar)
- bei Anschlussblöcken 1" - 1 1/4" Anschlussmöglichkeit für Dosierung
- flexible Anschlusschläuche aus Edeltahlgewebe (Länge 1200 mm bei DN 32)
- flexible Anschlusschläuche aus Edeltahlgewebe (Länge 1500 mm bei DN 50)


## Lieferumfang

- Anschluss-Set
- Montage- und Anschlussmaterial

## Nicht im Lieferumfang

- Anschlussverschraubung für Anschlussblock

## Technische Daten

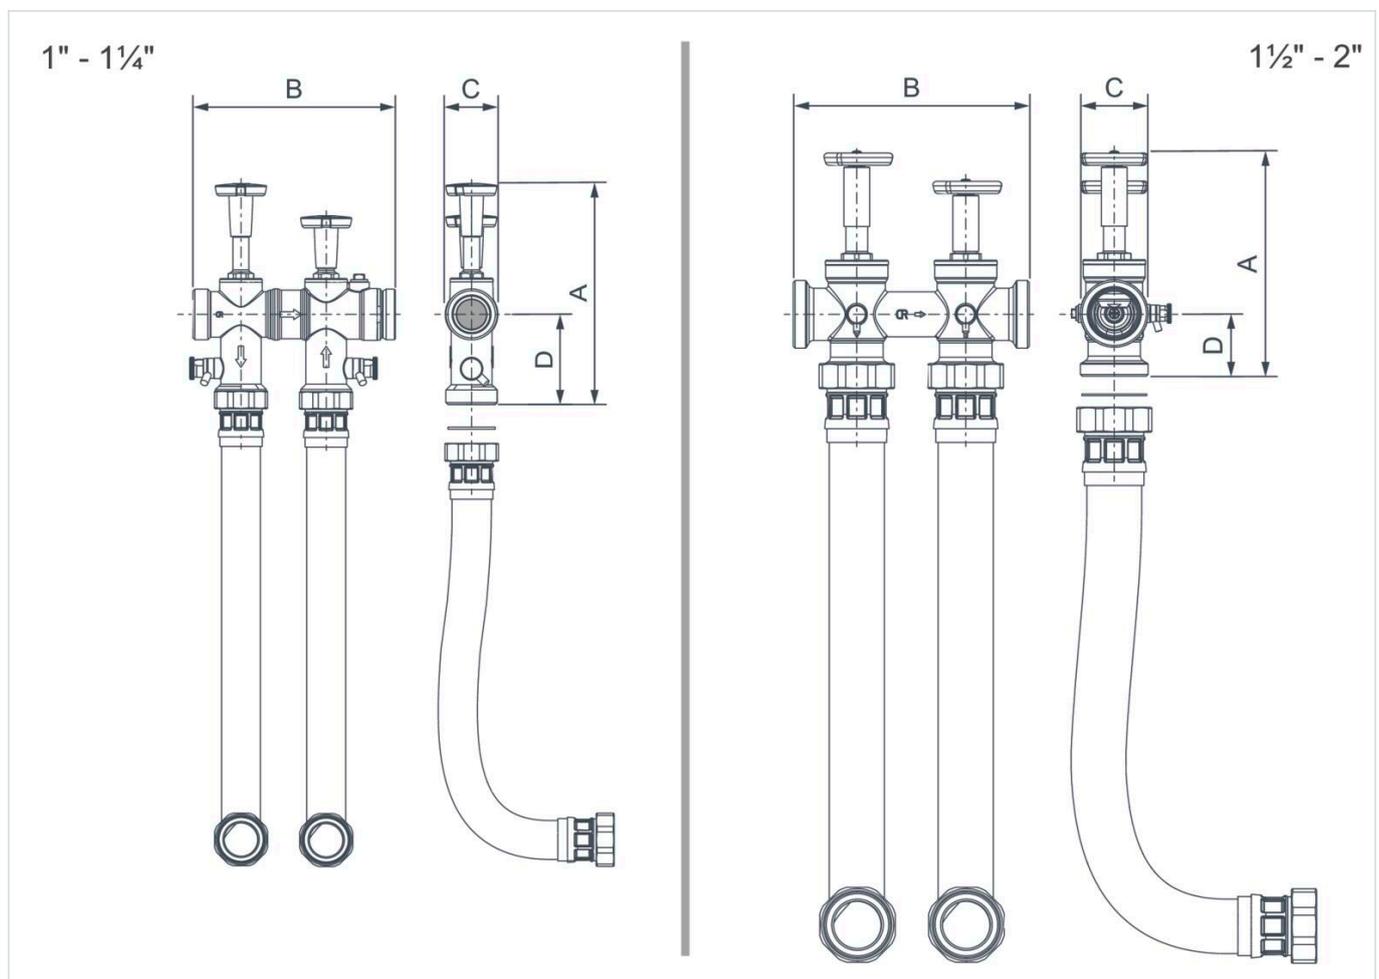


<b>Maße und Gewichte</b>			<b>1" – 1¼"</b>	<b>1½" – 2"</b>
A	Höhe	mm	207	250
B	Breite	mm	190	260
C	Tiefe	mm	48	75
D	Höhe Anschluss	mm	85	70
Produktgewicht leer		kg	6,0	13,8
Versandgewicht		kg	6,9	14,4

<b>Anschlussdaten</b>		<b>1" – 1¼"</b>	<b>1½" – 2"</b>
Nennweite		DN 32	DN 50
Anschlussgröße		G 1 ½"	G 2 ½"

<b>Allgemeine Daten</b>		<b>1" – 1¼"</b>	<b>1½" – 2"</b>
Mediumtemperatur	°C	5 - 30	5 - 30
Umgebungstemperatur Trinkwasser	°C	5 - 25	5 - 25
Umgebungstemperatur technische Anwendung	°C	5 - 40	5 - 40
<b>Bestell-Nr.</b>		<b>185807</b>	<b>185823</b>



## Einbaubeispiel

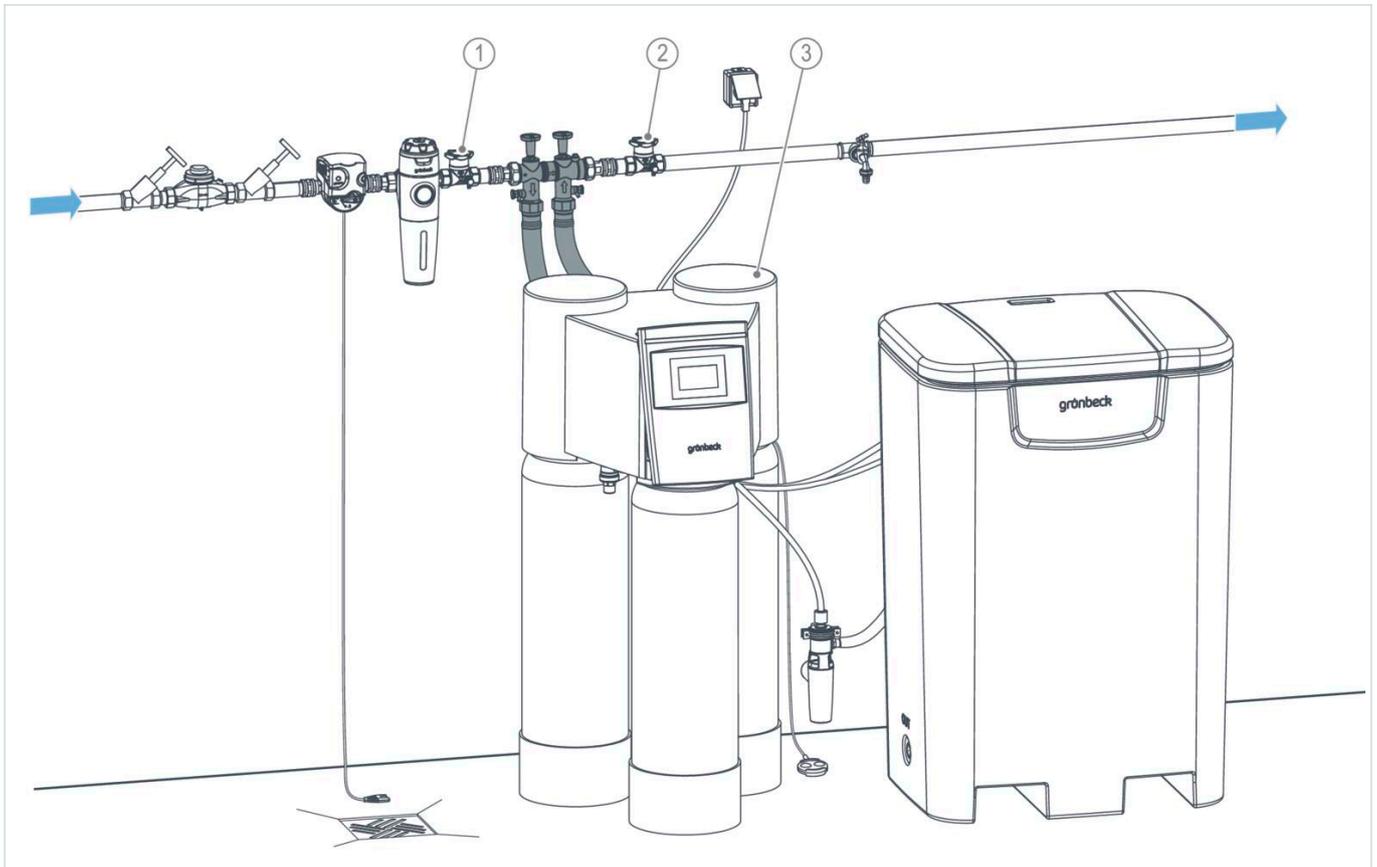

### Bezeichnung

- 1 Absperrventil Eingang
- 2 Absperrventil Ausgang

### Bezeichnung

- 3 Enthärtungsanlage softliQ:LB

## Anforderungen an den Installationsort

Örtliche Installationsvorschriften, allgemeine Richtlinien und technische Daten sind zu beachten.

- Rohrleitung mit entsprechender Tragfähigkeit, um das Betriebsgewicht des Produkts aufzunehmen
- Umgebungstemperatur und Abstrahlungstemperatur in unmittelbarer Nähe
  - ≤ 25 °C bei Anwendung im Trinkwasserbereich
  - ≤ 40 °C bei ausschließlich technischer Anwendung

### Platzbedarf

- Zum Installieren und Warten des Produkts beachten Sie die empfohlenen Einbauabmessungen in der Montageanleitung.

### Sanitärinstallation

- Absperrventile vor und nach dem Produkt



## Zubehör

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

	1" – 1¼"	1½" – 2"
 <p><b>Anschlussverschraubung für Anschlussblock 1"</b> Bestell-Nr.: <b>185846</b> Wasserzählerverschraubung mit Dichtungen zum Vor- einbau des Anschlussblockes.</p>	✓	-
 <p><b>Anschlussverschraubung für Anschlussblock 1 ¼"</b> Bestell-Nr.: <b>185847</b> Wasserzählerverschraubung mit Dichtungen zum Vor- einbau des Anschlussblockes.</p>	✓	-
 <p><b>Anschlussverschraubung für Anschlussblock 1 ½"</b> Bestell-Nr.: <b>185848</b> Wasserzählerverschraubung mit Dichtungen zum Vor- einbau des Anschlussblockes.</p>	-	✓
 <p><b>Anschlussverschraubung für Anschlussblock 2"</b> Bestell-Nr.: <b>185849</b> Wasserzählerverschraubung mit Dichtungen zum Vor- einbau des Anschlussblockes.</p>	-	✓

## Dazu empfohlene Produkte

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

	1" – 1¼"	1½" – 2"
 <p><b>Enthärtungsanlage softliQ:LB100 Salzbehälter 275 kg</b> Bestell-Nr.: <b>185000120000</b></p>	-	✓
 <p><b>Enthärtungsanlage softliQ:LB120 Salzbehälter 275 kg</b> Bestell-Nr.: <b>185000130000</b></p>	-	✓
 <p><b>Enthärtungsanlage softliQ:LB50 Salzbehälter 275 kg</b> Bestell-Nr.: <b>185000100000</b></p>	✓	-
 <p><b>Enthärtungsanlage softliQ:LB70 Salzbehälter 275 kg</b> Bestell-Nr.: <b>185000110000</b></p>	✓	-

