


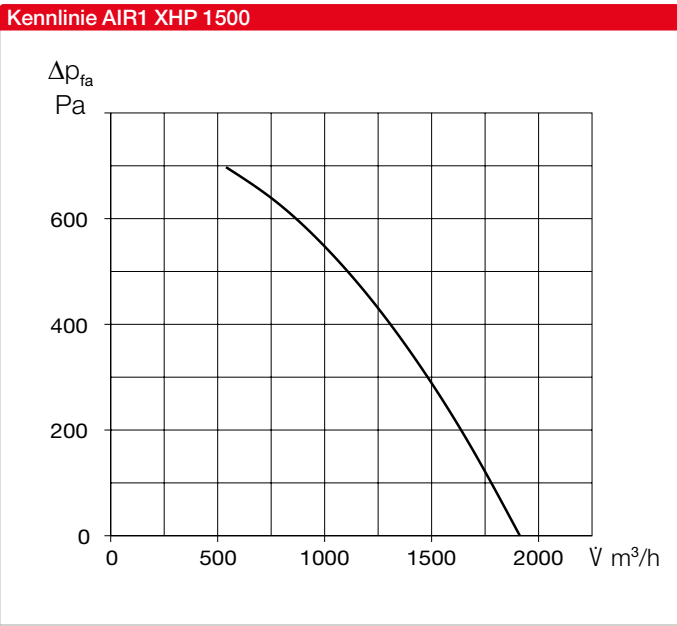


Gerätetyp	
	AIR1 XHP 1500
Bestellnummer	40610
Wärmetauscher	Kreuzgegenstrom

Technische Daten	
Mechanische Daten	
Einsatzbereich	Innen/Außen
Montageposition	stehend
Wartungszugang	seitlich, beidseitig
Min. Luftmenge	450 m³/h
Max. Luftmenge ERP	1.435 m³/h ⁽¹⁾
Max. Luftmenge (freiblasend)	1.900 m³/h
Gewicht, Gerät betriebsbereit	288 kg
Liefereinheit	1-teilig
Gerätesegmente	1
Gehäuseklasse nach DIN 1886	T2 / TB2 / D2
Filter Außenluft	ISO ePM ₁ , 55% (F7) ⁽²⁾
Filter Abluft	ISO ePM ₁₀ 50% (M5) ⁽²⁾
Medientemperatur (Luft)	-20 bis +50 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 bis +50 °C
Schutzart	IP31
Elektrische Daten	
Gebäudeleittechnik (GLT)	BACnet, Modbus TCP/IP
Spannung / Frequenz	400 V 3N ~, 50 Hz
Max. Leistung Ventilatoren	2 x 500 W
Max. Leistung elektr. Vor-/Nachheizung	3.600 / 5.420 W ⁽³⁾
Nennstrom	
– Lüftungsgerät	0,8 / 2,2 / 2,2 A
– Vorheizung elektrisch	5,2 / 5,2 / 5,2 A
– Nachheizung elektrisch	7,8 / 7,8 / 7,8 A
– max. gesamt	13,8 / 15,2 / 15,2 A
Anschluss nach Schaltplan-Nr.	1513

(1) = bei 250 Pa externer Druckverlust ERP-konform
(2) = Weitere Filterklassen siehe optionales Zubehör
(3) = Optionales Zubehör

Schalldaten			
Schallleistungspegel L _{WA} dB(A) bei 250 Pa externer Druck			
	625 m³/h	900 m³/h	1.435 m³/h
Zuluft (L _{WA})	66	73	85
Abluft (L _{WA})	51	59	68
Außenluft (L _{WA})	59	61	68
Fortluft (L _{WA})	61	69	79
Schalldruckpegel L _{pA} dB(A) der Gehäuseabstrahlung			
	625 m³/h	900 m³/h	1.435 m³/h
Gehäuse Abstr. 1 m	42	50	60
Gehäuse Abstr. 3 m	33	40	51
Gehäuse Abstr. 5 m	28	36	46
Die Schallleistung an den Anschlussstutzen ist für den gleichzeitigen Betrieb beider Ventilatoren berechnet. Der Schalldruckpegel wird für den gleichzeitigen Betrieb beider Ventilatoren in Abständen von 1, 3 und 5 m ermittelt.			

Maße AIR1 XHP 1500

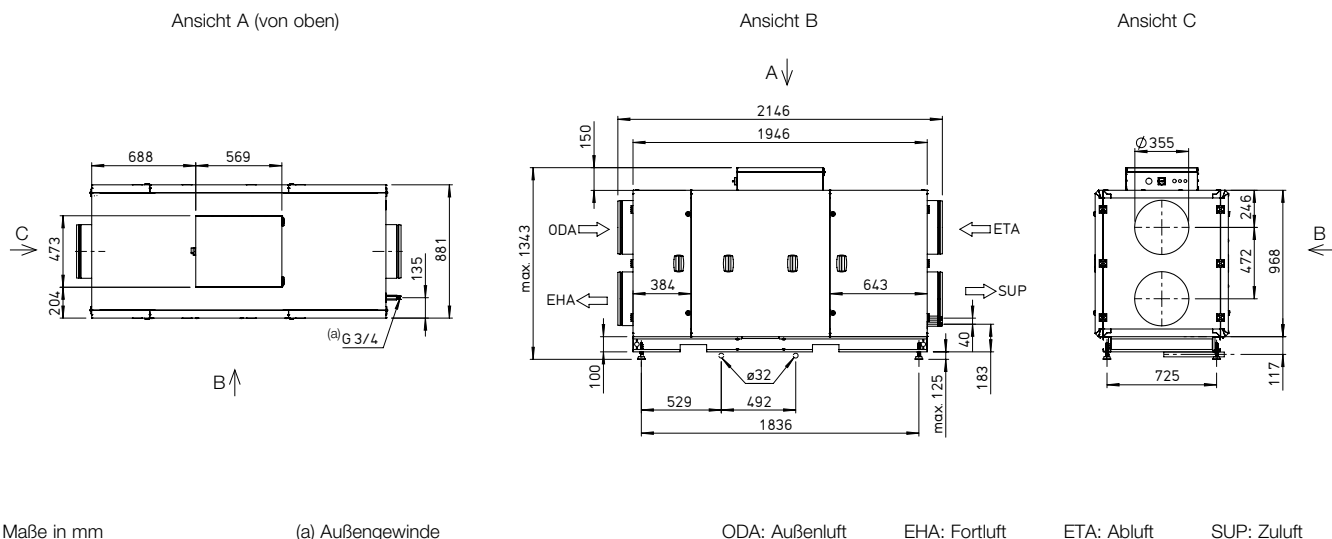

■ Zubehör

■ Heiz- und Kühlregister

Vorheizung		
AIR1-EVH XHP 1500 elektrisch, intern	Best.-Nr. 40571	Seite 82
Nachheizung		
AIR1-ENH XHP 1500 elektrisch, intern	Best.-Nr. 40573	Seite 82
AIR1-NH WW XHP 1500 Warmwasser, intern	Best.-Nr. 40575	Seite 82
Hydraulikeinheit zu Warmwasser-Heizregister		
WHS HE 24 V (0 – 10 V)	Best.-Nr. 08318	Seite 83
Kühlregister		
AIR1-KR KW XHP 1500 L ⁽¹⁾ Kaltwasser, extern	Best.-Nr. 40576	Seite 84
AIR1-KR KW XHP 1500 R ⁽¹⁾ Kaltwasser, extern	Best.-Nr. 40577	Seite 84
AIR1-CO DX XHP 1500 L ⁽¹⁾ Change-over, extern	Best.-Nr. 40578	Seite 86
AIR1-CO DX XHP 1500 R ⁽¹⁾ Change-over, extern	Best.-Nr. 40579	Seite 86

■ Luftführung

Rohrverschlussklappe		
RVMD 355/24V	Best.-Nr. 40248	Seite 88
Umluft-Kit		
AIR1-ULK XHP 1500	Best.-Nr. 40583	Seite 88

■ Kondensatabführung

Kugelsiphon		
AIR1-KS B für bodenmontierte Geräte und Kühlregister	Best.-Nr. 07169	Seite 90

■ Außenaufstellung

Dach für Außenaufstellung		
AIR1-AAD XHP 1500 Wetterschutzdach für das Gerät	Best.-Nr. 40580	Seite 91
AIR1-AAD KR KW + DX XHP 1500 Wetterschutzdach für das Kühlregister Kaltwasser oder Direktverdampfer	Best.-Nr. 40581	Seite 92
AIR1-AAD EVH XHP 1500 Wetterschutzdach elektrische Vorheizung	Best.-Nr. 40582	Seite 92
Heizung Klemmenkasten		
AIR1-AAHK	Best.-Nr. 07064	Seite 93

■ Steuerung

Bedienelemente		
AIR1-BE ECO	Best.-Nr. 06186	Seite 95
AIR1-BE TOUCH	Best.-Nr. 06187	Seite 95
Anschlussleitung Bedienelement		
AIR1-SL 4/10 10 m	Best.-Nr. 07073	Seite 95
AIR1-SL 4/20 20 m	Best.-Nr. 07121	Seite 95
Sensoren		
AIR1/KWL-VOC 0-10V Mischgasfühler	Best.-Nr. 20250	Seite 95
AIR1/KWL-CO2 0-10V Kohlendioxidfühler	Best.-Nr. 20251	Seite 95
AIR1/KWL-FTF 0-10V Feuchte-Temperaturfühler	Best.-Nr. 20252	Seite 95
AIR1-CO2 K Kohlendioxidfühler Kanaleinbau	Best.-Nr. 07124	Seite 96
Signalkonverter für Sensoren		
AIR1-SK	Best.-Nr. 06019	Seite 96
Erweiterungskit für Konstantdruckregelung		
AIR1-CAP	Best.-Nr. 06756	Seite 96

■ Luftfilter

Ersatzluftfilter und weitere Filterklassen		
ELF-AIR1 XHP 1500/ePM10 50%/48 (M5)	Best.-Nr. 40619	Seite 97
ELF-AIR1 XHP 1500/ePM10 50%/96 (M5)	Best.-Nr. 40601	Seite 97
ELF-AIR1 XHP 1500/ePM1 55%/96 (F7)	Best.-Nr. 40602	Seite 97
ELF-AIR1 XHP 1500/ePM1 80%/96 (F9)	Best.-Nr. 40603	Seite 97

Zur Gewährleistung der hier genannten technischen Daten und Luftmengen ist der Einsatz von Original-Ersatzluftfiltern obligatorisch.

(1) = Bei der Betrachtung des Kühlregisters aus Richtung des Luftstroms hat die Version R die Serviceseite rechts und die Version L links.