


Montagehinweis 01/2019

Übersicht Stellmotore

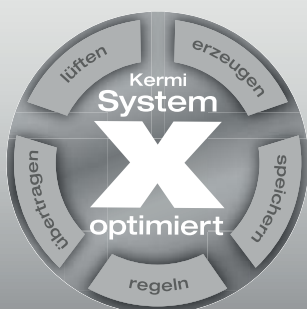

Fühl Dich wohl. Kermi.

1. x-buffer combi

1.1. 3-Wege-Umschalteneinheit für Speicherbeladung

Abb. 1: Stellung 3-Wege-Umschalteneinheit bei Beladung Pufferspeicher


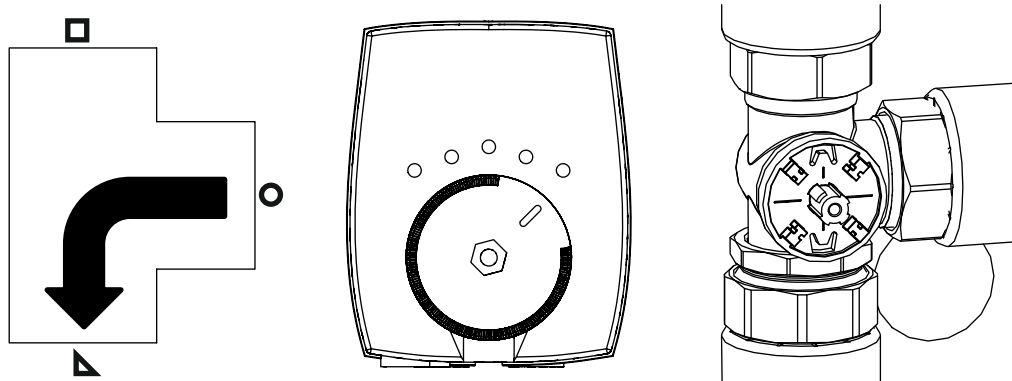


Abb. 2: Stellung 3-Wege-Umschalteneinheit bei Beladung Trinkwasserspeicher

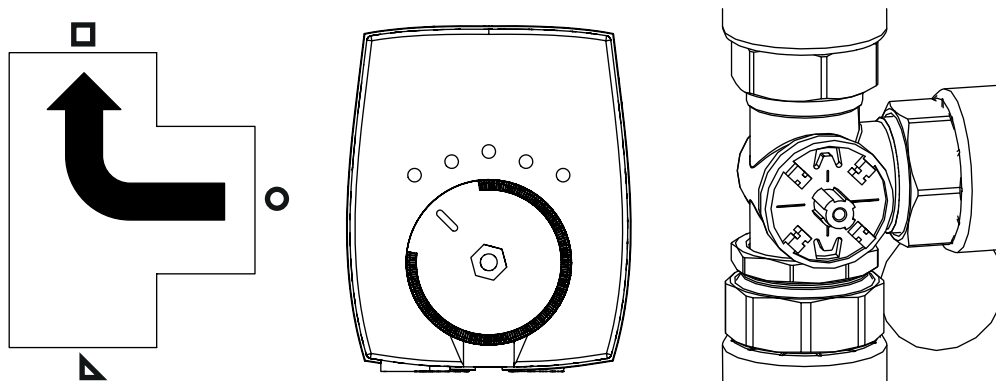

1.2. 3-Wege-Mischer des Zusatzsets W40428

Abb. 3: Stellung 3-Wege-Mischer bei Durchfluss 100% Bypass


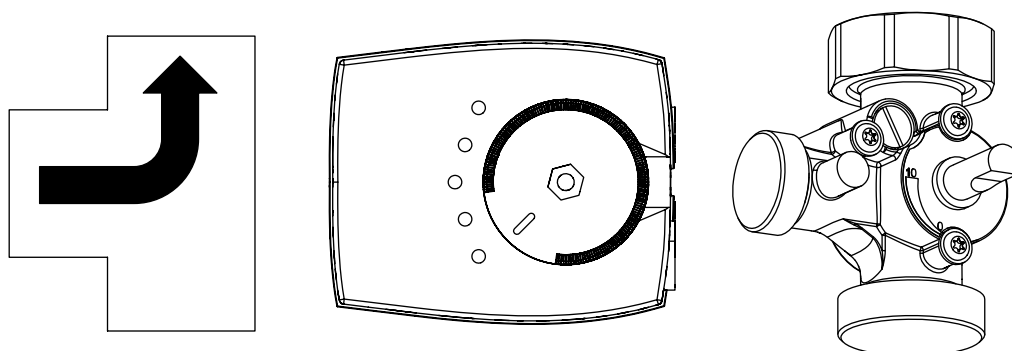


Abb. 4: Stellung 3-Wege-Mischer bei Durchfluss 100% Wärmeerzeuger

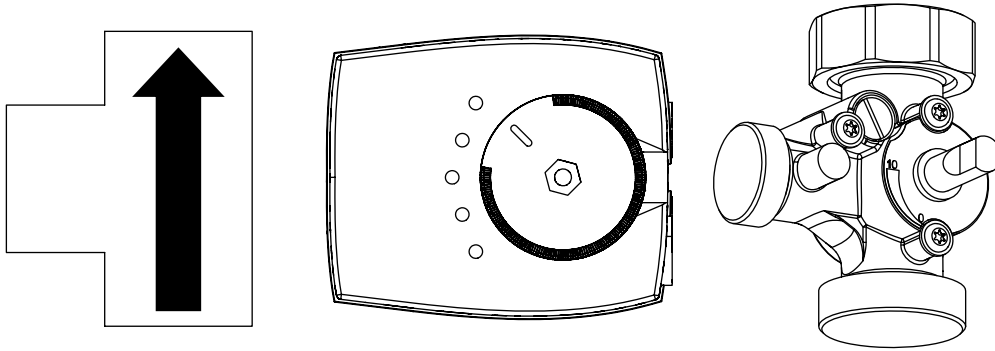

1.3. 3-Wege-Mischer des Zusatzsets W40429

Abb. 5: Stellung 3-Wege-Mischer bei Durchfluss 100% Bypass


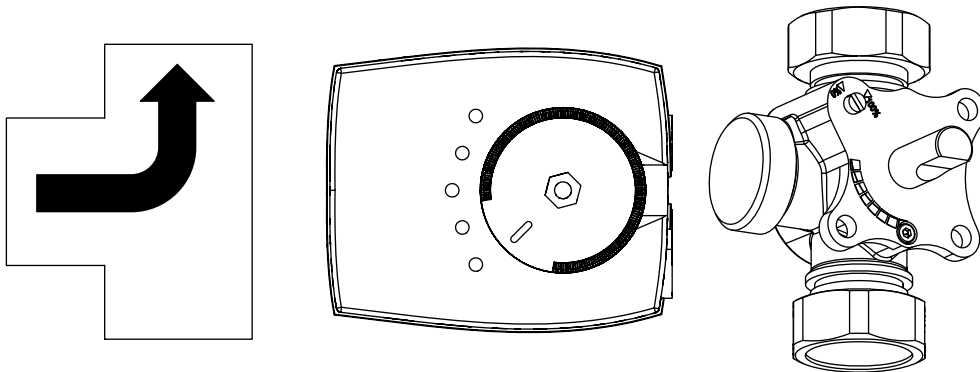


Abb. 6: Stellung 3-Wege-Mischer bei Durchfluss 100% Durchfluss

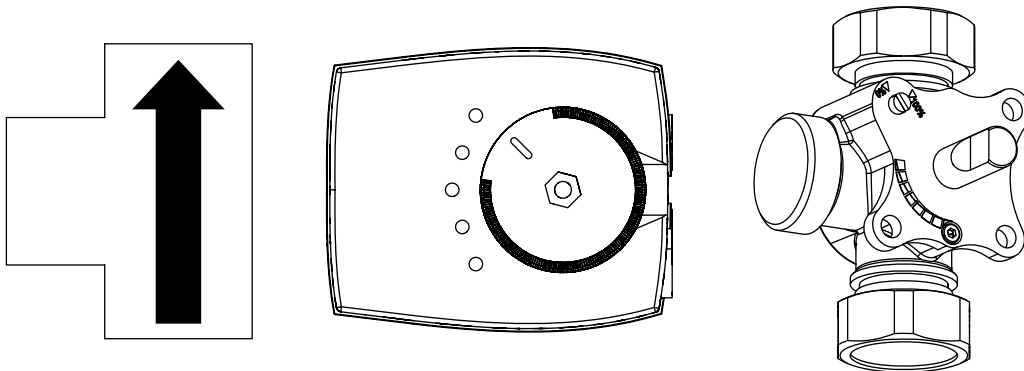

2. Pumpengruppen

2.1. mit Esbe Stellmotoren

2.1.1. 3-Wege-Mischer gemischter Heizkreis

Abb. 7: Stellung 3-Wege-Mischer bei Durchfluss 100% Bypass


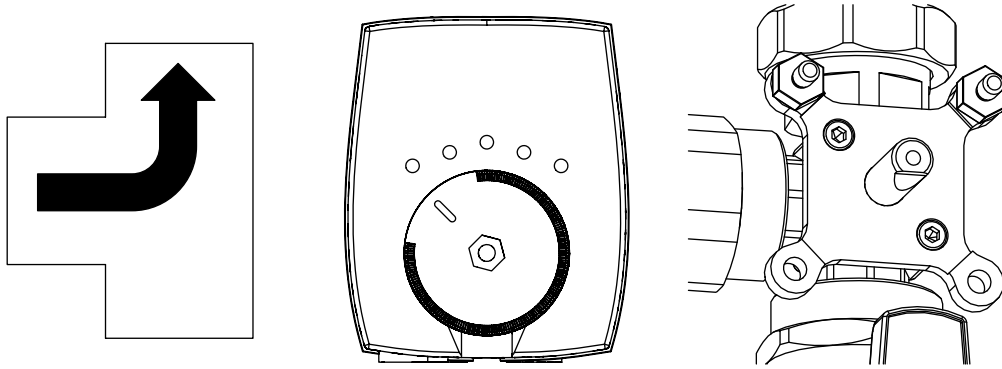


Abb. 8: Stellung 3-Wege-Mischer bei Durchfluss 100% Wärmeerzeuger

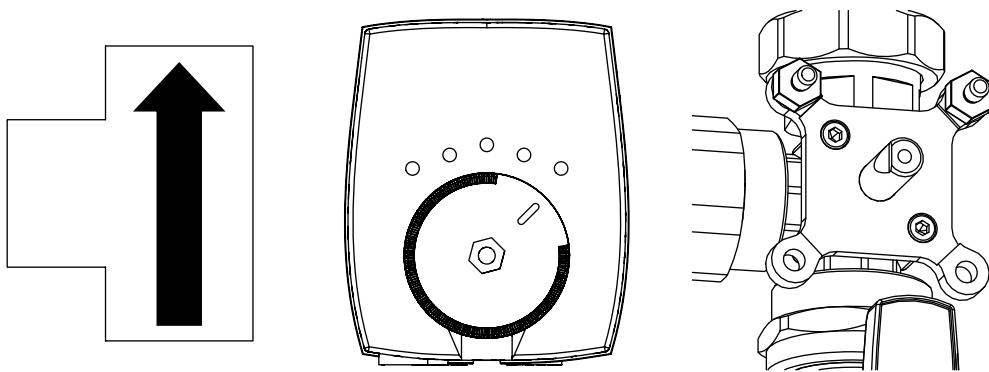

2.1.2. 3-Wege-Umschalt Einheit Speicherladegruppe mit einem Umschaltventil

Abb. 9: Stellung 3-Wege-Umschalt Einheit bei Beladung Pufferspeicher


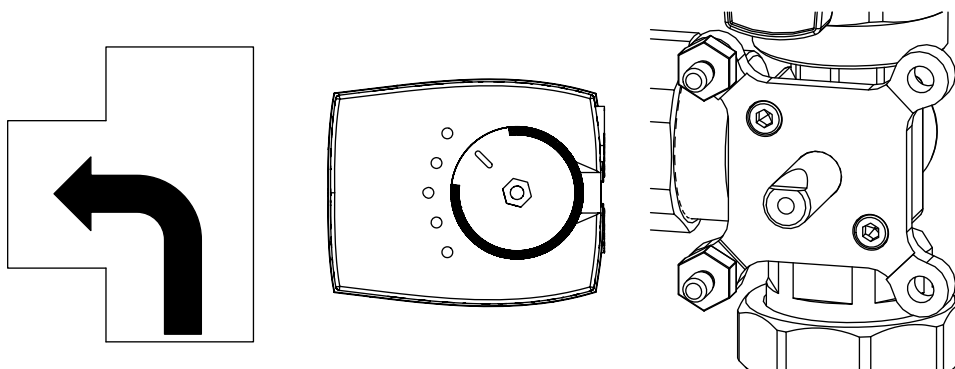


Abb. 10: Stellung 3-Wege-Umschaltseinheit bei Beladung Trinkwasserspeicher

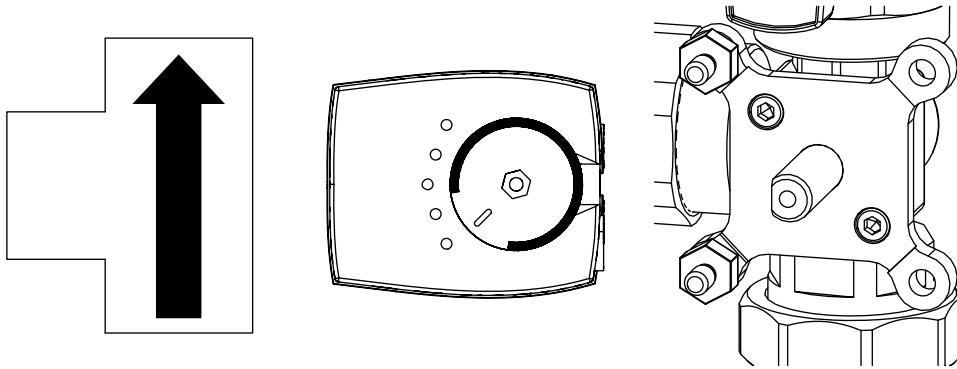

2.1.3. 3-Wege-Umschaltseinheit Speicherladegruppe mit zwei Umschaltventilen

Abb. 11: Stellung 3-Wege-Umschaltseinheit bei Beladung Raumheizung


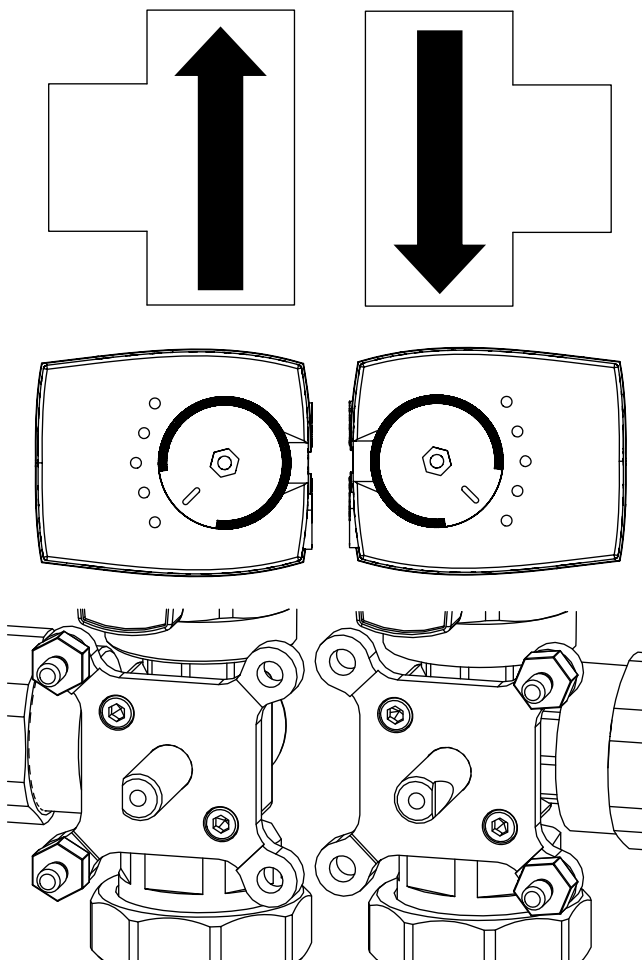


Abb. 12: Stellung 3-Wege-Umschaltseinheit bei Beladung Trinkwasser

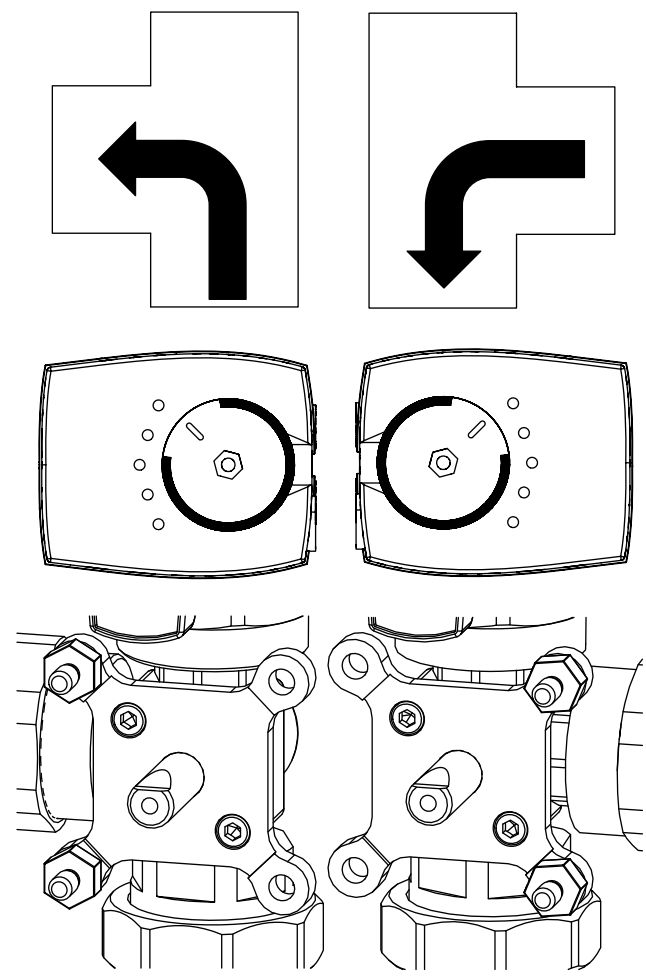

2.2. mit Elodrive Stellmotoren

2.2.1. 3-Wege-Mischer gemischter Heizkreis

Abb. 13: Stellung 3-Wege-Mischer bei Durchfluss 100% Bypass


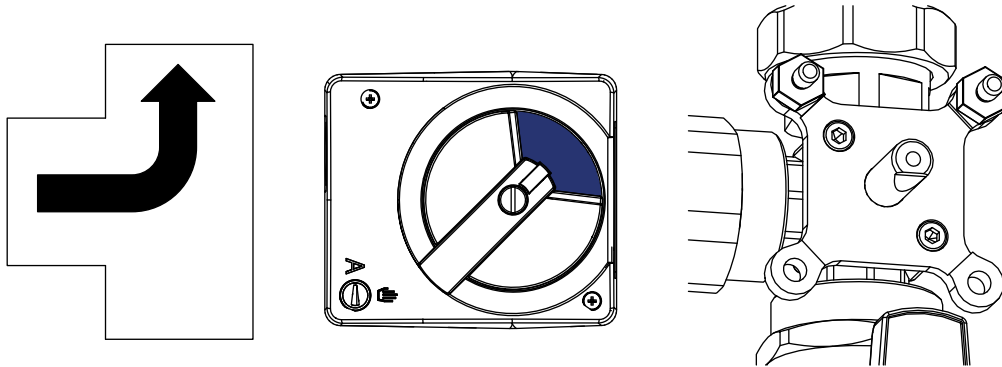


Abb. 14: Stellung 3-Wege-Mischer bei Durchfluss 100% Wärmeerzeuger

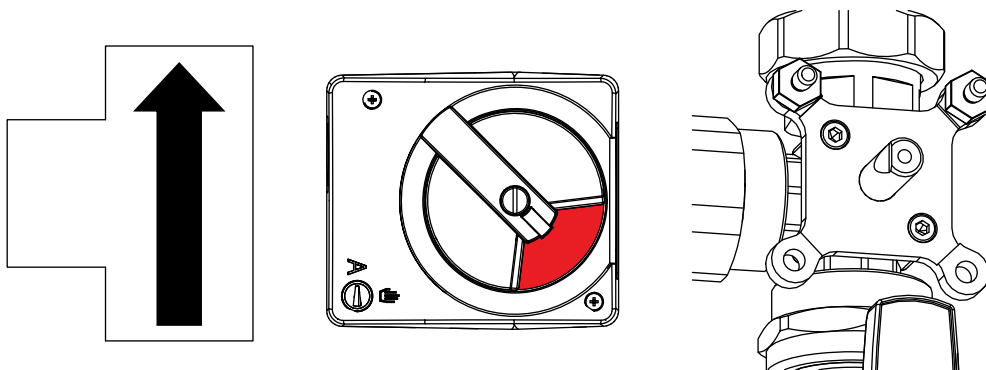

2.2.2. 3-Wege-Umschalt Einheit Speicherladegruppe mit einem Umschaltventil

Abb. 15: Stellung 3-Wege-Umschalt Einheit bei Beladung Pufferspeicher


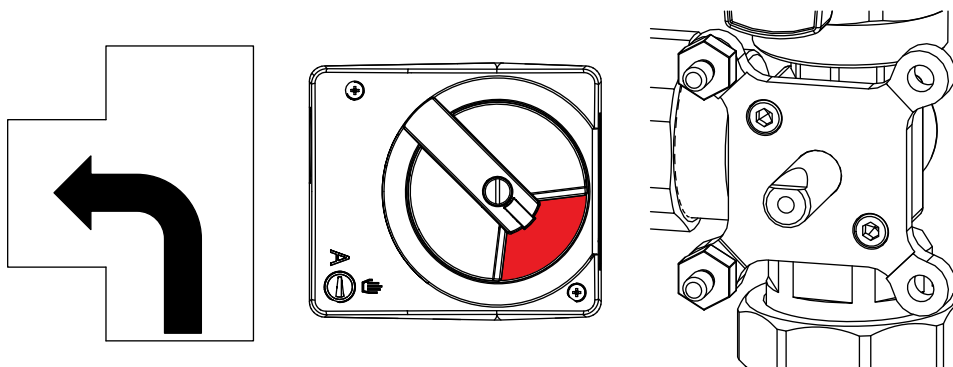


Abb. 16: Stellung 3-Wege-Umschalteinheit bei Beladung Trinkwasserspeicher

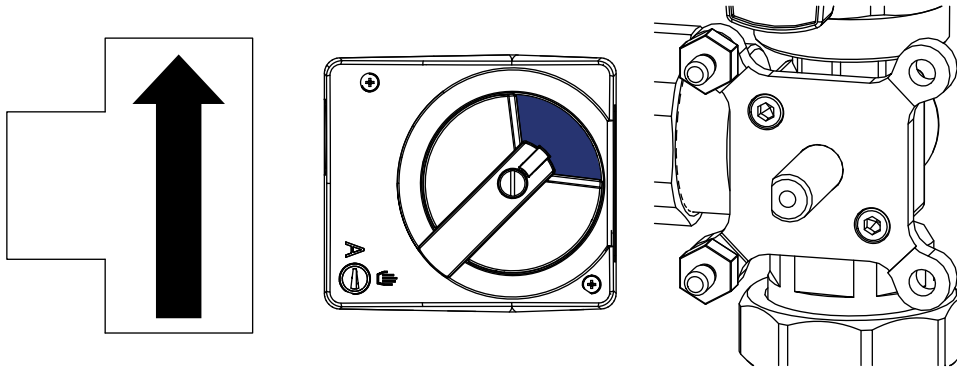

2.2.3. 3-Wege-Umschalteinheit Speicherladegruppe mit zwei Umschaltventilen

Abb. 17: Stellung 3-Wege-Umschalteinheit bei Beladung Raumheizung


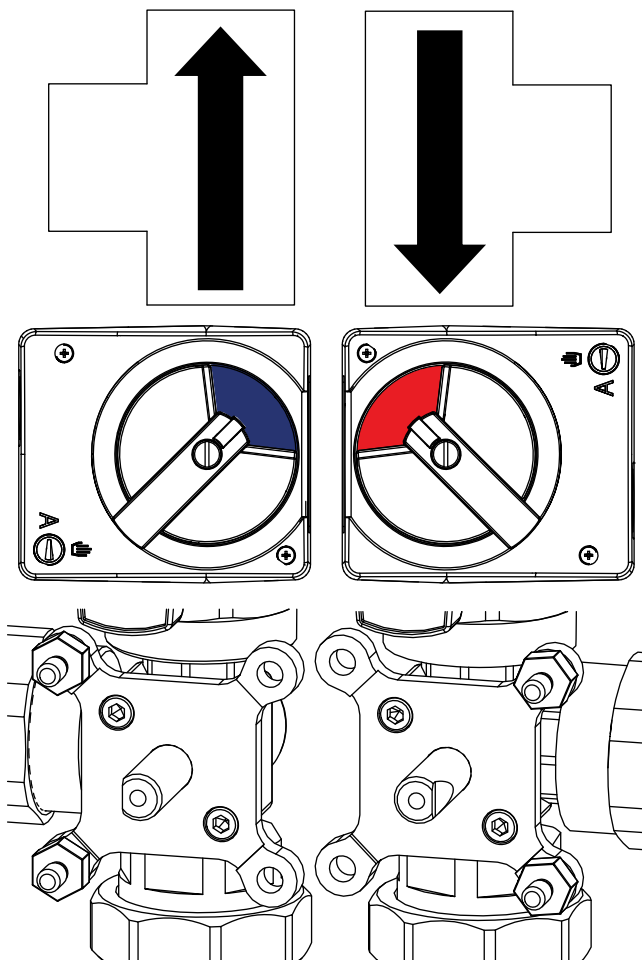


Abb. 18: Stellung 3-Wege-Umschalteinheit bei Beladung Trinkwasser

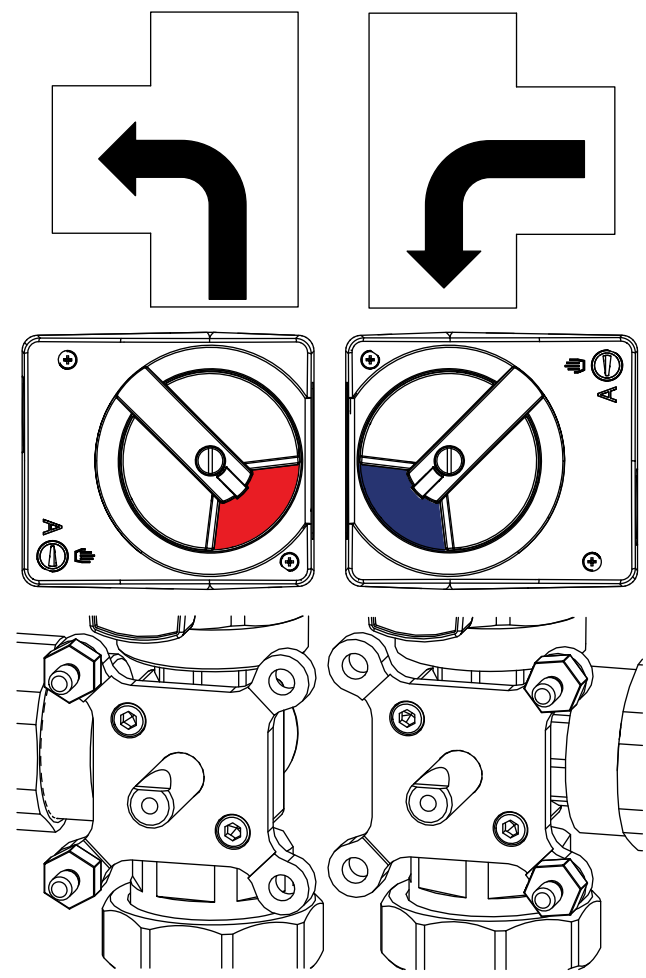

3. Kühlkomponenten

3.1. 3-Wege-Umschalteneinheit Kühlbeladestation W40434

Abb. 19: Stellung 3-Wege-Umschalteneinheit bei Beladung Pufferspeicher


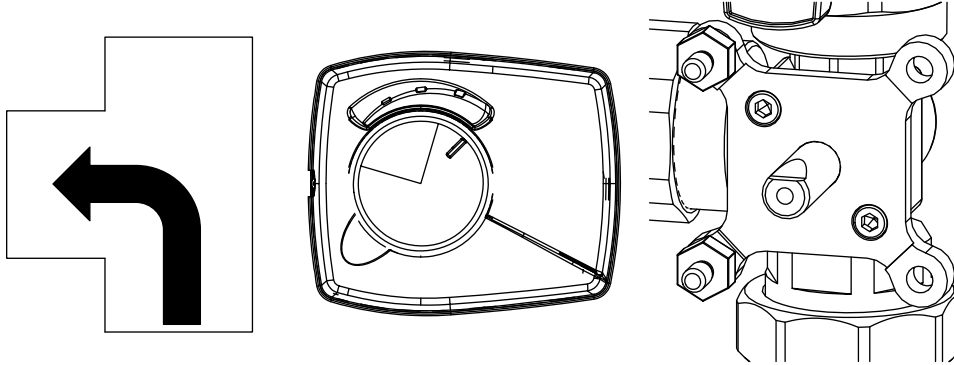


Abb. 20: Stellung 3-Wege-Umschalteneinheit bei Beladung Trinkwasserspeicher

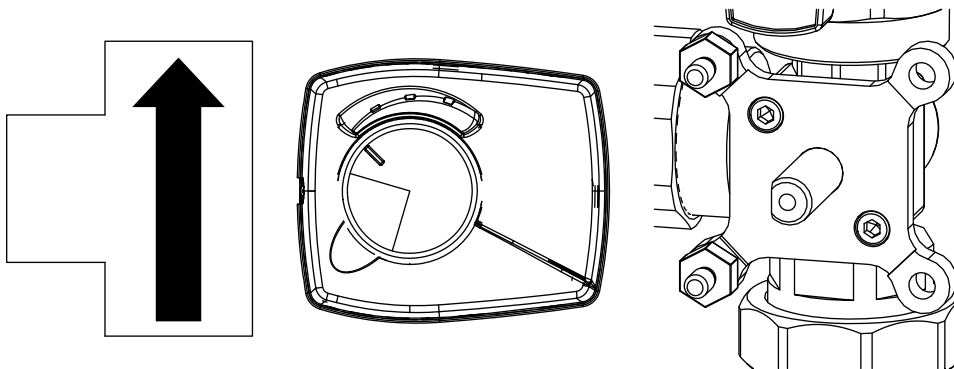

3.2. 3-Wege-Umschalteneinheiten für Kühlfunktion

Abb. 21: Stellung 3-Wege-Umschalteneinheit Durchfluss gerade


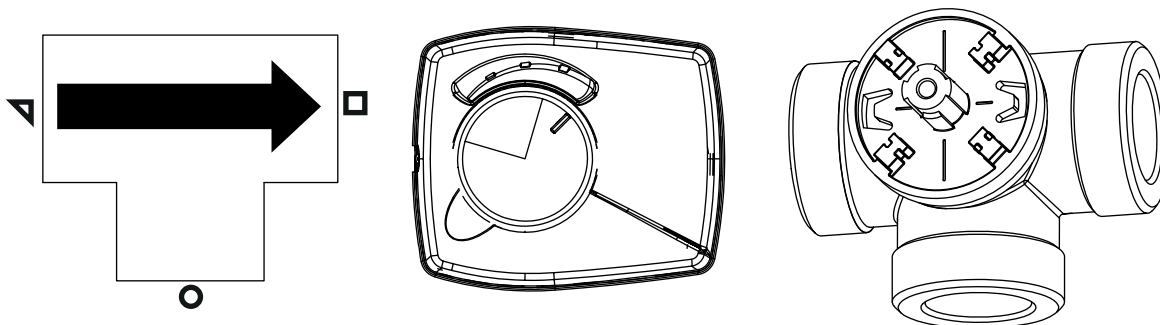


Abb. 22: Stellung 3-Wege-Umschalteinheit Durchfluss abknickend

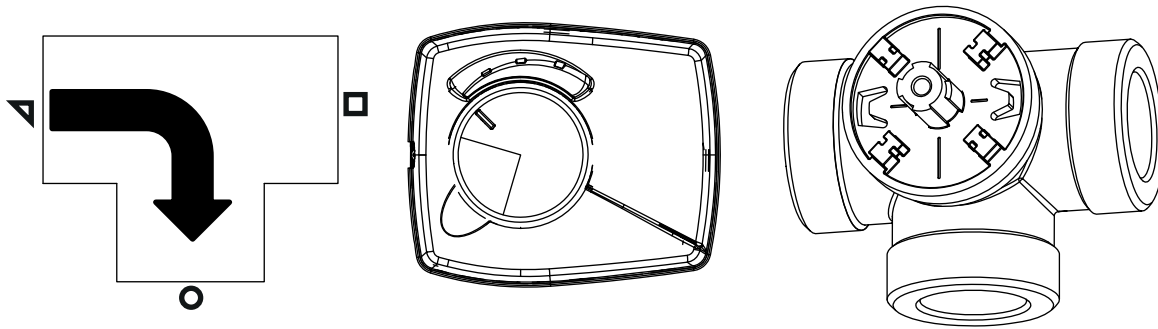

4. 3-Wege-Umschalteinheit Speicherschichtungsset für Frischwasserstation

Abb. 23: Stellung 3-Wege-Umschalteinheit Durchfluss gerade



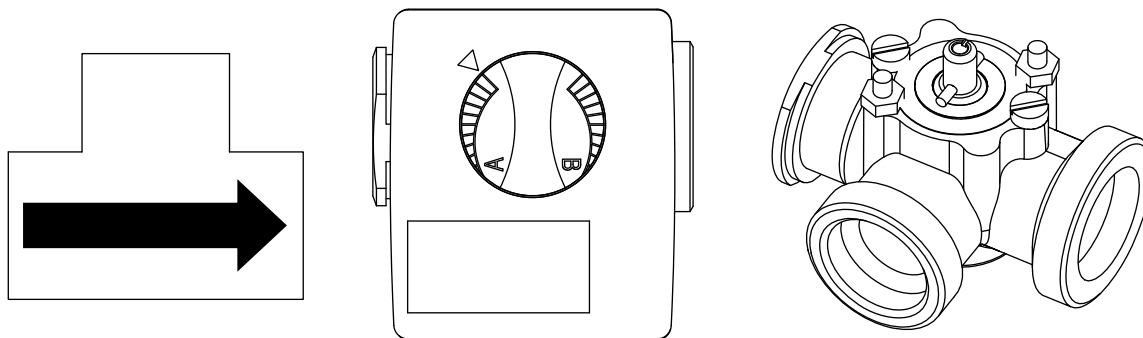


Abb. 24: Stellung 3-Wege-Umschalteinheit Durchfluss abzweigend

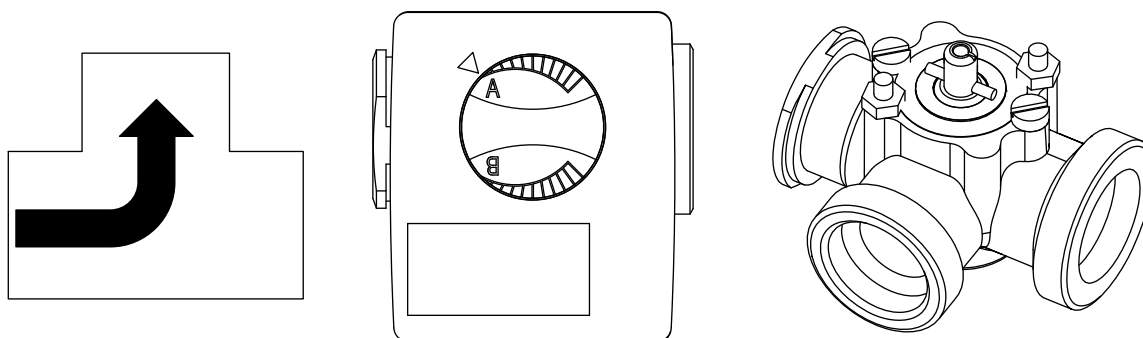

5. 3-Wege-Umschalteneinheit x-buffer compact combi und x-change dynamic terra pc

Abb. 25: Stellungen 3-Wege-Umschalteneinheit

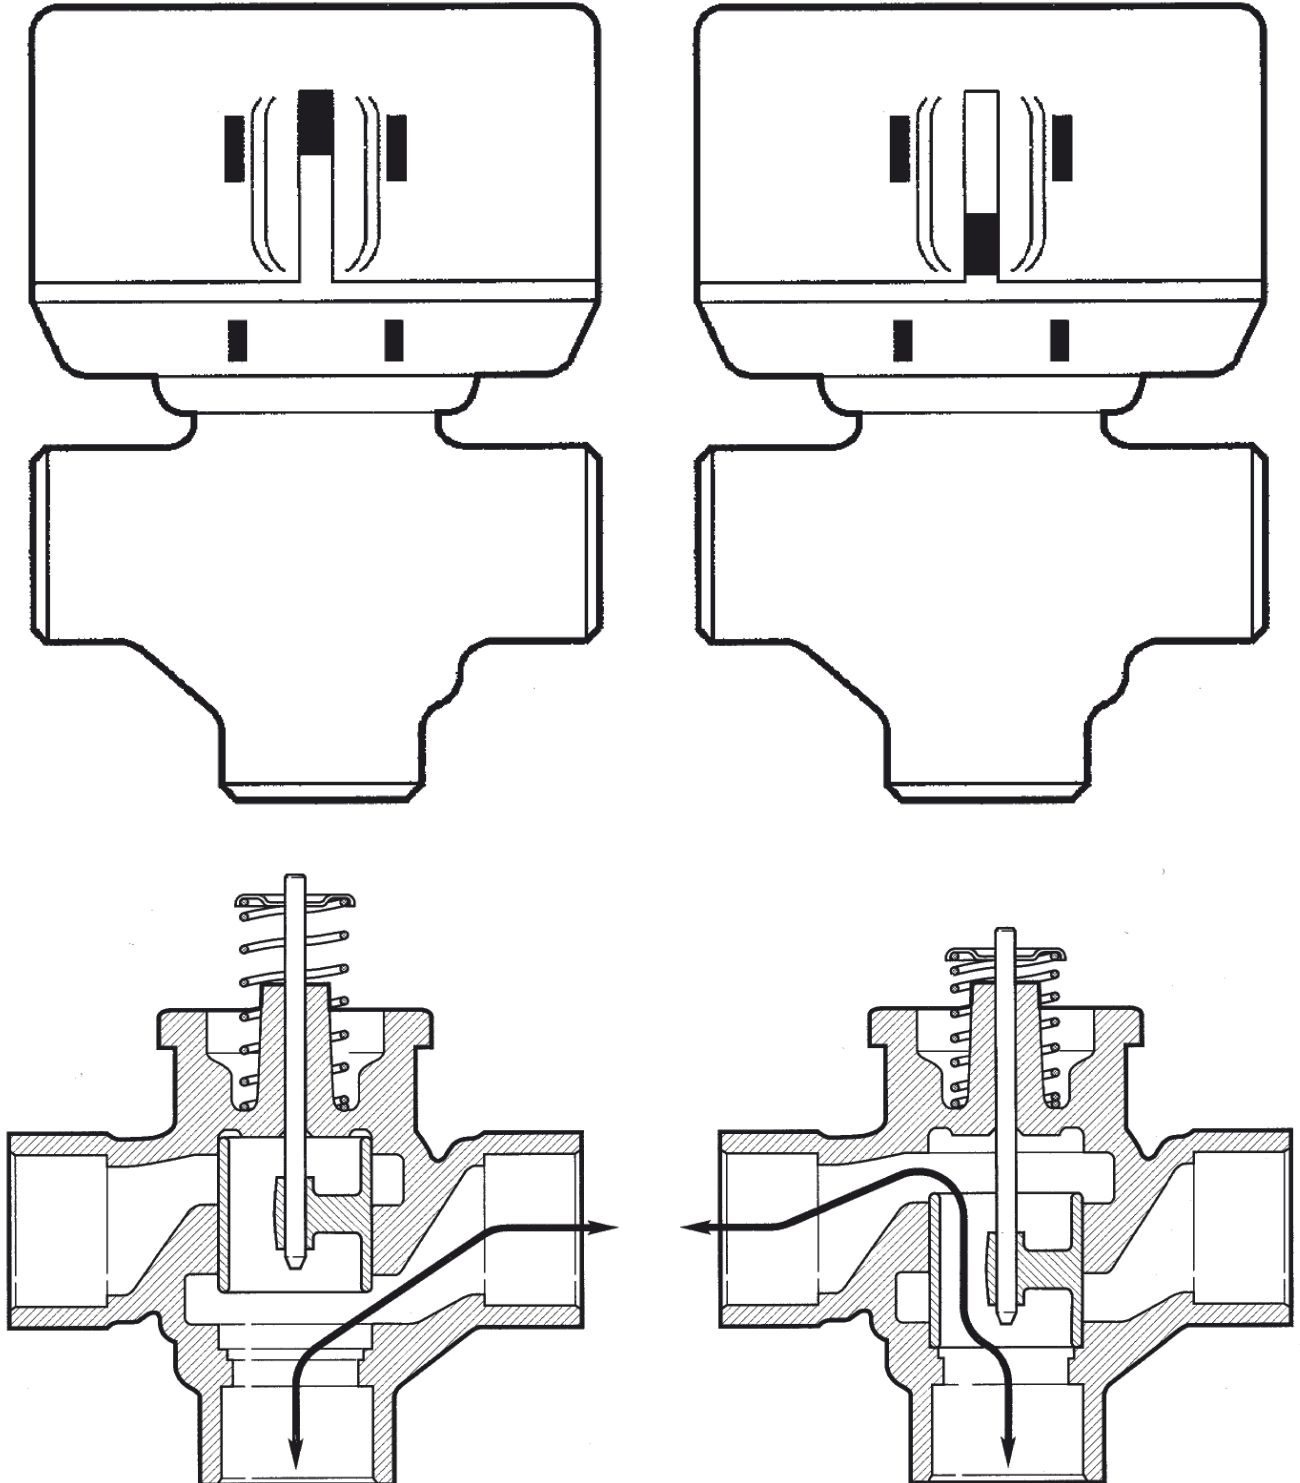



Raumklima | Duschdesign

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

Tel. +49 9931 501-0
Fax +49 9931 3075
www.kermi.de / www.kermi.at
info@kermi.de