




INSTALLATION  
INSTALLATIE  
INSTALLAZIONE  
INSTALACIÓN  
INSTALACE  
INŠTALÁCIA  
INSTALACJA  
TELEPÍTÉS  
INSTALACIJA

Standkonsole | T-support | Console-socle | Staande console | Console verticale | Consola de pie | Stacionární konzola |  
Stojanová konzola | Konsola stojąca | Lábazat | Stojalo

» SK 2

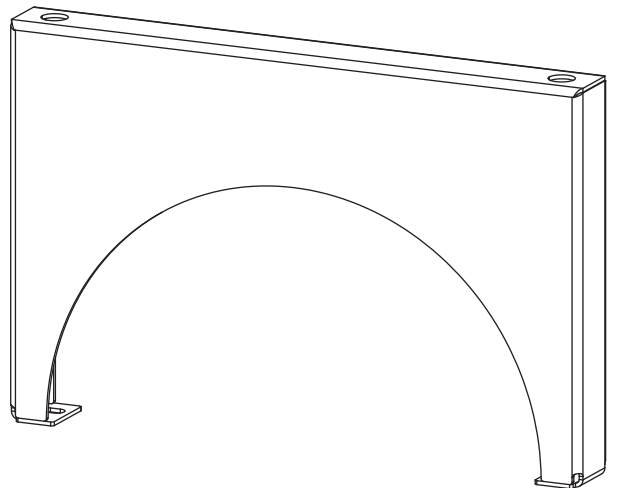



### 1. Allgemeine Hinweise

Dieses Dokument richtet sich an den Fachhandwerker.



#### Hinweis

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Geben Sie die Anleitung ggf. an einen nachfolgenden Benutzer weiter.

#### 1.1 Mitgeltende Dokumente

Bedienungs- und Installationsanleitungen der Wärmepumpe



#### Hinweis

Informationen zu „Kundendienst und Garantie“ und „Umwelt und Recycling“ entnehmen Sie der Bedienungs- und Installationsanleitung des Gerätes.

#### 1.2 Maßeinheiten




#### Hinweis

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Maße in Millimeter.

### 2. Gerätebeschreibung

#### Abmaße

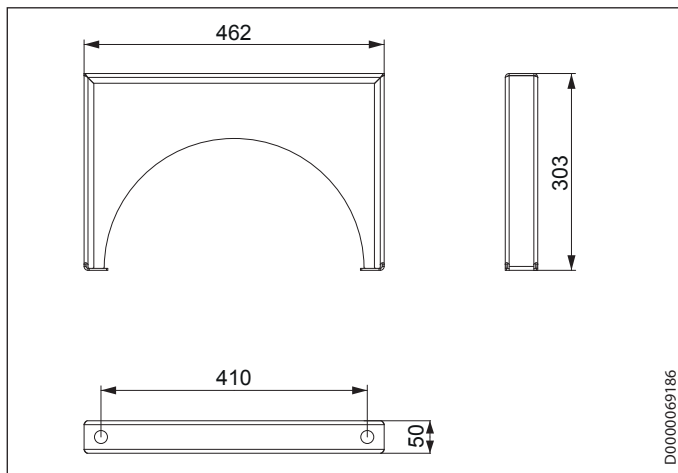


#### 2.1 Lieferumfang

- 4 Schrauben M8x30
- 4 Unterlegscheiben

### 3. Vorbereitungen

#### 3.1 Fundament

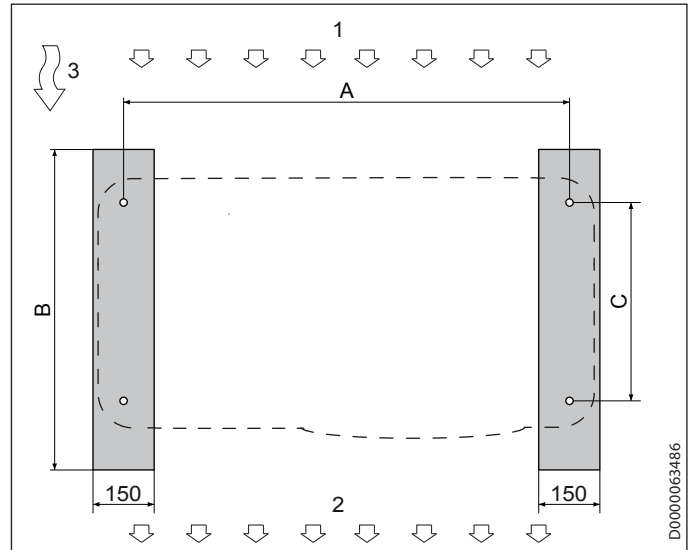


- 1 Lufteintrittsseite
- 2 Luftaustrittsseite
- 3 Hauptwindrichtung

Wärmepumpe	A	B	C
3.5 ACS, 07 ACS classic	865	500	418
4.5 ACS, 09 ACS classic	865	500	418
8.5 ACS, 17 ACS classic	995	500	418

- Errichten Sie ein Streifenfundament am Aufstellort der Wärmepumpe.

#### 3.2 Kiesbett

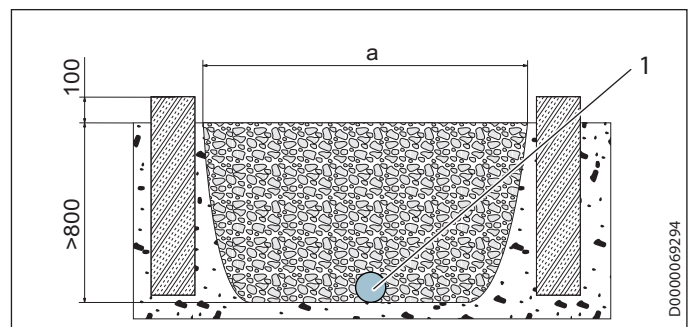

#### 1 Drainagerohr


Wärmepumpe	a
3.5 ACS, 07 ACS classic	700
4.5 ACS, 09 ACS classic	700
8.5 ACS, 17 ACS classic	830

- Verlegen Sie ein Drainagerohr unter dem Gerät, um die Feuchtigkeit vom Haus wegzuleiten.
- Errichten Sie zwischen dem Streifenfundament ein ausreichend großes Kiesbett.


### 4. Montage

**!** **Sachschaden**  
Beachten Sie die maximale Belastbarkeit der Konsole (siehe Kapitel „Technische Daten / Datentabelle“).

**!** **Sachschaden**  
Bei seitlicher Belastung auf die Wärmepumpe, kann sich die Standkonsole verbiegen.  
▶ Üben Sie keinen Druck auf die Seiten der Wärmepumpe aus.

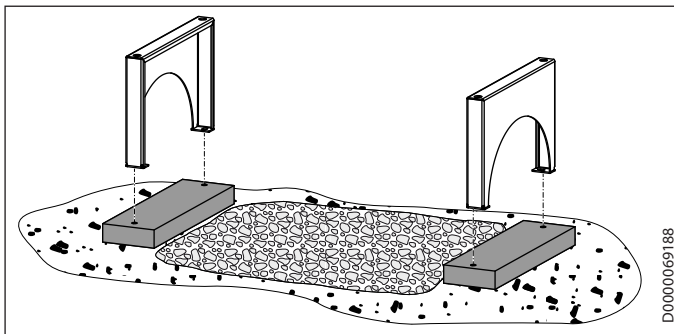

- ▶ Zeichnen Sie die Löcher auf dem Streifenfundament an.
- ▶ Bohren Sie die Löcher.
- ▶ Verankern Sie die Standkonsole mit geeignetem Befestigungsmaterial auf dem Streifenfundament. Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

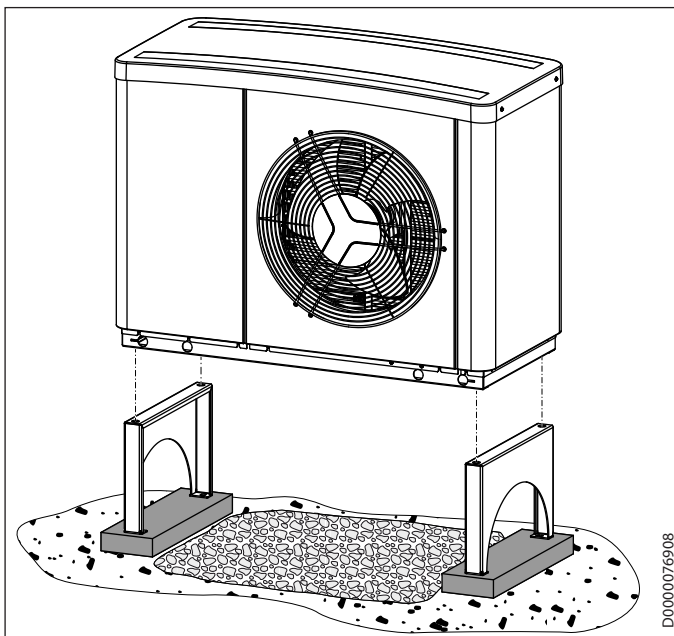

- ▶ Schrauben Sie die Standkonsole mit den beiliegenden Schrauben und Unterlegscheiben unten an die Wärmepumpe.

### 5. Technische Daten

#### 5.1 Datentabelle

		SK 2
		236693
Höhe	mm	105
Breite	mm	467
Gewicht	kg	6,5
Gewichtsbelastung	kg	91




### 1. General information

This document is intended for contractors.



**Note**  
Read these instructions carefully before using the appliance and retain them for future reference. Pass on the instructions to a new user if required.

#### 1.1 Relevant documents

 Heat pump operating and installation instructions



**Note**  
Please see appliance operating and installation instructions for information on the "Guarantee" and "Environment and recycling".


#### 1.2 Units of measurement



**Note**  
All measurements are given in mm unless stated otherwise.

### 2. Appliance description

#### Dimensions

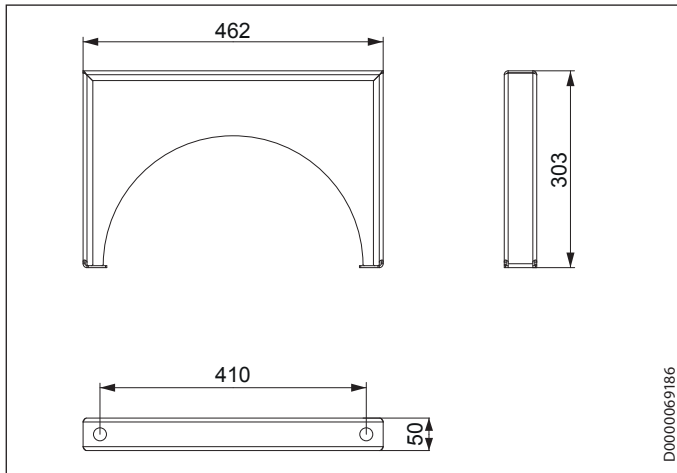


#### 2.1 Standard delivery

- 4 screws M8x30
- 4 washers

### 3. Preparations

#### 3.1 Foundation

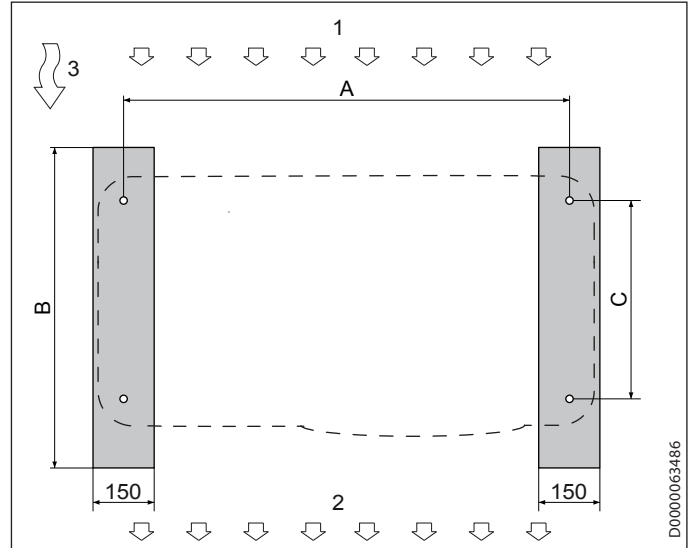


- 1 Air intake side
- 2 Air discharge side
- 3 Main wind direction

Heat pump	A	B	C
3.5 ACS, 07 ACS classic	865	500	418
4.5 ACS, 09 ACS classic	865	500	418
8.5 ACS, 17 ACS classic	995	500	418

- Erect a strip foundation at the heat pump installation site.

#### 3.2 Gravel bed

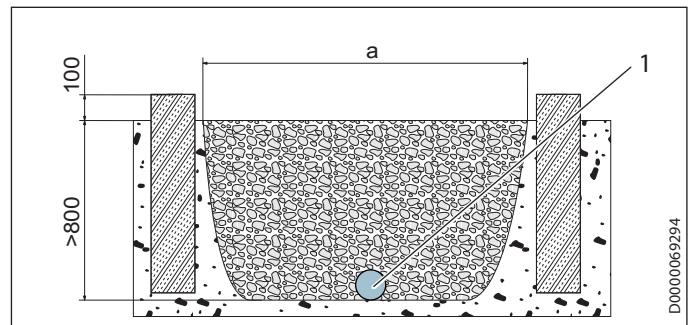

- 1 Drainage pipe


Heat pump	a
3.5 ACS, 07 ACS classic	700
4.5 ACS, 09 ACS classic	700
8.5 ACS, 17 ACS classic	830

- Lay a drainage pipe under the appliance to drain moisture away from the building.
- Create a sufficiently sized gravel bed within the strip foundation.


## 4. Installation

**!** **Material losses**  
Note the maximum load bearing capacity of the support (see chapter "Specification / Data table").

**!** **Material losses**  
The T-support may bend if the heat pump is subject to any lateral load.  
▶ Do not exert any pressure on the sides of the heat pump.

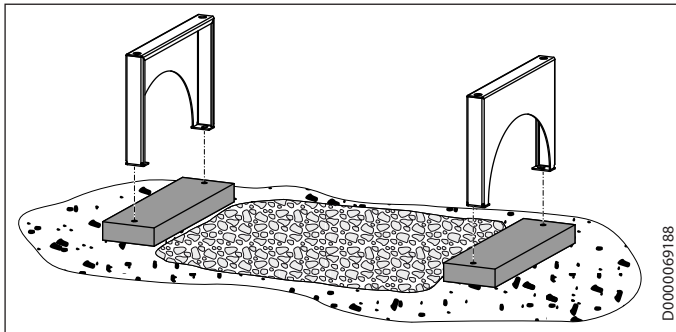

- ▶ Mark out the holes on the strip foundation.
- ▶ Drill the holes.
- ▶ Anchor the T-support to the strip foundation with suitable fixing materials. The fixing materials are not included in the standard delivery.

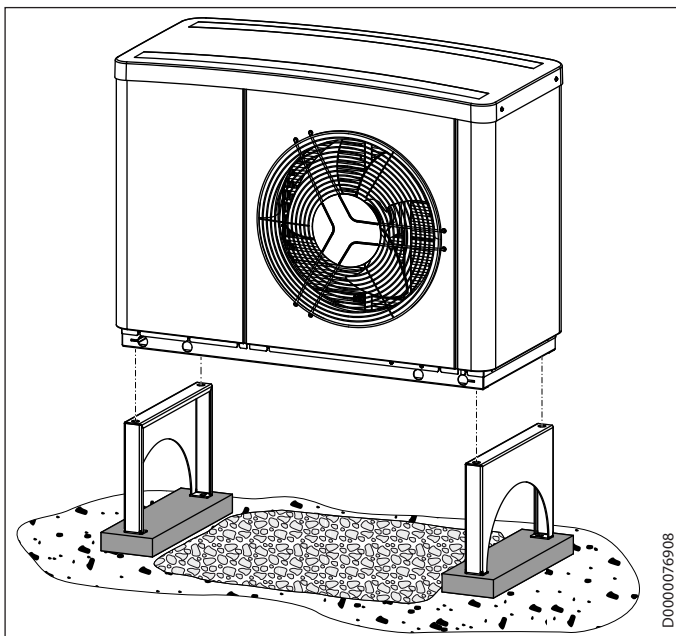

- ▶ Secure the T-support to the underside of the heat pump using the screws and washers provided.

## 5. Specification

### 5.1 Data table

		SK 2
		236693
Height	mm	105
Width	mm	467
Weight	kg	6.5
Weight loading	kg	91

### 1. Remarques générales

Ce document s'adresse aux installateurs.

**Remarque**  
Lisez attentivement cette notice avant utilisation et conservez-la.  
Remettez cette notice à tout nouvel utilisateur le cas échéant.

#### 1.1 Documentation applicable

Instructions d'utilisation et d'installation de la pompe à chaleur


**Remarque**  
Les informations « Garantie » et « Environnement et recyclage » sont disponibles dans les instructions d'utilisation et d'installation de l'appareil.

#### 1.2 Unités de mesure

**Remarque**  
Sauf indication contraire, toutes les cotes sont indiquées en millimètres.

### 2. Description de l'appareil

#### Dimensions

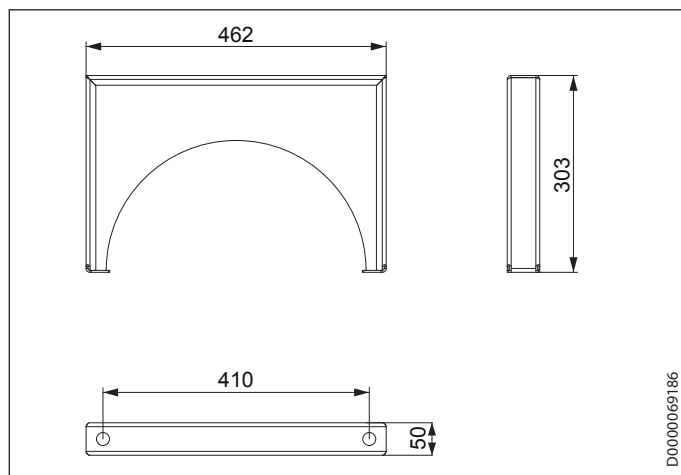


#### 2.1 Fourniture

- 4 vis M8x30
- 4 rondelles

### 3. Travaux préparatoires

#### 3.1 Fondation

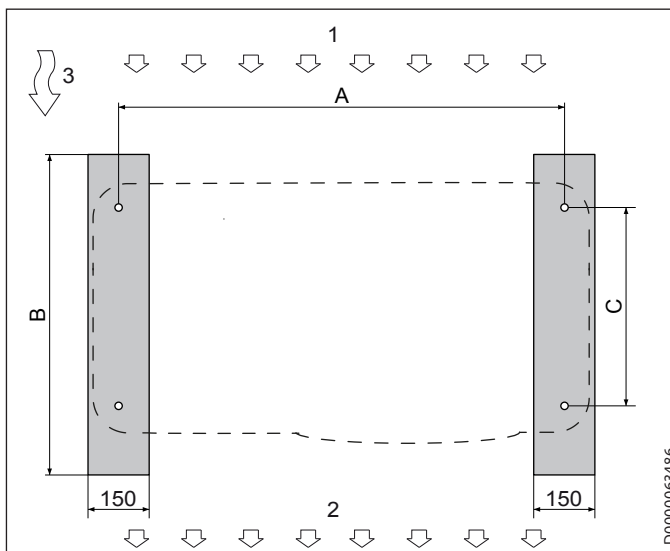


- 1 Côté aspiration d'air
- 2 Côté refoulement d'air
- 3 Sens des vents dominants

Pompe à chaleur	A	B	C
3.5 ACS, 07 ACS classic	865	500	418
4.5 ACS, 09 ACS classic	865	500	418
8.5 ACS, 17 ACS classic	995	500	418

- Réalisez une semelle filante à l'endroit où sera implantée la pompe à chaleur.

#### 3.2 Lit de gravier

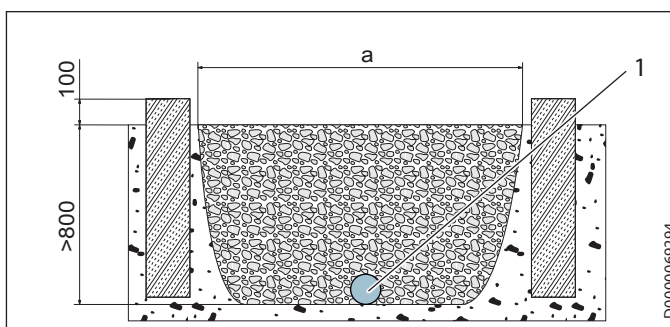

- 1 Tuyau de drainage


Pompe à chaleur	a
3.5 ACS, 07 ACS classic	700
4.5 ACS, 09 ACS classic	700
8.5 ACS, 17 ACS classic	830

- Posez un tuyau de drainage sous l'appareil pour évacuer l'humidité du bâtiment.
- Aménagez à l'intérieur de la semelle filante un lit de gravier de taille suffisamment grande.


### 4. Montage

**!** **Domages matériels**  
Tenez compte de la charge maximale admissible de la console (voir le chapitre « Données techniques / Tableau de données »).

**!** **Domages matériels**  
En cas de charge latérale exercée sur la pompe à chaleur, la console-socle peut se tordre.  
▶ N'exercez aucune pression sur les côtés de la pompe à chaleur.

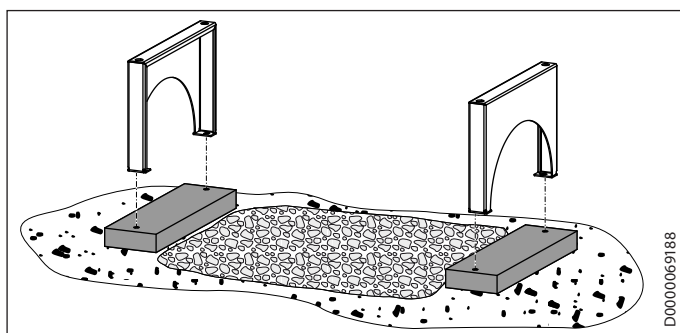

- ▶ Tracez les trous sur la semelle filante.
- ▶ Percez les trous.
- ▶ Fixez la console-socle sur la semelle filante à l'aide d'un matériel de fixation adapté. Le matériel de fixation n'est pas compris dans les fournitures.

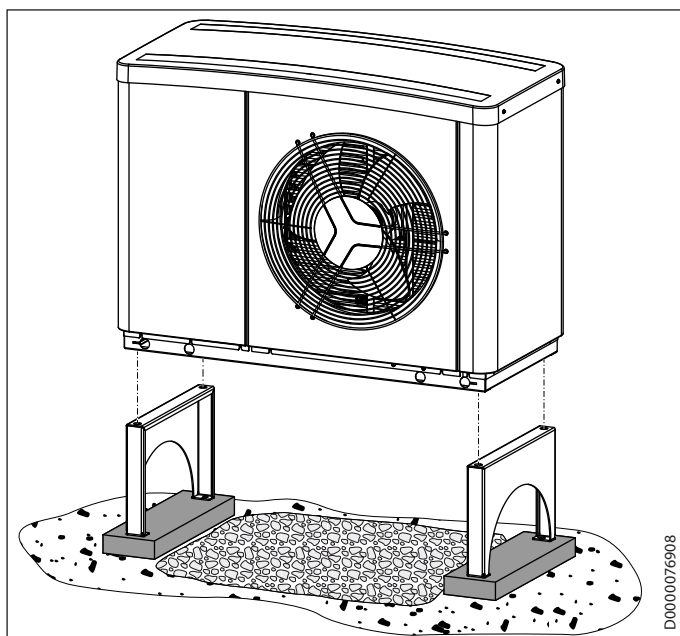

- ▶ Vissez la console-socle en bas de la pompe à chaleur à l'aide des vis et des rondelles fournies.

### 5. Données techniques

#### 5.1 Tableau de données

		SK 2
		236693
Hauteur	mm	105
Largeur	mm	467
Poids	kg	6,5
Poids de charge	kg	91




## 1. Algemene aanwijzingen

Dit document is bedoeld voor de installateur.



**Info**  
Lees voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar ze.  
Overhandig de handleiding zo nodig aan een volgende gebruiker.

### 1.1 Geldende documenten

 Bedienings- en installatiehandleidingen van de warmtepomp



**Info**  
Informatie over "Garantie" en "Milieu en recycling" vindt u in de bedienings- en installatiehandleiding van het toestel.


### 1.2 Maateenheden



**Info**  
Tenzij anders vermeld, worden alle afmetingen in millimeter aangegeven.

## 2. Toestelbeschrijving

### Afmetingen

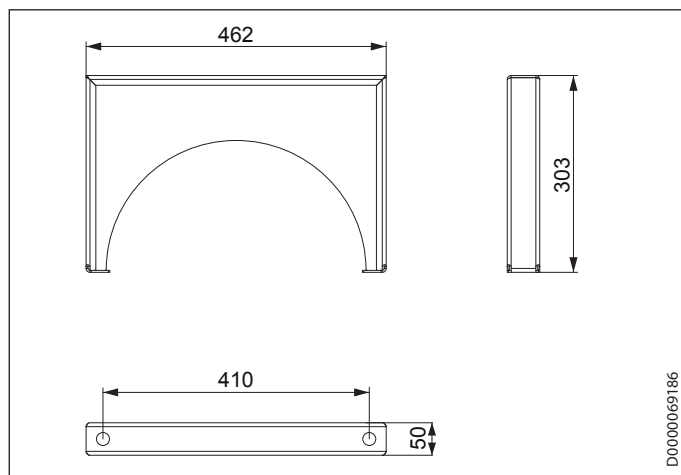


### 2.1 Inhoud van het pakket

- 4 schroeven M8x30
- 4 onderlegschijven

## 3. Voorbereidingen

### 3.1 Fundering

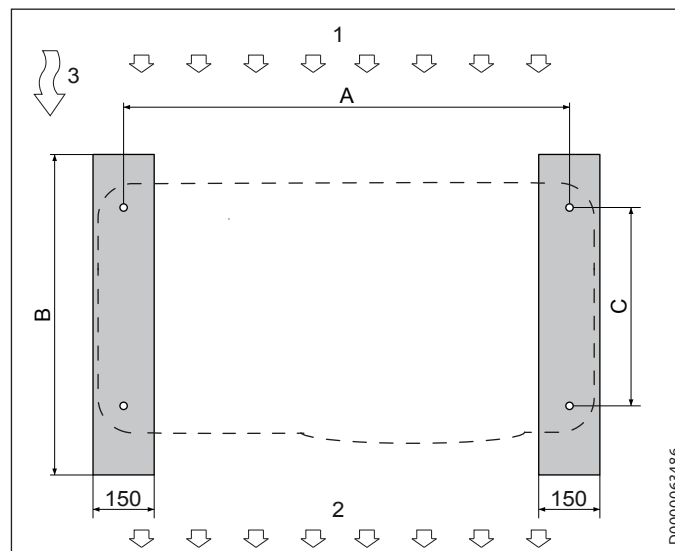


- 1 Luchttoevoerzijde
- 2 Luchtafvoerzijde
- 3 Hoofdwindrichting

Warmtepomp	A	B	C
3.5 ACS, 07 ACS classic	865	500	418
4.5 ACS, 09 ACS classic	865	500	418
8.5 ACS, 17 ACS classic	995	500	418

- Maak een strookfundering op de opstellocatie van de warmtepomp.

### 3.2 Kieselbed

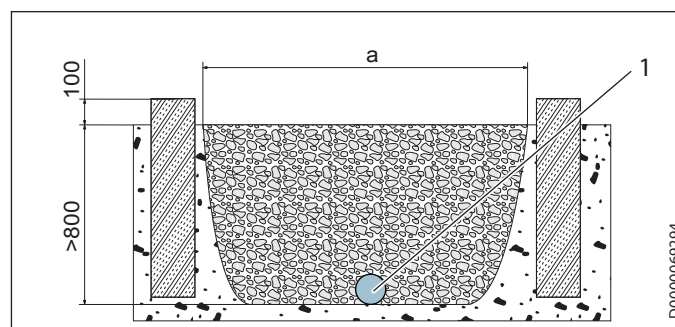

#### 1 Drainagebuis

Warmtepomp	a
3.5 ACS, 07 ACS classic	700
4.5 ACS, 09 ACS classic	700
8.5 ACS, 17 ACS classic	830


- Plaats een drainagebuis onder het toestel om het vocht van het huis weg te leiden.
- Maak tussen de strookfundering een kieselbed dat voldoende groot is.




### 4. Montage

**!** **Materiële schade**  
 Houd rekening met de maximale belastbaarheid van de console (zie hoofdstuk "Technische gegevens/Gegevenstabel").

**!** **Materiële schade**  
 Bij zijdelingse belasting van de warmtepomp kan de staande console verbuigen.  
 ► Oefen geen druk uit op de zijden van de warmtepomp.

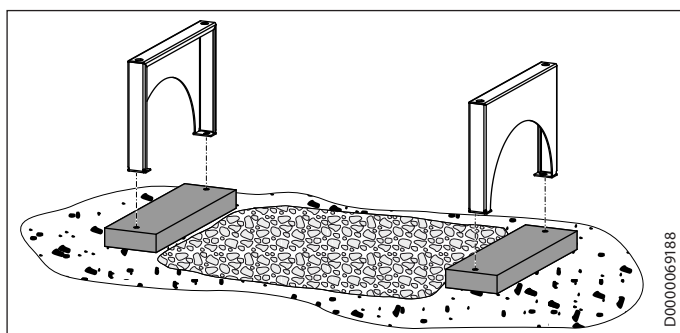

- Teken de boorgaten af op de strookfundering.
- Boor de gaten.
- Veranker de staande console met gepast bevestigingsmateriaal op de strookfundering. Het bevestigingsmateriaal is niet meegeleverd.

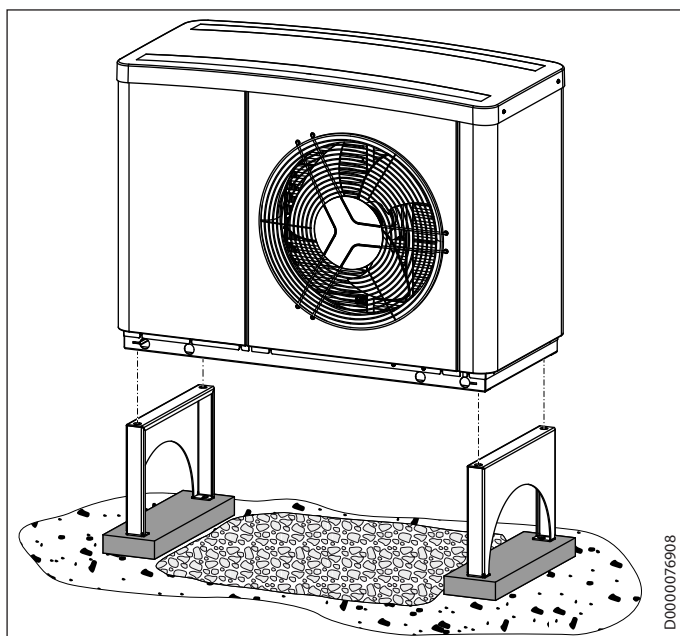

- Schroef de staande console met de meegeleverde schroeven en onderlegsijven onderaan op de warmtepomp.

### 5. Technische gegevens

#### 5.1 Gegevenstabel

		SK 2
		236693
Hoogte	mm	105
Breedte	mm	467
Gewicht	kg	6,5
Gewichtsbelasting	kg	91

### 1. Avvertenze generali

Questo documento si rivolge ai tecnici specializzati.



#### Avvertenza

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle come riferimento in futuro. Consegnare le istruzioni all'eventuale utilizzatore successivo.

#### 1.1 Documenti di riferimento



Istruzioni di installazione e uso della pompa di calore



#### Avvertenza

Per informazioni su "Garanzia" e "Ambiente e riciclaggio" consultare le Istruzioni di installazione e uso dell'apparecchio.

#### 1.2 Unità di misura




#### Avvertenza

Ove non altrimenti specificato, tutte le misure sono indicate in millimetri.

### 2. Descrizione dell'apparecchio

#### Misure

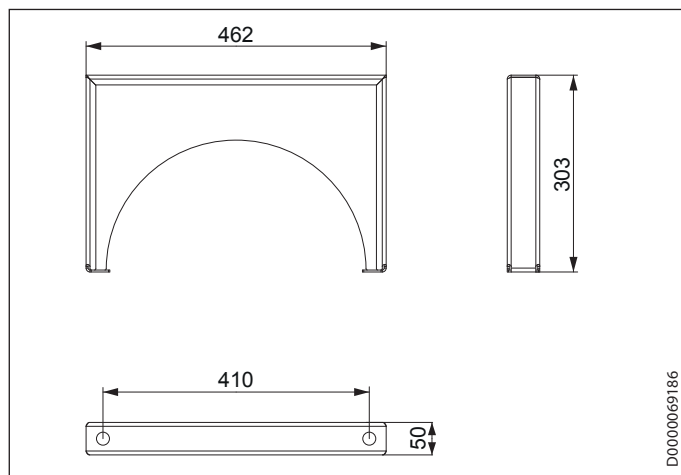


#### 2.1 Consegna standard

- 4 viti M8x30
- 4 rondelle

### 3. Operazioni preliminari

#### 3.1 Fondamenta

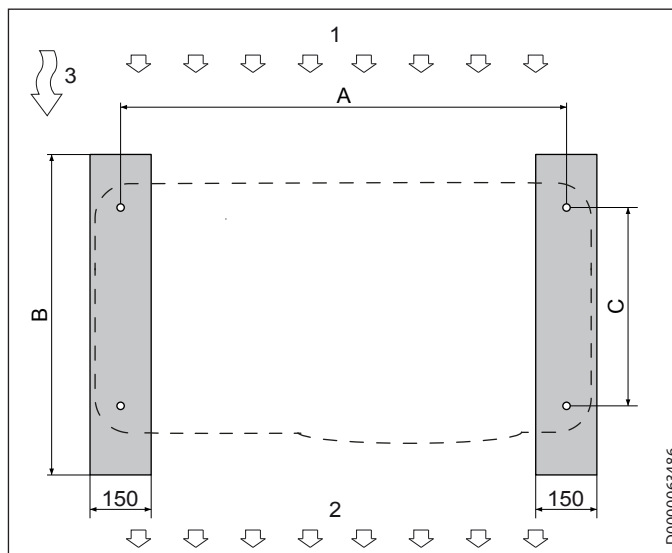


- 1 Lato ingresso aria
- 2 Lato uscita aria
- 3 Direzione principale del vento

Pompa di calore	A	B	C
3.5 ACS, 07 ACS classic	865	500	418
4.5 ACS, 09 ACS classic	865	500	418
8.5 ACS, 17 ACS classic	995	500	418

- Realizzare una fondazione continua sul luogo di installazione della pompa di calore.

#### 3.2 Letto di ghiaia

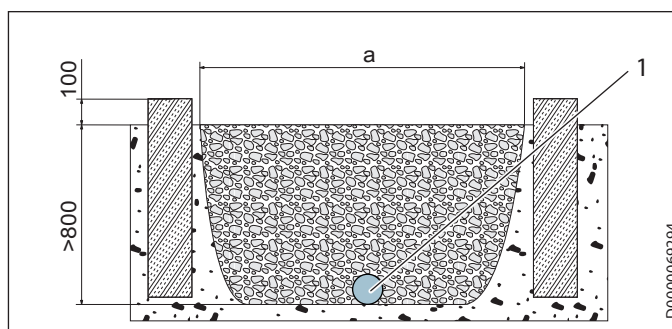

- 1 Tubo di drenaggio


Pompa di calore	a
3.5 ACS, 07 ACS classic	700
4.5 ACS, 09 ACS classic	700
8.5 ACS, 17 ACS classic	830

- Posare un tubo di drenaggio sotto l'apparecchio, per far defluire l'umidità all'esterno della casa.
- Realizzare in mezzo alla fondazione continua un letto di ghiaia di sufficienti dimensioni.


### 4. Montaggio

**! Danni materiali**  
Osservare la capacità di carico massima della console (vedere il capitolo "Dati tecnici / Tabella dei dati").

**! Danni materiali**  
In caso di carico laterale sulla pompa di calore, la console verticale può deformarsi.  
▶ Non esercitare pressione sui lati della pompa di calore.

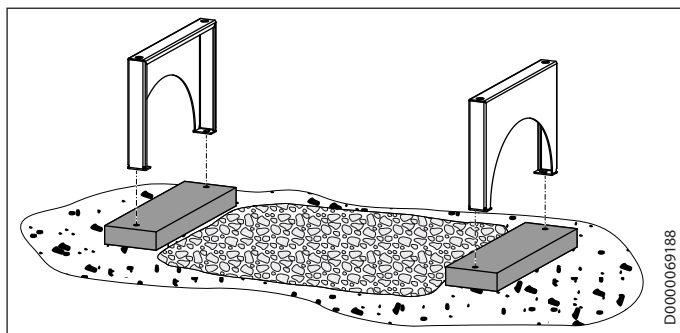

- ▶ Segnare i fori sulla fondazione continua.
- ▶ Praticare i fori.
- ▶ Ancorare la console verticale alla fondazione continua con materiale di fissaggio idoneo. Il materiale di fissaggio non è contenuto nella fornitura.

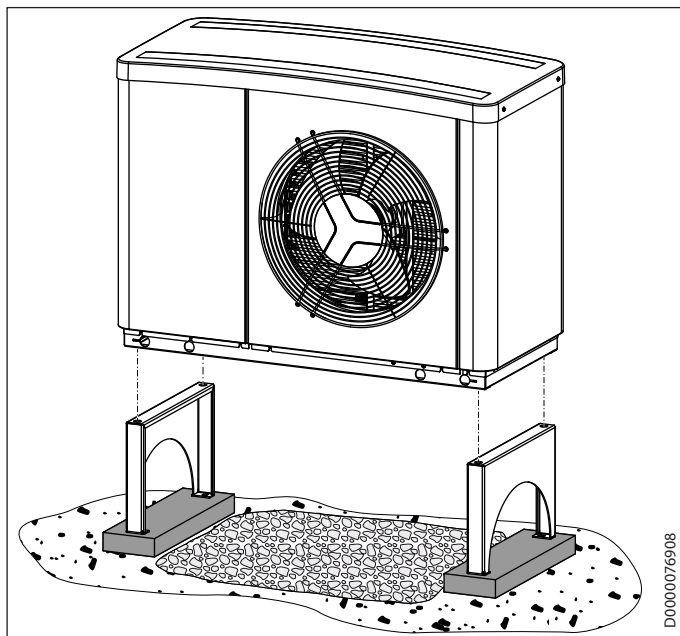

- ▶ Fissare la console verticale sotto alla pompa di calore, utilizzando le viti e le rondelle in dotazione.

### 5. Dati tecnici

#### 5.1 Tabella dei dati

		SK 2
		236693
Altezza	mm	105
Larghezza	mm	467
Peso	kg	6,5
Carico	kg	91



### 1. Indicaciones generales

Este documento está dirigido al profesional técnico especializado.



**Nota**  
Lea atentamente estas instrucciones antes del uso y archívelas en un lugar seguro.  
Si entrega este aparato a otros usuarios, no se olvide de incluir las instrucciones.

#### 1.1 Documentación relacionada

Instrucciones de utilización y de instalación de la bomba de calor



**Nota**  
Puede consultar la información sobre "Garantía" y "Medio ambiente y reciclado" en las instrucciones de utilización y de instalación del aparato.


#### 1.2 Unidades de medida



**Nota**  
Si no se indica lo contrario, todas las dimensiones estarán expresadas en milímetros.

### 2. Descripción del aparato

#### Dimensiones

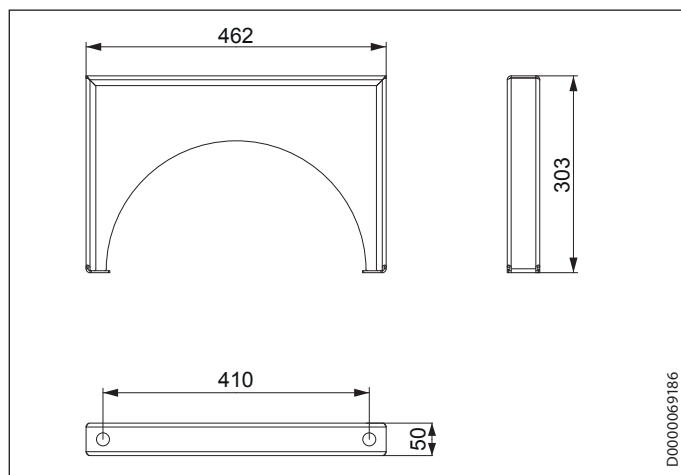


#### 2.1 Ámbito de suministro

- 4 tornillos M8x30
- 4 arandelas

### 3. Preparativos

#### 3.1 Cimiento

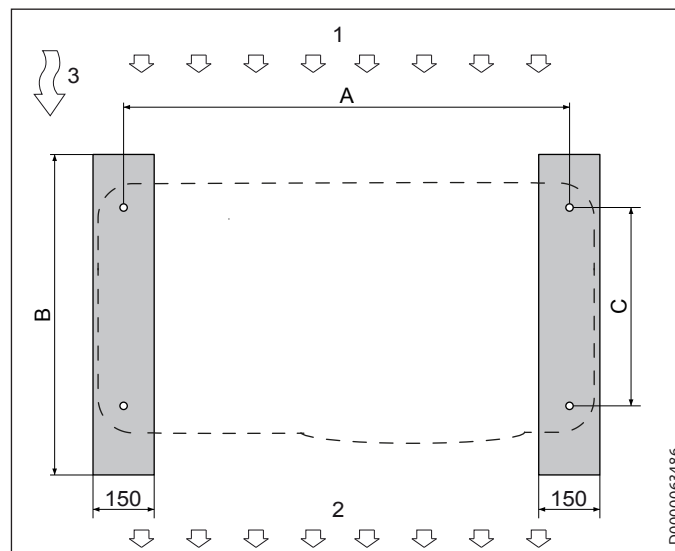


- 1 Lado de entrada de aire
- 2 Lado de salida de aire
- 3 Dirección principal del viento

Bomba de calor	A	B	C
3.5 ACS, 07 ACS classic	865	500	418
4.5 ACS, 09 ACS classic	865	500	418
8.5 ACS, 17 ACS classic	995	500	418

- Coloque la cimentación lineal en el lugar de instalación de la bomba de calor.

#### 3.2 Lecho de grava

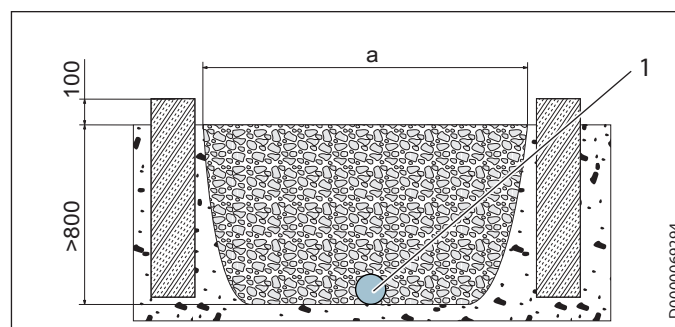

- 1 Tubo de drenaje

Bomba de calor	a
3.5 ACS, 07 ACS classic	700
4.5 ACS, 09 ACS classic	700
8.5 ACS, 17 ACS classic	830

- Coloque un tubo de drenaje bajo el aparato para llevar la humedad fuera de la casa.
- Entre la cimentación lineal, coloque un lecho de grava lo suficientemente grande.

### 4. Montaje



#### Daños materiales


Tenga en cuenta la carga máxima de la consola (véase el capítulo "Especificaciones técnicas / Tabla de especificaciones").



#### Daños materiales


Si la bomba de calor se carga lateralmente, la consola de pie puede doblarse.

- ▶ No ejerza ninguna presión sobre los lados de la bomba de calor.

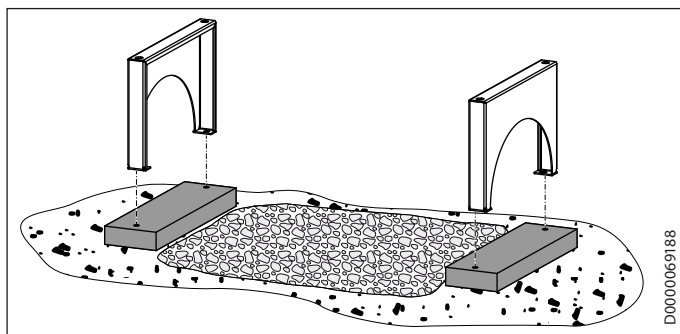

D0000069188

- ▶ Marque los orificios sobre la cimentación lineal.
- ▶ Taladre los orificios.
- ▶ Amarre la consola de pie en la cimentación lineal con un material de fijación adecuado. El material de fijación no está contenido en el ámbito de suministro.

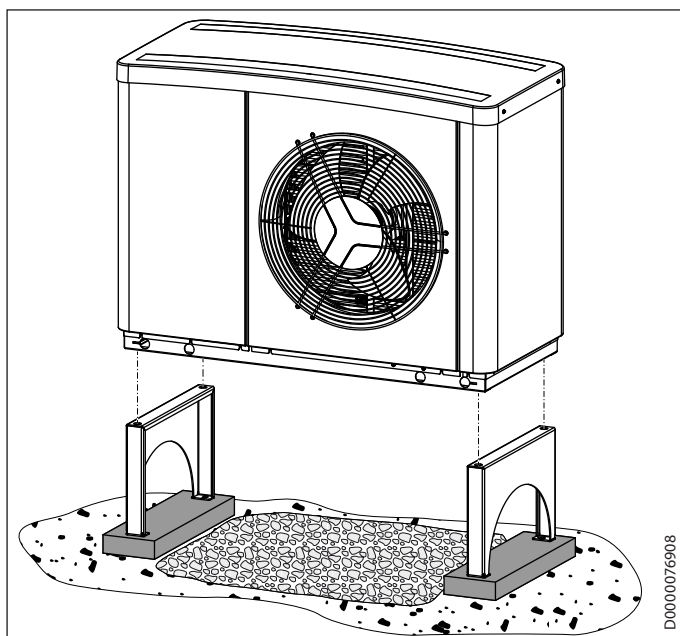

D0000076908

- ▶ Atornille la consola de pie con los tornillos y las arandelas incluidos por debajo de la bomba de calor.

### 5. Especificaciones técnicas

#### 5.1 Tabla de especificaciones

		SK 2
		236693
Altura	mm	105
Anchura	mm	467
Peso	kg	6,5
Carga de peso	kg	91

## 1. Obecné pokyny

Tento dokument je určen specializovaným technikům.



### Upozornění

Dříve, než zahájíte provoz, si pozorně přečtěte tento návod a pečlivě jej uschovejte. Případně předejte návod dalšímu uživateli.

### 1.1 Související dokumentace

 Návod k obsluze a instalaci tepelného čerpadla



### Upozornění

Informace k „záruce“ a „životnímu prostředí a recyklaci“ naleznete v návodu k obsluze a instalaci přístroje.

### 1.2 Měrné jednotky




### Upozornění

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry uvedeny v milimetrech.

## 2. Popis přístroje

### Rozměry

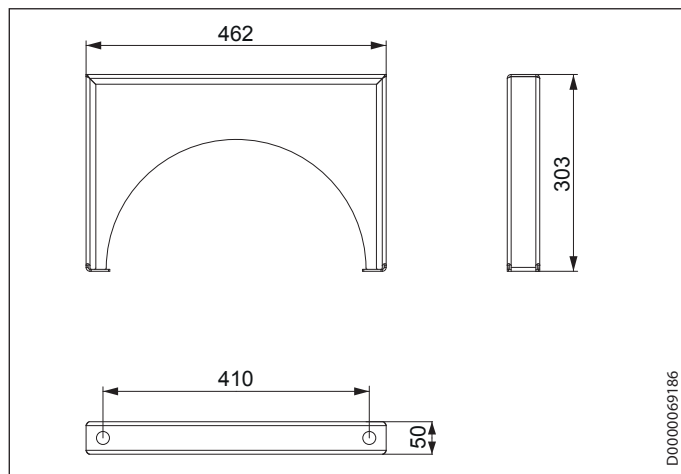


### 2.1 Rozsah dodávky

- 4 šrouby M8x30
- 4 podložky

## 3. Příprava

### 3.1 Základ

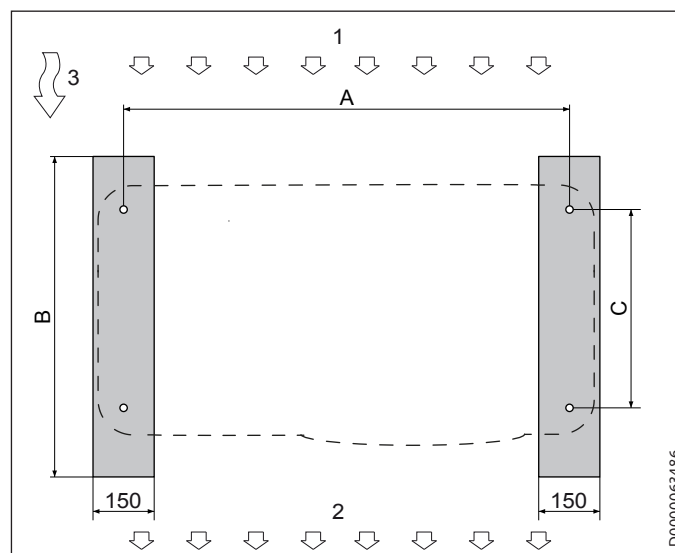


- 1 Strana vstupu vzduchu
- 2 Strana výstupu vzduchu
- 3 Převládající směr větrů

Tepelné čerpadlo	A	B	C
3.5 ACS, 07 ACS classic	865	500	418
4.5 ACS, 09 ACS classic	865	500	418
8.5 ACS, 17 ACS classic	995	500	418

- ▶ Na místě instalace tepelného čerpadla postavte podezdívku.

### 3.2 Štěrkové lože

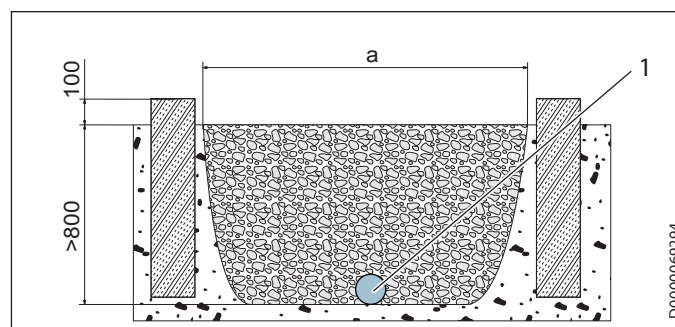

- 1 Drenážní trubka


Tepelné čerpadlo	a
3.5 ACS, 07 ACS classic	700
4.5 ACS, 09 ACS classic	700
8.5 ACS, 17 ACS classic	830

- ▶ K odvádění vlhkosti z objektu položte pod přístroj drenážní trubku.
- ▶ Mezi podezdívku vytvořte dostatečně velké štěrkové lože.


### 4. Montáž

**!** **Věcné škody**  
Dbejte maximální zatížitelnosti konzoly (viz kapitola „Technické údaje / Tabulka údajů“).

**!** **Věcné škody**  
Při bočním zatížení působícím na tepelné čerpadlo se stacionární konzola může ohnout.  
▶ Nevytvářejte tlak po stranách tepelného čerpadla.

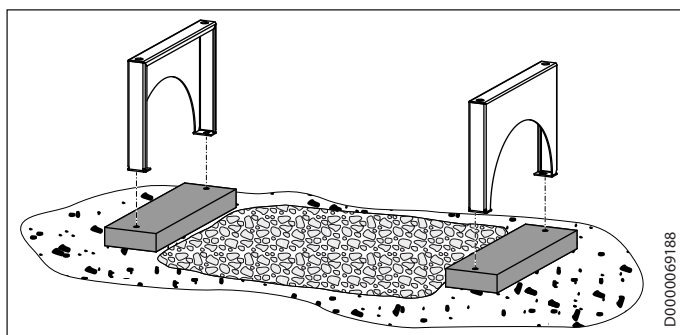

- ▶ Vyznačte otvory na podezdívce.
- ▶ Vyrtejte otvory.
- ▶ Stacionární konzolu ukotvěte vhodným upevňovacím materiálem na podezdívce. Upevňovací materiál není součástí dodávky.

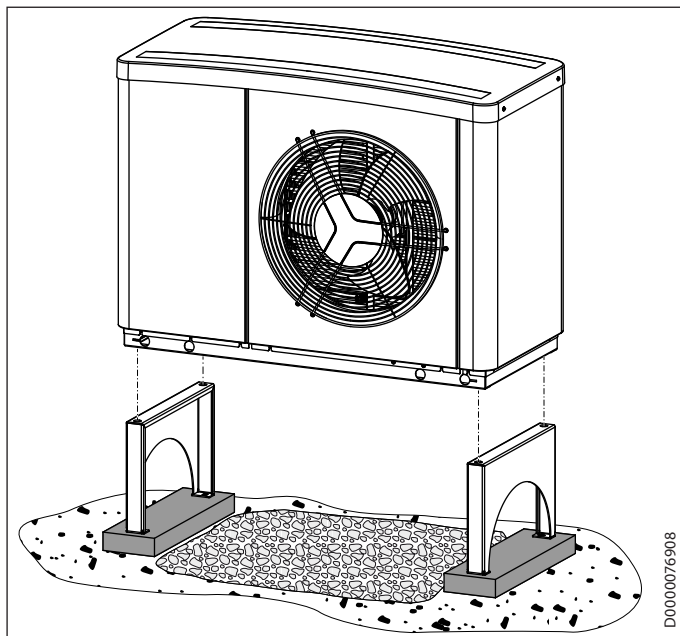

- ▶ Stacionární konzolu s přiloženými šrouby a podložkami našroubujte dole na tepelné čerpadlo.

### 5. Technické údaje

#### 5.1 Tabulka údajů

		SK 2
		236693
Výška	mm	105
Šířka	mm	467
Hmotnost	kg	6,5
Hmotnostní zatížení	kg	91



### 1. Všeobecné pokyny

Tento dokument je určený pre montážnika.



#### Upozornenie

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod a uschovajte ho. Tento návod prípadne odovzdajte nasledujúcemu používateľovi.

#### 1.1 Súvisiace dokumenty



Návody na obsluhu a inštaláciu tepelného čerpadla



#### Upozornenie

Informácie o „záruke“ a „životnom prostredí a recyklácii“ nájdete v návode na obsluhu a inštaláciu prístroja.

#### 1.2 Rozmerové jednotky




#### Upozornenie

Ak nie je uvedené inak, všetky rozmery sú v milimetroch.

### 2. Popis zariadenia

#### Rozmery

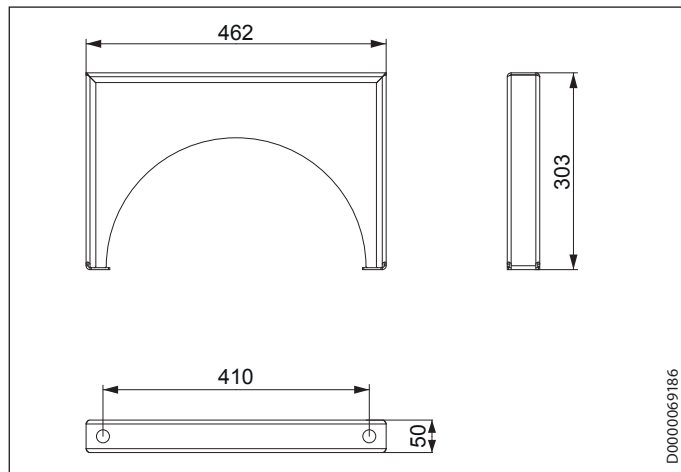


#### 2.1 Rozsah dodávky

- 4 skrutky M8x30
- 4 podložky

### 3. Prípravy

#### 3.1 Základ

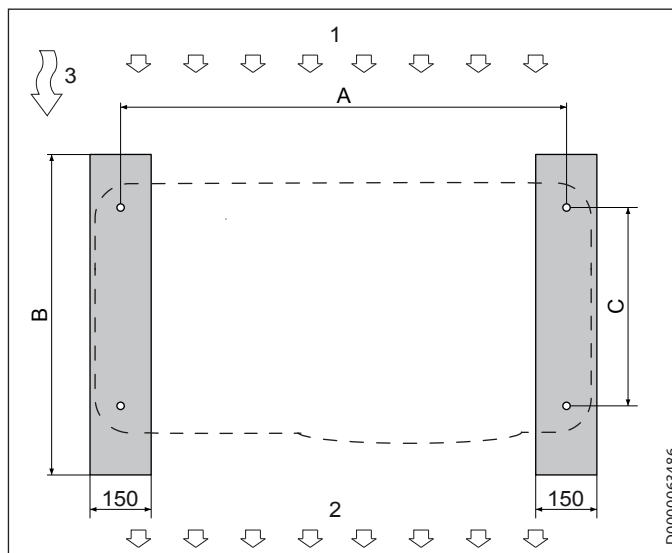


- 1 Strana vstupu vzduchu
- 2 Strana výstupu vzduchu
- 3 Prevládajúci smer vetra

Tepelné čerpadlo	A	B	C
3.5 ACS, 07 ACS classic	865	500	418
4.5 ACS, 09 ACS classic	865	500	418
8.5 ACS, 17 ACS classic	995	500	418

- Vytvorte pásový základ na mieste inštalácie tepelného čerpadla.

#### 3.2 Štrkové lôžko

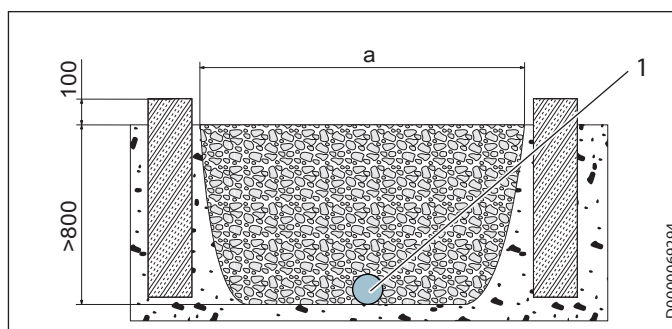

- 1 Drenážna rúra

Tepelné čerpadlo	a
3.5 ACS, 07 ACS classic	700
4.5 ACS, 09 ACS classic	700
8.5 ACS, 17 ACS classic	830

- Na účely odvádzania vlhkosti z domu uložte pod prístroj drenážnu rúru.
- Medzi pásovým základom vytvorte dostatočné veľké štrkové lôžko.



### 4. Montáž



#### Materiálne škody


Dbajte na maximálnu nosnosť konzoly (pozri kapitolu „Technické údaje / Tabuľka s údajmi“).




#### Materiálne škody

Pri bočnom zaťažení tepelného čerpadla sa môže stojanová konzola prehnúť.

- ▶ Nevytvárajte žiadny tlak na bočné strany tepelného čerpadla.

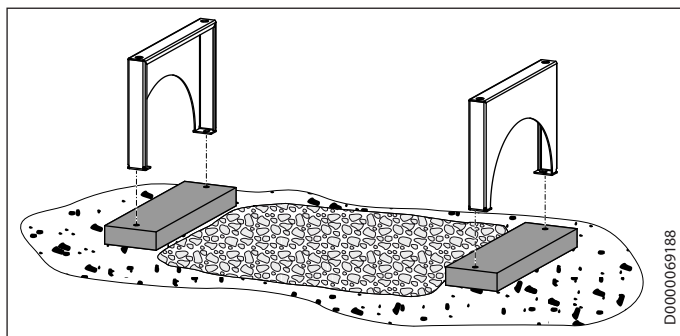

- ▶ Vyznačte vývrty na pásovom základe.
- ▶ Vyvrtajte otvory.
- ▶ Stojanovú konzolu ukotvite na pásovom základe pomocou vhodného upevňovacieho materiálu. Upevňovací materiál nie je súčasťou dodávky.

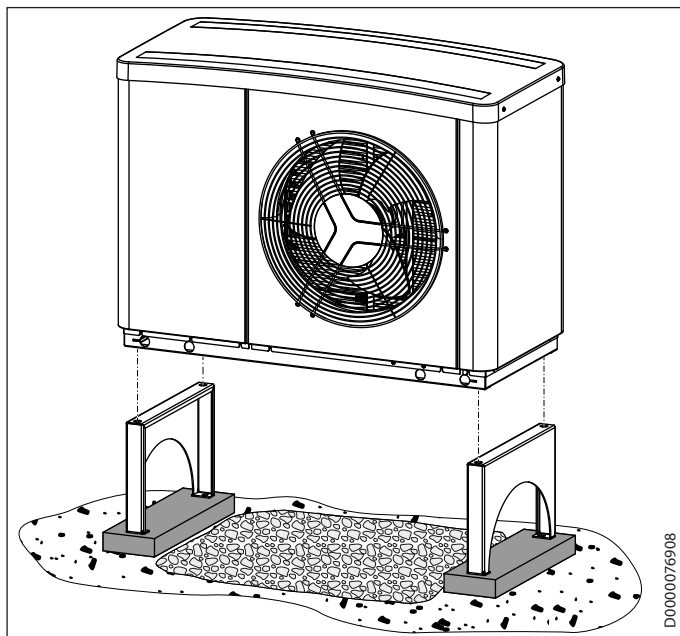

- ▶ Stojanovú konzolu priskrutkujte zospodu k tepelnému čerpadlu pomocou priložených skrutiek a podložiek.

### 5. Technické údaje

#### 5.1 Tabuľka s údajmi

		SK 2
		236693
Výška	mm	105
Šírka	mm	467
Hmotnosť	kg	6,5
Zaťaženie závaží	kg	91



## 1. Wskazówki ogólne

Niniejszy dokument przeznaczony jest dla wyspecjalizowanych instalatorów.



### Wskazówka

Przed przystąpieniem do użytkowania należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do późniejszego wykorzystania. W przypadku przekazania produktu innemu użytkownikowi należy załączyć niniejszą instrukcję.

### 1.1 Inne obowiązujące dokumenty

 Instrukcja obsługi i instalacji pompy ciepła



### Wskazówka

Informacje dotyczące gwarancji oraz środowiska naturalnego i recyklingu można znaleźć w instrukcji obsługi i instalacji urządzenia.

### 1.2 Jednostki miar




### Wskazówka

Jeśli nie określono innych jednostek, wszystkie wymiary podane są w milimetrach.

## 2. Opis urządzenia

### Wymiary

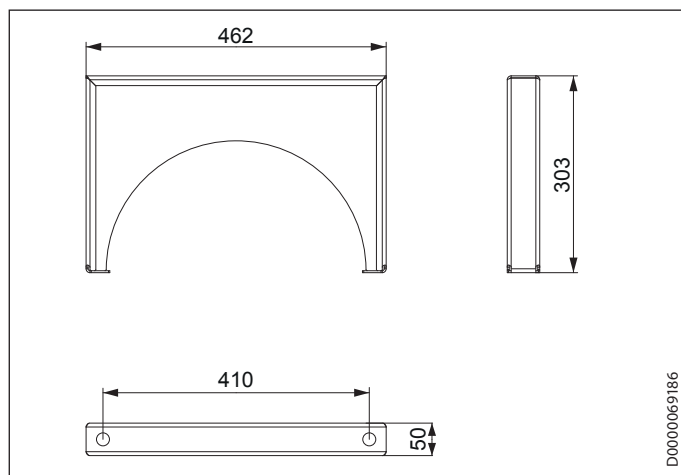


### 2.1 Zakres dostawy

- 4 śruby M8x30
- 4 podkładki

## 3. Przygotowania

### 3.1 Fundament

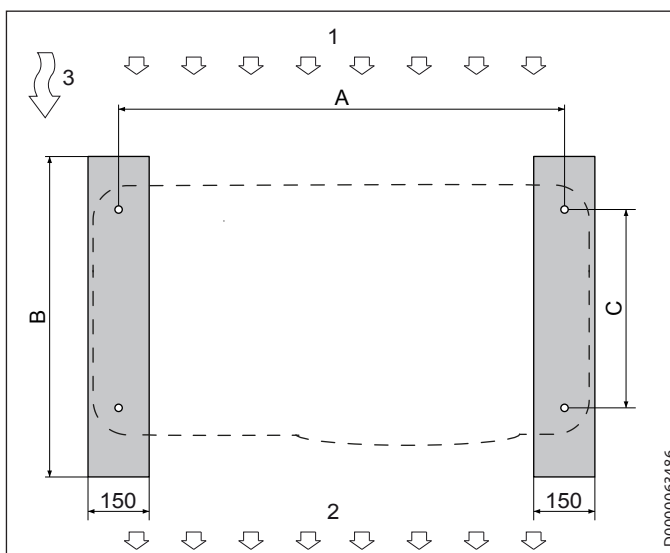


- 1 Strona wlotu powietrza
- 2 Strona wylotu powietrza
- 3 Główny kierunek wiatru

Pompa ciepła	A	B	C
3.5 ACS, 07 ACS classic	865	500	418
4.5 ACS, 09 ACS classic	865	500	418
8.5 ACS, 17 ACS classic	995	500	418

- ▶ W miejscu ustawienia pompy ciepła wykonać fundamenty.

### 3.2 Podsyпка żwirowa

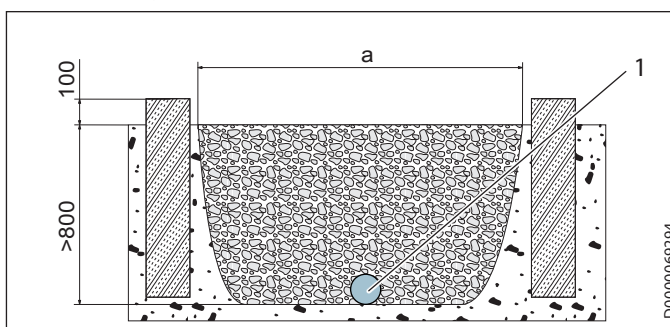

- 1 Rura drenażowa

Pompa ciepła	a
3.5 ACS, 07 ACS classic	700
4.5 ACS, 09 ACS classic	700
8.5 ACS, 17 ACS classic	830

- ▶ Ułożyć pod urządzeniem rurę drenażową, dla odprowadzenia wilgoci od fundamentu budynku.
- ▶ Pomiędzy fundamentami wykonać dostatecznie dużą podsypkę żwirową.

## 4. Montaż



### Szkody materialne


Przestrzegać maksymalnej nośności konsoli (patrz rozdział „Dane techniczne / Tabela danych”).




### Szkody materialne

Przy bocznym obciążeniu pompy ciepła konsola stojąca może się zgiąć.

► Nie wywierać nacisku na boki pompy ciepła.

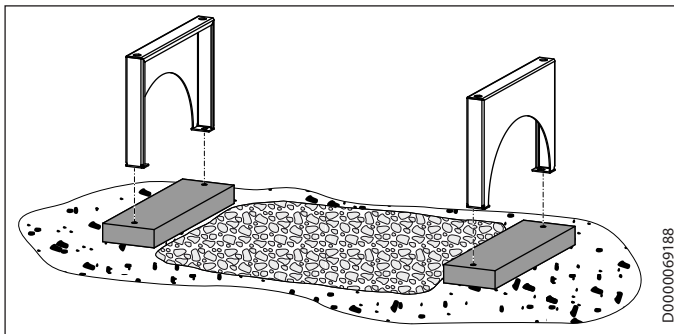

- Zaznaczyć otwory na fundamentach.
- Wywiercić otwory.
- Zakotwić konsolę stojącą odpowiednimi materiałami mocującymi na fundamentach. Zakres dostawy nie obejmuje materiałów mocujących.

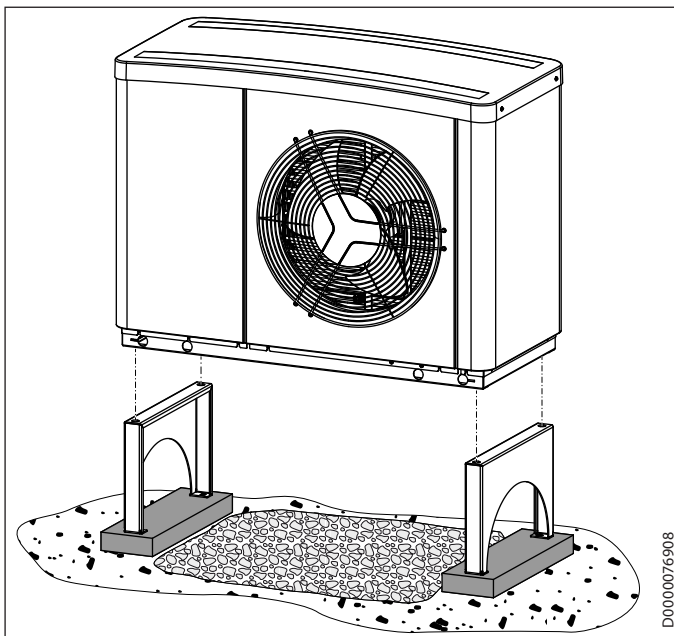

- Przykręcić konsolę stojącą dołączonymi śrubami z podkładkami, na dole do pompy ciepła.

## 5. Dane techniczne

### 5.1 Tabela danych

		SK 2
		236693
Wysokość	mm	105
Szerokość	mm	467
Masa	kg	6,5
Dopuszczalne obciążenie	kg	91



### 1. Általános tudnivalók

Ez a dokumentumszakaszereknek szól.



#### Megjegyzés

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg.

Adja tovább az útmutatót is a következő tulajdonosnak, ha a készüléket továbbadja.

#### 1.1 Párhuzamosan érvényes dokumentumok

A hőszivattyú kezelési és telepítési útmutatói



#### Megjegyzés

A „Garancia”, valamint a „Környezetvédelem és újrahasznosítás” c. fejezetekre vonatkozó információk a készülék kezelési és telepítési útmutatójában található.

#### 1.2 Mértékegységek




#### Megjegyzés

Egyéb megadás hiányában a méretek mm-ben értendők.

### 2. A készülék leírása

#### Méretek

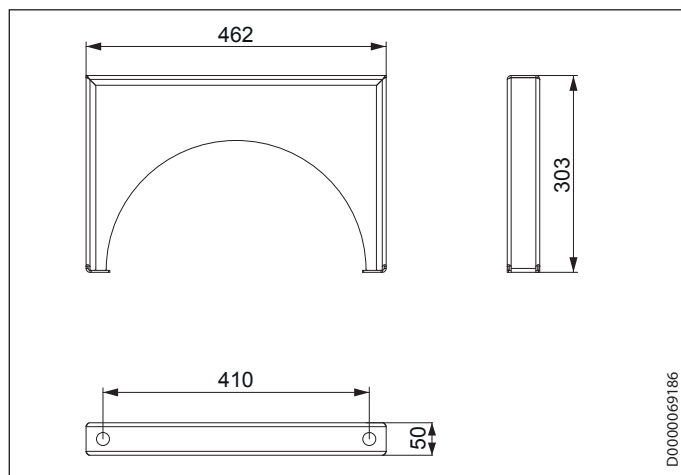


#### 2.1 Szállítási terjedelem

- 4 db M8 x 30 csavar
- 4 db alátét lemez

### 3. Előkészületek

#### 3.1 Alapzat

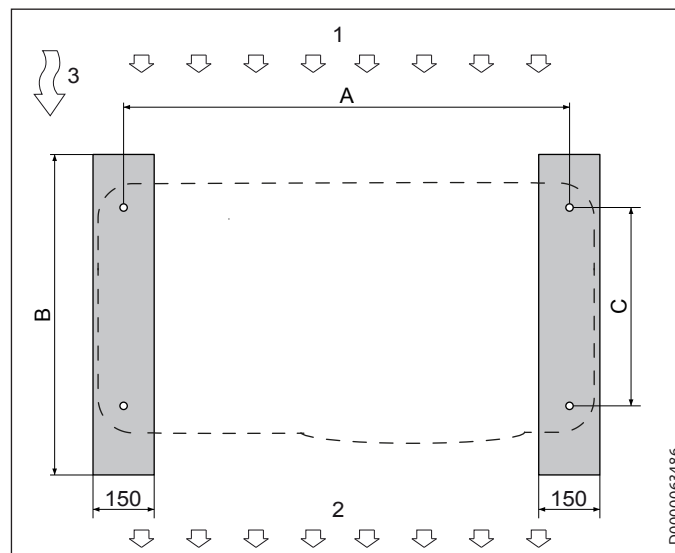


- 1 Levegő szívóoldal
- 2 Levegő kilépési oldal
- 3 Fő szélirány

Hőszivattyú	A	B	C
3.5 ACS, 07 ACS classic	865	500	418
4.5 ACS, 09 ACS classic	865	500	418
8.5 ACS, 17 ACS classic	995	500	418

- Készítse el a sávalapot a hőszivattyú felállítási helyén.

#### 3.2 Kavicságy

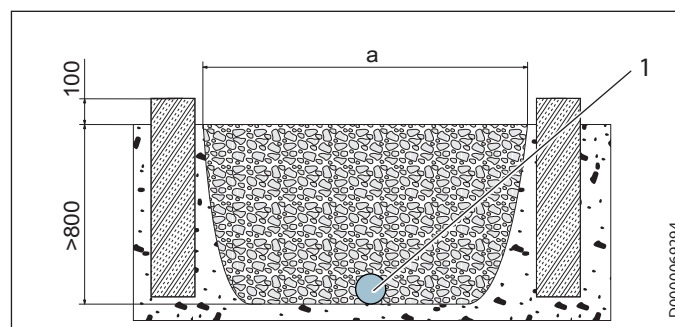

#### 1 Dréncső


Hőszivattyú	a
3.5 ACS, 07 ACS classic	700
4.5 ACS, 09 ACS classic	700
8.5 ACS, 17 ACS classic	830

- A készülék alatt dréncsövet kell elhelyezni, hogy a nedvesség házból való elvezetése biztosítva legyen.
- A sávalapok között készítsen megfelelő méretű kavicságyat.


### 4. Szerelés

**!** **Anyagi kár**  
Vegye figyelembe a konzol maximális terhelhetőségét (lásd a „Műszaki adatok / Adattábla” c. fejezetet).

**!** **Anyagi kár**  
A hőszivattyú oldalirányú terhelésekor a lábazat meg-  
görbülhet.  
▶ Nem szabad a hőszivattyú oldalaira nyomást gya-  
korolni.

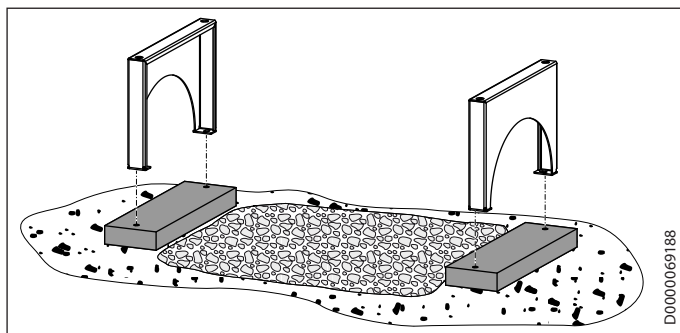

- ▶ Rajzolja fel a lyukakat a sávalapra.
- ▶ Fúrja ki a lyukakat.
- ▶ Megfelelő rögzítő anyagokkal rögzítse le a lábazatot a sávalapon. A készlet nem tartalmazza a rögzítő anyagokat.

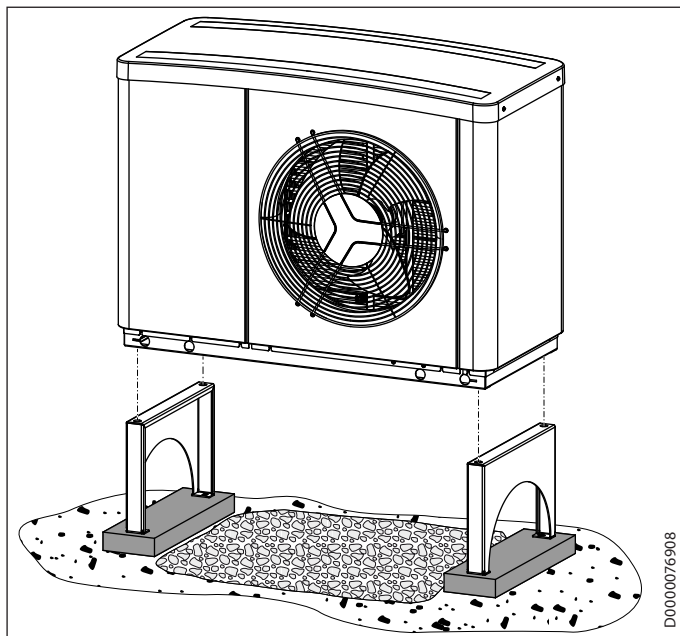

- ▶ A készletben található csavarokkal és alátét lemezekkel alulról erősítse a lábazatot a hőszivattyúhoz.

### 5. Műszaki adatok

#### 5.1 Adattábla

		SK 2
		236693
Magasság	mm	105
Szélesség	mm	467
Súly	kg	6,5
Súlyterhelés	kg	91

## 1. Splošni napotki

Ta dokument je namenjen serviserjem.



### Napotek

Pred uporabo skrbno preberite in shranite ta navodila. Navodilo predajte morebitnemu naslednjemu uporabniku.

### 1.1 Spremljajoči dokumenti



Navodilo za uporabo in montažo toplotne črpalke



### Napotek

Informacije o garanciji, okolju in recikliranju najdete v navodilih za uporabo in montažo naprave.

### 1.2 Merske enote




### Napotek

Če ni navedeno drugače, so vse mere v milimetrih.

## 2. Opis naprave

### Dimenzije

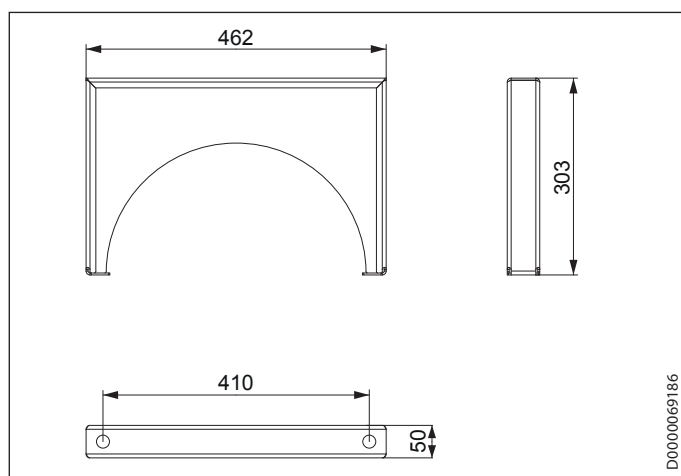


### 2.1 Obseg dobave

- 4 vijaki M8 x 30
- 4 podložke

## 3. Priprava

### 3.1 Temelj

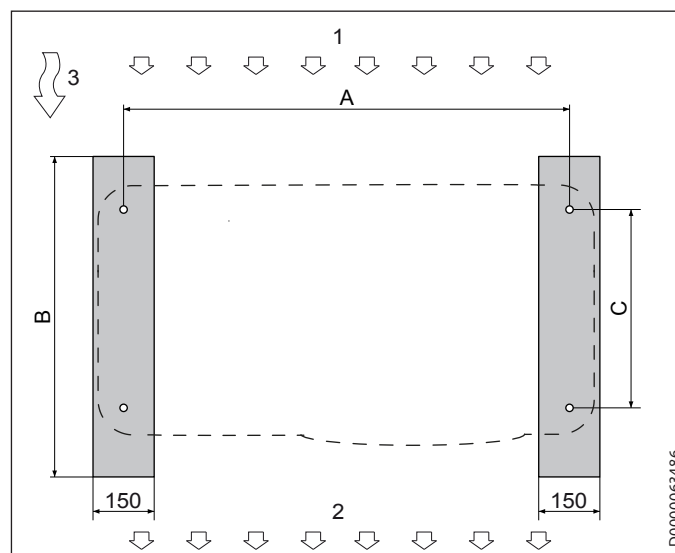


- 1 Stran za vstop zraka
- 2 Stran za izstop zraka
- 3 Prevladujoča smer vetra

Toplotna črpalka	A	B	C
3.5 ACS, 07 ACS classic	865	500	418
4.5 ACS, 09 ACS classic	865	500	418
8.5 ACS, 17 ACS classic	995	500	418

- Na mestu vgradnje toplotne črpalke pripravite temelj.

### 3.2 Peščena podlaga

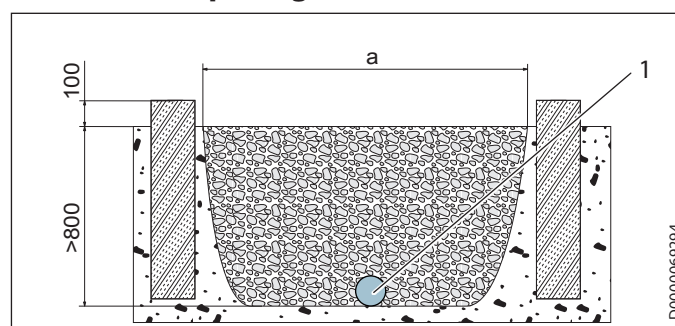

- 1 Cev za odvodnjanje

Toplotna črpalka	a
3.5 ACS, 07 ACS classic	700
4.5 ACS, 09 ACS classic	700
8.5 ACS, 17 ACS classic	830

- Pod napravo položite drenažno cev, da kondenz odvedete od hiše.
- Znotraj temelja pripravite dovolj veliko peščeno gredo.

### 4. Montaža



#### Materialna škoda


Upoštevajte nosilnost konzole (glejte poglavje „Tehnični podatki / Tabela s podatki“).




#### Materialna škoda

Pri stranski obremenitvi toplotne črpalke se lahko samostoječa konzola zvije.

► Na stranice toplotne črpalke ne pritiskajte.

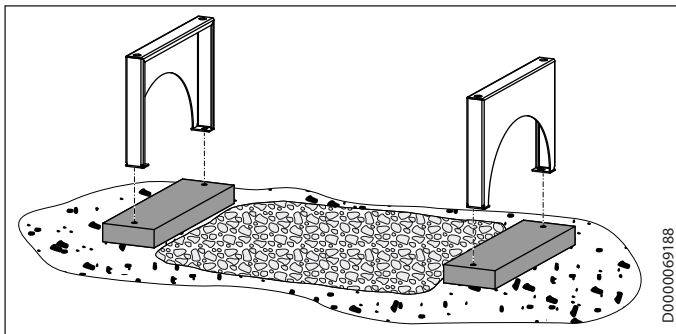

- Luknje zarišite na temelj.
- Izvrtajte luknje.
- Samostoječo konzolo s primernim pritrdilnim materialom privijte na temelj. Pritrdilni material ni priložen.

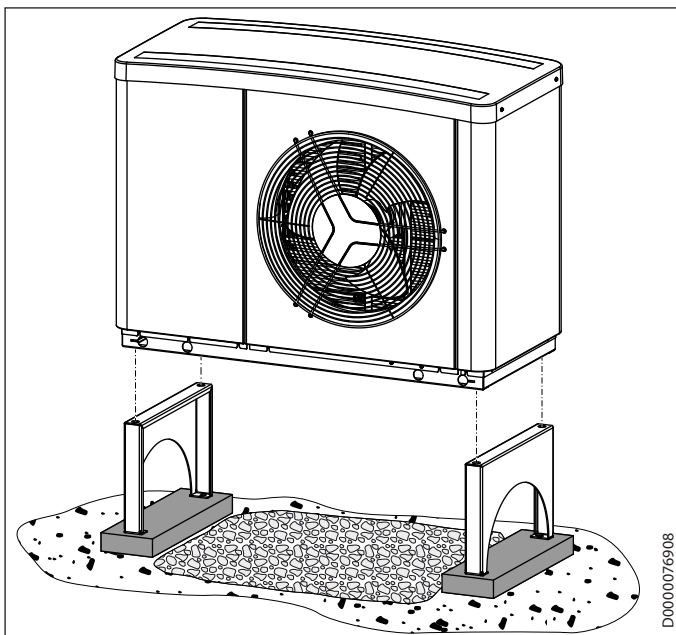

- Samostoječo konzolo s priloženimi vijaki in podložkami privijte spodaj na toplotno črpalco.

### 5. Tehnični podatki

#### 5.1 Tabela s podatki

		SK 2
		236693
Višina	mm	105
Širina	mm	467
Teža	kg	6,5
Obremenitev s težo	kg	91



STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG  
Dr.-Stiebel-Str. 33 | 37603 Holzminden  
Tel. 05531 702-0 | Fax 05531 702-480  
info@stiebel-eltron.de  
www.stiebel-eltron.de

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 | 37603 Holzminden  
Tel. 05531 99068-700 | Fax 05531 99068-712  
info@tecalor.de  
www.tecalor.de



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! | Subject to errors and technical changes! | Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques! | Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! | Salvo error o modificación técnica! | Rätt till misstag och tekniska ändringar förbehålls! | Excepto erro ou alteração técnica | Zastrzeżone zmiany techniczne i ewentualne błędy | Omyly a technické změny jsou vyhrazeny! | A muszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk! | Отсутствие ошибок не гарантируется. Возможны технические изменения. | Chyby a technické zmeny sú vyhradené!

Stand 9168

A 325809-40355-9275