

MONTAGEANLEITUNG

VERBINDUNGS- LEITUNGEN

VL G Serie B

VL E Serie B

VL B Serie B

für **EAS / MWS 300** bis **500**

Einsatz

Die Verbindungsleitungen dienen zum heizwasserseitigen Parallelanschluß (Tichelmann-System) für 2, 3 oder 4 Speicher der Serie EAS / MWS 300 bis 500.

Grundbausatz **VL G** Serie B:

Zur Verrohrung von 2 Speichern.

Erweiterungssatz **VL E** Serie B:

Zur Verrohrung vom 3. und 4. Speicher (Grundbausatz erforderlich).

Blockaufstellung **VL B** Serie B:

Zur Aufstellung von 4 Speichern in Blockanordnung (Grundbausatz und Erweiterungssatz erforderlich).

Lieferumfang

Alle Bausätze bestehen aus:

- Vor- und Rücklaufverrohrung
- Gewindeflansche R 1" IG
- Vorschweiß-Flansche R 2" (nur Grundbausatz)
- Schrauben und Dichtungen

Montage

Beim Anschließen sind die Montageanleitungen von Kessel und Speicher zu beachten.

Gewindeflansche R 1" an HV und HR des Speichers eindichten.


● Verbindungsleitungen des Grundbausatzes VL G an den Heizungs- und rücklauf des 1. bzw. 2. Speichers montieren.

● Zur Montage des 3. und 4. Speichers den Erweiterungssatz VL E montieren.

● Zur Eckaufstellung von 4 Speichern den Bausatz Blockaufstellung VL B montieren.

Vor dem Befüllen der Anlage alle Verbindungsstellen auf Dichtigkeit überprüfen.

Abb. 1 Anschluß von Vor- und Rücklauf (Tichelmann-System)

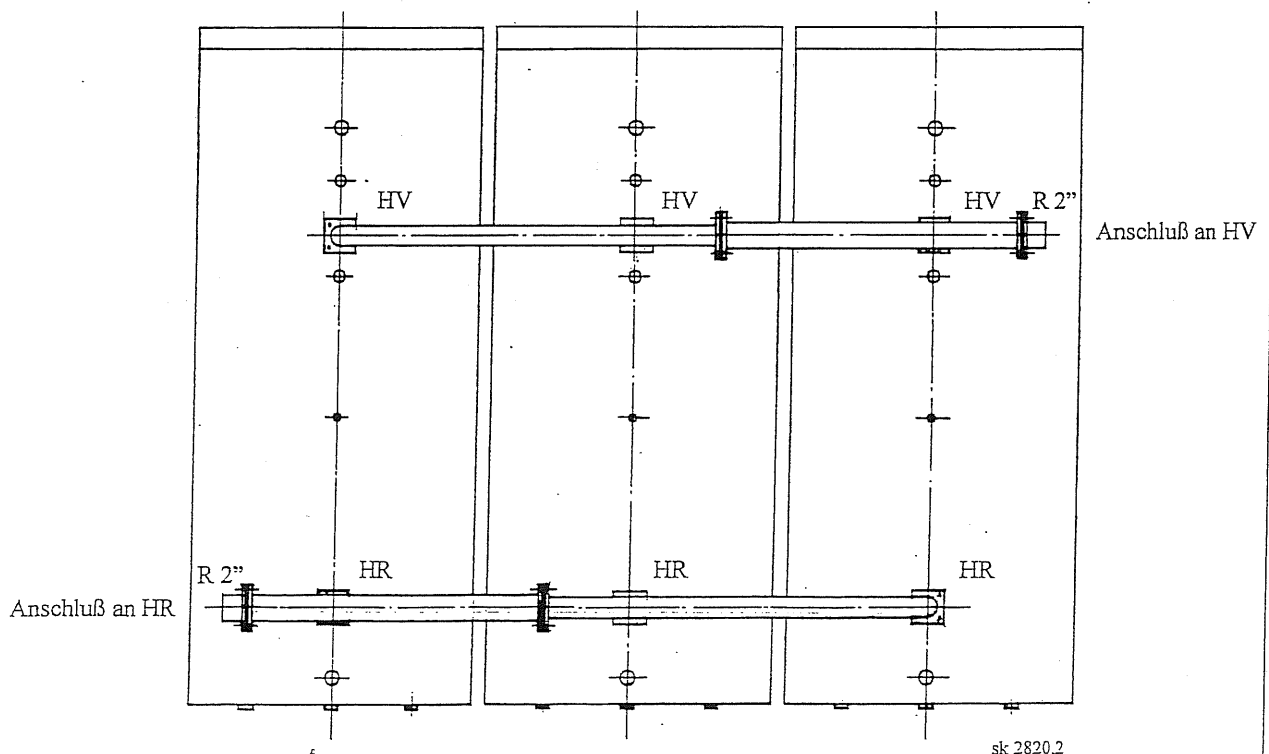

HV - Heizungsvorlauf
HR - Heizungsrücklauf

VL G

4x DN 40 auf Speicher

2x DN 50 im Kessel

Abb. 2 Montage der Verbindungsleitungen **VL G** und **VL E** Serie B

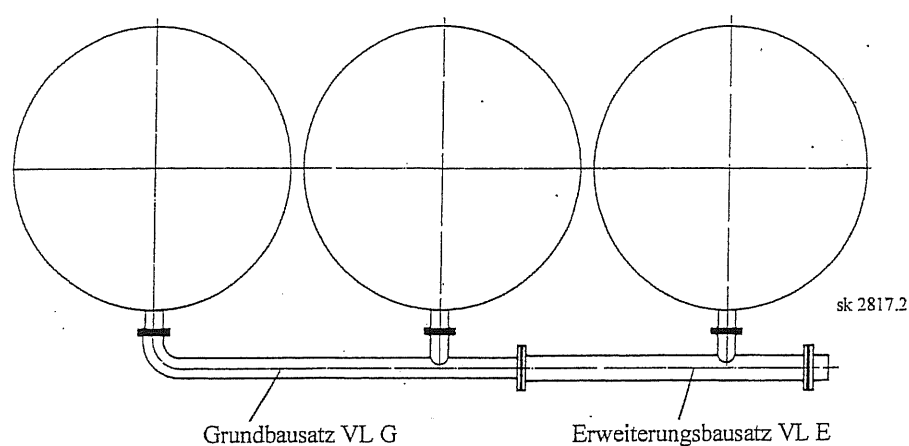


Abb. 3 Montage der Verbindungsleitungen **VL G**, **VL E** und **VL B** Serie B

